



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Turinys

1	Apie prietaisą glaustai.....	38
1.1	Tiekimo apimtis.....	39
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	39
1.3	Specialioji įranga.....	40
1.4	Prietaiso paskirtis.....	40
1.5	Prietaiso garso emisija.....	40
1.6	Atitiktis.....	40
1.7	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	42
2	Bendrieji saugos nurodymai.....	43
3	Touch & Swipe ekrano veikimo principas.....	43
3.1	Navigacija ir simbolų aiškinimas.....	43
3.2	Meniu.....	43
3.3	Rimties režimas.....	43
4	Naudojimosi pradžia.....	45
4.1	Pastatymo sąlygos.....	45
4.2	Prietaiso matmenys.....	46
4.3	Prietaiso transportavimas.....	46
4.4	Prietaiso išpakavimas.....	46
4.5	Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas.....	46
4.6	Durų rankenos montavimas.....	47
4.7	Apsaugos nuo apvirkimo montavimas.....	47
4.8	Prietaiso pastatymas.....	47
4.9	Prietaiso ištiesinimas.....	47
4.10	Kelių prietaisų pastatymas.....	47
4.11	Pastačius.....	48
4.12	Pašalinkite pakuotę.....	48
4.13	Durų atidarymo krypties keitimas.....	48
4.14	Durų išlygiavimas.....	48
4.15	Prietaiso prijungimas.....	48
4.16	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia).....	48
5	Laikymas.....	48
5.1	Laikymo nuorodos.....	49
6	Valdymas.....	50
6.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	50
6.1.1	Būsenos rodmuo.....	50
6.1.2	Indikacinės piktogramos.....	50
6.1.3	Garso signalai.....	51
6.2	Prietaiso funkcijos.....	51
6.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	51
6.2.2	Prietaiso įjungimas ir išjungimas	51
6.2.3	Temperatūra	52
6.2.4	Temperatūros įrašymas	52
6.2.5	Apšvietimas	52
6.2.6	Durų užraktas	53
6.2.7	SmartLock.....	54
6.2.8	Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos	54
6.2.9	Prieigos kodai.....	54
6.2.10	Nuotolinio valdymo pultas	55
6.2.11	Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo ...	55
6.2.12	Kalba	56
6.2.13	Data ir laikas	56
6.2.14	Temperatūros vienetas	57
6.2.15	Ekrano ryškumas	57
6.2.16	Alarm Sound.....	57
6.2.17	Key Sound.....	57
6.2.18	WLAN jungtis	58
6.2.19	LAN jungtis	58
6.2.20	Prietaiso informacija	59
6.2.21	Eksplotacijos valandos	59
6.2.22	Programinė įranga	59
6.2.23	Atitirpinimas	59
6.2.24	Duomenų atsiuntimas / Datalogging.....	60
6.2.25	Jutiklio kalibravimas	60
6.2.26	Temperatūros aliarmas	61
6.2.27	Durų aliarmas	61
6.2.28	Šviesinis aliarmas *	61
6.2.29	Aliarmo imitavimas	62
6.2.30	Aliarmo protokolas	38
6.2.31	Aliarmo nukreipimas	39
6.2.32	Demonstracinis režimas	39
6.2.33	Gamyklinių nustatymų atstatymas	40
3	Iranga.....	40
3.1	Saugos užraktas.....	43
3.2	Nuotolinio valdymo pultas.....	43
3.3	Jutikliai.....	43
3.4	Jutiklio informacija	44
3.5	Sąsajos.....	44
4	Techninis aptarnavimas.....	45
4.1	Techninės priežiūros planas.....	45
4.2	Prietaiso atitirpinimas.....	46
4.3	Prietaiso valymas.....	46
4.4	Prietaiso baterijos keitimas.....	47
4.5	Nuotolinio valdymo pulso baterijos keitimas.....	48
5	Pagalba klientams.....	48
5.1	Techniniai duomenys.....	48
5.2	Techninis sutrikimas.....	49
5.3	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	50
5.4	Duomenų skydelis.....	50
6	Eksplotavimo nutraukimas.....	50
7	Utilizavimas.....	50
7.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	50
7.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	50
8	Papildoma informacija.....	51
9	Trumpa instrukcija kasdieniam naudojimui.....	53
9.1	Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.	53
10	Piktogramos	54
11	Perskaitykite instrukciją	54
11.1	Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitykite nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.	54
11.2	Papildomos instrukcijos rasite internete	54
11.3	Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals .	54
11.4	Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:	54
11.5		54
12	Fig. Atvaizdo pavyzdys	55
13	Prietaiso tikrinimas	55
13.1	Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.	55

Piktograma	Paaškinimas
	Nuokrypiai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitinkimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktyų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▷. Atliktyų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

- HMFvh 4001
- HMFvh 4011
- HMFvh 5501
- HMFvh 5511

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiekiimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga *,
- montavimo medžiaga *,
- naudojimo nurodymai,
- techninės priežiūros brošiūra,
- Kokybės sertifikatas *
- tinklo kabelis,
- Nuotolinio valdymo pultas
- Avarinio atrakinimo raktas
- Tvirtinimo prie sienos rinkinys

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

HMFvh 4001
HMFvh 5501

HMFvh 4011
HMFvh 5511

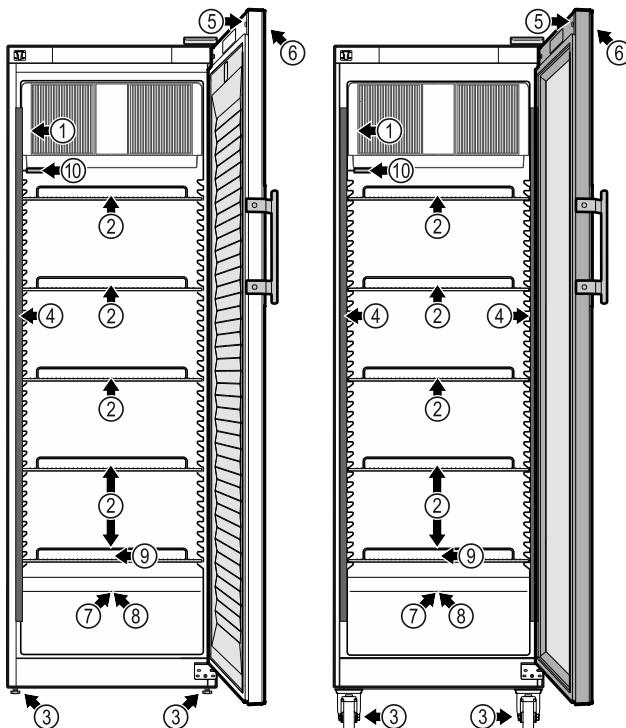


Fig. 1 Priekinės pusės atvaizdo pavyzdys

Įranga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| (1) Duomenų skydelis | (6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius |
| (2) Padėjimo grotelės | (7) Jutiklio jvadas |
| (3) Reguliavimo kojelės / ratukai * | (8) Apsauginis termostato jutiklis |
| (4) Vidaus apšvietimas * | (9) Tirpsmo vandens nuotakas |
| (5) Užraktas | (10) P jutiklis |

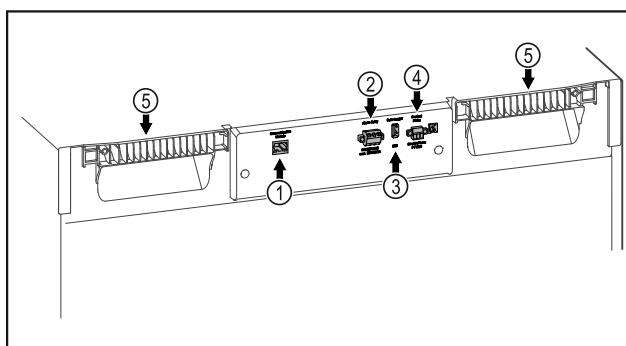


Fig. 2 Galinės pusės atvaizdo pavyzdys

Įranga

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| (1) LAN/WLAN sąsaja* | (4) P jutiklio jungtis |
| (2) Bepotencialis aliarmų išėjimas | (5) Pagalbinis nešimo įtaisai |
| (3) USB sąsaja | |

1.3 Specialioji įranga

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Apie prietaisą glaučiai

SmartModule

Prietaise įrengta SmartModule.

Čia kalbama apie WLAN ir LAN sąsają prietaiso bei išorinės dokumentacijos ir aliarimo sistemos jungčiai, pvz., Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas (žr. 6.2.18 WLAN jungtis) , įvesdami savo modelj.

Stalčių papildomas įrengimas

Papildomai įrengiant stalčių sistemas „Liebherr“ šaldytuvuose ir (arba) šaldikliuose, kuriuose laikomos temperatūrai jautrios medžiagos, pavyzdžiu, vaistai, kuriems reikalingas šaldymas, ir šaldomas prekės, kurioms taikomi specialūs standartiniai reikalavimai, būtina kokybiškai įvertinti temperatūrą. Papildomai įrengus „Liebherr“ šaldytuvu / šaldiklių stalčius, gali sugesti arba būti pažeisti produktai. Todėl papildomai įrengti leidžiamā tik įgaliotam šaldytuvu / šaldiklio gamintojo paslaugų tiekėjui.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Šis vaistų šaldytuvas skirtas produktams profesionaliai laikyti 5 °C temperatūroje.

Tipiniai laikomi produktai gali būti medikamentai, vaistai arba kiti farmacijos produktai, kuriuos reikia vésinti ir laikyti nuo 2 °C iki 8 °C temperatūroje.

Prietaisas atitinka DIN 13277 „Laboratorijų ir medicinos reikmėms skirti vésinimo ir šaldymo įrenginių“ specifikacijas.

Laikant temperatūrai jautrius medžiagas, reikia naudoti nepriklausomą, nuolat kontroliuojančią aliarmo sistemą. Ši aliarmo sistema turi būti suprojektuota taip, kad kiekvieną aliarmo būseną iš karto užregistruotų kompetentingas asmuo, kuris galėtų imtis atitinkamų priemonių.

Numatomas netinkamas naudojimas

Nenaudokite prietaiso tokiems tikslams:

- laikyti ir vésinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba ēsdinančias medžiagas,
 - kraują, plazmą arba kitus kūno skysčius infuzijos, naudojimo arba jvedimo į žmogaus kūną tikslais.
- potencialiai sprogiose srityse;
- lauke arba srityse, kur kaupiasi drėgmė ir kur užtryksta vanduo.
- gyvenamojoje zonoje, nes tokioje aplinkoje negali būti užtikrinta tinkama apsauga nuo radijo priėmimo.*

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

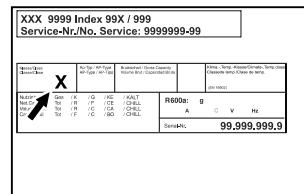


Fig. 3 Duomenų skydelis

(X) Ši klimato klasė rodo, kokiomis aplinkos sąlygomis galima saugiai eksplloatuoti prietaisą.

Klimato klasė (X)	maks. patalpos temperatūra	maks. santoro drėgmė
7	35 °C	75 %

Pastaba

Min. leistina patalpos temperatūra pastatymo vietoje yra 10 °C.

Esant ribinėms sąlygoms, ant stiklinių durų ir šoninių sienelių gali susidaryti šiek tiek kondensato.

1.5 Prietaiso garso emisija

A svertinis emisijos garso slėgio lygis eksplloatuojant prietaisą yra mažesnis nei 70 dB(A) (sant. garso galia 1 pW).

1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles.

ES atitikties deklaracija

Gamintojas / išdavės LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ asmuo:

Adresas: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Nurodytas gaminys atitinka toliau nurodytų Europos direktyvų ir reglamentų reikalavimus:

(ES) 2019/2020, 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2011/65/ES

Sumontuotas radio modulis atitinka direktyvą 2014/53/ES. Informacija apie radio modulį (žr. 9.1 Techniniai duomenys).

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.liebherr.com

1.7 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiem savyinkams.

Norédami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykites joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamujų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Šį prietaisą leidžiama naudoti tik kvalifikuotam ir laboratorijos personalui, kuris šiam tikslui buvo išmokytas ir susipažino su visomis darbo laboratoriuje saugumo priešmonėmis. Vaikams ir asmenims, turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, šį prietaisą pradėti eksploatuoti ir valdyti draudžiama.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norédami išjungti prietaisą iš tinklo, visada traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- **ISPĖJIMAS:** nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- **ISPĖJIMAS:** keliagubų kištukinių lizdų / skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) negalima montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.
- **ISPĖJIMAS:** neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpusse arba įmontuojamame korpusse.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Gaisro pavojus:

- prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra

nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.

- **ISPĖJIMAS:** nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- Prietaiso viduje nedirkite su užsidegimo šaltiniais.
- **ISPĖJIMAS:** vésinimo skyriuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gaminimo rekomenduojamos konstrukcijos.
- Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietas patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Neeksploatuokite prietaiso, jei šalia yra sprogiuju duju.
- Šalia prietaiso nelaikykite ir nenaudokite benzino arba kitų degiuju duju ar skysčių.
- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinis skysčius arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvirtimo pavojus:

- **ISPĖJIMAS:** norédami išvengti pavojaus dėl prietaiso nestabilumo, jį reikia pritvirtinti pagal nurodymus.
- Prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos.

Nutirpimų, nušalinimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- jei prie šaltų paviršių ar šaldytų / atvėsinčių produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Kyla pavoju susižaloti ir pažeisti prietaisą:

- **ISPĖJIMAS:** norédami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- **ISPĖJIMAS:** sužeidimų pavoju dėl elektros smūgio! Po dangčiu yra srovę tiekiančiu detalių.

Vidaus apšvietimo šviesos diodus gali keisti arba taisyti tik techninio aptarnavimo

Touch & Swipe ekrano veikimo principas

specialistai arba specialiai išmokyti darbuotojai.

- **PRANEŠIMAS:** prietaisą leidžiama eksplloatuoti tik su originaliais gamintojo priedais arba gamintojo patvirtintais kitų tiekėjų priedais. Naudojant nepatvirtintus priedus, rizika tenka naudotojui.

Prispaudimo pavojas:

- atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Kvalifikuoto personalo kvalifikacija:

Prietaisą leidžiama jrengti, tikrinti, techniškai prižiūrėti ir pradėti eksplloatuoti tik kvalifikuotam personalui, susipažinusiam, kaip prietaisą montuoti, pradėti eksplloatuoti ir eksplloatuoti.

Kvalifikuotas personalas – tai asmenys, kurie dėl savo techninio išsilavinimo, žinių ir patirties bei atitinkamų standartų išmanymo sugeba jvertinti ir atliliki jiems pavestą darbą bei atpažinti galimus pavojas. Jie turi būti apmokyti, instruktuoti ir įgalioti dirbtį su prietaisu.


Prietaiso piktoogramos:



PiktoGRAMA gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavoju: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojas nekyla.



ISPĖJIMAS: gaisro pavojas / degios medžiagos. Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavoju, kurįkelia degios medžiagos. Nenuklijuokite lipduko.



PiktoGRAMA yra galinėje prietaiso pusėje aliarmo relės srityje ir žymi pavoju: **Elektros smūgis!** Net ir atjungus prietaisą nuo tinklo, dar gali būti pašalinės įtampos. Nenuklijuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuose yra vakuumu izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Jis susijęs su sumontuotu ličio jonų akumuliatoriumi. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

Li-ion

Laikykite kituose skyriuose pateiktų įspėjamųjų ir kitų specialiųjų nuorodų:

	PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ISPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	PERSPĘ-JIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	PRANE-ŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.
	Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi jvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Aprašymas
	Trumpai palieskite ekraną: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės): funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	Braukite į dešinę arba į kairę: naršymas meniu.
	Trumpai palieskite piktoGRAMĄ „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	PiktoGRAMĄ „Atgal“ lieskite 3 sekundes: Peršokama atgal į būsenos rodmenį.

Simbolis	Aprašymas
	Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“ kairėje viršuje: peršokama per vieną menui lygmenį atgal.
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“: peréjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“: peréjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliskomis sąvokomis.

3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose menui:

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu ijjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsisite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
	Išplėstiname meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 151 .
Išplėstinis meniu	

3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

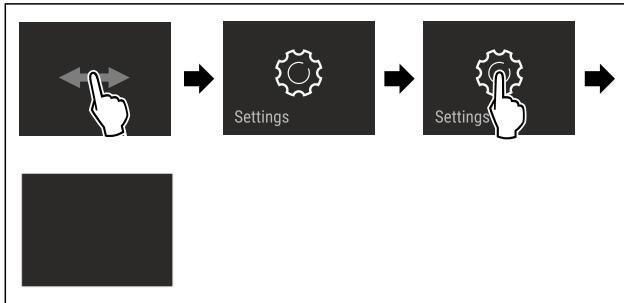


Fig. 4 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nustatymų meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas

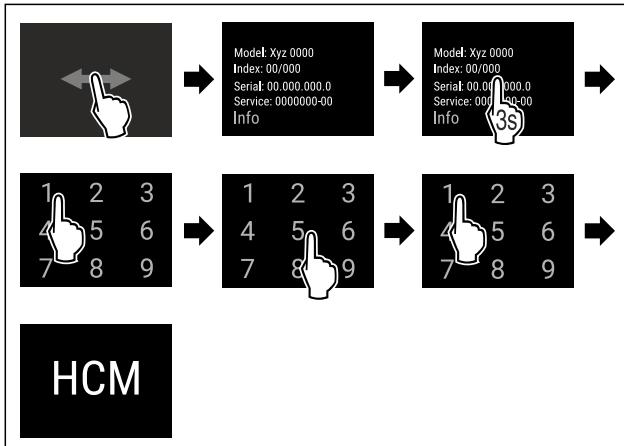


Fig. 5 Prieiga su skaičių kodu **151**

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

3.3.1 Rimties režimo išjungimas

- Ekraną trumpai palieskite pirštu.
- ▷ Rimties režimas baigtas.

4 Naudojimosi pradžia

4.1 Pastatymo sąlygos



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!
Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali ivykti trumpasis jungimas.

- Prietaisas skirtas naudoti uždarose patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtryksta vanduo.

Naudojimosi pradžia

4.1.1 Pastatymo vieta



ISPĖJIMAS

Bégantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiu su išoriniu šilumos šaltiniu, bégantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

► Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Optimali įrengimo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.
Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkite užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaldymo agento yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotekui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vieteje turi būti horizontalios ir lygiros.
- Pastatymo vieta turi išlaikyti prietaiso svorį su maks. maisto produkų kiekiu. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)
- Naudoti potencialiai sprogiose srityse draudžiama.

4.1.2 Elektros prijungimas




ISPĖJIMAS

Gaisro pavojuj netinkamai pastačius!

Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso puse, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali jvykti trumpasis jungimas.

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- I galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisu pusėje.

4.2 Prietaiso matmenys

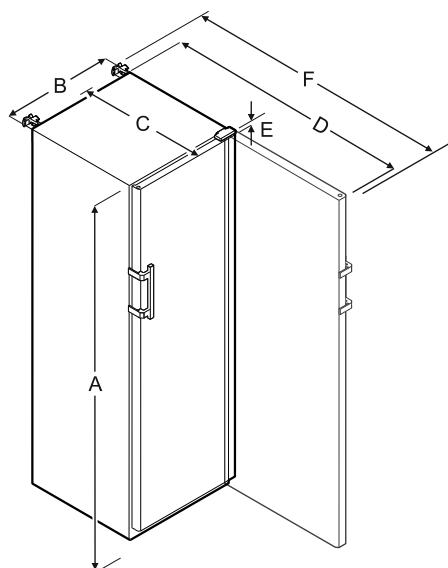

	HMFvh 4001/4011	HMFvh 5501/5511
A	1884 mm	1793 mm
B	597 mm	747 mm
C	664 mm	779 mm
D	1203 mm	1468 mm
E	23 mm	23 mm
F	1241 mm	1506 mm

A = prietaiso aukštis, jsk. kojeles / ratukus

B = prietaiso plotis be rankenos [rankenos gylis = 45 mm]

C = prietaiso gylis be rankenos [rankenos gylis = 45 mm]

D = prietaiso gylis atidarius duris

E = lankstų aukštis

F = prietaiso gylis su rankenos išsikišimu ir apsauga nuo virtimo

4.3 Prietaiso transportavimas



ISPĖJIMAS

Pavojuj susižeisti stiklo šukémis!*

Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.

► Naudokite būtinas saugos priemones.



ISPĖJIMAS

Pavojuj susižaloti ir apgadinti dėl virstančio prietaiso!

► Transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į grindų nelygumus ir rampas.

Transportuodami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai:

- Transportuokite prietaisą pastatyta.
- Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Pirmą kartą pradedant eksplloatuoti:

- transportuokite prietaisą supakuotą.

Kai prietaisas transportuojamas po pirmosios eksplloatacijos pradžios (pvz., persikraustant arba valant):

- ištušinkite prietaisą;
- užfiksuojite duris, kad jos netikėtai atsidarytų.

4.4 Prietaiso išpakavimas

- Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją. Neprijunkite prietaiso prie maitinimo įtampos.
- Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas pakavimo medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba védintis.

4.5 Transportavimo fiksatoriaus išstraukimas

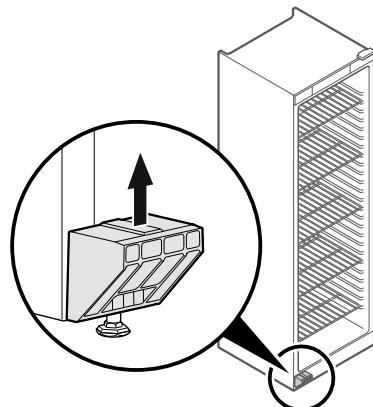


Fig. 6

- Ištraukite transportavimo fiksatorius į viršų.
- Pagrindinis laikiklis lieka prietaise.

4.6 Durų rankenos montavimas

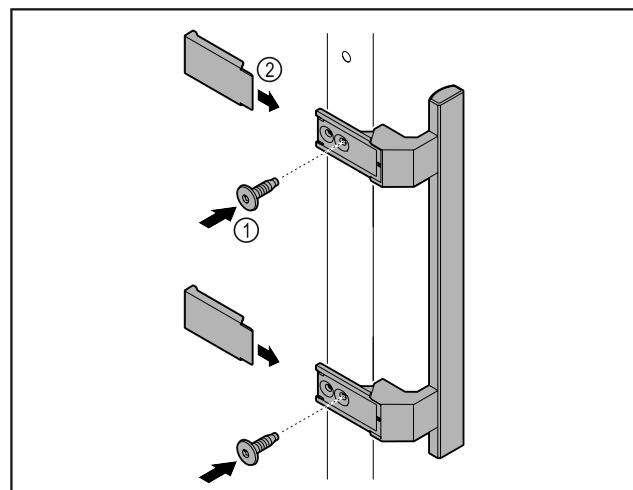


Fig. 7

- Pritvirtinkite rankeną iš priedų pridedamais varžtais Fig. 7 (1) prie durų.
- Uždékite dengiamąją plokštę Fig. 7 (2).

4.7 Apsaugos nuo apvirtimo montavimas

Irankis



Fig. 8

ISPĖJIMAS

- Pavojas susižaloti ir apgadinti dėl virstančio prietaiso!
Pavojas gyvybei ir prietaiso pažeidimas. Jei iš prietaiso ištrauksite pilnus padėklus, prietaisas gali apvirsti.
► Prieš pradēdami ekspluatuoti prietaisą: Sumontuokite apsaugą nuo apvirtimo pagal nurodymus.

Apsaugokite prietaisą nuo apvirtimo.

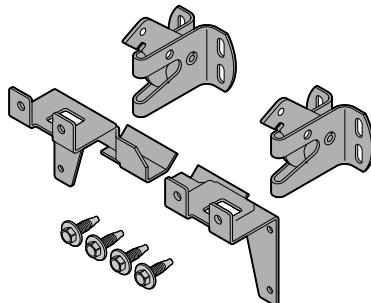


Fig. 9

Apsauga nuo apvirtimo pridedama prie prietaiso. Ją sudaro dvi laikančiosios dalys, du apsauginiai kabliai ir keturi savisriegiai varžtai (4 x 14).

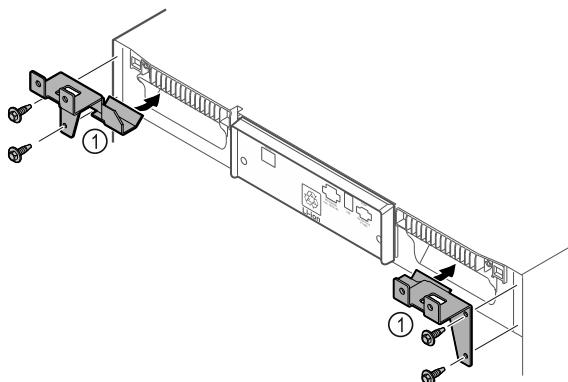


Fig. 10

- Pritvirtinkite laikančiasias dalis Fig. 10 (1) savisriegiais varžtais prie prietaiso.
- Nustumkite prietaisą su sumontuotomis laikančiomis dalimis prie sienos.

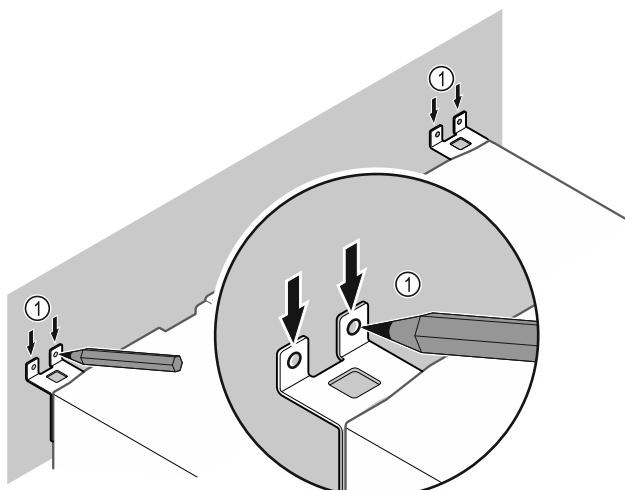


Fig. 11

- Padarykite ant sienos žymas Fig. 11 (1).
- Pašalinkite prietaisą.

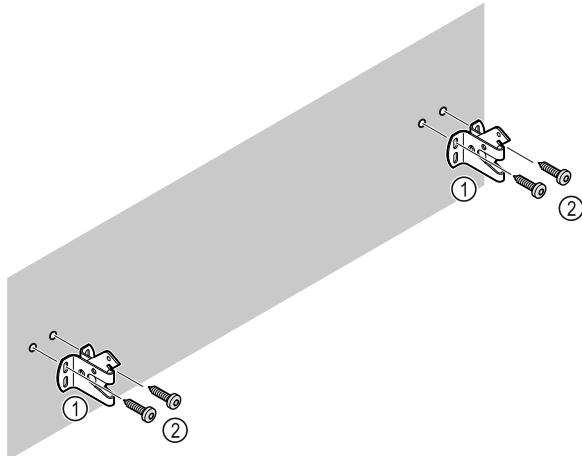


Fig. 12

Atsižvelgdami į sienos savybes (medinę, betoninę), naudokite tinkamas tvirtinimo medžiagas (pvz., mūrvines) ir pakankamai tvirtinimo taškų.

- Pritvirtinkite fiksavimo kabliukus.

4.8 Prietaiso pastatymas



PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

- Statykite prietaisą padedami 2 asmenų.



PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

- Durys gali atsitrenkti į sieną ir taip būti pažeistos. Jei stiklinių durų stiklas pažeistas, galima susižaloti!
- Apsaugokite duris, kad jos neatsitrenktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.
 - Visas reikalingas konstrukcines dalis (pvz., tinklo kabelių), prijunkite galinėje prietaiso pusėje ir nuveskite į šoną.

Pastaba

Gali būti pažeisti kabeliai!

- Stumdamai atgal, neprispauskite kabelio.

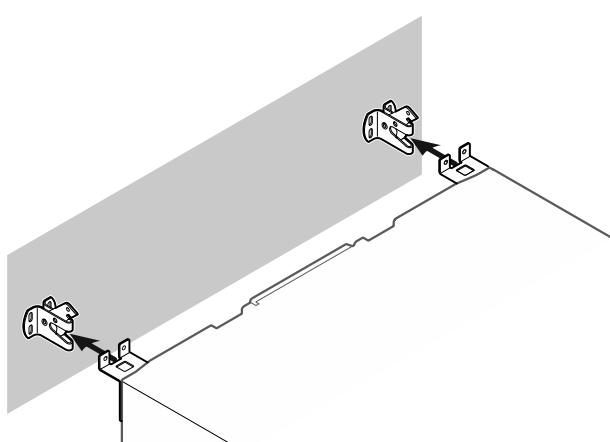


Fig. 13

- Nustumkite prietaisą prie sienos taip, kad laikančiosios dalys užsifiksuočių apsauginiuose kabliukoose.
- Dabar prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.
- Jį galima vėl atlaisvinti atlenkiant atgal apsauginį kablių.

4.9 Prietaiso ištiesinimas

PRANEŠIMAS

Prietaiso korpuso deformacija ir durys neužsidaro.

- Ištiesinkite prietaisą horizontaliai ir vertikalai.
- Išlyginkite grindų nelygumus reguliavimo kojelėmis.



ISPĖJIMAS

Netinkamas reguliavimo kojelės aukščio nustatymas! Nuo sunkių iki mirtinų sužalojimų. Netinkamai nustačius aukštį, gali atsilaisvinti apatinė reguliavimo kojelės dalis ir prietaisas gali apvirsti.

- Neišsukite reguliavimo kojelės per daug.




Fig. 14 *

Prietaiso pakėlimas:

- Sukite reguliavimo kojelę pagal laikrodžio rodyklę.

Prietaiso nuleidimas:

- Sukite reguliavimo kojelę prieš laikrodžio rodyklę.

4.10 Kelių prietaisų pastatymas

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojas dėl kondensato tarp šoninių sienelių!

- Nestatykite prietaiso šalia kito šaldytuvo.
- Statykite prietaisus 3 cm atstumu tarp prietaisų.
- Statykite vieną šalia kito kelis prietaisus tik iki 35 °C temperatūrų ir 65 % oro drėgmės.
- Esant didelei oro drėgmei atstumą tarp prietaisų padidinkite.

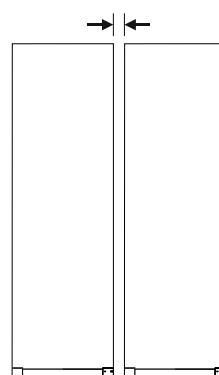


Fig. 15 Statymas vieno greta kito

Pastaba

Vieno greta kito statymo rinkinį galima įsigyti kaip priedą iš Liebherr klientų aptarnavimo tarnybos. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

4.11 Pastačius

- Nuimkite apsaugines plėveles. *
- Išvalykite prietaisą. (žr. 8.3 Prietaiso valymas)
- Prireikus: dezinfekuokite prietaisą.
- Saugokite sąskaitą, kad prireikus techninės priežiūros paslaugų turėtumėte prietaiso ir pardavėjo duomenis.

4.12 Pašalinkite pakuotę



ISPĖJIMAS

Pavojuj uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

- Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
 - dalių iš putų polistirolo;
 - polietileninių plėvelių ir maišelių;
 - polipropileninių tvirtinimo juostų;
 - vinimis su kaltu medinių rėmų su polietilenine poveržle*
- Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

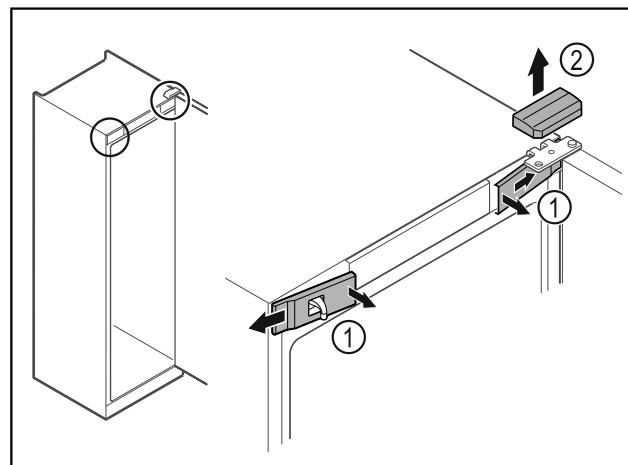


Fig. 16

- Vidinėje pusėje atfiksukite priekines dengiamasias plokštėles Fig. 16 (1) ir nuimkite jas į šoną.
- Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštę Fig. 16 (2) į viršų.

4.13 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis



ISPĖJIMAS

Pavojuj susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!

- Paveskite durų atidarymo kryptį pakeisti tik kvalifikuotam personalui.

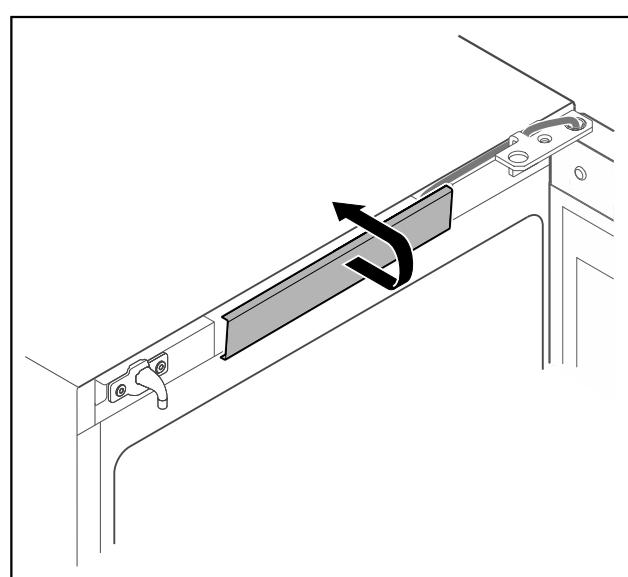


Fig. 17

- Atfiksukite viršutinę dengiamąją plokštę ir ją nuimkite.

PRANEŠIMAS

Elektros srovę tiekiančios dalys!

Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.

- Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

- Atidarykite duris.

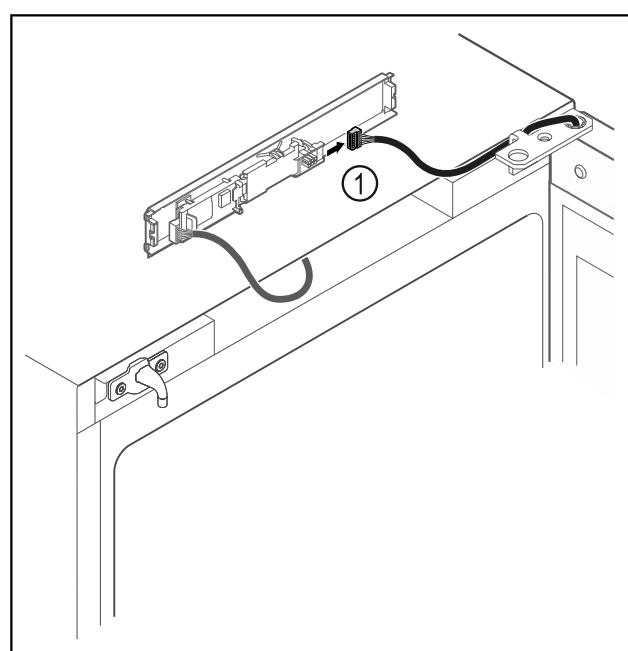


Fig. 18

Naudojimosi pradžia

- Ištraukite iš plokštės kištuką Fig. 18 (1).

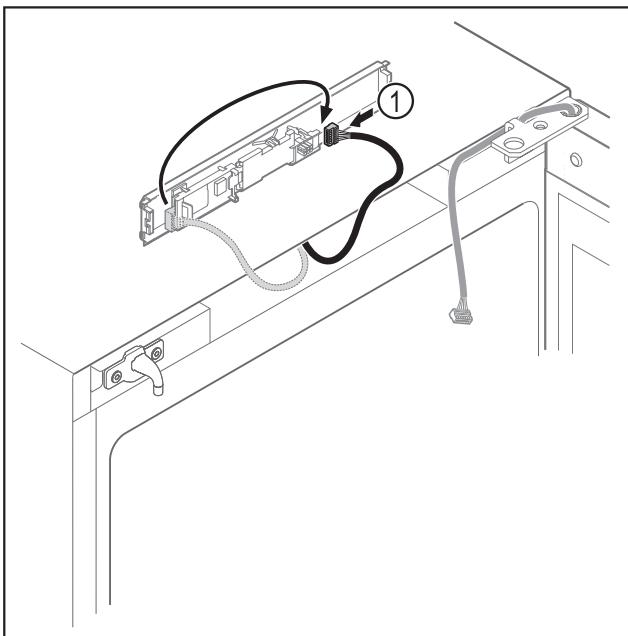


Fig. 19

- Vėl įkiškite kištuką į plokštę Fig. 19 (1).

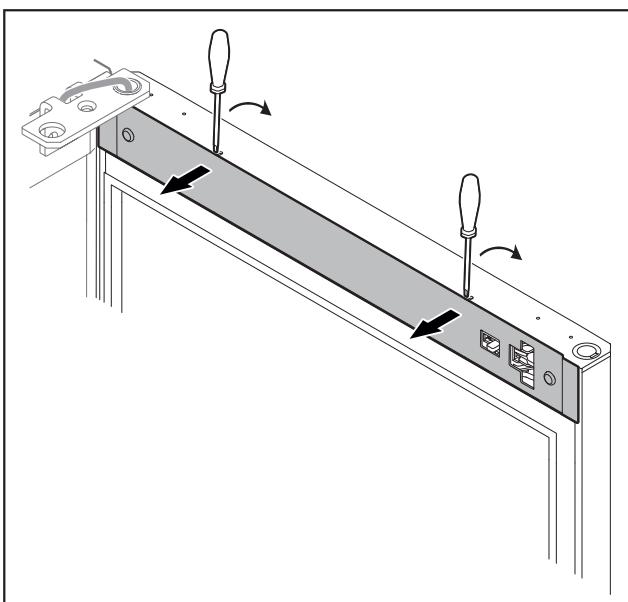


Fig. 20

- Atfiksuojite dengiamają plokštelę mažu atsuktuvu ir nuimkite.

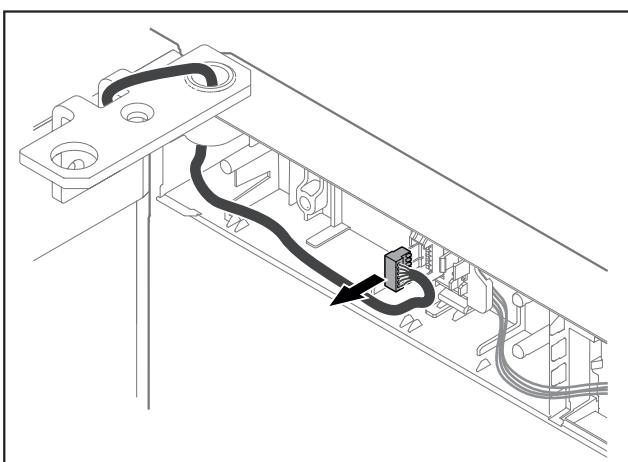


Fig. 21

- Ištraukite kištuką iš kištuko laikiklio.

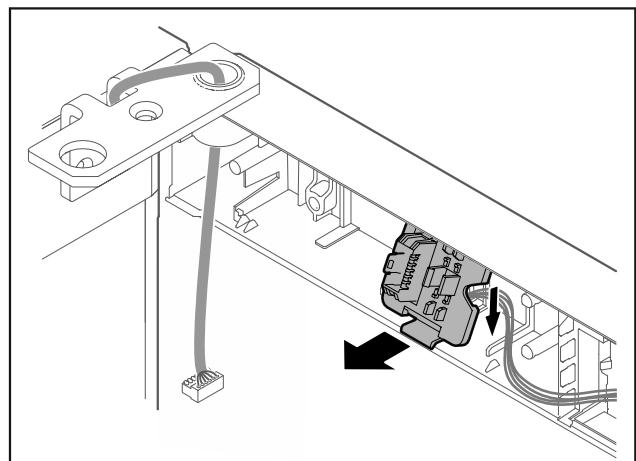


Fig. 22 Kištuko laikiklio montavimo padėtį galima pasukti 180°.

- Atfiksuojite kištuko laikiklį.

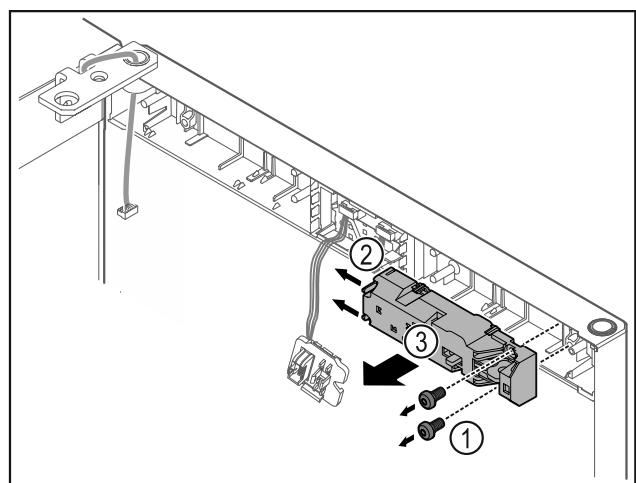


Fig. 23

- Išsukite varžtus Fig. 23 (1).
► Paspauskite fiksavimo iškyšas Fig. 23 (2) į šoną ir nuimkite nuotolinį užraktą Fig. 23 (3).

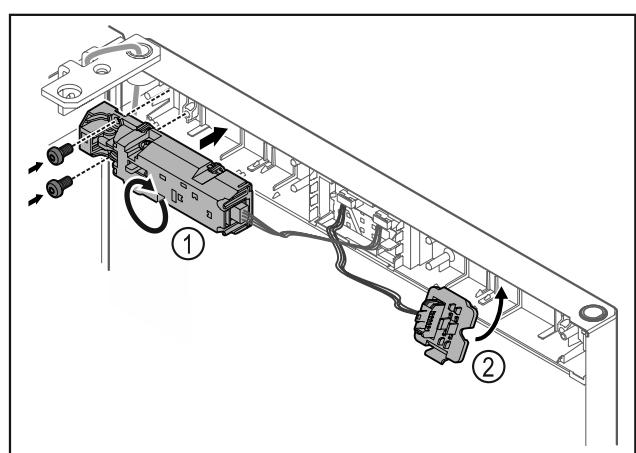


Fig. 24

- Pasukite nuotolinį užraktą Fig. 24 (1) 180° ir pritvirtinkite priešingoje pusėje.
► Užfiksuojite kištuko laikiklį Fig. 24 (2) priešingoje pusėje.

PRANEŠIMAS

Pavoju susižeisti dėl virstančių durų!

- Tvirtai laikykite duris.

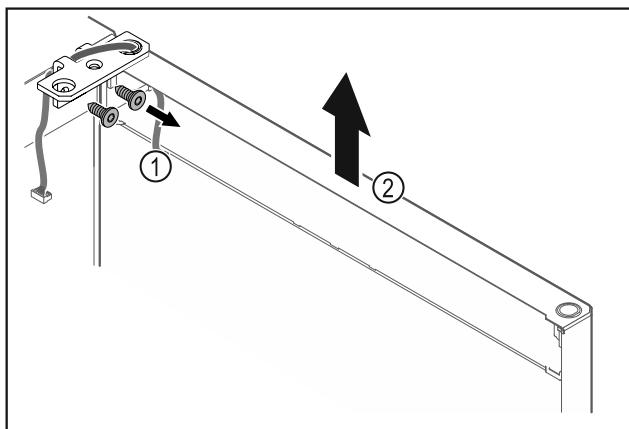


Fig. 25

- Atsukite šarnyrinį kampuotį Fig. 25 (1).
- Duris, jsk. šarnyrinį kampuotj Fig. 25 (2), pakelkite maždaug 200 mm tiesiai į viršų ir nuimkite.
- Atsargiai padėkite duris ant minčksto pagrindo.

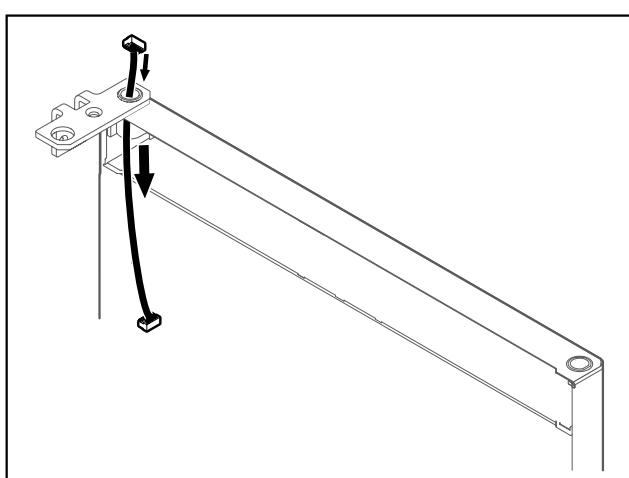


Fig. 26

- Atsargiai ištraukite laidą.

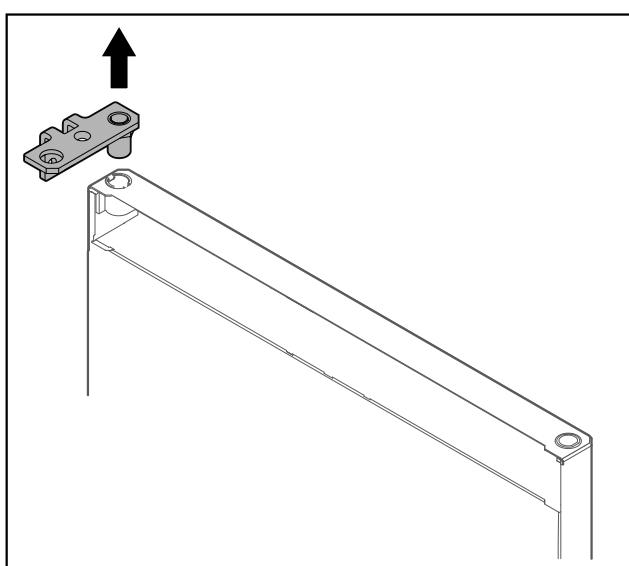


Fig. 27

- Ištraukite šarnyrinį kampuotj.

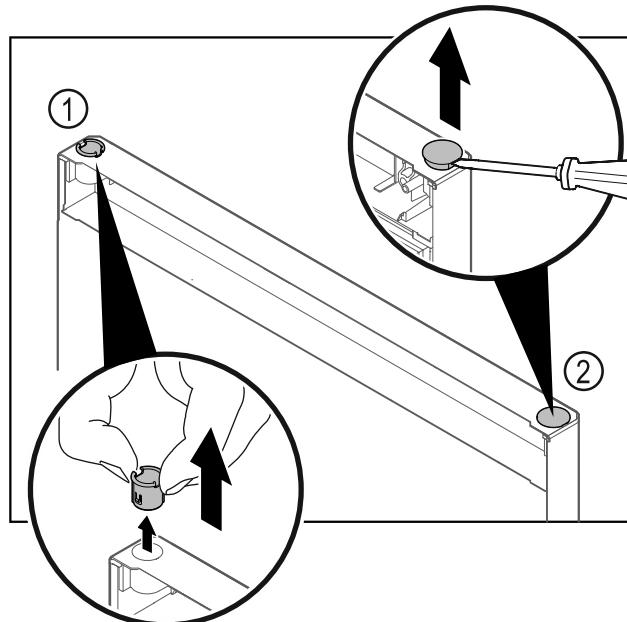


Fig. 28

- Pirštais ištraukite šarnyrinę įvorę Fig. 28 (1).
- Dengiamajį kamštį Fig. 28 (2) atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.

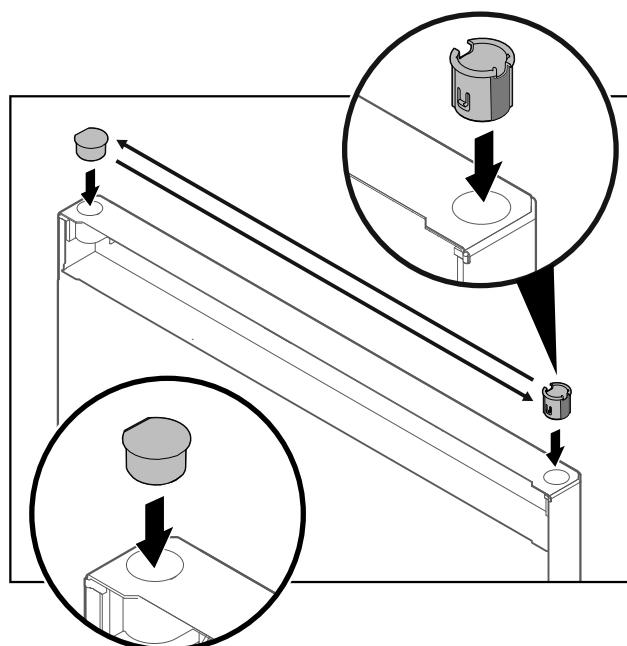


Fig. 29

- Šarnyrinę įvorę ir dengiamajį kamštį įstatykite atitinkamai priešingoje pusėje (plokščios pusės nukreiptos į išorę).

Naudojimosi pradžia

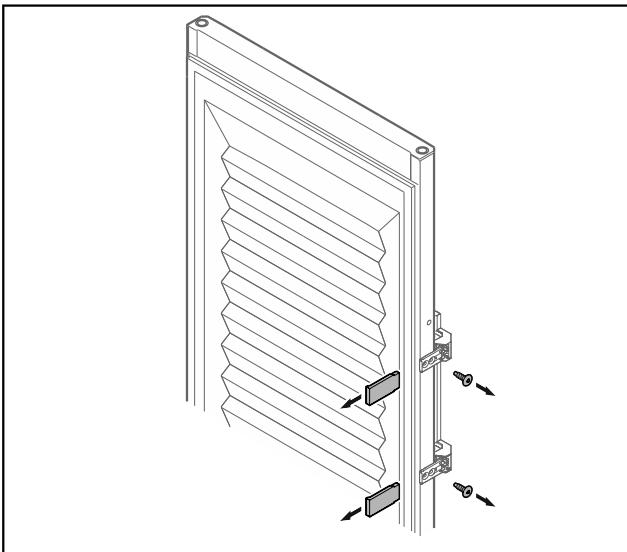


Fig. 30 Putų pripildytos durys*

► Perkelkite kamštį į priešingą pusę.

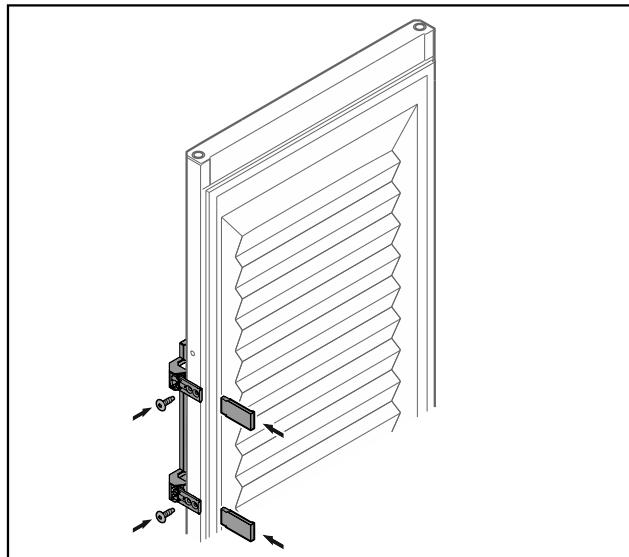


Fig. 32 Putų pripildytos durys*

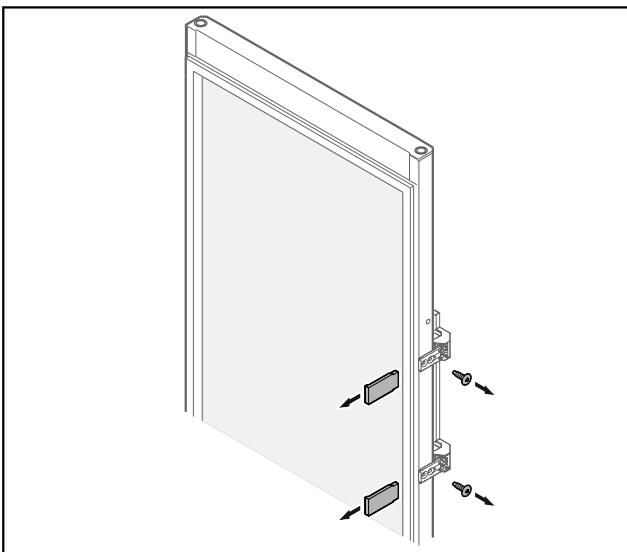



Fig. 31 Stiklinės durys*

- Nuimkite plokšteles.
- Atsukite rankeną.



Fig. 33 Putų pripildytos durys*

- Prisukite rankeną priešingoje pusėje.
- Prityrinkite plokšteles.

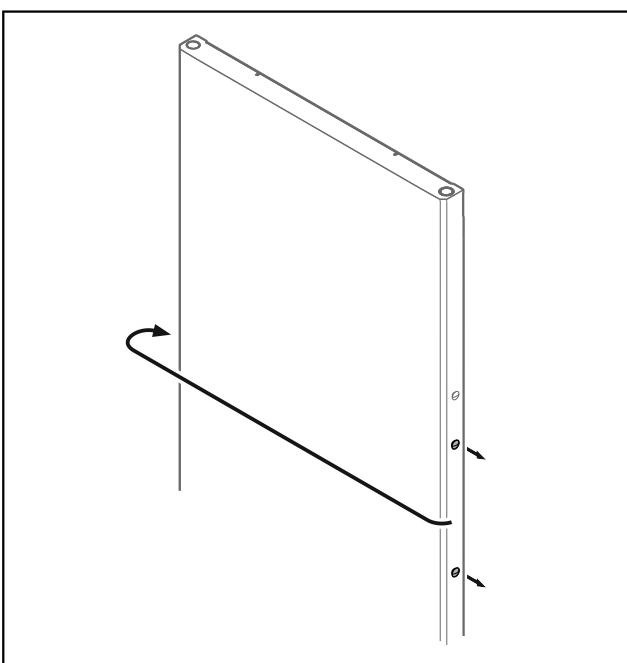

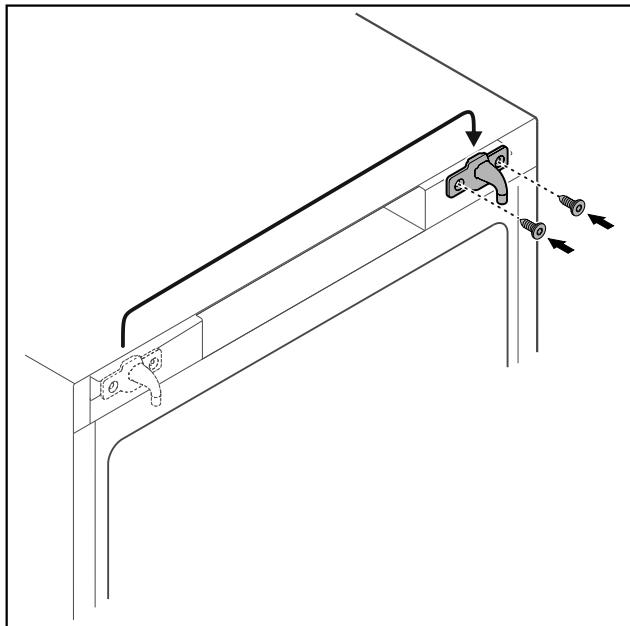


Fig. 35

- ▶ Perkelkite uždarymo kabliuką į priešingą pusę.

Pastaba

Skylės pažymėtos iš anksto ir jas reikia pradurti savisriegiaus varžtais.

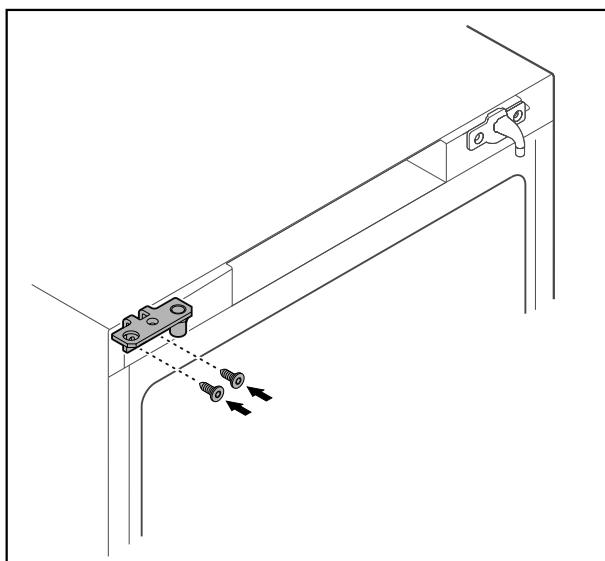


Fig. 36

- ▶ Perkelkite šarnyrinį kampuotį į priešingą pusę.



ISPĖJIMAS

Pavojujus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl virstančių durų!

- ▶ Priveržkite atraminį kaištį nurodytu sukimo momentu.

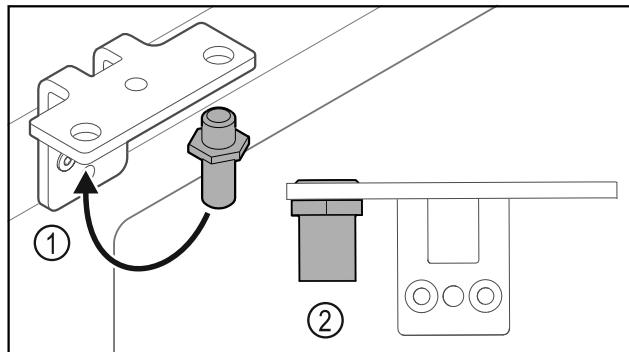


Fig. 37

- ▶ Perkelkite kaištį Fig. 37 (1) šarnyriniame kampuotyje.
- ▶ Priveržkite kaištį Fig. 37 (2) **12 Nm** sukimo momentu.
- ▶ Vėl atsukite šarnyrinį kampuotį.

PRANEŠIMAS

Pavojujus susižeisti dėl įtemptos spyrusklos!

- ▶ Neardykitė durų uždarymo sistemos Fig. 38 (1).

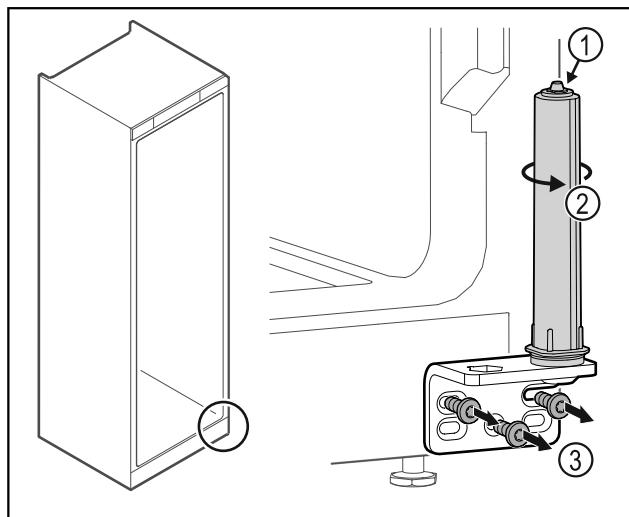


Fig. 38

- ▶ Sukite uždarymo sistemą Fig. 38 (2), kol ji užsifiksuos.
- ▶ Uždarymo sistemos išankstinis įtempis pašalintas.
- ▶ Atsukite šarnyrinį kampuotį Fig. 38 (3).

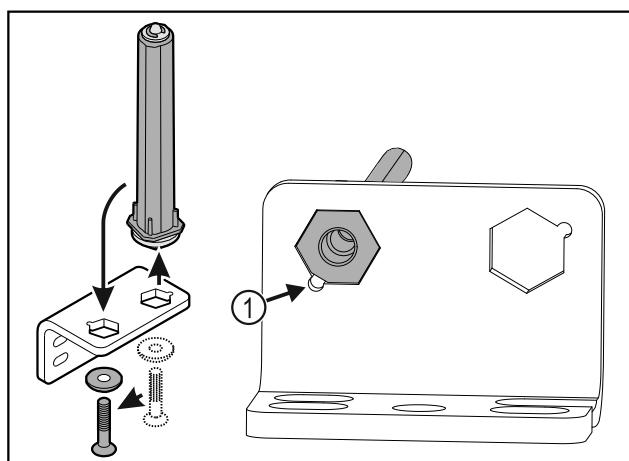


Fig. 39

- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatant nuožulni kaiščio pusę Fig. 39 (1) nukreipta į apvalią skylę.
-arba-

Naudojimosi pradžia

Pastaba

Klaidingas aukščio reguliavimo poveržlių išdėstymas.
Nebejmanoma pakankamai pritvirtinti veržlės.
► Poveržlė turi užsifiksuoti uždarymo sistemos apačioje.

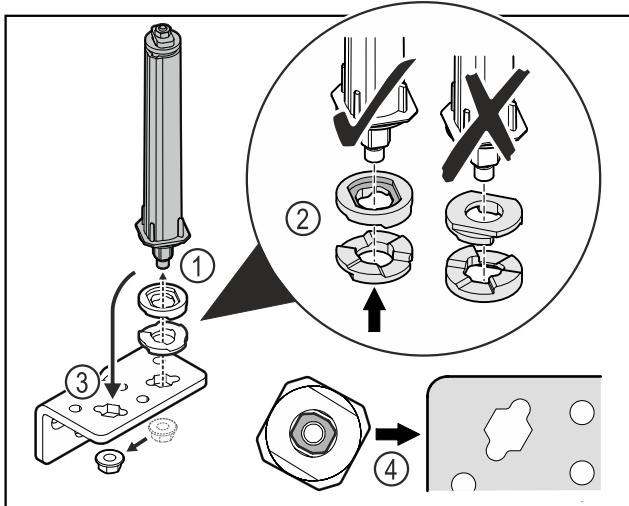


Fig. 40

- Atlaisvinkite veržlę ir pašalinkite durų uždarymo sistemą Fig. 40 (1).
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščio reguliavimo poveržlės būtų tinkamai išlygiuotos Fig. 40 (2).
- Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje ir užfiksuojite veržlę Fig. 40 (3).
- Įstatydami atkreipkite dėmesį į tai, kad durų uždarymo sistema būtų tinkamai išlygiuota Fig. 40 (4).

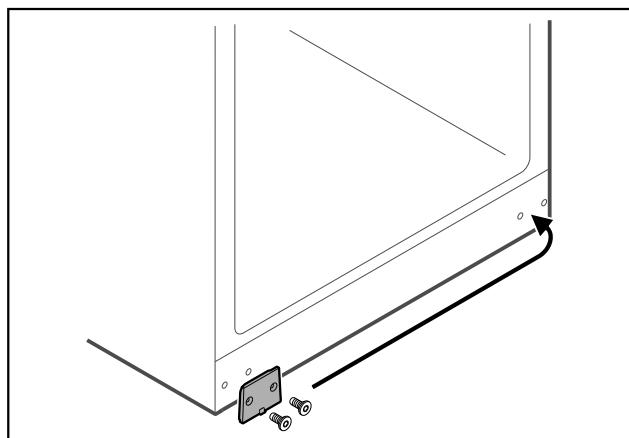


Fig. 41

- Perkelkite dengiamają plokštę į priešingą pusę.

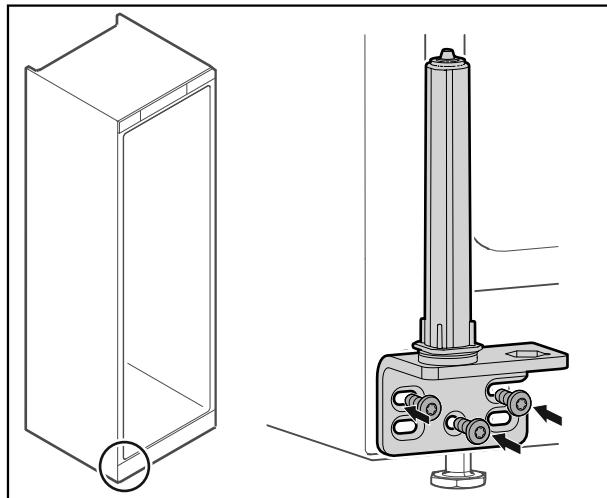


Fig. 42

- Prisukite šarnyrinį kampuotį priešingoje pusėje.

Pastaba

Tinkamas ištiesinimas ir išankstinis įtempis svarbūs uždarymo sistemos veikimui.

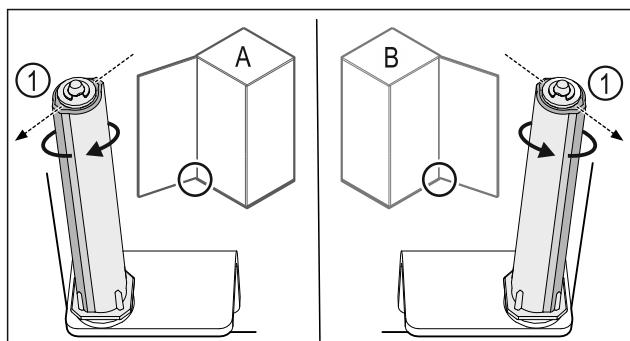


Fig. 43 Atidarymas į kairę (A) / atidarymas į dešinę (B)

- Sukite uždarymo sistemą, įveikdami pasipriešinimą, kol uždarymo sistemos pertvara Fig. 43 (1) bus nukreipta į išorę.
- Uždarymo sistema savaimė lieka šioje padėtyje.
- Uždarymo sistema ištiesinta ir iš anksto įtempta.

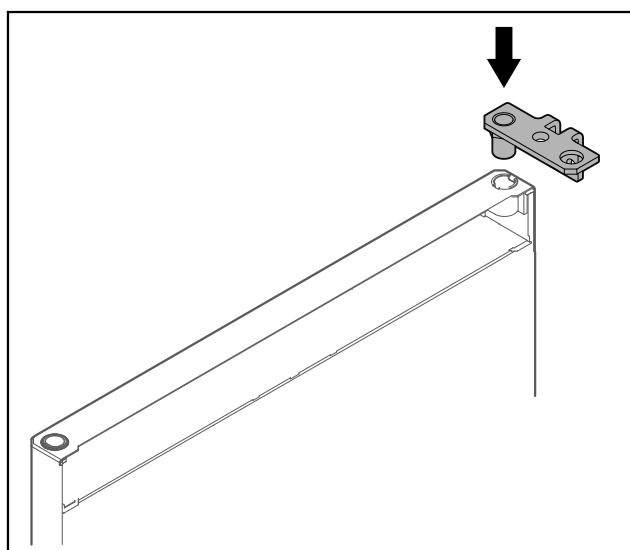


Fig. 44

- Įstatykite šarnyrinį kampuotį į duris.

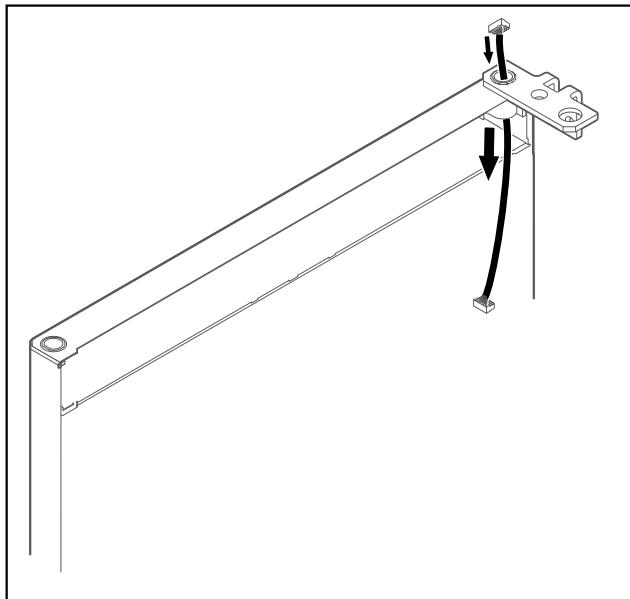


Fig. 45

- ▶ Atsargiai prakiškite laidą.

PRANEŠIMAS

Pavoju susižeisti dėl virstančių durų!

- ▶ Tvirtai laikykite duris.

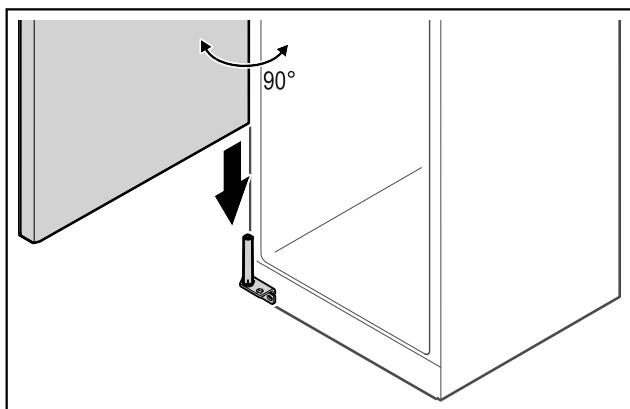


Fig. 46

- ▶ Padedami antrojo asmens pakelkite duris nuo žemės.
- ▶ 90° atidarytas duris atsargiai uždékite ant uždarymo sistemos.

PRANEŠIMAS

Materialinė žala netinkamai sumontavus!

- ▶ Montuodami šarnyrinį kampuotį, neprispauskite laidą.

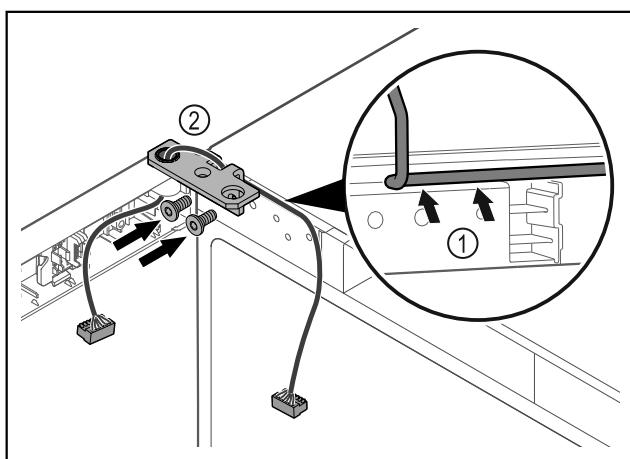


Fig. 47

- ▶ Prakiškite laidą pro šarnyrinio kampuočio angą ir atsargiai nutieskite Fig. 47 (1).
- ▶ Prisukite šarnyrinį kampuotį Fig. 47 (2).

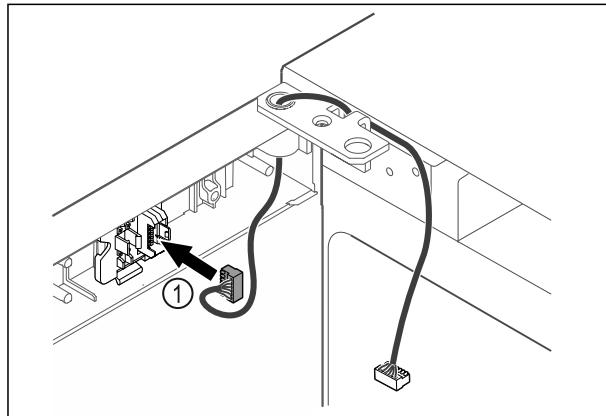


Fig. 48

- ▶ Įkiškite kištuką Fig. 48 (1) į kištuko laikiklį.

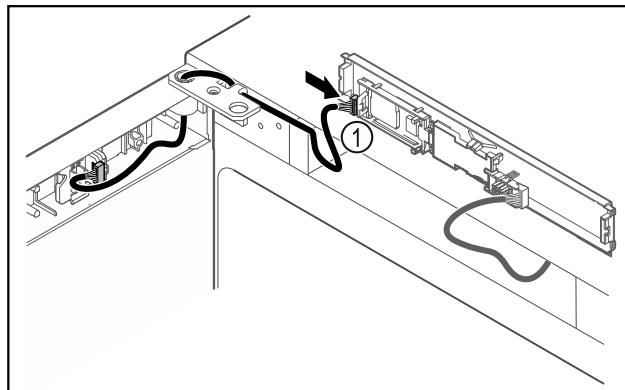


Fig. 49

- ▶ Įkiškite kištuką į plokštę Fig. 49 (1).

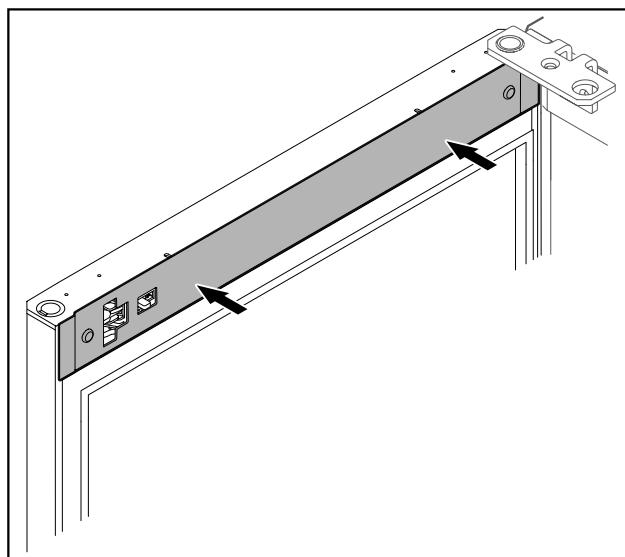


Fig. 50

- ▶ Uždékite dengiamają plokštelę.

Naudojimosi pradžia

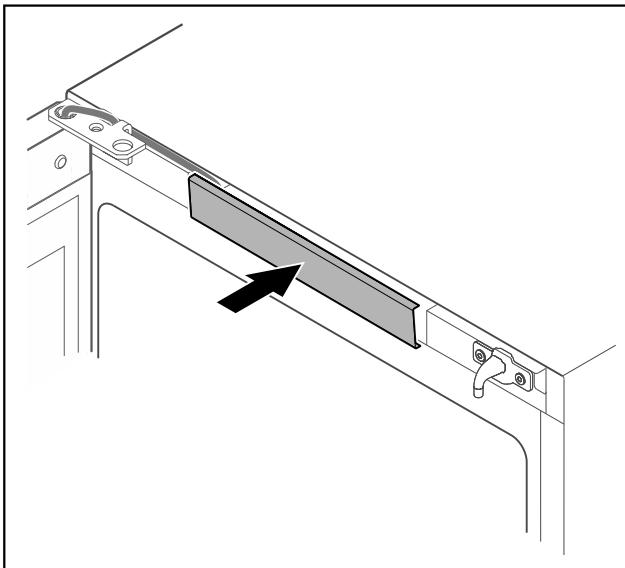


Fig. 51
► Užfiksukite vidurinę dengiamąją plokštelię.

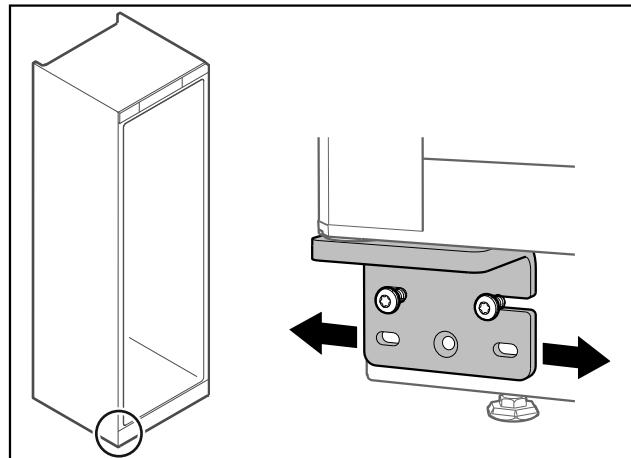


Fig. 54
► Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus ir perstumkite duris su šarnyriniu kampuočiu į dešinę arba į kairę.
► Priveržkite varžtus iki galio (vidurinio varžto nebereikia).
▷ Durys išlygiuotos tiesiai.

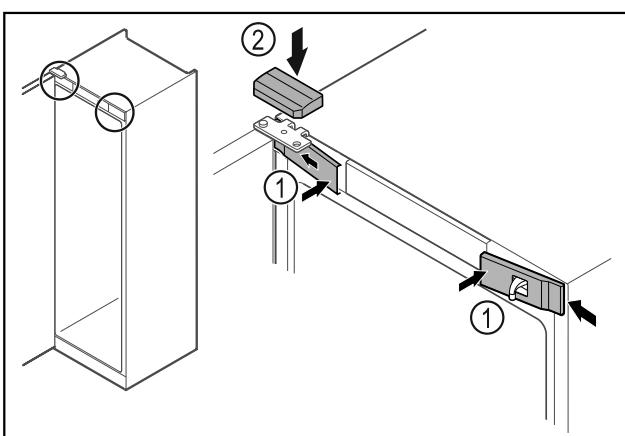


Fig. 52
► Iškabinkite priekines dengiamasias plokštėles Fig. 52 (1) šone ir užfiksukite.
► Užfiksukite viršutinę dengiamąją plokštelię Fig. 52 (2) iš viršaus.
► Uždarykite duris.
▷ Durų atidarymo kryptis pakeista.

4.14 Durų išlygiavimas

Jei durys netiesios, jas galite sureguliuoti apatiniu šarnyriniu kampuočiu.


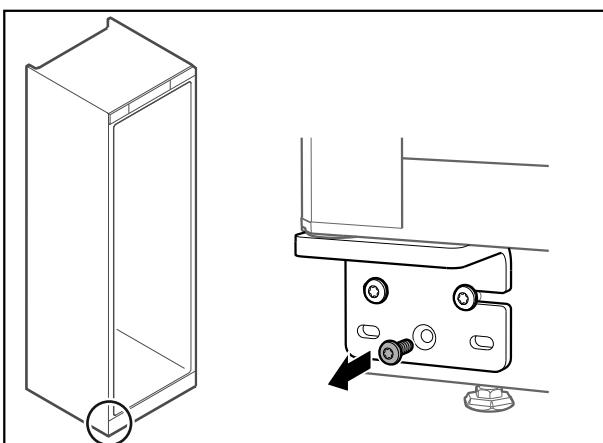


Fig. 53
► Iš apatinio šarnyrinio kampuočio išsukite vidurinį varžtą.

4.15 Prietaiso prijungimas

! ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.
Prietaiso pažeidimai.
► Nenaudokite ilginamojo laido.
► Nenaudokite skirstytuvo juostelių.



PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.
► Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzinių generatorių.

Pastaba

Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- naudokite prietaisą tik su **kintamaja srove**;
 - leistina įtampa ir dažnis nurodyti duomenų skydelyje. Duomenų skydelio vieta matoma skyriuje Prietaiso apžvalga; (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)
 - kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu;
 - saugiklio gržimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A;
 - kištukinis lizdas lengvai prieinamas.
- Patikrinkite elektros jungtį.
- Ikiškite prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuočios.
- Tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos.
- ▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.

4.16 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai.

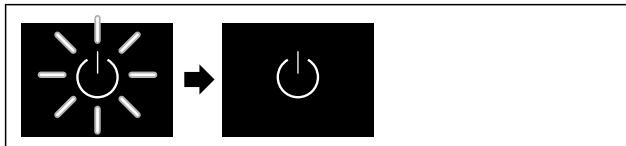


Fig. 55 Atvaizdo pavyzdys

- Parengties piktograma mirks: palaukite, kol bus baigtas paleidimo procesas.

▷ Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisais pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksplloatuoti iš pradžių reikia nustatyti ekrano kalbą ir datą / laiką.

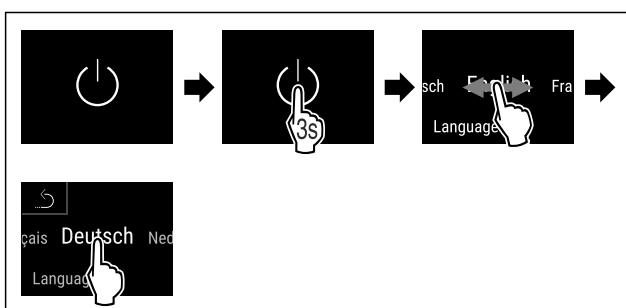


Fig. 56

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Kalba nustatyta.

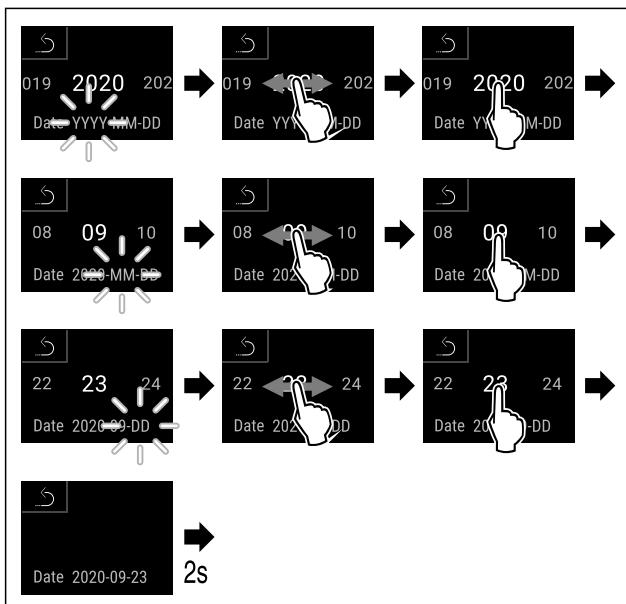


Fig. 57

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Data nustatyta.

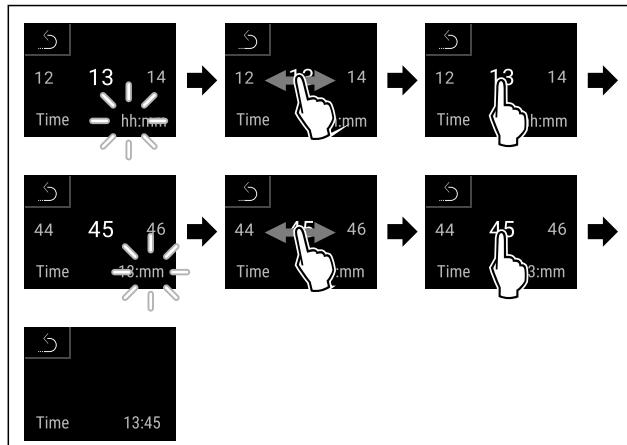


Fig. 58

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

▷ Laikas nustatytas.




Fig. 59 Būsenos rodmuo

- Prietaisais parengiamas darbui, kai tik ekrane matoma temperatūra.
- ▷ Temperatūros indikatorius mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.

5 Laikymas

5.1 Laikymo nuorodos




Fig. 60 Atvaizdo pavyzdys

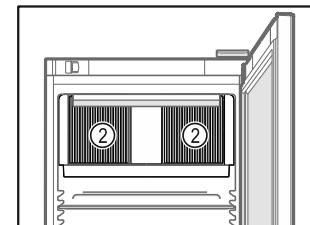


Fig. 61

Sudėdami produktus atkreipkite dėmesį tarp:

- Jei pastatymo groteles Fig. 60 (1) galima perkelti, pritaikykite atsižvelgdami į aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)
- Pakraukite prietaisą tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra (laikykitės vésinimo grandinėmis).
- Cirkuliuojančio oro ventiliatoriaus vésinimo plyšiai Fig. 61 (2) viduje turi būti neuždengti.
- Vésinamas produktas neturi liestis prie galinės sienelės.
- Nedékite vésinamų produktų už galinės pusės atraminiu gretelių atramos.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Védinamą produktą laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Vésinamas produktas neturi viršyti krovimo žymos.



Tai yra svarbu nepriekaištingai oro cirkuliacijai ir vienodam temperatūros pasiskirstymui visoje vidaus patalpoje.

6 Valdymas

6.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei alialmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma tiesiogiai Touch & Swipe ekrane braukiant ir spaudžiant.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.

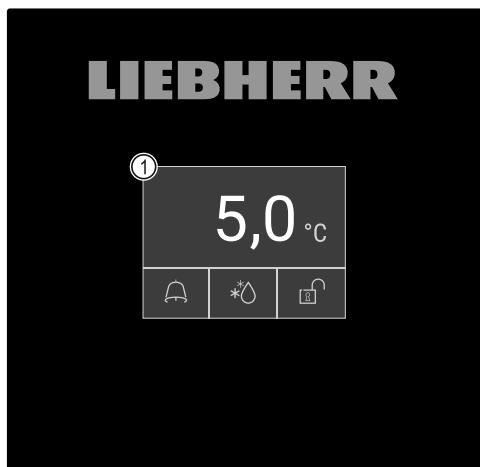


Fig. 62 Touch & Swipe ekranas

(1) Būsenos rodmuo

6.1.1 Būsenos rodmuo




Fig. 63 Būsenos rodmuo

(1) Tikroji temperatūra

(3) Atitirpinimo proceso būsenos

(2) Aliarmo būsenos

(4) Durų užrakto rodmuo

Būsenos rodmuo yra pradinis rodmuo.

Jo viduryje rodoma tikroji temperatūra, o apatinėje srityje – trys piktogramos. Būsenos rodmenyje gali būti rodomas kitos skirtinges indikacines piktogramos.

Iš būsenos rodmens einama prie funkcijų ir nustatymų.

6.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengties piktograma Prietaisas išjungtas.
	Parengties piktograma (mirksi) Prietaisas įjungiamas.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Temperatūra (mirksi) Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvésina iki nustatyto temperatūros.
	Būsenos rodmuo (baltais kraštais) Prietaisas užrakintas.
	D rodmenyje Prietaisas veikia demonstraciniu režimu.
	Techninės priežiūros rodmuo (geltonas) Nustatytas laiko intervas pasibaigė.
	Pilna duomenų atmintis (geltonas) Duomenų atmintis (999 valandos) yra pilna. Seniausi duomenys nuo dabar bus perrašomi.
	Pilna aliarmų atmintis (geltonas) Aliarmų atmintis yra pilna. Išrinkite atskirtus aliarmus arba visą atmintį.
	Rankinis durų atidarymas (geltonas) Uždarytos durys buvo atidarytos rankiniu būdu.
	Klaidos piktograma (raudona) Prietaisas yra klaidos būsenoje.
	Fonas (mėlynas) Aktyvus nustatymas arba aktyvi funkcija
	Stulpelis (didėjantis) Norédami aktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.
	Stulpelis (mažėjantis) Norédami išaktyvinti nustatymą, spauskite 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

Papildomos piktogramos apatiname būsenos rodmens krašte leidžia greitai patekti prie alialmo informacijos ir detalių apie prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Aliarmo piktograma (pilka) Aliarmų archyvas tuščias. Trumpai spustelėjus, atveriamas aliarmų archyvas.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Aliarmo piktograma (balta) Tai patvirtinti aliarmai aliarmų archyve. Trumpai spustelėjus, atveriamas aliarmų archyvas.
	Aliarmo piktograma (raudona) Aliarmų archyve dar yra nepatvirtintų aliarmų. Trumpai spustelėjus, atveriamas aliarmų archyvas.
	Aliarmo piktograma (raudona, mirksi) Archyve yra aktyvus aliarmas. Trumpai spustelėjus, atveriamas aliarmų archyvas.
	Atitirpinimo piktograma (pilka) Nėra aktyvaus atitirpinimo proceso.
	Atitirpinimo piktograma (balta, mirksi) Rankinis atitirpinimo procesas aktyvus. Trumpai spustelėjus, atveriamas rankinis atitirpinimas. (žr. 6.2.23 Atitirpinimas)
	Atitirpinimo piktograma (balta) Automatinis atitirpinimo procesas aktyvintas. Funkcijos negalima nutraukti.
	Durų spynos piktograma (balta, uždarotos) Durų užraktas aktyvus. Trumpai spustelėjus, atveriamas durų atrakinimo kodo įvestis. (žr. 6.2.6 Durų užraktas)
	Durų spynos piktograma (balta, atidarytos) Durų užraktas neaktyvus. Trumpai spustelėjus, atveriamas durų užrakinimo kodo įvestis. (žr. 6.2.6 Durų užraktas)

Papildomos būsenos rodmenys piktogramos

6.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:

- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktivinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.

Aliarmo garso signalus galima ijjungti ir išjungti kliento meniu.

6.2 Prietaiso funkcijos

6.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnintinai veiktu.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktivydami prietaiso funkcijas, įsitinkinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikacinių elementais. (žr. 6.1 Valdymo ir indikacinių elementų)



6.2.2 Prietaiso ijjungimas ir išjungimas

Ši funkcija leidžia ijjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso ijjungimas

Neįjungus demonstraciniu režimu:

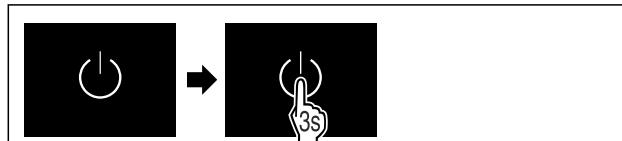


Fig. 64

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Ijungus demonstracinių režimą:

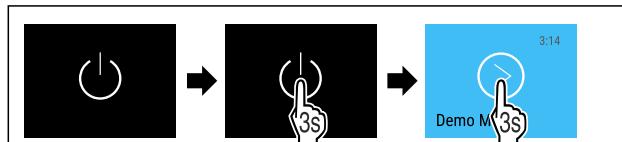


Fig. 65

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba

Išaktivinkite demonstracinių režimą prieš baigiantis atgaliu nėmimui.




Fig. 66 Būsenos rodmuo

- Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas



Fig. 67

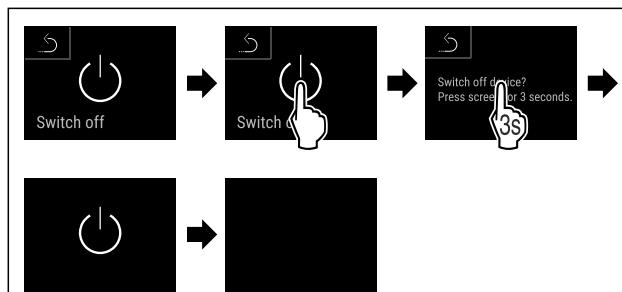


Fig. 68

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

► Ekrane rodoma parengties piktograma.

► Ekranas išsijungs maždaug po 10 minučių.



6.2.3 Temperatūra

Temperatūra prietaiso viduje nustatyta ties pagal DIN 13277 reikalingą 5 °C (+/-3 K) ir jos negalima keisti.

Pastaba

- Vésinamą produktą jdékite tik tada, kai temperatūra prie- taise bus 5 °C.

Temperatūra priklauso nuo šiu veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vésinamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

Pastaba

Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Naudojant tinkamą temperatūrą, vésinamas produktas ilgiau išlieka tinkamas vartoti. Taip galima išvengti produktų išmetimo.



6.2.4 Temperatūros įrašymas

Su šia funkcija prietaisas rodo aukščiausią ir žemiausią vidaus temperatūrą. Ijungus prietaisą, jos įrašymas pradedamas automatiškai vienos minutės intervalu. Praėjus 999 valandų (apie 40 dienų), rodoma nuoroda, kad duomenų atmintis yra pilna. Tada temperatūros įrašymą reikėtų atstatyti.

Pastaba

Neatsižvelgiant į šią funkciją, taip pat rodoma visa temperatūros kreivė bei alarmo ir techninės priežiūros pranešimai. Šiuos duomenis galima eksportuoti ir išsaugoti USB laikmenoje. (žr. 6.2.24 Duomenų atsiuntimas / Datalogging)

Jei prietaise būtų papildomas produktų jutiklis, jį galima parinkti žemiausiai ir aukščiausiai temperatūrai rodyti. (žr. 6.2.25 Jutiklio kalibravimas)

Pastaba

Pradėjus ekspluoatuoti prietaisą ir **pasiekus nustatyta temperatūrą**, temperatūros įrašymą reikėtų vieną kartą atstatyti. (žr. Temperatūros įrašymo atstata) Todėl aukščiausios temperatūros vertė yra reikšminga.

Temperatūros įrašymo rodymas

Temperatūros įrašyme rodoma įrašo trukmė bei per šį laiką išmatuota žemiausia ir aukščiausia temperatūra.




Fig. 69




Fig. 70

- Rodomas būsenos ekranas su temperatūros įrašymu.

Temperatūros įrašymo atstata

Rodomą žemiausią ir aukščiausią temperatūrą galima bet kada atstatyti. Tuo metu rodomas vertės ištrinamos ir įrašymo intervalas paleidžiamas iš naujo.




Fig. 71

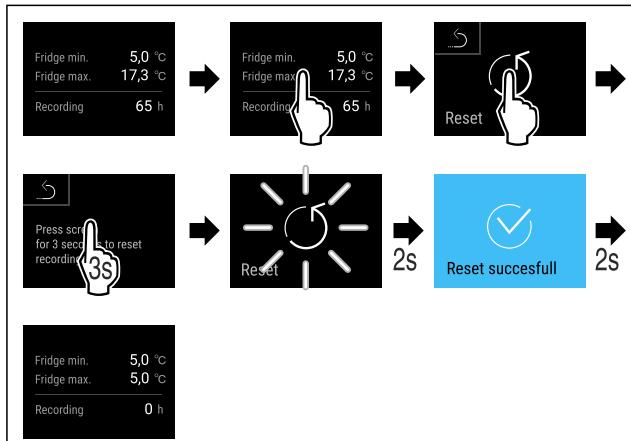


Fig. 72

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Temperatūros įrašymas atstatytas.



6.2.5 Apšvietimas

Prietaise yra vidaus apšvietimas.

Galite įjungti vidaus apšvietimą, kad šviestų nuolat. (žr. Apšvietimo įjungimas*)

Kai atidarote prietaiso duris, įsijungia vidaus apšvietimas. Šią funkciją taip pat galite išaktyvinti. (žr. Apšvietimo išjungimas atidarius duris)

Apšvietimo įjungimas*




Fig. 73

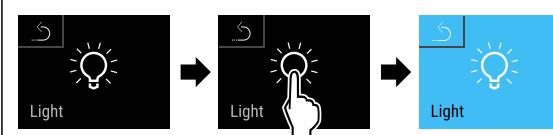


Fig. 74

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Apšvietimas įjungtas.



Apšvietimo išjungimas*




Fig. 75

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

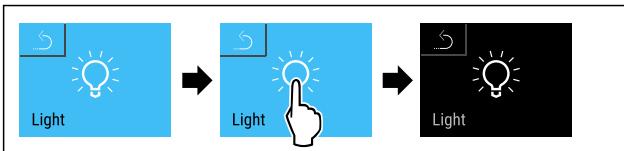


Fig. 76

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Apšvietimas išjungtas.

Apšvietimo išjungimas atidarius duris



Fig. 77

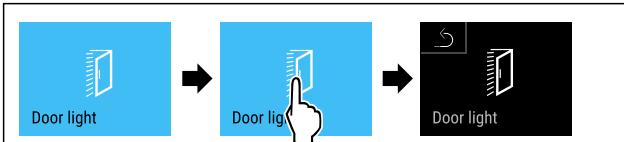


Fig. 78

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atidarius duris apšvietimas yra išjungtas.

Apšvietimo ijjungimas atidarius duris



Fig. 79


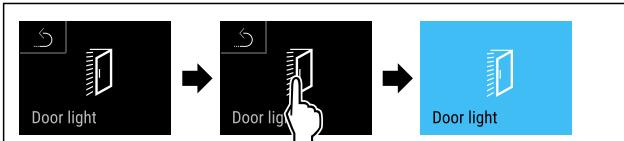


Fig. 80

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atidarius duris apšvietimas yra ijjungtas.



6.2.6 Durų užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų užraktu. **Pirmą kartą pradedant naudoti durys yra atrakintos** ir jas galite atidaryti.

Ši funkcija leidžia apsaugoti prietaisą nuo nepageidaujamų išėmimų.

Tam yra tokios nustatymo galimybės:

- durų užrakinimas naudojant durų kodą;
- durų atrakinimas naudojant durų kodą;
- automatinio užrakinimo aktyvinimas;
- automatinio užrakinimo išaktyvinimas;
- automatinio užrakinimo laiko delbos nustatymas;
- durų kodo keitimas; (žr. 6.2.9 Prieigos kodai)
- durų kodo atstata; (žr. 6.2.9 Prieigos kodai)
- nuotolinio valdymo pulso prijungimas. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

Durų užrakinimas naudojant durų kodą

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyme naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1**.




Fig. 81 Büsenos rodmuo

Pradedant nuo būsenos rodmens, pradedama PIN kodo įvestis spustelėjant atrakintos spynos piktogramą.

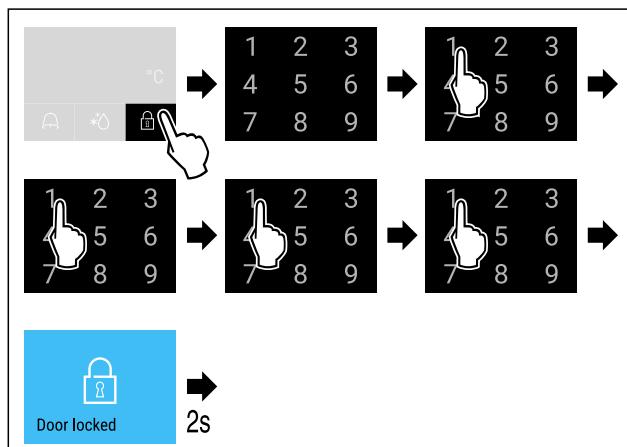


Fig. 82 Durų užrakinimas naudojant durų kodą 1 1 1 1.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 83 Büsenos rodmuo su baltu kraštu

- ▷ Durys užraktinos.

Durų atrakinimas naudojant durų kodą

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyme naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1**.



Fig. 84 Büsenos rodmuo su baltu kraštu

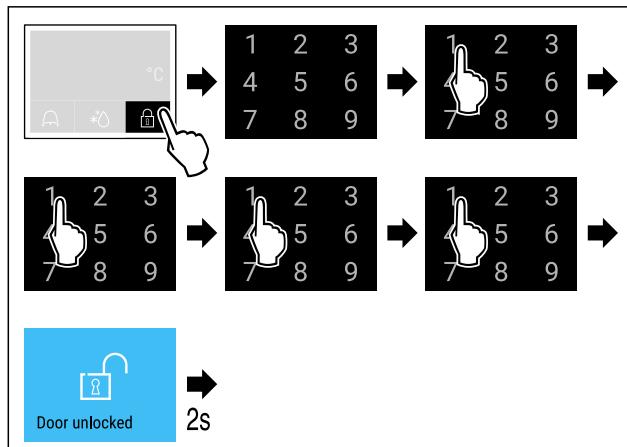


Fig. 85 Durų atrakinimas naudojant durų kodą 1 1 1 1.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 86 Büsenos rodmuo

Valdymas

- ▷ Rodomas būsenos rodmuo su atrakintos spynos pikto-grama.
- ▷ Durys atrakintos.

Automatinio užrakinimo aktyvinimas



Fig. 87

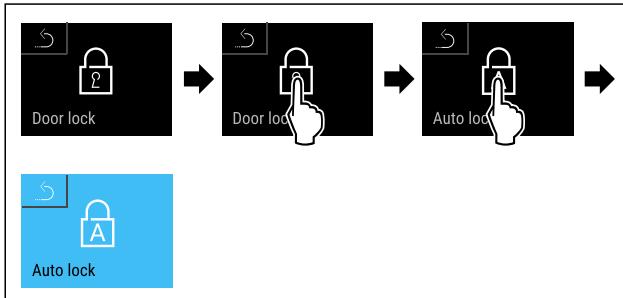


Fig. 88

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Automatinis užrakinimas aktyvintas.
- ▷ Dabar galima nustatyti laiko delsą (žr. Automatinio užrakinimo laiko delsos nustatymas).

Pastaba

Duris ir toliau galite užrakinti ir atrakinti nuotolinio valdymo pultu (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas) arba jvesdami durų kodą.

Automatinio užrakinimo išaktyvinimas



Fig. 89

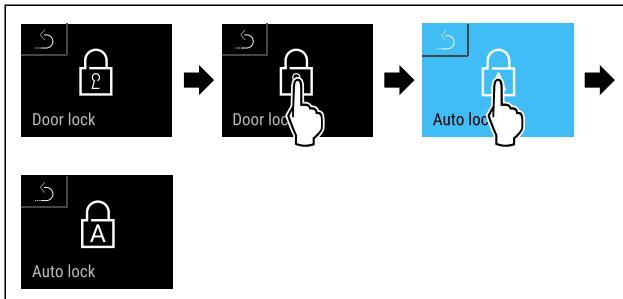


Fig. 90

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Automatinis užrakinimas išaktyvintas.

Automatinio užrakinimo laiko delsos nustatymas

Ši funkcija nustato elektroninio durų užrakinimo delsą atidarius duris.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Automatinis durų (žr. Automatinio užrakinimo aktyvinimas) užrakinimas aktyvintas.




Fig. 91

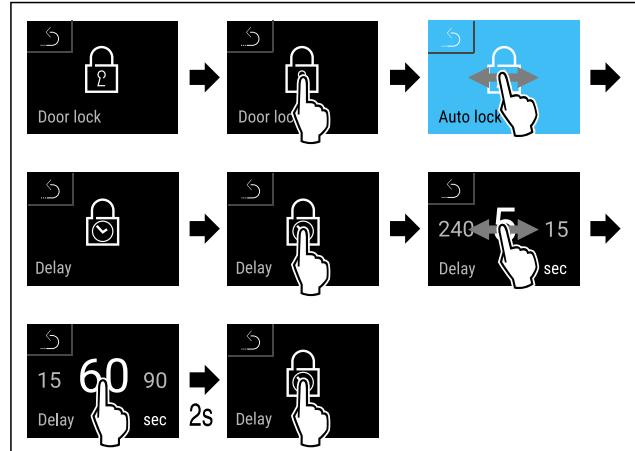


Fig. 92 Galima nustatyti šias vertes: 5, 15, 60, 90, 120, 180 ir 240 sekundžių

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Laiko delsa nustatyta.

Durų kodo keitimas

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

Durų kodo atstata

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas

(žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)



6.2.7 SmartLock

Kad nebūtų galima išimti vésinamo produkto, suveikus temperatūros alialarmui, ši funkcija leidžia automatiškai užrakinoti duris. (žr. 6.2.26 Temperatūros aliaromas) Užrakinimo delsos laiką galima nustatyti. Atidaryti duris galima tik naudojant SmartLock PIN kodą.

Naudojimas:

- aktyvinkite SmartLock;
- išaktyvinkite SmartLock;
- nustatykite užrakinimo delsą;
- atrakinkite durų užraktą naudodami SmartLock PIN kodą;
- pakeiskite SmartLock PIN kodą; (žr. 6.2.9 Prieigos kodai)
- atstatykitė SmartLock PIN kodą. (žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

SmartLock aktyvinimas

Pastaba

- ▶ Tolesniame pavyzdyje naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: 1 1 1 1 .




Fig. 93

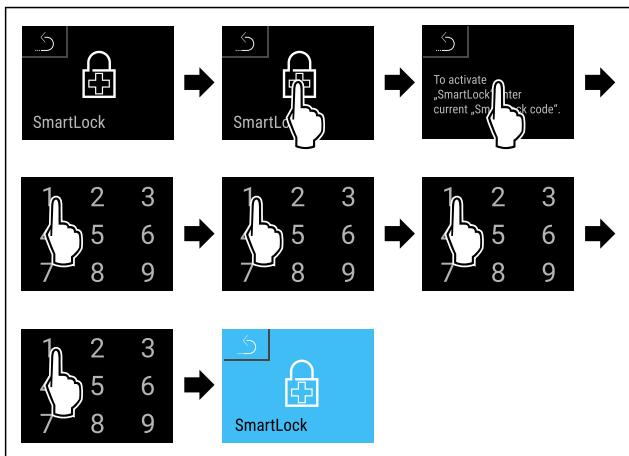


Fig. 94

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SmartLock aktyvintas.
- ▷ Dabar galima parinkti užrakinimo delbos intervalą. (žr. Užrakinimo delbos nustatymas)

SmartLock išaktyvinimas

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyste naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: **1 1 1 1**.



Fig. 95

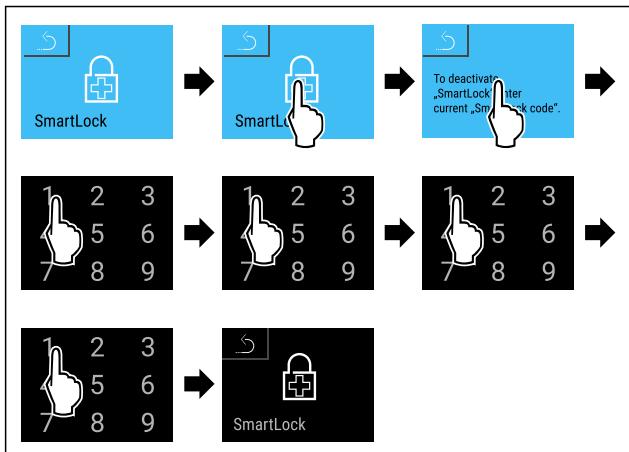


Fig. 96

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SmartLock išaktyvintas.

Užrakinimo delbos nustatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartLock turi būti aktyvintas. (žr. SmartLock aktyvintumas)



Fig. 97

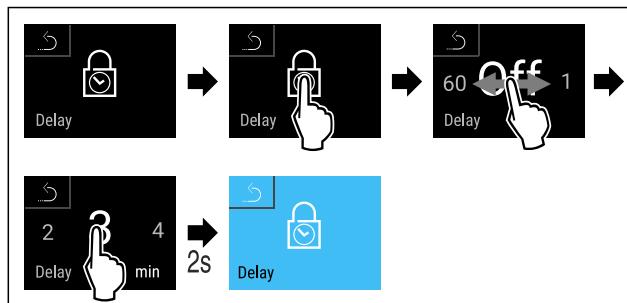


Fig. 98 Galima nustatyti šias vertes: Off (jokio laukimo laiko) iki 60 minučių; 1 minutės žingsniais

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Užrakinimo delbos laikas nustatytas.

Durų užrakto atrakinimas naudojant SmartLock PIN kodą

Suveikus temperatūros aliamui (žr. 6.2.26 Temperatūros aliamas), durys automatiškai užrakinamos SmartLock funkcija.

Dabar atidaryti duris galima tik naudojant SmartLock PIN kodą.

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyste naudojamas šis SmartLock PIN kodas: **2 3 4 5**

Pradedant nuo būsenos rodmens, pradedama SmartLock PIN kodo įvestis. Rodoma informacija apie SmartLock funkciją ir temperatūros alialmo temperatūros jrašymas.

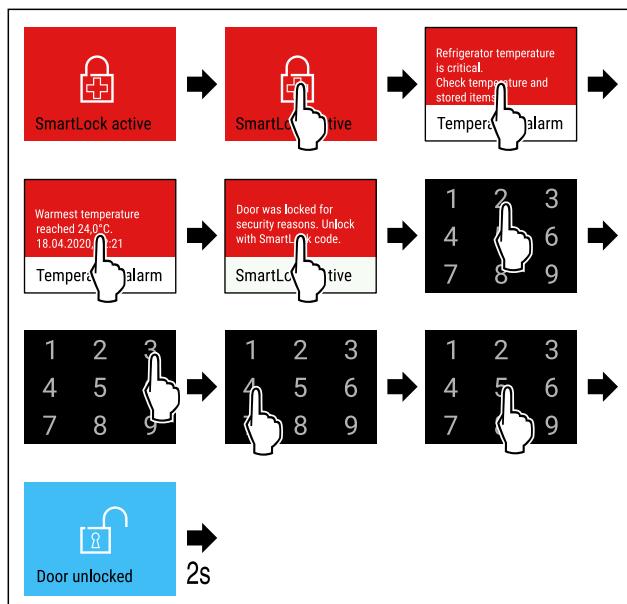


Fig. 99

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durys atrakintos.




Fig. 100 Būsenos rodmuo

- ▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

SmartLock PIN kodo keitimas

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

SmartLock PIN kodo atstatata

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

Valdymas

6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos



Ši funkcija leidžia apsaugoti prieigą prie nustatymų meniu, įvedant keturzenklį PIN kodą.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos aktyvinimas

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyme naudojamas gamykloje nustatytais PIN kodas: **1 1 1 1**.



Fig. 101

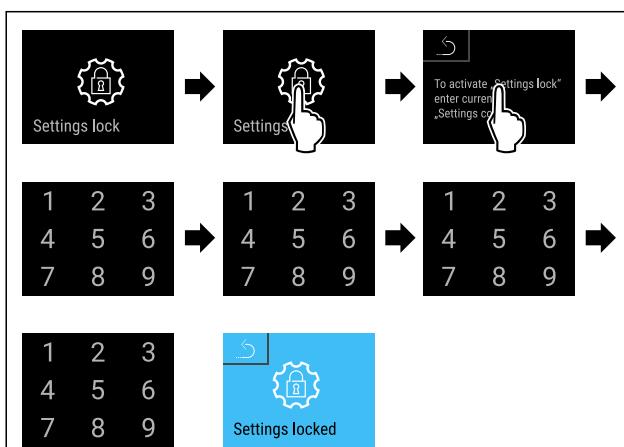


Fig. 102

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
► Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta.

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos PIN kodo keitimas

(žr. 6.2.9 Prieigos kodai)

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos išaktyvinimas

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyme naudojamas gamykloje nustatytais PIN kodas: **1 1 1 1**.



Fig. 103

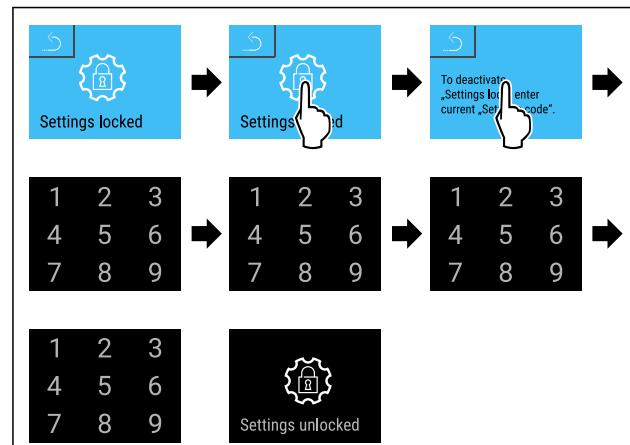


Fig. 104

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
► Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos išaktyvinta.

Apsaugoto nustatymų meniu atvėrimas

Aktyvinus apsaugą nuo prieigos prie nustatymų meniu, reikia įvesti PIN kodą, norint atidaryti nustatymų meniu.

Įvedus teisingą PIN kodą, nustatymų meniu lieka atblokuotas 20 minučių.

Pastaba

- Tolesniame pavyzdyme naudojamas gamykloje nustatytais PIN kodas: **1 1 1 1**.

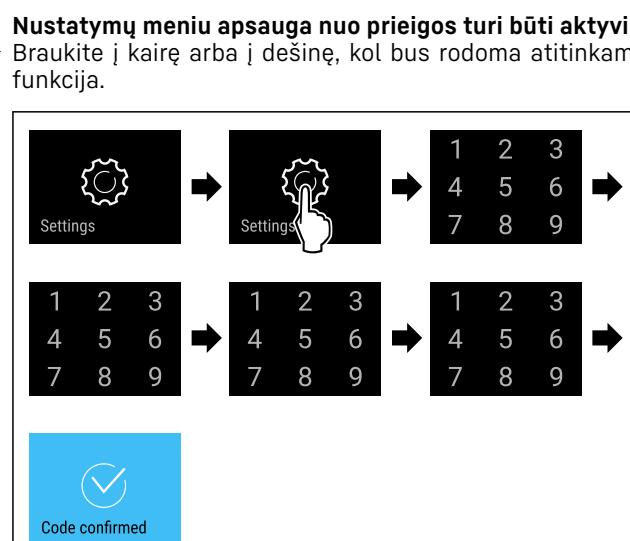


Fig. 105

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
► PIN kodas teisingas: Atidaromas nustatymų meniu.

6.2.9 Prieigos kodai

Galima atlikti įvairius nustatymus.

Naudojimas:

- durų kodo keitimas;
- durų kodo atstata;
- nustatymų kodo keitimas;
- nustatymų kodo atstata;
- SmartLock kodo keitimas;
- SmartLock kodo atstata.



Durų kodas

Durų kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti durų užrakto kodą.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo durų kodo įvedimas;
- naujojo durų kodo įvedimas;
- naujojo durų kodo patvirtinimas.

Pastaba

► Tolesniame pavyzdje pakeiciamas gamykloje nustatyta durų kodas **1 1 1 1**.

► Naujasis durų kodas yra: **2 3 4 5**




Fig. 106

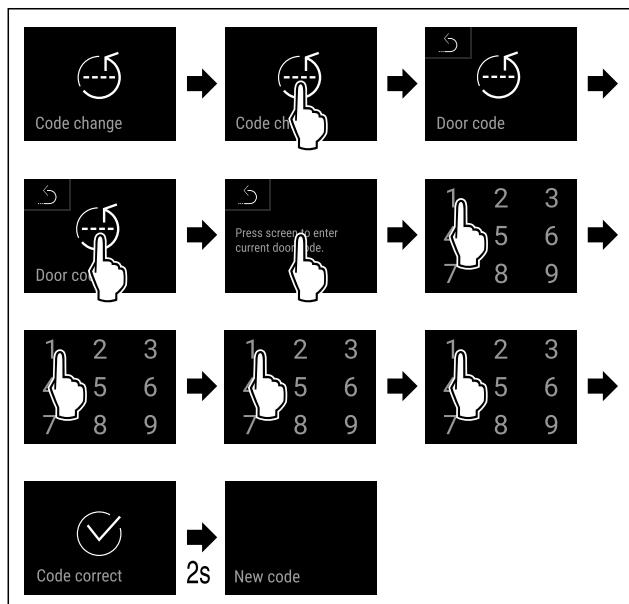


Fig. 107

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Senasis durų kodas įvestas sėkmingai.

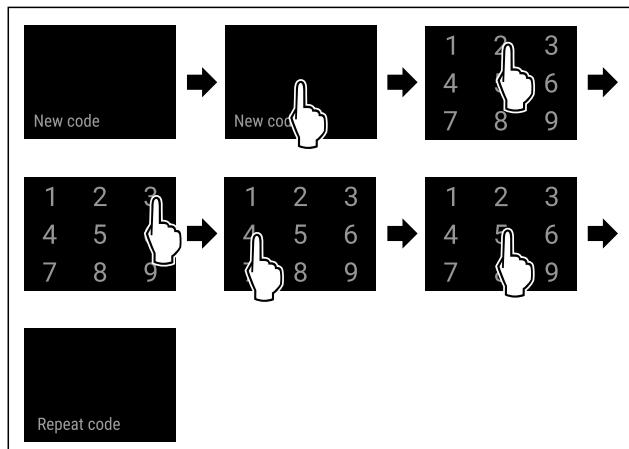


Fig. 108

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Naujasis durų kodas įvestas sėkmingai.

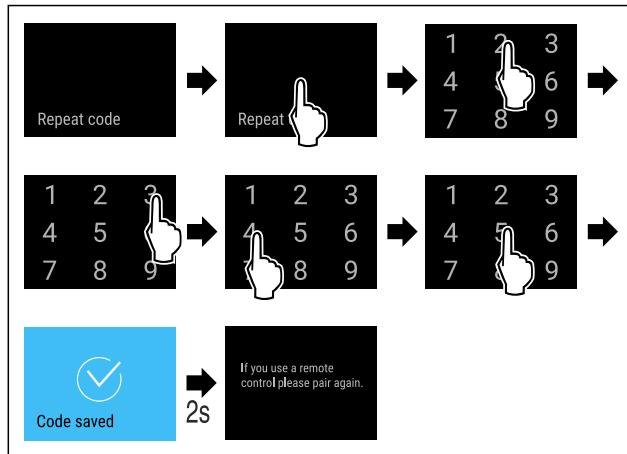


Fig. 109

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Naujasis durų kodas patvirtintas sėkmingai.
- Durų kodas pakeistas.
- Prijunkite nuotolinio valdymo pultą iš naujo. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

Durų kodo atstata

Durų kodas pamirštas ir nežinomas.

- Atstatykitė prietaiso gamyklinius nustatymus. (žr. 6.2.33 Gamyklinių nustatymų atstatymas)
- Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- Gamykloje nustatyta durų kodas yra: **1 1 1 1**



Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos

Nustatymų kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti nustatymų kodą, siekiant apsaugoti nustatymų meniu nuo prieigos.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo nustatymų kodo įvedimas;
- naujojo nustatymų kodo įvedimas;
- naujojo nustatymų kodo patvirtinimas.

Pastaba

- Tolesniame pavyzdje pakeiciamas gamykloje nustatyta nustatymų kodas **1 1 1 1**.
- Naujasis nustatymų kodas yra: **2 3 4 5**



Fig. 110

- Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos turi būti aktyvi.** (žr. 6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)
- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

Valdymas

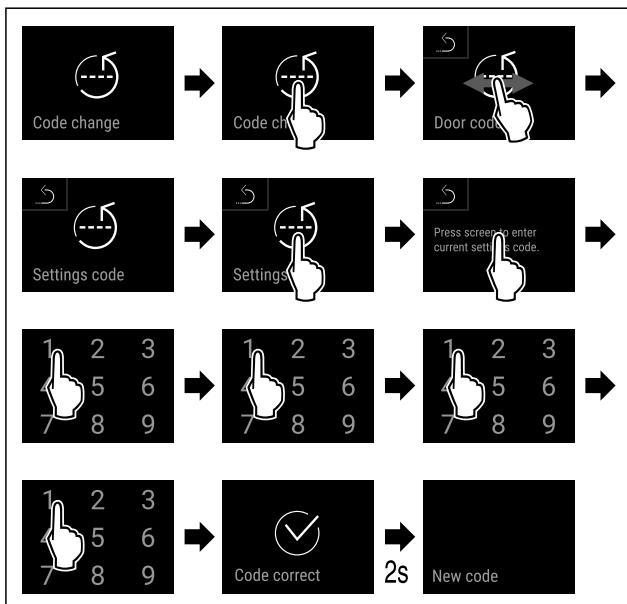


Fig. 111

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Senasis nustatymų kodas įvestas sėkmingai.

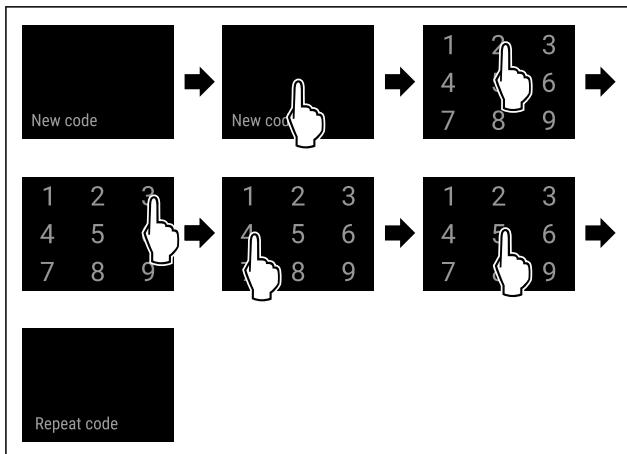


Fig. 112

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Naujasis nustatymų kodas įvestas sėkmingai.

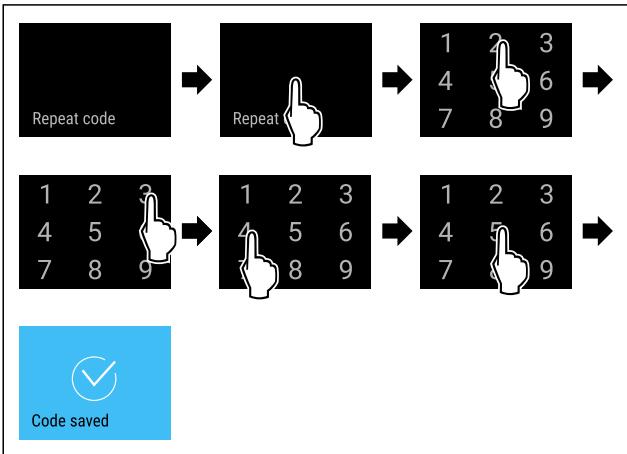


Fig. 113

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Naujasis nustatymų kodas patvirtintas sėkmingai.
- ▷ Nustatymų kodas pakeistas.

Nustatymų kodo atstata

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos nustatymų kodas pamirštas arba nežinomas.

- Atstatykitė prietaiso gamyklinius nustatymus (žr. 6.2.33 Gamyklinių nustatymų atstatymas).
- ▷ Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- ▷ Gamyklinis nustatymų kodas yra: **1 1 1 1**



SmartLock

SmartLock kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti SmartLock kodą.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo SmartLock kodo įvedimas;
- naujojo SmartLock kodo įvedimas;
- naujojo SmartLock kodo patvirtinimas.

Pastaba

- Tolesniame paveizdyje pakeičiamas gamykloje iš anksto nustatytas SmartLock kodas **1 1 1 1**.
- Naujasis SmartLock kodas yra: **2 3 4 5**




Fig. 114

SmartLock turi būti aktyvus. (žr. 6.2.7 SmartLock)

- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

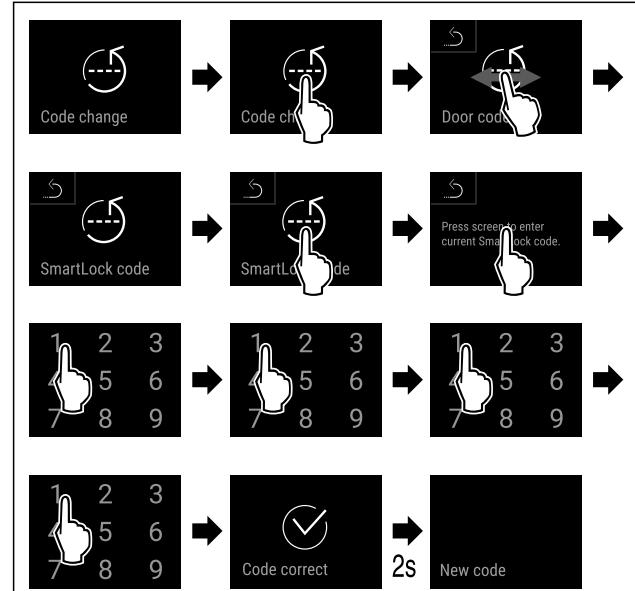


Fig. 115

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Senasis SmartLock kodas įvestas sėkmingai.

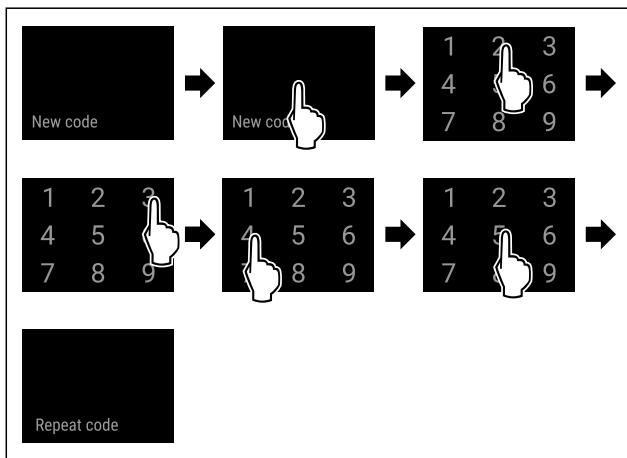


Fig. 116

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Naujasis SmartLock kodas įvestas sėkmingai.

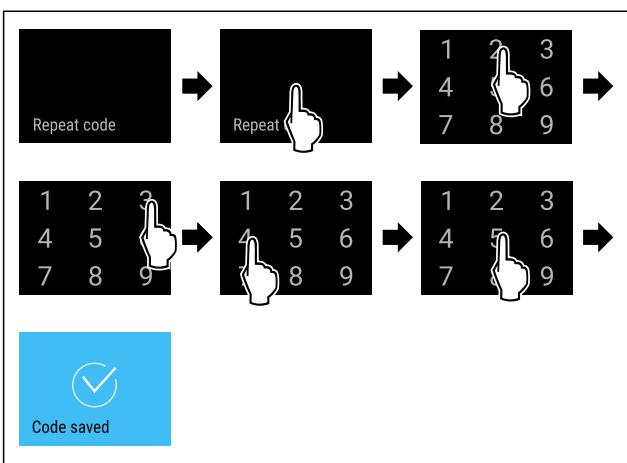


Fig. 117

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Naujasis SmartLock kodas patvirtintas sėkmingai.
- ▷ SmartLock kodas pakeistas.

SmartLock kodo atstata

SmartLock kodas pamirštas ir nežinomas.

- Atstatykitė prietaiso gamyklinius nustatymus.
(žr. 6.2.33 Gamyklinių nustatymų atstatymas)
- ▷ Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- ▷ Gamykloje nustatytais SmartLock kodas yra: **1 1 1 1**



6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas

Pristatyame nuotolinio valdymo pulte išsaugotas gamyklinis PIN kodas, kurį naudojant atidaromas bet kuris prietaisas su nepakeistais gamykliniais nustatymais (žr. 6.2.33 Gamyklinių nustatymų atstatymas). Taip nuotolinio valdymo pultu galima atidaryti ir uždaryti taip pat ir kelis prietaisus. Prijungus sugeneruojamas prietaisui būdingas PIN kodas, kurį naudojant galima atidaryti arba uždaryti priegirstruotą prietaisą. Atlikus gamyklinę atstatą, vėl nustatomas pirminis funkcionalumas.

Pastaba

Nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis atitinka apie 15 m.

Naudojimas:

- nuotolinio valdymo pulto prijungimas,
- nuotolinio valdymo pulto atjungimas.

Nuotolinio valdymo pulto prijungimas




Fig. 118

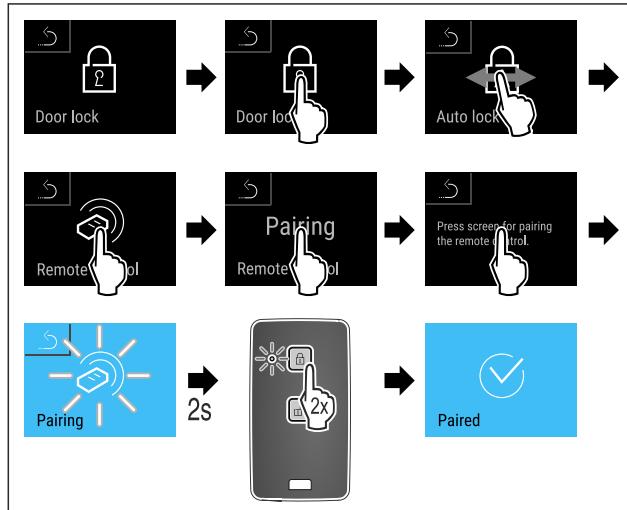


Fig. 119

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Paspauskite mygtuką nuotolinio valdymo pulte du kartus.
- ▷ Būsenos šviesos diodas nuotolinio valdymo pulte sumirkstys tris kartus.
- ▷ Nuotolinio valdymo pultas sujungtas su prietaisu.

Nuotolinio valdymo pulto atjungimas




Fig. 120

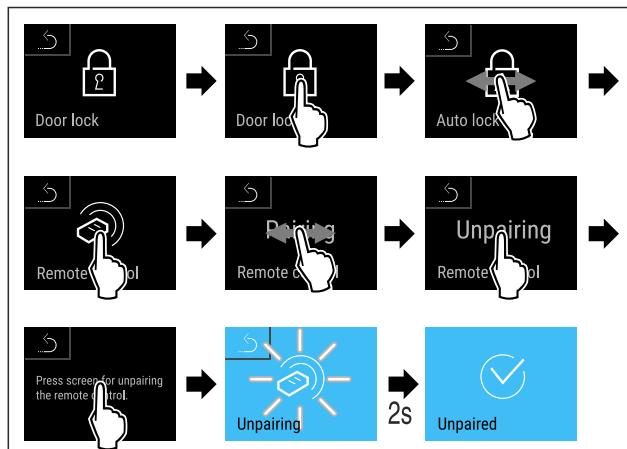


Fig. 121

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nuotolinio valdymo radijo bangomis pultas atjungtas nuo prietaiso.

6.2.11 Priminimas dėl techninės priežiūros



intervalo



Laiko atkarpos, iki kada bus prizmenama apie techninę priežiūrą, nustatymas.

Valdymas

Galima nustatyti tokias vertes:

- 7 dienos
- 14 dienų
- 30 dienų
- 60 dienų
- 90 dienų
- 180 dienų
- 360 dienų
- 720 dienų
- 1080 dienų
- Išj.

Priminimo dėl techninės priežiūros intervalo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip nustatoma laiko atkarpa iki techninės priežiūros.




Fig. 122

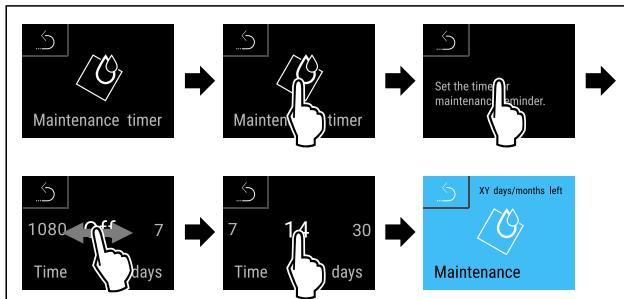


Fig. 123

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Laiko atkarpa, iki kada bus primenama apie techninę priežiūrą, nustatyta.
- Rodomas likęs laikas.



6.2.12 Kalba

Language

Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

Kalbos nustatymas



Fig. 124

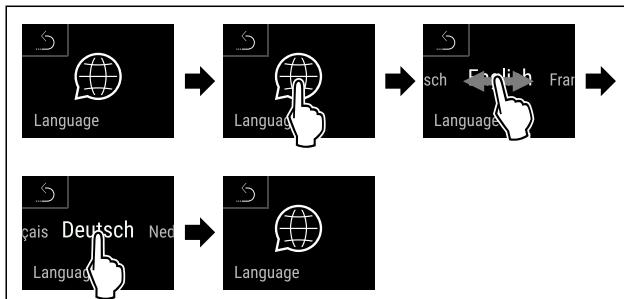


Fig. 125

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Parinkta kalba nustatyta.



6.2.13 Data ir laikas

Šis nustatymas leidžia nustatyti datą ir laiką.

Data ir laiko nustatymas




Fig. 126



Fig. 127

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

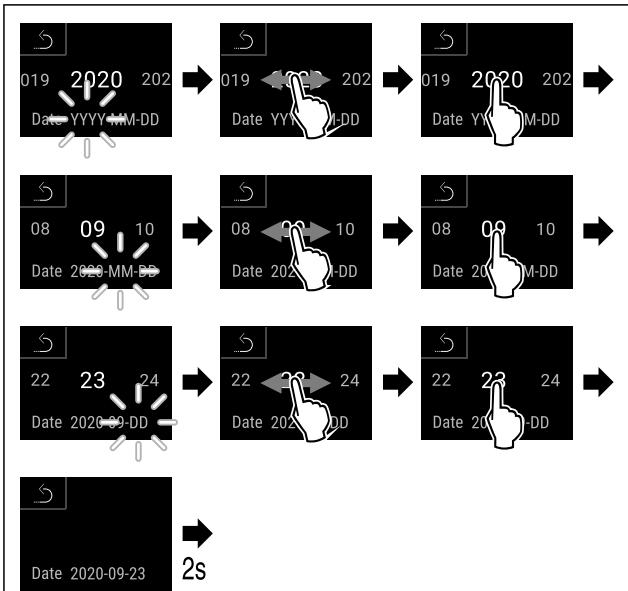


Fig. 128

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Data nustatyta.

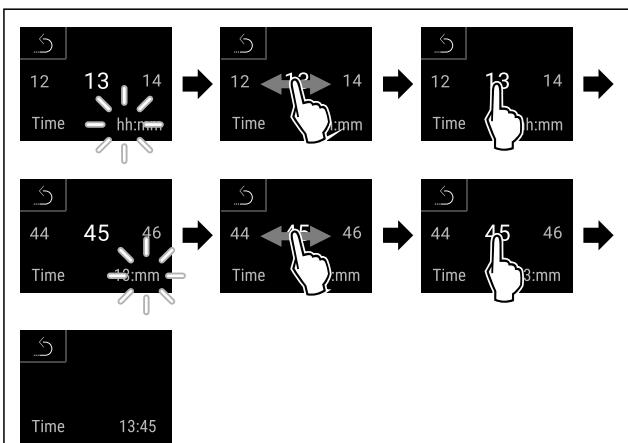


Fig. 129

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Laikas nustatytas.

6.2.14 Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetu nustatymas



Fig. 130

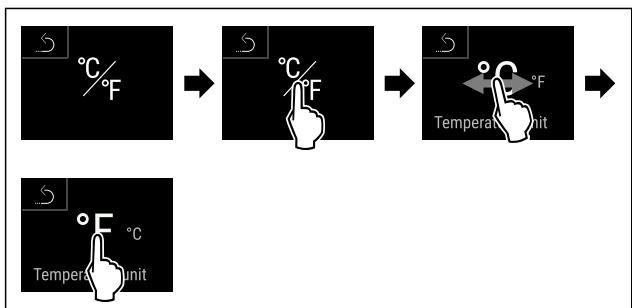


Fig. 131 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūros vienetas nustatyta.

6.2.15 Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas




Fig. 132

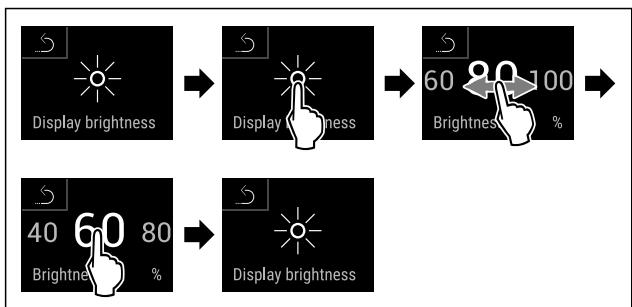


Fig. 133 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

6.2.16 Alarm Sound

Ši funkcija leidžia ijjungti ir išjungti visus aliarmo garsos signalus, pvz., durų aliarmą.

Alarm Sound aktyvinimas




Fig. 134



Fig. 135

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Alarm Sound aktyvintas.

Alarm Sound išaktyvinimas




Fig. 136



Fig. 137

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Alarm Sound išaktyvintas.

6.2.17 Key Sound

Ši funkcija leidžia ijjungti ir išjungti visus mygtukų, patvirtinimo ir paleidimo garsus.

Key Sound aktyvinimas



Fig. 138



Fig. 139

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Key Sound aktyvintas.

Key Sound išaktyvinimas



Fig. 140



Valdymas

Fig. 141

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Key Sound išskiltyvintas.



6.2.18 WLAN jungtis

Pastaba

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patirkinkite, ar yra QR kodas, įvesdami savo modelį.

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti jdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistravoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai belaidė jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naškykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

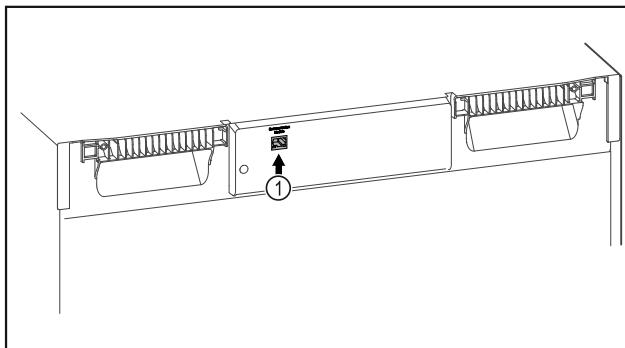


Fig. 142

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 142 (1) naudojamas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite internete per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.



Fig. 143

- Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (žr. Fig. 143)

Šaldytuve arba šaldiklyje:




Fig. 144

Pastaba

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta. (žr. 6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)

- Įveskite pasirinktą PIN kodą. Atidaromas nustatymų meniu.




Fig. 145

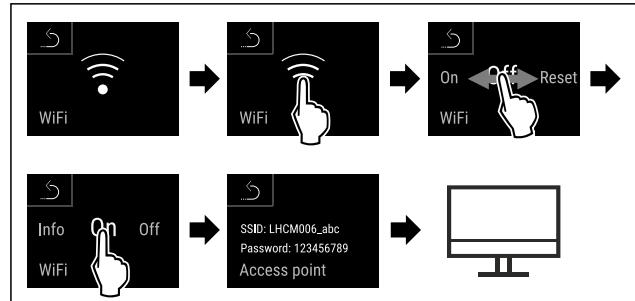


Fig. 146

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Pratęskite reguliavimo procesą savo interneite palaikančiam galiniame įrenginyje: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

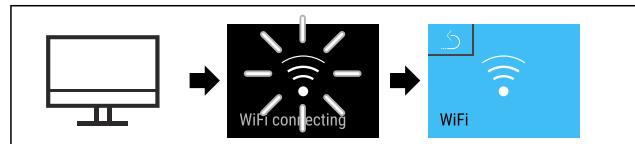


Fig. 147

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys užmezgamas: rodoma WiFi connecting. Simbolis pulsuoja.
- Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Ryšys užmegztas.

Ryšio atjungimas



Fig. 148

Pastaba

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta. (žr. 6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)

- Įveskite pasirinktą PIN kodą. Atidaromas nustatymų meniu.




Fig. 149

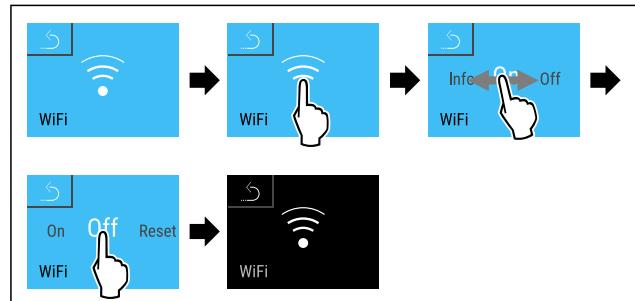


Fig. 150

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

- ▷ Ryšys atjungtas.

Ryšio atstata



Fig. 151

Pastaba

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta.
(žr. 6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)

- Jveskite pasirinktą PIN kodą. Atidaromas nustatymų meniu.



Fig. 152

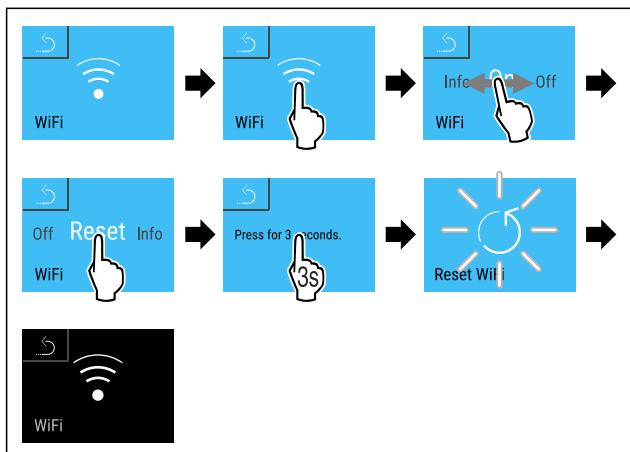


Fig. 153

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- WiFi nustatymai atstatomi į pristatymo būseną.



6.2.19 LAN jungtis

Pastaba

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patirkinkite, ar yra QR kodas, jvesdami savo modelį.

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti jdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistrnuoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai laidu prijungta jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti naudojant Liebherr SmartMonitoring Dashboard su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

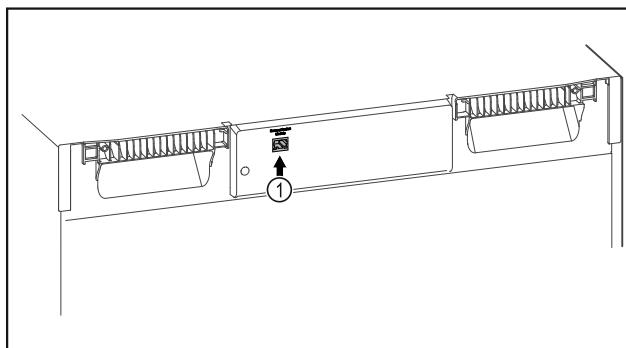


Fig. 154

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 154 (1) naudojamas.
- Tinklo kabelis prijungtas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliukite internete per Liebherr SmartMonitoring Dashboard, naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.



Fig. 155

- Atverkite Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (žr. Fig. 155)

Šaldytuve arba šaldiklyje:



Fig. 156

Pastaba

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta.
(žr. 6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)

- Jveskite pasirinktą PIN kodą. Atidaromas nustatymų meniu.

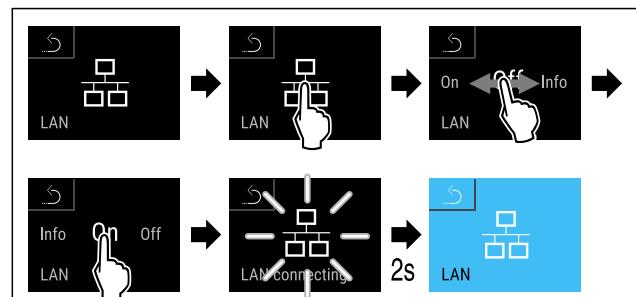


Fig. 157

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys užmezgamas: rodoma LAN connecting. Simbolis pulsuoja.
- Sekite nurodymus Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- Ryšys užmegztas.

Ryšio atjungimas




Fig. 158

Valdymas

Pastaba

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta.
(žr. 6.2.8 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)
► Įveskite pasirinktą PIN kodą. Atidaromas nustatymų meniu.

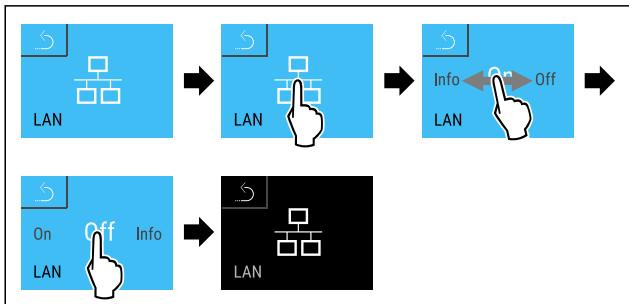


Fig. 159

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

6.2.20 Prietaiso informacija

Naudodamini šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodamini šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 160

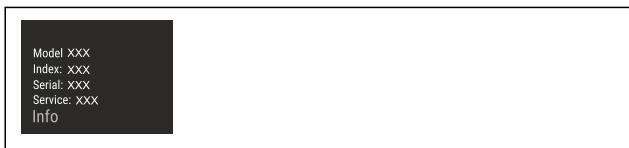


Fig. 161

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.

6.2.21 Eksplotacijos valandos

Šis rodmuo rodo prietaiso eksplotacijos valandas.

Eksplotacijos valandų rodymas




Fig. 162



Fig. 163

- ▷ Rodomos eksplotacijos valandos.



6.2.22 Programinė įranga

Naudodamini šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 164

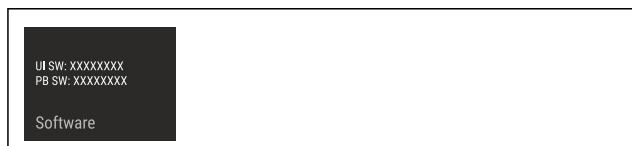


Fig. 165

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



6.2.23 Atitirpinimas

Manual defrost

Normaliuoju režimu prietaisas atitirpsta automatiškai.

Naudojimas:

- Jei vidus stipriai apledėja, atitirpinimo funkciją galima paleisti rankiniu būdu.

Rankinis automatinio atitirpinimo paleidimas



Fig. 166

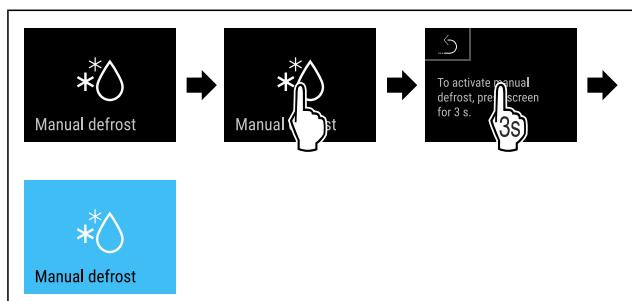


Fig. 167

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Automatinis atitirpinimas paleistas. Pasibaigus atitirpinimui, prietaisas vėl automatiškai persijungia į normalujį režimą.

Pastaba

Jei kelis kartus paleidus automatinį atitirpinimą vidaus patalpoje vis dar yra ledo, atitirpinkite prietaisą rankiniu būdu. (žr. 8.2 Prietaiso atitirpinimas)

Rankiniu būdu paleisto atitirpinimo nutraukimas



* priklausomai nuo modelio ir įrangos

Fig. 168

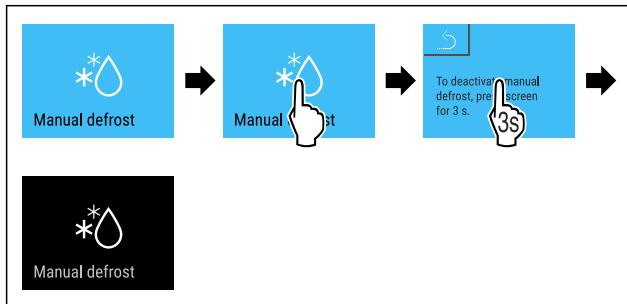


Fig. 169

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Rankiniu būdu paleistas atitirpinimas nutrauktas. Prie-taisas automatiškai vėl persi Jungia į normalųjį režimą.



Atitirpinimo informacija

Su šiuo nustatymu rodmuo pritaikomas automatinio atitirpi-nimo proceso metu.

Yra tokie rodmenų variantai:

- **Def 1:** Temperatūros rodmuo neatnaujinamas ir rodoma paskutinė temperatūra prieš paleidžiant automatinį atitir-pinimo procesą.
- **Def 2:** Piktograma «Automatinis atitirpinimas» rodoma būsenos ekrane. Temperatūros rodmuo nuolat atnauji-nimas ir rodo tikrą temperatūrą.
- **Def 3:** Piktograma «Automatinis atitirpinimas» rodoma būsenos ekrane. Temperatūros rodmuo neatnaujinamas ir rodoma paskutinė temperatūra prieš paleidžiant auto-matinį atitirpinimo procesą.
- **Def 4:** Piktograma «Automatinis atitirpinimas» rodoma būsenos ekrane. Temperatūros rodmuo neatnaujinamas ir rodoma paskutinė temperatūra prieš paleidžiant auto-matinį atitirpinimo procesą.



Fig. 170 Piktograma «Automatinis atitirpinimo procesas»



Fig. 171

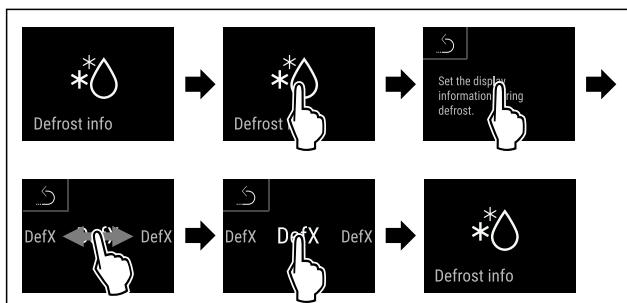


Fig. 172

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Parinktas norimas rodmens variantas.

6.2.24 Duomenų atsiuntimas / Datalogging



Prietaisas išrodo automatiškai visą skirtingu jutiklių tem-
peratūros eigą bei aliarimo ir techninės priežiūros prane-

šimus. Ijungus prietaisą, išrodomas pradedamas automatiškai ir vyksta vienos minutės intervalu. Paskutinių 5 metų duomenys išsaugomi ir juos galima bet kada išsikelkti į USB atmintuką.

Atsiuntimui galima pasirinkti šiuos duomenų rinkinius:

- temperatūros;
- aliarmai;
- techninės priežiūros pranešimai;
- visi.

Parinkti duomenų rinkiniai per visą išrodo trukmę išsa-gomi neužkoduoti kaip teksto failai su failo plėtiniu „.log“.

Duomenų atsiuntimas į USB atmintuką

Pastaba

Prie USB sasajos galima prijungti tik USB atmintukus. USB standieji diskai neatpažystami.

Pastaba

Vykstant atsiuntimo procesui, USB atmintuko neištraukite.

Išsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- USB 2.0 atmintukas, FAT32 suformatuotas.
- USB atmintukas prijungtas.



Fig. 173

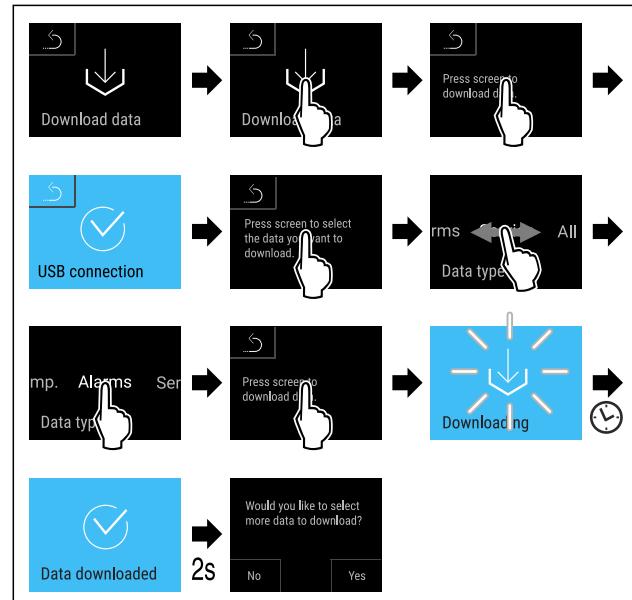


Fig. 174

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Duomenų atsiuntimas į USB atmintuką sekmingas.
- Galima pasirinkti ir atsiųsti kitus duomenų rinkinius.



6.2.25 Jutiklio kalibravimas

Jutiklio kalibravimo funkcija skirta skirtumams tarp rodomas temperatūros ir faktinės temperatūros prietaise išlyginti.

C jutiklio (kontrolinio jutiklio) nustatymo sritis: +/- 3 Kelvinai 0,1 Kelvino žingsniais.

P jutiklio (gamybos jutiklio) nustatymo sritis: +/- 9,9 Kelvinai 0,1 Kelvino žingsniais

Valdymas

Jutiklio kalibravimas




Fig. 175

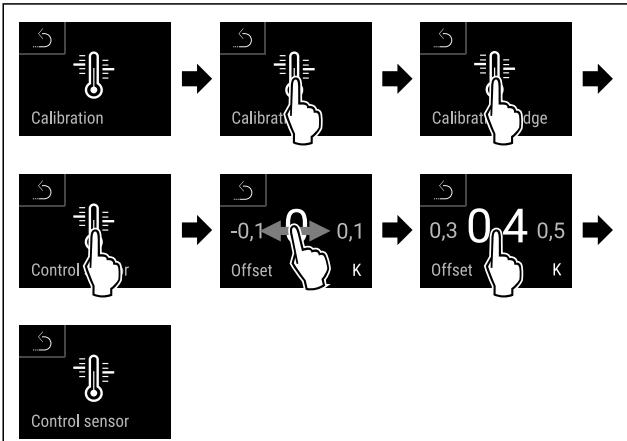


Fig. 176

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- C jutiklis sukalibruiotas.

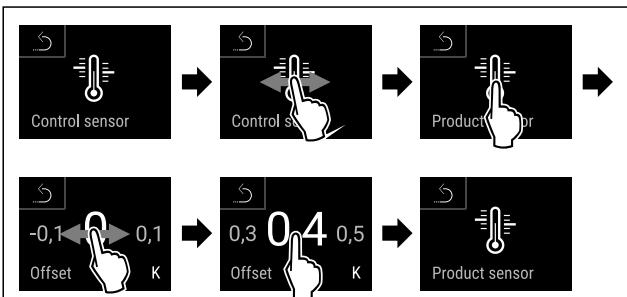


Fig. 177

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- P jutiklis sukalibruiotas.
- Jutiklio kalibravimas baigtas.

Pastaba

Sukalibruota temperatūra rodoma dvi valandas ekrane.



6.2.26 Temperatūros aliarmas

Temperatūros aliarmas aktyvinamas, kai tik vidaus temperatūra nukrypsta nuo reguliuojamo temperatūros intervalo ir pasibaigia galimai nustatytas delbos laikas.

Galima nustatyti tokias vertes:

- apatinę temperatūros ribą $0,1^{\circ}\text{C}$ žingsniais;
- viršutinę temperatūros ribą $0,1^{\circ}\text{C}$ žingsniais;
- aliarimo delbos trukmę nuo 0 iki 60 minučių (nustatymas «0» reiškia, kad aliarmas aliarimo reléje nekartojamas.);
- aliarimo pasikartojimo dažnį nuo 0 iki 30 minučių.

Temperatūros aliarimo nustatymas



Fig. 178

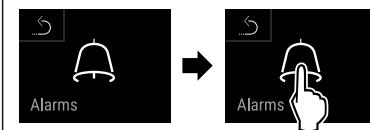


Fig. 179

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 180

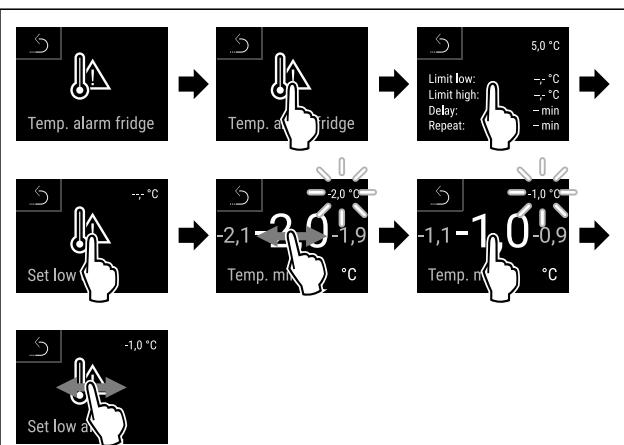


Fig. 181

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Apatinė temperatūros riba nustatyta.

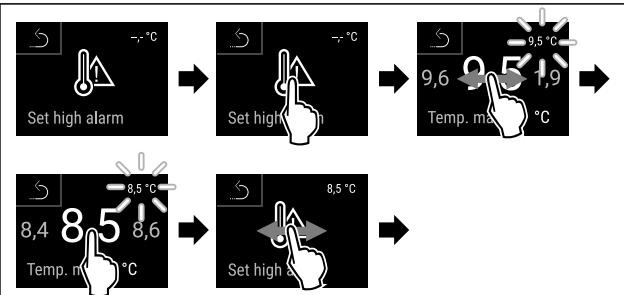


Fig. 182

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Viršutinė temperatūros riba nustatyta.

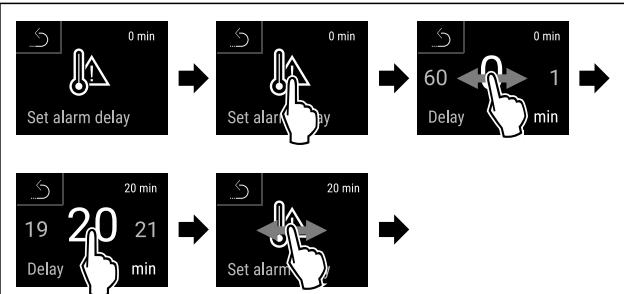


Fig. 183

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Aliarimo delbos laikas nustatytas.

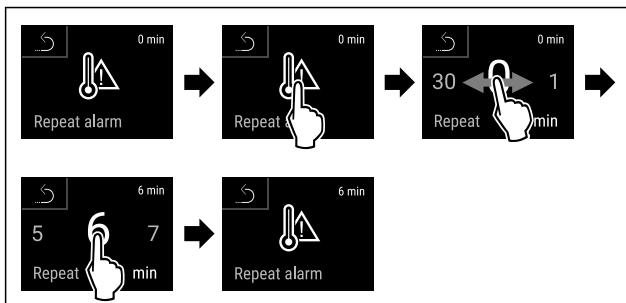


Fig. 184

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Aliarmo pasikartojimo intervalas nustatytas.
- ▷ Temperatūros aliarmas nustatytas.

Nustatyti temperatūros aliarmo verčių rodymas




Fig. 185



Fig. 186

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Fig. 187

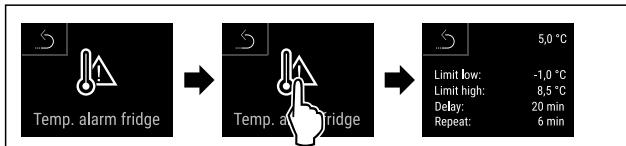


Fig. 188

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Rodomos nustatytos temperatūros aliarmo vertės.

6.2.27 Durų aliarmas



Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galés būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 15 sekundžių
- 30 sekundžių
- 60 sekundžių
- 90 sekundžių
- 120 sekundžių
- 150 sekundžių
- 180 sekundžių
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas




Fig. 189

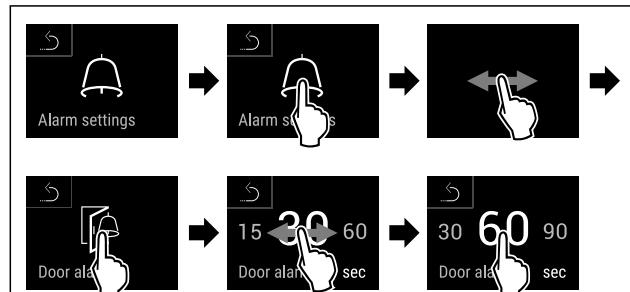


Fig. 190 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 30 sekundžių į 60 sekundžių.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas




Fig. 192

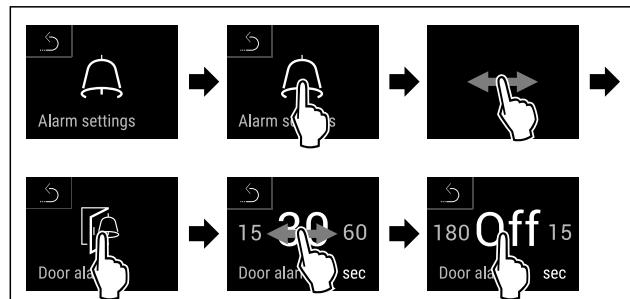


Fig. 191

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.



6.2.28 Šviesinis aliarmas *

Šis nustatymas leidžia vaizdinius aliarmo pranešimus ekrane papildomai paryškinti mirksinčiu prietaiso apšvietimu.

Šviesinio aliarmo aktyvinimas



Fig. 194

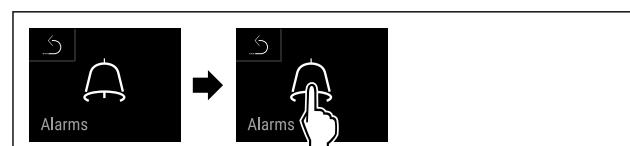


Fig. 195

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Valdymas




Fig. 196

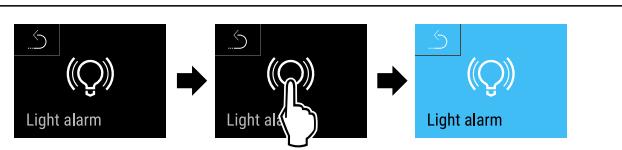


Fig. 197

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Šviesinis aliarmas aktyvintas.

Šviesinio aliarmo išaktyvinimas



Fig. 198



Fig. 199

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 200

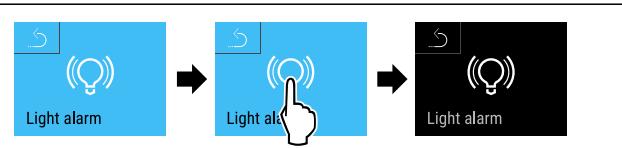


Fig. 201

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Šviesinis aliarmas išaktyvintas.



6.2.29 Aliarmo imitavimas

Šis nustatymas leidžia imituoti temperatūros pasikeitimą prietaise, siekiant patikrinti, kaip veikia galimai prijungti saugos įtaisai.

Aliarmo imitavimo paleidimas



Fig. 202



Fig. 203

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 204

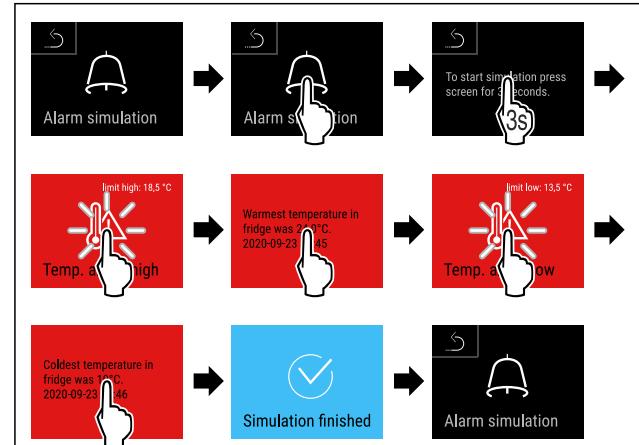


Fig. 205

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Imitavimas buvo atliktas.
- Prijungtas saugos įtaisas suveikė.



6.2.30 Aliarmo protokolas

Šis nustatymas leidžia užklausti ir ištinti paskutinius 10 prietaise atsiradusiu aliarmų.

Rodoma:

- esama data ir laikas;
- aktyvūs aliarmai (raudoni);
- praėję aliarmai, kurie dar nebuvo užklausti, rodomi kaip nepatvirtinti (raudoni). Patvirtinama braukiant per kitą langą;
- aliarmai, kurie buvo užklausti, rodomi kaip patvirtinti;
- visų aliarmų ištrynimas (taip pat aktyvių ir nepatvirtintų aliarmų).

Aliarmo protokolo rodymas ir ištrynimas



Fig. 206

-arba-

- Naudojant indikacinę piktogramą apatiname būsenos ekrano krašte.

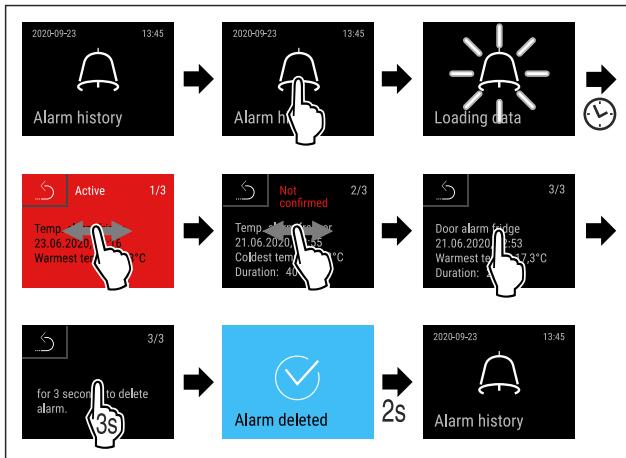


Fig. 207

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Aliarmo užklausta ir jis buvo ištrintas.

Aliarmo protokolo rodymas ir visų aliarmų ištrynimas

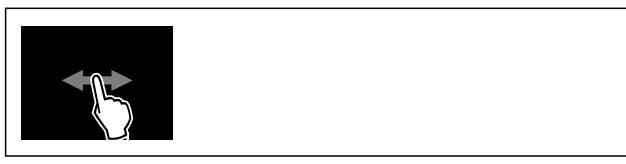


Fig. 208

-arba-

- Naudojant indikacinię piktogramą apatiniaiame būsenos ekrano krašte.

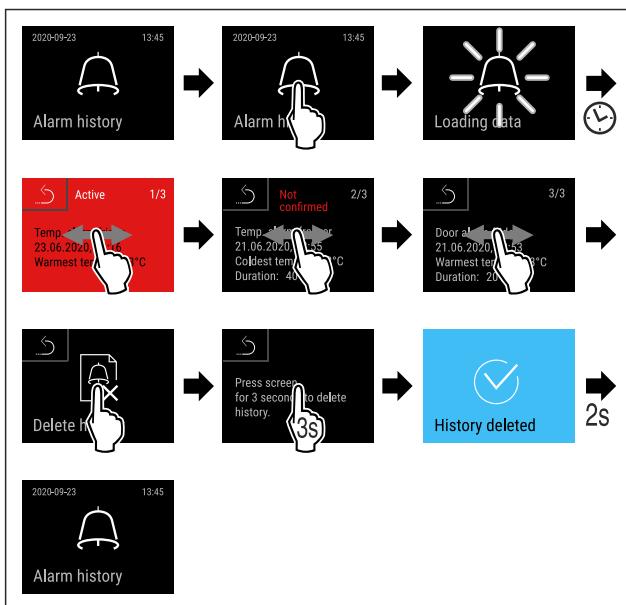


Fig. 209

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Aliarmo užklausta ir visi buvo ištinti.

6.2.31 Aliarmo nukreipimas



Šis nustatymas leidžia nukreipti vieną arba kelis aliarmus išoriniams aliarmo šaltiniams, kurie prijungti prie prietaiso.

Galima pasirinkti šiuos nustatymus:

- Aliarmo tipas:
 - durų aliarmas,
 - temperatūros aliarmas,

- durų ir temperatūros aliarmai,

- visi.

- Patvirtinimas:

- **taip:** aliarmas rodomas prietaise ir baigiamas išorėje prijungtame imtuve.
- **ne:** aliarmas patvirtinamas prietaise ir lieka aktyvus imtuve, kol pašalinama klaida.

- Atnaujinimas (matomas tik tada, kai patvirtinant pasirenkama «Taip»):

- **taip:** aliarmas kartojamas.

Temperatūros aliarmas, atsižvelgiant į nustatyta laiką (žr. 6.2.26 Temperatūros aliarmas)

(Jei aliarmo delbos laikas nustatytas ties «0», aliarmo reléje aliarmas taip pat nekartojamas.)

Durų aliarmas po 1 arba 4 minučių * (žr. 6.2.27 Durų aliarmas)

- **ne:** aliarmas patvirtintas nuolat.

Aliarmo nukreipimo aktyvinimas



Fig. 210


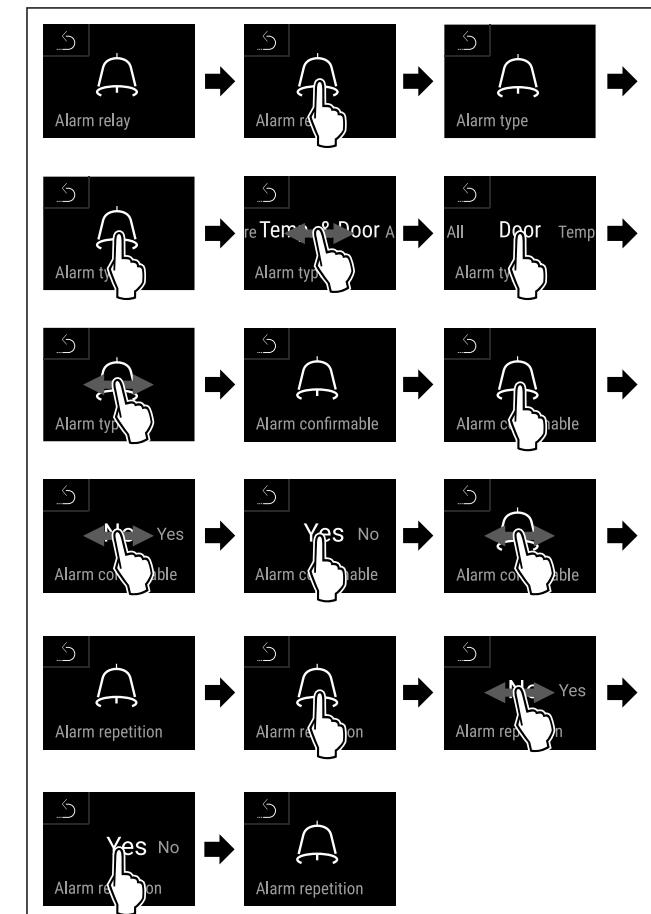


Fig. 211

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Aliarmo nukreipimas nustatytas.

6.2.32 Demonstracinis režimas



Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracijų režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Valdymas

Jei ijjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „D“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinių režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. 6.2.33 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinių režimo aktyvinimas



Fig. 212

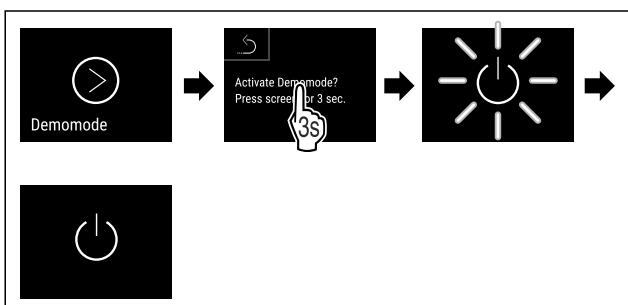


Fig. 213

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Demonstracinis režimas aktyvintas.
- Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.16 Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- Būsenos indikatoriuje rodoma „D“.

Demonstracinių režimo išaktyvinimas



Fig. 214

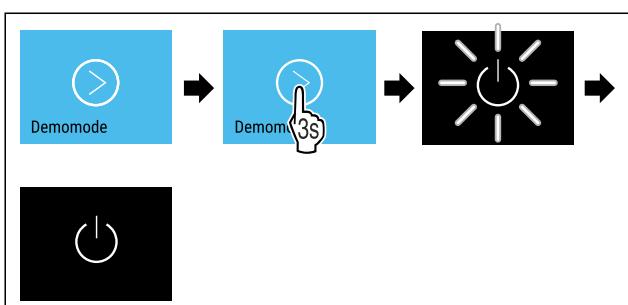


Fig. 215

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

- Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.16 Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

6.2.33 Gamyklinių nustatymų atstatymas



Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatomos atlikimas



Fig. 216

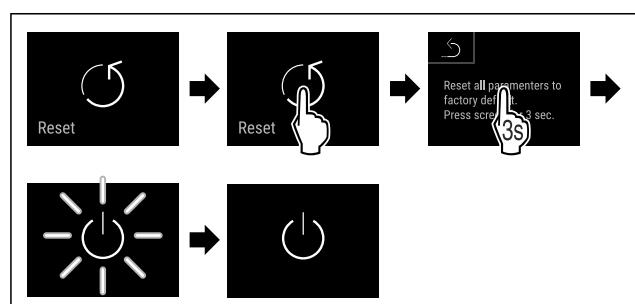


Fig. 217

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Prietaisas atstatytas.
- Prietaisas išjungtas.

Pastaba

Gamyklinių nustatymų atstatymas akumulatoriaus režimu: Paleisti iš naujo galima tik su tinklo įtampa.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.16 Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

6.3 Pranešimai

6.3.1 Ispėjimai

Garsinius ispėjimus rodo goso signalas, vaizdinės – pikograma ekrane. Goso signalas stipréja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

Pranešimas (raudonas)	Priežastis	Šalinimas
 Close the door	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Uždarykite duris. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas. Pastaba Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti. (žr. 6.2.27 Durų aliarmas)

Pranešimas (raudonas)	Priežastis	Šalinimas
 Temperature alarm	Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumų priežastys gali būti: buvo įdėtas šiltas vésinamas produktas; Perstatant ar išimant maisto produktus, iš vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos. ilgesnį laiką nebuvo elektros.	Trumpas spustelėjimas. Rodoma informacija apie klaidas ir prietaiso būseną. Trumpas spustelėjimas. Rodoma šilčiausia / šalčiausia temperatūra, data ir laikas. Trumpas spustelėjimas. Rodomas būsenos ekranas. Esama temperatūra ir aliarimo pikrograma mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra. Patirkinkite vésinamo produkto kokybę.
 Klaida	Prietaisas sugedo, yra prietaiso arba prietaiso konstrukcinės dalies klaida.	Perdékite vésinimą produkta. Trumpas spustelėjimas. Rodomas klaidos kodas (pvz., BT021). Trumpas spustelėjimas. Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas arba rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos pikrograma. Braukiant ekrane arba jį spustelėjus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. Užsirašykite klaidos kodą (-us) ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)
 Elektros srovės tiekimo nutrūkimas	Pranešimas rodo, kad aktyvus apsaugos nuo užšalimo režimas (pavyzdžiu, dėl dažnų durų atidarymų arba prekių įdėjimo).	Trumpas spustelėjimas. Rodoma FRZ.PROT . Trumpas spustelėjimas. Rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos pikrograma. Braukiant ekrane arba jį spustelėjus, pranešimas rodomas iš naujo. Po kelių valandų prietaisas savaimė persijungia į normalųjį darbo režimą ir pranešimas užgęsta. Iš režimo ir pranešimo galima išeiti taip pat ir ilgai spaudžiant. Jei pranešimas rodomas pakartotinai, o nurodytos priežastys netinka, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Valdymas

Pranešimas (raudonas)	Priežastis	Šalinimas
 Defrost error	Automatinio atitirpinimo funkcija veikia su klaidomis. Paskutiniai 5 atitirpinimo ciklai buvo nesėkmingi.	Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas. Susiekiite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)
 WiFi error	WLAN ryšys nutrūkės.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 WWW error	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 LAN error	LAN ryšys nutrūkės.	Patikrinkite ryšį ir tinklo kabelį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 WWW error	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per LAN.	Patikrinkite ryšį. Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.
 Battery status	Prietaiso akumuliatorių baterijos įkrovos būsena žema (likę maks. 20 %).	Atkurkite prietaiso maitinimą iš tinklo ir po 12 valandų patikrinkite, ar įkrovos būsena padidėjo. Kitu atveju kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) arba pakeiskite akumuliatorių bateriją. (žr. 8.4 Prietaiso baterijos keitimasis) Trumpas spustelėjimas. Aliarmas išjungiamas.

6.3.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius priminimus rodo garsio signalas, vaizdiniai – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas (geltonas)	Priežastis	Šalinimas
 Maintenance	Pranešimas rodomas pasibaigus laikui nustatyto techninės priežiūros intervalo laikmatyje.	Trumpas spustelėjimas. Piminimas išjungiamas. Pastaba Techninės priežiūros intervalą galima nustatyti (žr. 6.2.11 Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo).
 Min./max. memory	Pranešimas rodomas, kai temperatūros įrašymo atmintis (999 valandų) yra pilna.	Trumpas spustelėjimas. Piminimas išjungiamas. Seniausi duomenys perrašomi. Pastaba Temperatūros įrašymą galima atstatyti. (žr. 6.2.4 Temperatūros įrašymas)
 Alarm history	Pranešimas rodomas, kai yra daugiau nei 10 nepatvirtintų aliarmo pranešimų.	Trumpas spustelėjimas. Patikrinkite pranešimus. Piminimas išjungiamas.

Pranešimas (geltonas)	Priežastis	Šalinimas
 Manually opened	Pranešimas rodomas, jei elektroniškai uždarytos durys buvo atidarytos rankiniu būdu.	Uždarykite duris. Trumpas spustelėjimas. Priminimas išjungiamas.

7 Iranga

7.1 Saugos užraktas

Prietaisas yra su elektroniniu durų.

Galimos funkcijos:

- durų užrakto užrakinimas ir atrakinimas naudojant durų kodą; (žr. 6.2.6 Durų užraktas)
- automatinio durų blokavimo aktyvinimas ir išaktyvinimas; (žr. 6.2.6 Durų užraktas)
- valdymas nuotolinio valdymo pultu. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

7.1.1 Avarinis atrakinimas

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, duris galima atidaryti avarinio atrakinimo raktu.

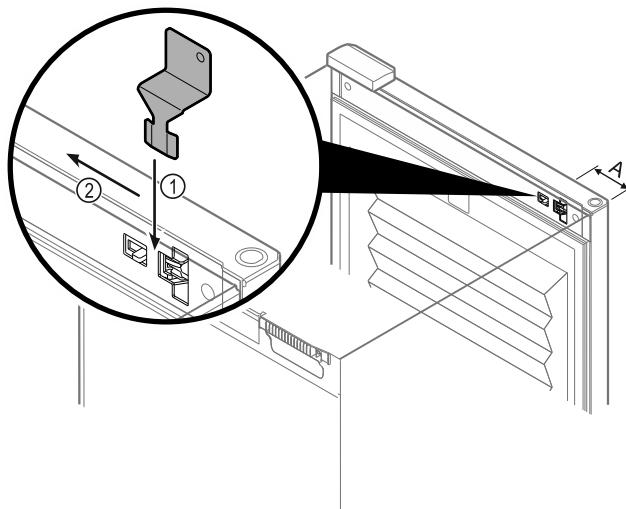


Fig. 218

- Laikykite avarinio atrakinimo raktą nurodytoje vietoje Fig. 218 (A) ~ 100mm.
- Ikiškite avarinio atrakinimo raktą tarp durų ir prietaiso korpuso iš viršaus iki galo Fig. 218 (1).
- Patraukite avarinio atrakinimo raktą lankstų pusės kryptimi Fig. 218 (2).
- ▷ Užraktas atrakintas. Duris galima atidaryti.

7.2 Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pultu galima užrakinti ir atrakinti durų užraktą nuotoliniu būdu.

Pries naudojant jį reikia prijungti prie prietaiso. (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)

Bateriją galima pakeisti. (žr. 8.4 Prietaiso baterijos keitimas)

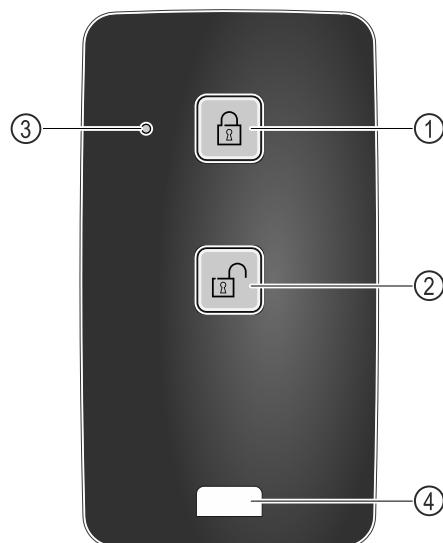


Fig. 219

- (1) Užrakto užrakinimas
- (2) Užrakto atrakinimas
- (3) Būsenos šviesos diodas
- (4) Tvirtinimo ąsa

7.2.1 Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

- Paspauskite mygtuką Fig. 219 (1) ant nuotolinio valdymo pulto.
- ▷ Užraktas ižrakintas. Durų negalima atidaryti.
- Paspauskite mygtuką Fig. 219 (2) ant nuotolinio valdymo pulto.
- ▷ Užraktas atrakintas. Duris galima atidaryti.
- Paspaudus mygtuką, būsenos šviesos diodas Fig. 219 (3) duoda vaizdinį atsaką.
- Ašos Fig. 219 (4), skirtos tvirtinti nuotolinio valdymo pultą, pavyzdžiu, prie raktų ryšulio.

7.3 Jutikliai

Prietaise gali būti įrengti šie temperatūros kontrolės jutikliai:

- apsauginis termostato jutiklis;
- C jutiklis;
- P jutiklis.

7.3.1 Apsauginis termostato jutiklis

Apsauginis termostato jutiklis kontroliuoja temperatūros sumažėjimą ir taip apsaugo nuo per žemos temperatūros (Freeze Protect). Temperatūrai nukritus žemiau ribinės vertės, prietaisas sureguliuoja temperatūrą automatiškai. Rodomas klaidos pranešimas FRZ. PROT (Freeze Protect) (žr. 6.3 Pranešimai) .

Pastaba

Neuždenkite apsauginio termostato jutiklio.

7.3.2 C jutiklis (kontrolinis jutiklis)

C jutiklis sumontuotas fiksuočių ir reguliuoja prietaiso vidaus temperatūrą. Prieikus C jutiklį galima sukalibruoti. (žr. 6.2.25 Jutiklio kalibravimas)

7.3.3 P jutiklis (atskaitos jutiklis)

P jutiklis sumontuotas fiksuočiai vidaus patalpoje, kad šioje vietoje būtų tikslingai įrašyta ir kontroliuojama temperatūra. Šioje vietoje viršijus nustatyta temperatūrą, jutiklis aktyvina aliamą. Prieikus P jutiklį galima sukalibravoti. (žr. 6.2.25 Jutiklio kalibravimas)

7.4 Jutiklio informacija



Ši funkcija leidžia rinktis tarp C arba P jutiklio.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- P jutiklis prijungtas prie prietaiso. (žr. 7.5 Sąsajos)

7.4.1 C jutiklio parinkimas




Fig. 220

- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

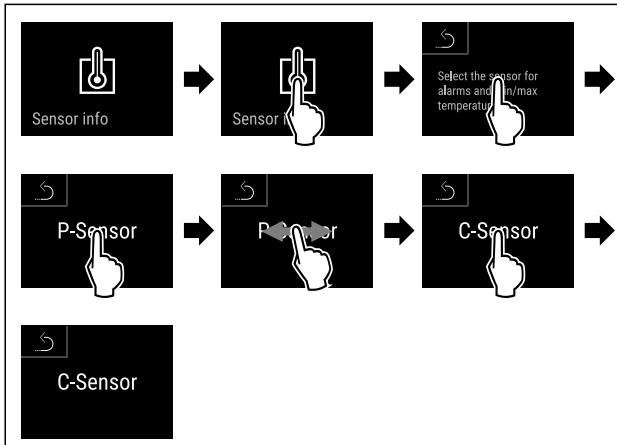


Fig. 221

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- C jutiklis parinktas.

7.4.2 P jutiklio parinkimas




Fig. 222

- Braukite į kairę arba į dešinę, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

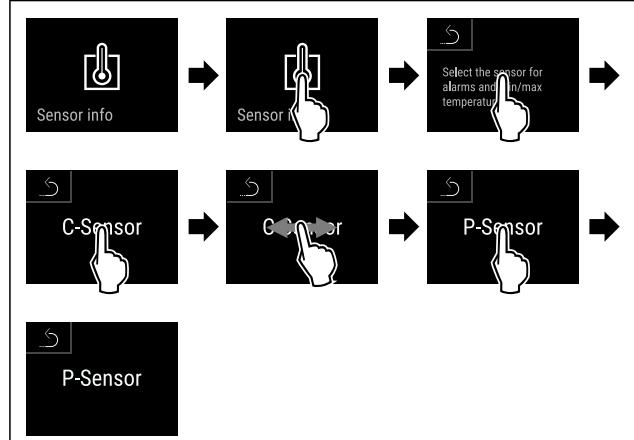


Fig. 223

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- P jutiklis parinktas.

7.5 Sąsajos

Galinėje prietaiso pusėje yra skirtinos prijungimo galimybės.

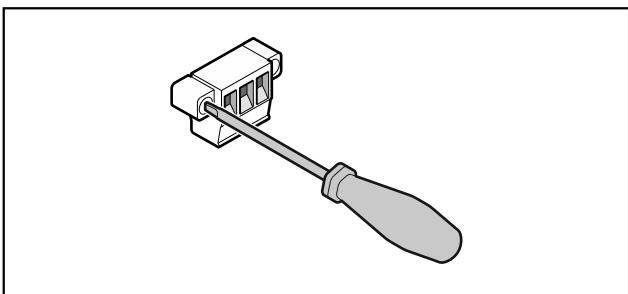


Fig. 224

Pastaba

Kištukai apsaugoti varžtais. Norinti nutraukti kištukus, reikia atlaivinti varžtus dešinėje ir kairėje.

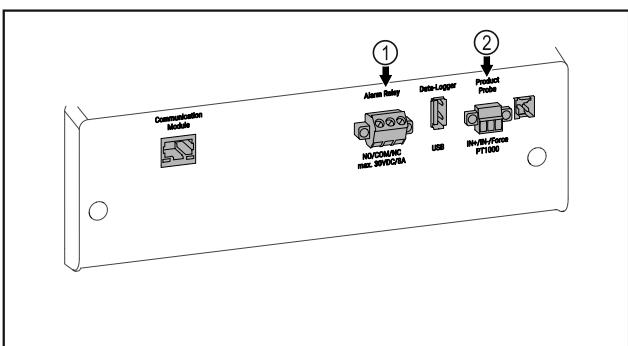


Fig. 225

- (1) Bepotencialis aliarmu išėjimas
- (2) P jutiklio jungtis

7.5.1 Bepotencialis aliarmu išėjimas



ISPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus dėl elektros smūgio!

- Prijungti prietaisą prie išorinio aliarmų įrenginio leidžiamą tik kvalifikuotam personalui!

Šiuos tris kontaktus galima naudoti vaizdiniam arba garsiam aliamo įrenginiui prijungti. Jungtis skirta maks. 30 V (DC) - 8 A iš saugiosios įtampos šaltinio SELV (mažiausia elektros srovė 150 mA).

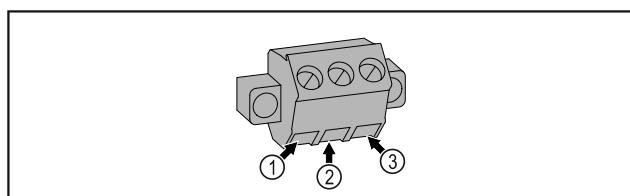


Fig. 226

- (1) NO (normally open)
Kontrolinės lemputės, kuri aktyvi normaliuoju režimu arba išjungus prietaisą, jungtis.
- (2) COM (common) Išorinis įtampos šaltinis
- (3) NC (normally closed)
Įspėjamosios lemputės arba garsinio įspėjamo daviklio, kuris aktyvus esant aliamui arba nutrūkus įtampos tiekimui, jungtis.

7.5.2 P jutiklio jungtis

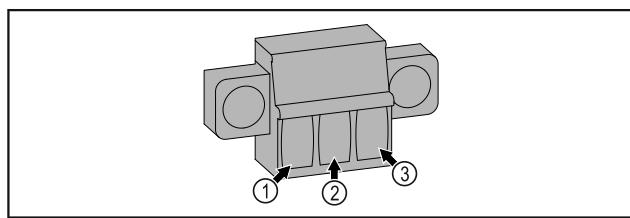


Fig. 227

- (1) IN+ (Matavimo linija +)
- (2) IN- (Bendra grīztamoji linija -)
- (3) FORCE (Maitinimas +)

Konstrukcinė dalis	Darbas	Techninės priežiūros intervalas
Skardinės dalys	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų ir korozijos. Pažeistų dalių keitimas: (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)	Kasmet
Durys, lankstai	Patikrinkite ištiesinimą (žr. 4.14 Durų išlygiavimas), eiga ir pritvirtinimą.	Kasmet
Užraktas, durų rankena *	Patikrinkite eigos lengvumą ir pritvirtinimą.	Kasmet
Durų sandariklis	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, susidėvėjimo ir kaip pritvirtinta. Atsarginį durų sandariklį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba).	Kasmet
Jutiklis	Sukalibruokite jutiklį. (žr. 6.2.25 Jutiklio kalibravimas)	Kasmet
Jutiklio įvadas	Patikrinkite, ar sandarinimo masė nepažeista.	Kasmet
Baterija	Pakeiskite prietaiso bateriją. Atsarginę bateriją galima įsigyti per klientų aptarnavimo skyrių. (žr. 8.4 Prietaiso baterijos keitimas)	Nuo 5 iki 10 metų
Paviršiai	Valymas (žr. 8.3 Prietaiso valymas)	Rekomendacija: kiekvieną mėnesį arba prireikus arba pagal nurodymus pastatymo vietoje
Paviršiai	Dezinfeikavimas	Rekomendacija: kiekvieną mėnesį arba prireikus arba pagal nurodymus pastatymo vietoje

Techninis aptarnavimas

Konstrukcinė dalis	Darbas	Techninės priežiūros intervalas
Pastatymo vieta, prietaisas	Nukensminimas Prietaisas tinkamas nukensminti patalpoje vandens peroksidu H ₂ O ₂ . Čia negalima viršyti toliau nurodytos naudojimo specifikacijos verčių: koncentracija maks. 250 ppm; drėgmė maks. 85 %; maks. leidžiama patalpos temperatūra pagal klimato klasę. (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)	Rekomendacija: prireikus arba pagal nurodymus pastatymo vietoje, maks. 2 kartus per metus
Ventiliatoriaus ventiliacinės angos	Valymas (žr. 8.3.3 Ventiliatoriaus uždangalo valymas)	Kasmet
Aliarmo nukreipimas Jutiklis	Patikrinkite kištukines jungtis, ar jos gerai pritvirtintos.	Kasmet
Tinklo kabelis	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų.	Kasmet arba keičiant stovėjimo vietą
Virtimo kampas	Patikrinkite funkcionalumą ir pritvirtinimą.	Kasmet arba keičiant stovėjimo vietą
Reguliacijos kojelės / ratukai	Patikrinkite, kaip veikia, ar nėra pažeidimų ir kaip pritvirtintos (-i). Pakeiskite pažeistas dalis. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)	Kasmet

8.2 Prietaiso atitirpinimas



ISPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!
Sužalojimai ir pažeidimai.

- Norédami pagreintinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštoriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Norint palaikyti prietaiso funkcionalumą, rekomenduojame prietaisą atitirpinti reguliarai arba susidarius dideliams kiekiui ledo. Apledėjimą viduje lemia pastatymo vieta (pvz., didelė oro drėgmė), prietaiso nustatymai ir netinkama naudotojo elgsena.

Atitirpinimas rankiniu būdu:

- Išjunkite prietaisą. (žr. 6.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
- Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.
- Perdékite vésinimą produkta.
- Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris pravirias.
- Po to šluoste iššluostykite likusį tirpsmo vandenį bei išvalykite nutekėjimo angą ir prietaisą.

8.3 Prietaiso valymas

8.3.1 Paruošiamieji darbai



ISPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovė tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Nepažeiskite šaldymo sistemos.

► Išimkite iš prietaiso maisto produktus.

► Ištraukite tinklo kištuką.

► Laikykites prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 4.3 Prietaiso transportavimas)

8.3.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštias šluostes ir pH neutralų universaliųjų valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveiciamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.



ISPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudeginimus ir pažeisti paviršius.

- Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

- Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungnā vandenj su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.
- Kasmet išvalykite kondensatoriaus spiralę. Jei kondensatoriaus spiralė nevaloma, dėl to stipriai sumažėja prietaiso efektyvumas.

8.3.3 Ventiliatoriaus uždangalo valymas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliųj valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar bražančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

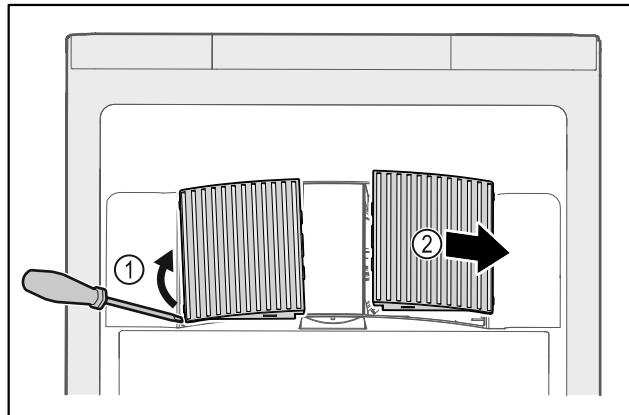


Fig. 228

- Ventiliatoriaus uždangalus atsargiai nukelkite iš šono Fig. 228 (1) ir nuimkite į priekį Fig. 228 (2).
- Ventiliatoriaus uždangaluventiliacines angas praplaukite po tekančiu vandeniu. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungnā vandenj su neutralia valymo priemone.
- Palikite ventiliatoriaus uždangalus, kad visiškai išdžiūtų lauke.
- Ventiliatoriaus uždangalus vėl įstatykite į prietaisą.

8.3.4 Vidaus valymas

ISPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalij!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- Išjunkite prietaisą.

- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.

ISPĖJIMAS

Dėl karščių garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karščių garai gali sukelti nudeginimus ir pažeisti paviršius.

- Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliųj valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar bražančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Pastaba

- Tirpsmo vandens nuotakas (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) : pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemonė (pavyzdžiui, vatos pagaliuku).

Pastaba

Nepažeiskite ir nenuimkite prietaiso viduje esančio duomenų skydelio. Duomenų skydelis svarbus klientų aptarnavimo tarnybai. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

- Atidarykite duris.
- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Prietaiso vidų ir įrangos detales valykite drungnu vandeniu, i kurį įpilkite šiek tiek indų ploviklio. Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių, bei cheminių tirpiklių.

8.3.5 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- Prietaisą prijunkite ir įjunkite. Kai temperatūra pakankamai žema:
- Įjunkite vésinamą produktą.
- Valymo procedūrą kartokite reguliarai.
- Šaldymo įrengini su šilumokaičiu (metalines groteles galinėje prietaiso pusėje) kartą per metus nuvalykite ir nusiurbkite nuo jų dulkes.

8.4 Prietaiso baterijos keitimas

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaiso baterija skirta temperatūros kreivei, alialarmo ir techninės priežūros pranešimas įrašyti bei alialarmo pranešimas rodyti ekrane maždaug 12 valandų. Pirmą kartą pradedant ekspluatuoti gali prieikti iki 24 valandų, kad baterija būtų įkrauta ir iki galio veiktu.

Atsarginę bateriją galima įsigyti per klientų aptarnavimo skyrių (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba).

8.4.1 Baterijos keitimas



ISPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalij!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- Išjunkite prietaisą.

- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.

Pagalba klientams

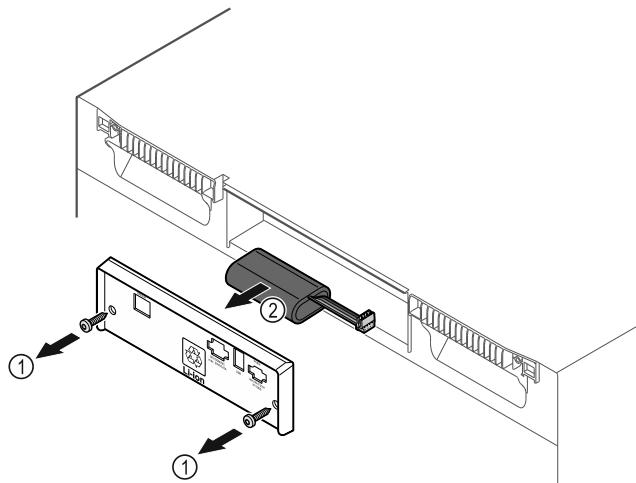


Fig. 229

- ▶ Išsukite varžtus ir nuimkite uždangalą galinėje prietaiso pusėje Fig. 229 (1).
- ▶ Atjunkite bateriją ir ją išimkite Fig. 229 (2).
- ▶ Įmontuokite atsarginę bateriją.
- ▶ Uždarykite uždangalą ir įsukite varžtus.
- ▶ Vėl įkiškite prijungimo prie tinklo laidą.

Pastaba

- ▶ Akumuliatorių bateriją reikia pristatyti į atskirą atliekų tvarkymo punktą bei tinkamai utilizuoti pagal vietos galiojančias taisykles ir įstatymus. **Akumuliatorių baterijos jokiui būdu nepažeiskite ir trumpai nesujunkite!**

8.5 Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas

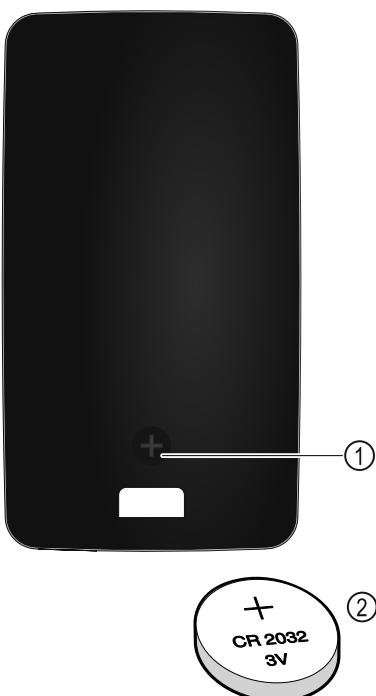


Fig. 230

Nuotolinio valdymo pultui elektros srovė tiekama iš CR 2032 tipo 3V baterijos Fig. 230 (2), kurią galima įsigyti specializuotos prekybos vietose.

8.5.1 Baterijos keitimas

- ▶ Išsukite varžtą Fig. 230 (1) galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje.
- ▶ Nuimkite galinę pusę.

- ▶ Baterijų skyrelis atidarytas.
- ▶ Pakeiskite bateriją.
- ▶ Uždarykite baterijų skyrelį.
- ▶ Įsukite varžtą.

Pastaba

- ▶ Akumuliatorių bateriją reikia pristatyti į atskirą atliekų tvarkymo punktą bei tinkamai utilizuoti pagal vietos galiojančias taisykles ir įstatymus. **Akumuliatorių baterijos jokiui būdu nepažeiskite ir trumpai nesujunkite!**

9 Pagalba klientams

9.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis

Vėsinimas +5 °C

Maksimali lentynėlės apkrova A)

Prietaiso plotis	600 mm	750 mm
Padėjimo grotelės	45 kg	60 kg
Stiklinė lentyna	40 kg	40 kg
Medinės grotelės	45 kg	60 kg
Stalčius	50 kg	50 kg

A) Esant didesnei apkrovai, lentynėlės gali šiek tiek išlinkti.

Maksimali bendroji apkrova ir neto svoris

Modelis (žr. 4.2 Prietaiso matmenys)	Maks. bendroji apkrova	Neto svoris
HMF.. 4001*	225 kg*	65 kg*
HMF.. 4011*	225 kg*	83 kg*
HMF.. 5501*	300 kg*	82 kg*
HMF.. 5511*	300 kg*	101 kg*

Maks. naudingoji talpa

Naudingąją talpą žr. duomenų skydelyje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

Apšvietimas

Energinio efektyvumo klasė A)	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienės arba keli šviesos šaltiniai	Šviesos diodas

A) Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasės šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

WLAN dažnio duomenys

Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	<100 mW
Radio ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

Pastatymo sąlygos

Užterštumo laipsnis (prietaiso aplinka)	PD2
---	-----

Pastatymo sąlygos	
Aplinkos temperatūra	nuo +10 °C iki +35 °C
Maksimali santykinė aplinkos drėgmė	75 %, nesikondensuoja
Maksimali darbinė aukščio padėtis (m virš N.N.)	2000 m 1500 m (stiklinės durys)

Prietaiso akumuliatorius	
Tipas	1S2P/NCR 18650BF
Vardinė įtampa	3,6 V DC
Talpa	6,7 Ah

Elektros vertės	
Vardinė įtampa	220-240 V ~
Dažnis	50/60 Hz
Prijungiamą vertę	2,0 A
Maks. tinklo svyravimai	+/-10 %
Virštampio kategorija	II

Duomenys išmatuoti pagal DIN 13277, esant +5 °C				
Modelis HMFvh	Energijos sąnaudos (kWh/24 h)	Temperatūros padidėjimas nutrūkus maitinimui iš tinklo (min.)	Temperatūros homogeniškumas (°K)	Temperatūros pastovumas (°K)
4001	0,460	95	1,7	1,0
4011	0,741	65	2,7	1,7
5501	0,498	115	1,1	0,9
5511	0,794	65	1,6	1,0

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	► Ijunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	► Patirkinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	► Patirkinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	► Prietaisą laikykite uždarytą. ► Duris galima atidaryti avarinio atrakinimo raktu. (žr. 7.1 Saugos užraktas) ► Jei elektros srovės tiekimas nutrūko ilgesniam laikui, prieikus vésinamą / šaldomą produkta perkelkite į decentralizuotą šaldytuvą / šaldiklį.
	→ „Šaldojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	► Patirkinkite „šaldojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	► Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	► Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	► Atkreipkite dėmesį į tinkamas aplinkos sąlygas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)
	→ Prietaisas buvo atidarinėjamas per dažnai arba per ilgai.	► Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaimė. Jei taip néra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	► Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patirkinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	► Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vienos.

Eksplotavimo nutraukimas

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	→ Išėikvota nuotolinio valdymo pulto baterija.	► Pakelkite bateriją.
	→ Per silpnas radijo ryšys su prietaisais.	► Sumažinkite atstumą iki prietaiso.
	→ Neprijungtas nuotolinio valdymo pultas.	► Prijunkite nuotolinio valdymo pultą iš naujo: (žr. 6.2.10 Nuotolinio valdymo pultas)
	→ Sugedo nuotolinio valdymo pultas.	► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patirkinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys. Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties home.liebherr.com/service.



ISPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.

- Prietaisą remontouti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 8 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- Pažeista prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- Prietaisose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

9.3.1 Susiekiimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitinkinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)
- Išķvieskite informaciją apie prietaisą ekrane (žr. 6.2.20 Prietaiso informacija).
- arba-
- Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 9.4 Duomenų skydelis)
- Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- Laikykite kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

9.4 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje. Žr. prietaiso apžvalgą.

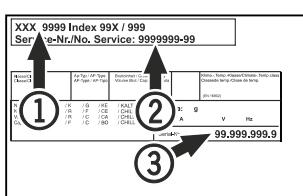


Fig. 231

(1) Prietaiso pavadinimas
(2) Techninės priežiūros Nr.

(3) Serijos Nr.

10 Eksplotavimo nutraukimas

- Ištuštinkite prietaisą.
- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kaire ir dešinę.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 8.3 Prietaiso valymas)
- Jei yra: nuimkite dangčius ir jutiklio izoliaciją nuo jutiklio įvado, kad nesusidarytų pelėsis.
- Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonų kvapų atsiradimo.

Pastaba

Prietaiso pažeidimas ir veikimo sutrikimas!

- Nutraukę eksplotavimą, laikykite prietaisą tik leidžiamoje patalpos temperatūroje nuo -10 °C iki +50 °C.

11 Utilizavimas

11.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose jdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinj naudotojų įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- Nutraukite prietaiso eksplotavimą.
- Prietaisais su baterijomis: išimkite baterijas. Aprašymą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumete.

11.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jų reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinėlių atliekų.



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdibimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdibimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant $> 400 \text{ m}^2$ prekybinių plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.



ISPĖJIMAS

Bégantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyciui su išoriniu šilumos šaltiniu, bégantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.
- ▶ Laikykites prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 4.3 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.

12 Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite prideamoje techninės priežiūros brošiūroje arba internte <https://home.liebherr.com>.

Atsiradus prietaiso sutrikimui, informuokite: _____

Modelio kodas / inventorinis numeris: _____

Trumpa instrukcija kasdieniam naudojimui

Informacija, kaip naudotis šia trumpą instrukciją:

- ši trumpą instrukcija nepakeičia visos naudojimo instrukcijos ir mokymų prie prietaiso;
- ši trumpą instrukcija yra pagalba, kaip prietaisą naudoti kasdien ir su juo elgtis;
- perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir joje esančias saugos nuorodas;

Ši trumpą instrukcija galioja: HMFvh 40../55..



Visą naudojimo instrukciją galite atverti naudodami QR kodą:



Naudojimo paskirtis

Šis vaistų šaldytuvas skirtas produktams profesionaliai laikyti 5 °C temperatūroje.

Numatomas netinkamas naudojimas

Nenaudokite prietaiso tokiems tikslams:

- laikyti ir vésinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba ésdinančias medžiagias,
 - kraują, plazmą arba kitus kūno skysčius infuzijos, naudojimo arba jvedimo į žmogaus kūną tikslais.
- potencialiai sprogiose srityse;
- lauke arba srityse, kur kaupiasi drégmė ir kur užtryksta vanduo.

Sudédami produktus atkreipkite dėmesį į tai:

- Perkelkite pastatymo groteles, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą.
- I prietaisą dékite tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra (vésinimo grandinės laikymasis).
- Cirkuliujančio oro ventiliatoriaus vésinimo plyšiai viduje turi būti neuždengti.
- Vésinamas produktas neturi liestis prie garintuvo ant galinės sienelės.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Védinamą produktą laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.

Būsenos rodmuo



Fig. 232

(1) Tikroji temperatūra

(2) Aliarmo būsena

(3) Atitirpinimo proceso būsena
(4) Durų užrakto rodmuo

Temperatūros įrašymo rodymas

Temperatūros įrašyme rodoma įrašo trukmė bei per šį laiką išmatuota žemiausia ir aukščiausia temperatūra.




Fig. 233

Temperatūros įrašymo atstata

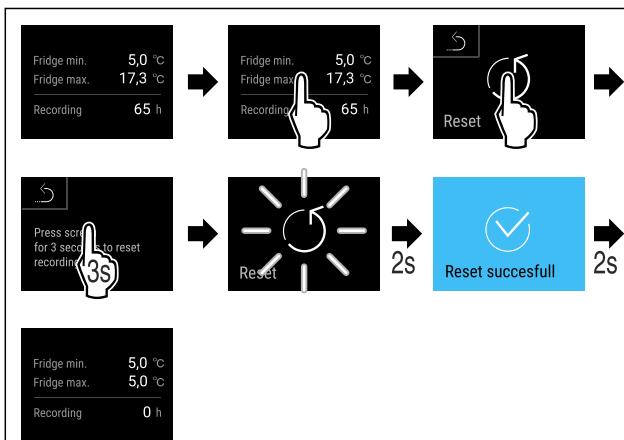


Fig. 234

Durų užrakto atrakinimas naudojant durų PIN

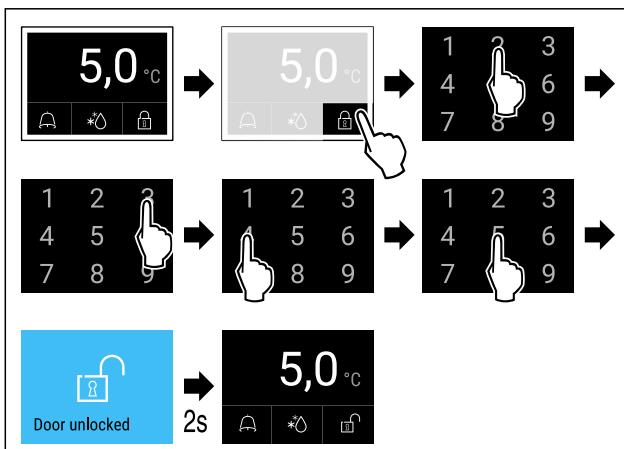


Fig. 235 Pavyzdyje parodytas PIN 2345

Trumpa instrukcija kasdieniam naudojimui

Aliarmo protokolo rodymas

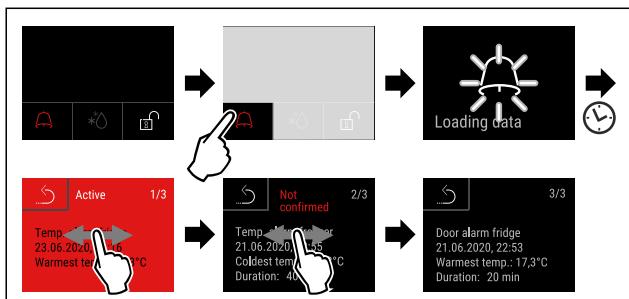


Fig. 238 Pavyzdysje parodyti aktyvus, nepatvirtintas ir patvirtintas aliaimai.

- ▷ Aliarmo protokole parodyti aktyvūs, patvirtinti arba nepatvirtinti aliaimai (maks. 10 aliaimų).
- ▷ Aliarmo protokolo ištrynimas: žr. naudojimo instrukciją.

Prietaiso valymas

- ▶ Ištuštinkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Laikykite nurodymų pagal naudojimo instrukciją.
- ▶ Baigę valytį prietaisą ir įrangą visiškai išdžiovinkite.
- ▶ Prijunkite prietaisą.
- ▶ Ijunkite prietaisą.
- ▶ I prietaisą dėkite tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra.



Ką daryti atsiradus sutrikimui?


Atsiradus sutrikimui, prietaiso ekrane rodomas pranešimas. Pranešimų reikšmė skiriasi:

Piktogramos spalva ekrane	Reikšmė	Šalinimo būdas
GELTONA	Priminimas Primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesu atlikti ir taip pašalinti pranešimą.	Skaitykite naudojimo instrukciją ir atlikite su šalinimo būdu susijusius veiksmus.
RAUDONA	Ispėjimas Rodomas atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius veikimo sutrikimus galite pašalinti patys.	Skaitykite naudojimo instrukciją ir atlikite su šalinimo būdu susijusius veiksmus.

Jei sutrikimo negalite pašalinti patys, kreipkitės į kompetentingą darbuotoją arba artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.

Puslapio iškirpimas



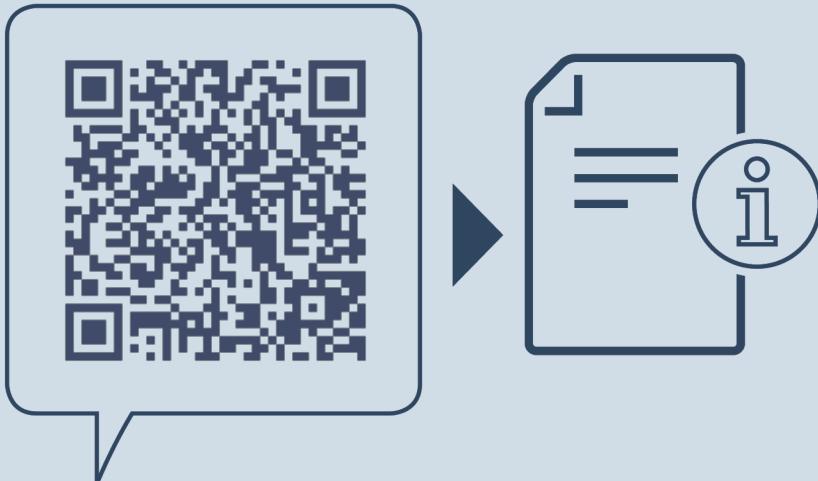

home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Šaldytuvas
ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20240916

**Prekių kodu
rodyklė: 7080658-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

