



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Turinys

1	Apie prietaisą glaustai.....	6.3.2	Priminimai.....	35	
1.1	Tiekimo apimtis.....	7	Iranga.....	35	
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3	Saugos užraktas.....	35	
1.3	Specialioji įranga.....	3	Jutikliai.....	36	
1.4	Prietaiso paskirtis.....	3	Sąsajos.....	36	
1.5	Prietaiso garso emisija.....	8	Techninis aptarnavimas.....	36	
1.6	Atitiktis.....	4	Techninės priežiūros planas.....	36	
1.7	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4	Prietaiso atitirpinimas.....	37	
2	Bendrieji saugos nurodymai.....	9	Prietaiso valymas.....	38	
3	Touch ekrano veikimo principas.....	10	 Pagalba klientams.....	39	
3.1	Navigacija ir simbolų aiškinimas.....	6	Techniniai duomenys.....	39	
3.2	Meniu.....	6	Techninis sutrikimas.....	39	
3.3	Rimties režimas.....	6	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	40	
4	Naudojimosi pradžia.....	10	Duomenų skydelis.....	40	
4.1	Pastatymo sąlygos.....	11	Eksplloatavimo nutraukimas.....	40	
4.2	Prietaiso matmenys.....	8	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	40	
4.3	Prietaiso transportavimas.....	8	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	40	
4.4	Prietaiso išpakavimas.....	12	Utilizavimas.....	40	
4.5	Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas.....	8	Papildoma informacija.....	41	
4.6	Durų rankenos montavimas.....	8	13	Trumpa instrukcija kasdieniam naudojimui.....	43
4.7	Apsaugos nuo apvirkimo montavimas.....	9			
4.8	Prietaiso pastatymas.....	9	Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.		
4.9	Prietaiso ištiesinimas.....	10			
4.10	Kelių prietaisų pastatymas.....	10			
4.11	Pastačius.....	10			
4.12	Pašalinkite pakuočę.....	10			
4.13	Durų atidarymo krypties keitimasis.....	10			
4.14	Durų išlygiavimas.....	18	Piktograma	Paaiškinimas	
4.15	Prietaiso prijungimas.....	18			
4.16	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplloatacijos pradžia).....	19			
5	Laikymas.....	19			
5.1	Laikymo nuorodos.....	19			
6	Valdymas.....	19			
6.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	19			
6.1.1	Būsenos rodmuo.....	20			
6.1.2	Indikacinės piktogramos.....	20			
6.1.3	Garso signalai.....	20			
6.2	Prietaiso funkcijos.....	20			
6.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	20			
6.2.2	Prietaiso įjungimas ir išjungimas	20			
6.2.3	Temperatūra	21			
6.2.4	Temperatūros įrašymas	21			
6.2.5	Apšvietimas *	22			
6.2.6	Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos	22			
6.2.7	Prieigos kodai.....	23			
6.2.8	Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo ...	24			
6.2.9	Kalba	24			
6.2.10	Temperatūros vienetas	24			
6.2.11	Ekrano ryšumas	25			
6.2.12	Alarm Sound.....	25			
6.2.13	Key Sound.....	25			
6.2.14	WLAN jungtis	26			
6.2.15	LAN jungtis	27			
6.2.16	Prietaiso informacija	28			
6.2.17	Eksplloatacijos valandos	28			
6.2.18	Programinė įranga	28			
6.2.19	Atitirpinimas	28			
6.2.20	Jutiklio kalibravimas	29			
6.2.21	Temperatūros aliarmas	29			
6.2.22	Durų aliarmas	30			
6.2.23	Šviesinės aliarmas *	31			
6.2.24	Aliarmo imitavimas	31			
6.2.25	Aliarmo nukreipimas	32			
6.2.26	Demonstracinis režimas	32			
6.2.27	Gamyklinių nustatymų atstatymas	33			
6.3	Pranešimai.....	33			
6.3.1	Įspėjimai.....	33			

	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokrypiai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitinkimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ►. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

Piktograma	Paaiškinimas
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

- SRFvg 3501
- SRFvg 3511
- SRFvg 4001
- SRFvg 4011
- SRFvg 5501
- SRFvg 5511

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiektimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga *,
- montavimo medžiaga *,
- naudojimo nurodymai,
- techninės priežiūros brošiūra,
- Kokybės sertifikatas *
- tinklo kabelis,
- TVirtinimo prie sienos rinkinys

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

SRFvg 3501

SRFvg 4001

SRFvg 5501

SRFvg 3511

SRFvg 4011

SRFvg 5511

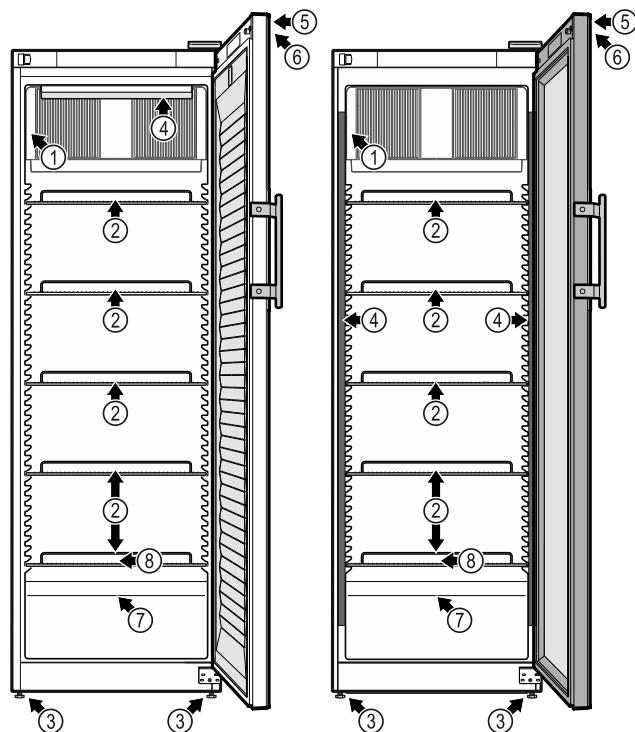


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Įranga

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) Duomenų skydelis | (5) Užraktas |
| (2) Padėjimo grotelės | (6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius |
| (3) Reguliavimo kojelės | (7) Apsauginis termostato jutiklis |
| (4) Vidaus apšvietimas * | (8) Tirpsmo vandens nuotakas |

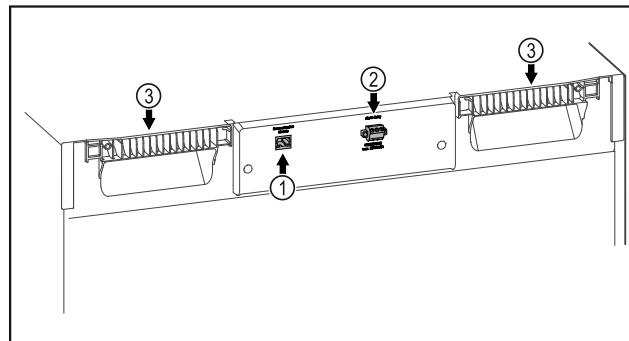


Fig. 2 Galinės pusės atvaizdo pavyzdys

Įranga

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| (1) LAN/WLAN sasaja * | (3) Pagalbinis nešimo įtaisas |
| (2) Bepotencialis alarmų išėjimas | |

1.3 Specialioji įranga

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Prietaise galima įrengti SmartModule.

Čia kalbama apie WLAN ir LAN sasają prietaiso bei išorinės dokumentacijos ir alialarmo sistemos jungčiai, pvz., Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas (žr. 6.2.14 WLAN jungtis), jvesdami savo modelį.

Stalčių papildomas įrengimas

Papildomai įrengiant stalčių sistemas „Liebherr“ šaldytuvuose ir (arba) šaldikliuose, kuriuose laikomos temperatūrai jautrios medžiagos, pavyzdžiu, vaistai, kuriems reikalingas šaldymas, ir šaldomos prekės, kurioms taikomi specialūs standartiniai reikalavimai, būtina kokybiskai jvertinti temperatūrą. Papildomai įrengus „Liebherr“ šaldytuvą / šaldiklių stalčius, gali sugesti arba būti pažeisti produktai. Todėl papildomai įrengti leidžiama tik įgaliotam šaldytuvu / šaldiklio gamintojo paslaugų tiekėjui.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Šis laboratorijos šaldytuvas skirtas produktais profesionaliai laikyti nuo 3 °C iki 16 °C.

Tipiniai laikomi produktai yra tyrimams skirti ėminiai, reagentai, laboratorijos inventorius ir kt.

Bendrieji saugos nurodymai

Laikant temperatūrai jautrias medžiagas, reikia naudoti nepriklausomą, nuolat kontroliuojančią aliarimo sistemą. Ši aliarimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad kiekvieną aliarimo būseną iš karto užregistruotų kompetentingas asmuo, kuris galėtų imtis atitinkamų priemonių.

Numatomas netinkamas naudojimas

Nenaudokite prietaiso tokiems tikslams:

- laikyti ir vésinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba ēsdinančias medžiagas,
 - kraują, plazmą arba kitus kūno skystus infuzijos, naudojimo arba jvedimo į žmogaus kūną tikslais.
- potencialiai sprogiose srityse;
- lauke arba srityse, kur kaupiasi drėgmė ir kur užtryksta vanduo.
- gyvenamojoje zonoje, nes tokioje aplinkoje negali būti užtikrinta tinkama apsauga nuo radio priėmimo.*

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

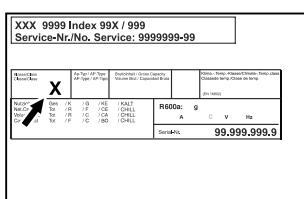


Fig. 3 Duomenų skydelis

(X) Ši klimato klasė rodo, kokiomis aplinkos sąlygomis galima saugiai eksplloatuoti prietaisą.

Klimato klasė (X)	maks. patalpos temperatūra	maks. santoro drėgmė
7	35 °C	75 %

Pastaba

Min. leistina patalpos temperatūra pastatymo vietoje yra 10 °C.

Esant ribinėms sąlygoms, ant stiklinių durų ir šoninių sienelių gali susidaryti šiek tiek kondensato.

1.5 Prietaiso garso emisija

A svertinis emisijos garso slėgio lygis eksplloatuojant prietaisą yra mažesnis nei 70 dB(A) (sant. garso galia 1 pW).

1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles.

ES atitikties deklaracija

Gamintojas / išdavės LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ asmuo:

Adresas: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Nurodytas gaminys atitinka toliau nurodytų Europos direktyvų ir reglamentų reikalavimus:

(ES) 2019/2020, 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2011/65/ES

Visą ES atitikties deklaracijos tekštą galima rasti šiuo interneto adresu: www.liebherr.com

1.7 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykites joje pateiktų nurodymų, saugos ir išspėjamų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksplloatuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Ši prietaisą leidžiama naudoti tik kvalifikuotam ir laboratorijos personalui, kuris šiam tikslui buvo išmokytas ir susipažino su visomis darbo laboratorijoje saugumo priemonėmis. Vaikams ir asmenims, turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, ši prietaisą pradėti eksplloatuoti ir valdyti draudžiama.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, visada traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.

- **ISPĖJIMAS:** nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
 - **ISPĖJIMAS:** keliagubų kištukinių lizdų / skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) negalima montuoti ir naudoti galinėje prie- taisų pusėje.
 - **ISPĖJIMAS:** neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
 - Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptar- navimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
 - Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuo- kite tik pagal instrukcijoje pateiktus nuro- dymus.

Gaisro pavojus:

- prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
 - **ĮSPĖJIMAS:** nepažeiskite šaltnešio kontūro.
 - Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniiais.
 - **ĮSPĖJIMAS:** vėsinimo skyriuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie néra gaminčio rekomenduojamas konstrukcijos.
 - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietas patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
 - Neeksploatuokite prietaiso, jei šalia yra sprogiujų dujų.
 - Šalia prietaiso nelaiykite ir nenaudokite benzino arba kitų degiuju dujų ar skysčių.
 - Nelaikykite prietaise potencialiai sprogiu medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerozolių balionelius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
 - Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsilepsnotų.
 - Alkoholinius skysčius arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištakėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvirtimo pavojus:

- **ISPĖJIMAS:** norėdami išvengti pavojaus dėl prietaiso nestabilumo, jį reikia pritvirtinti pagal nurodymus.
 - Prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos.

Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavoju:

- jei prie šaltų paviršių ar šaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą:

- **ISPĖJIMAS:** norėdami pagreitinti atitirpimimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.

- **ĮSPĖJIMAS:** sužeidimų pavojus dėl elektros smūgio! Po dangčiu yra srovę tiekiančiu detalių.
Vidaus apšvietimo šviesos diodus gali keisti arba taisyti tik techninio aptarnavimo specialistai arba specialistai išmokyti darbuotojai*

- **PRANEŠIMAS:** prietaisą leidžiama eksplloatuoti tik su originaliais gamintojo priedais arba gamintojo patvirtintais kitų tiekėjų priedais. Naudojant nepatvirtintus priedus, rizika tenka naudotojui.

Prispaudimo pavojus:

- atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Kvalifikuoto personalo kvalifikacija:

Prietaisą leidžiama įrengti, tikrinti, techniškai prižiūrėti ir pradėti eksplloatuoti tik kvalifikuotam personalui, susipažinusiam, kaip prietaisą montuoti, pradėti eksplloatuoti ir eksplloatuoti.

Kvalifikuotas personalas – tai asmenys, kurie dėl savo techninio išsilavinimo, žinių ir patirties bei atitinkamų standartų išmanymo sugeba įvertinti ir atlirkti jiems pavestą darbą bei atpažinti galimus pavojus. Jie turi būti apmokyti, instruktuoti ir įgalioti dirbti su prietaisų.

Prietaiso piktogrammos:



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ją žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavoju: **gali sukelti mirtiną prarlijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagą. Veikiant normaliu režimu joks pavojujus nekyla.

Touch ekrano veikimo principas



ISPĖJIMAS: gaisro pavojus / degios medžiagos. Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenukljuokite lipduko.



Piktograma yra galinėje prietaiso pusėje aliarmo relės srityje ir žymi pavojus: **Elektros smūgis!** Net ir atjungus prietaisą nuo tinklo, dar gali būti pašalinės įtampos. Nenukljuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuose yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenukljuokite lipduko.

Laikykites kituose skyriuose pateiktų įspėjamųjų ir kitų specialiųjų nuorodų:

	PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ISPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	PERSPĘ-JIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	PRANE-ŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daikų sugadinimas.
	Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

3 Touch ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch ekrane. Touch ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekranе neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Aprašymas
	Paspauskite naršymo rodyklę į priekį: perėjimas meniu vienu toliau.
	Paspauskite naršymo rodyklę atgal: perėjimas meniu vienu atgal.

Simbolis	Aprašymas
	Spauskite naršymo rodyklę atgal 3 sekundės: peršokimas iš pagrindinio meniu arba iš nustatymų meniu į būsenos rodmenį.
	Kelis kartus paeiliui paspauskite naršymo rodyklę: perėjimas meniu prie norimos funkcijos.
	Paspauskite patvirtinimo simbolį: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Submeniu atidarymas.
	Paspauskite patvirtinimo simbolį kartu su simboliumi „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekranе rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekranе rodomas kitas rodmuo.
	Atverkite piktogramą „Nustatymų meniu“: perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“: perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokiui	Jei 10 sekundžių ekranе neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.


Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su anglų kalbos savybomis.

3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu.

Naudojimosi pradžia

4.2 Prietaiso matmenys

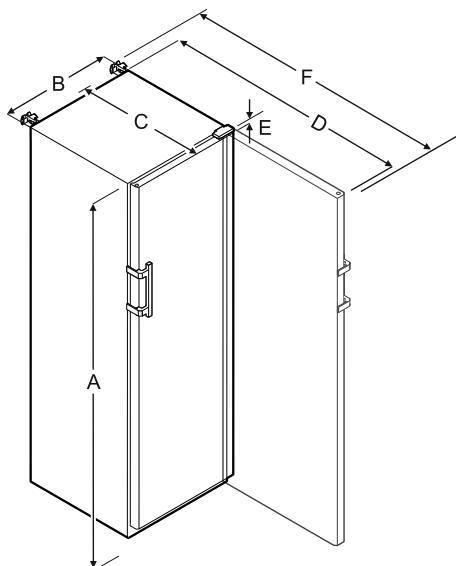

	SRFvg 3501/3511	SRFvg 4001/4011
A	1684 mm	1884 mm
B	597 mm	597 mm
C	664 mm	664 mm
D	1203 mm	1203 mm
E	23 mm	23 mm
F	1241 mm	1241 mm

	SRFvg 5501/5511
A	1684 mm
B	747 mm
C	779 mm
D	1468 mm
E	23 mm
F	1506 mm

A = prietaiso aukštis, jsk. kojeles / ratukus

B = prietaiso plotis be rankenos [rankenos gylis = 45 mm]

C = prietaiso gylis be rankenos [rankenos gylis = 45 mm]

D = prietaiso gylis atidarius duris

E = lankstų aukštis

F = prietaiso gylis su rankenos išsikišimu ir apsauga nuo virtimo

4.3 Prietaiso transportavimas



ISPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!*

Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.

► Naudokite būtinas saugos priemones.



ISPĖJIMAS

Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl virstančio prietaiso!

► Transportuodami prietaisą, atkreipkite dėmesį į grindų nelygumus ir rampas.

Transportuodami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai:

- Transportuokite prietaisą pastatyta.
- Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

Pirmą kartą pradedant eksplloatuoti:

- transportuokite prietaisą supakuotą.

Kai prietaisas transportuojamas po pirmosios eksplloatacijos pradžios (pvz., persikraustant arba valant):

- ištuštinkite prietaisą;
- užfiksuojite duris, kad jos netikėtai atsidarytų.

4.4 Prietaiso išpakavimas

► Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar néra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją. Neprijunkite prietaiso prie maitinimo įtampos.

► Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas pakavimo medžiagą, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba védintis.

4.5 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas

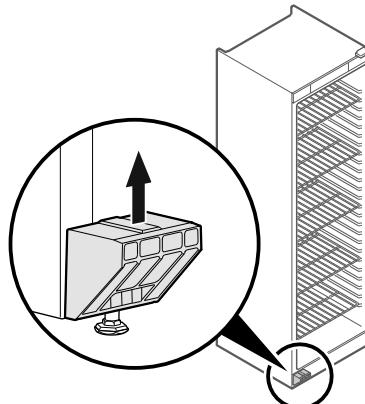


Fig. 6

► Ištraukite transportavimo fiksatorių į viršų.

► Pagrindinis laikiklis lieka prietaise.

4.6 Durų rankenos montavimas

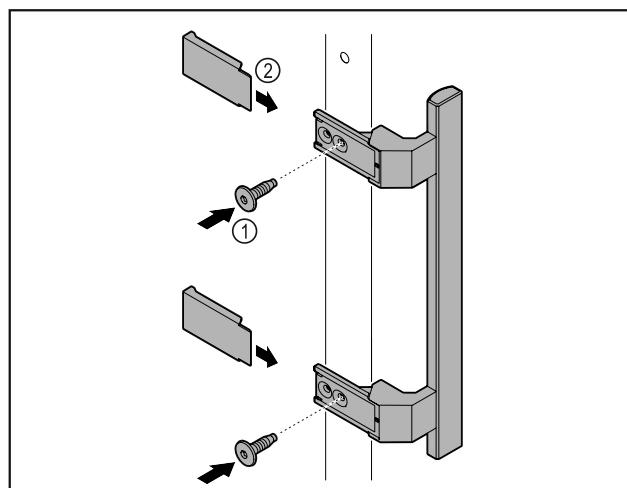


Fig. 7

- Pritvirtinkite rankeną iš priedų pridedamais varžtais Fig. 7 (1) prie durų.
- Uždėkite dengiamają plokštę Fig. 7 (2).

4.7 Apsaugos nuo apvirkimo montavimas

Įrankis



Fig. 8



ISPĖJIMAS

- Pavojus susižaloti ir apgadinti dėl virstančio prietaiso!
Pavojus gyvybei ir prietaiso pažeidimas. Jei iš prietaiso ištrauksite pilnus padéklius, prietaisas gali apvirsti.
► Prieš pradédami eksplloatuoti prietaisą: Sumontuokite apsaugą nuo apvirkimo pagal nurodymus.

Apsaugokite prietaisą nuo apvirkimo.

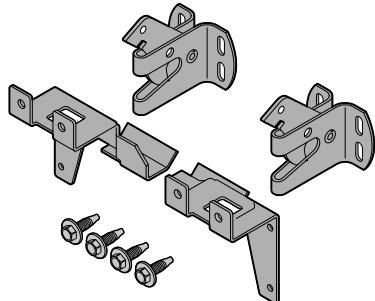


Fig. 9

Apsauga nuo apvirkimo pridedama prie prietaiso. Ją sudaro dvi laikančiosios dalys, du apsauginiai kabliai ir keturi savivrieginiai varžtai (4 x 14).

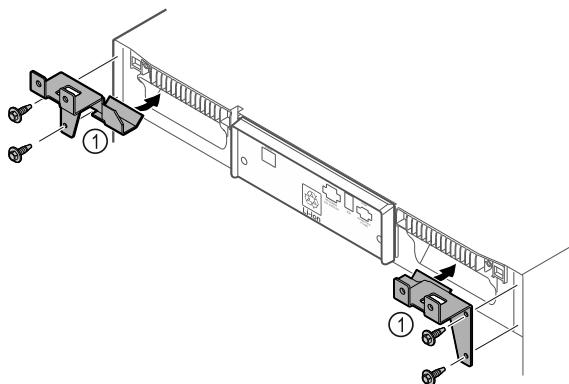


Fig. 10

- Pritvirtinkite laikančiasias dalis Fig. 10 (1) savivriegiais varžtais prie prietaiso.
- Nustumkite prietaisą su sumontuotomis laikančiosiomis dalimis prie sienos.

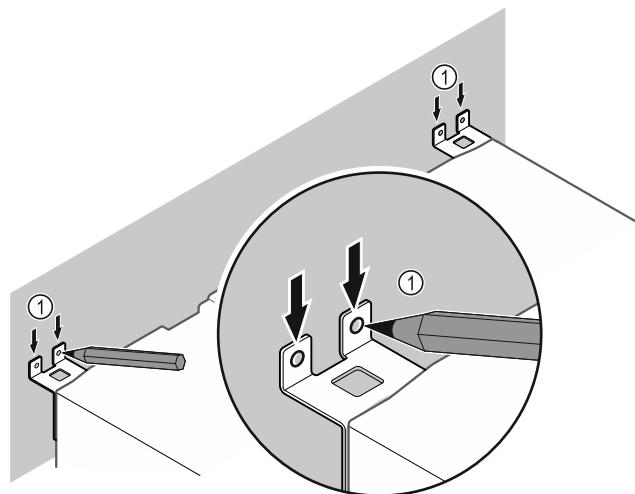


Fig. 11

- Padarykite ant sienos žymas Fig. 11 (1).
- Pašalinkite prietaisą.

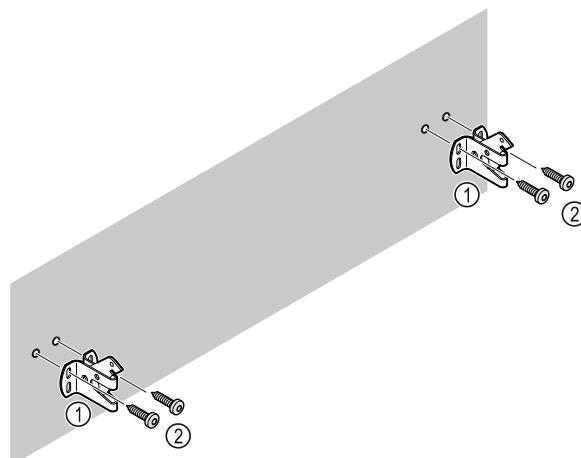


Fig. 12

Atsižvelgdami į sienos savybes (medinę, betoninę), naudokite tinkamas tvirtinimo medžiagas (pvz., mūrvines) ir pakankamai tvirtinimo tašką .

- Pritvirtinkite fiksavimo kabliukus.

4.8 Prietaiso pastatymas



PERSPĖJIMAS

- Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!
► Statykite prietaisą padedami 2 asmenų.



PERSPĖJIMAS

- Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!
Durys gali atsitrenkti į sieną ir taip būti pažeistos. Jei stiklinių durų stiklas pažeistas, galima susižaloti!
► Apsaugokite duris, kad jos neatsitrenktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.
► Visas reikalingas konstrukcines dalis (pvz., tinklo kabelij), prijunkite galinėje prietaiso pusėje ir nuveskite į šoną.

Pastaba

Gali būti pažeisti kabeliai!

- Stumdamai atgal, neprispauskite kabelio.

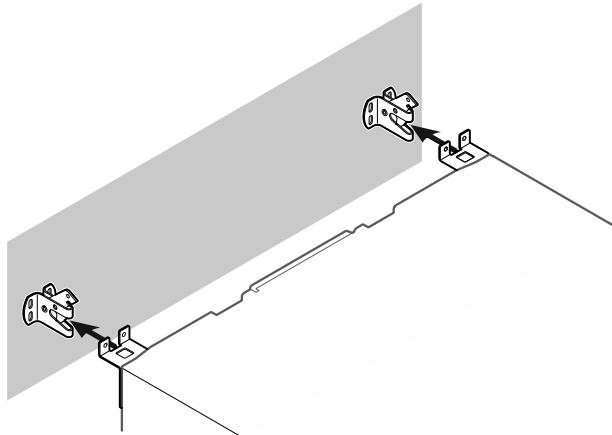


Fig. 13

- Nustumkite prietaisą prie sienos taip, kad laikančiosios dalys užsifiksuočių apsauginiuose kabliukuose.
- Dabar prietaisas apsaugotas nuo nuvirtimo.
- Jį galima vėl atlaikyti atlenkiant atgal apsauginį kabli.

4.9 Prietaiso ištiesinimas

PRANEŠIMAS

Prietaiso korpuso deformacija ir durys neužsidaro.

- Ištiesinkite prietaisą horizontaliai ir vertikaliai.
- Išlyginkite grindų nelygumus reguliavimo kojelėmis.



ISPĖJIMAS

Netinkamas reguliavimo kojelės aukščio nustatymas!

Nuo sunkių iki mirtingų sužalojimų. Netinkamai nustačius aukštį, gali atsilaisvinti apatinė reguliavimo kojelės dalis ir prietaisas gali apvirsti.

- Neišsukite reguliavimo kojelės per daug.




Fig. 14

Prietaiso pakėlimas:

- Sukite reguliavimo kojelę pagal laikrodžio rodyklę.

Prietaiso nuleidimas:

- Sukite reguliavimo kojelę prieš laikrodžio rodyklę.

4.10 Kelių prietaisų pastatymas

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus dėl kondensato tarp šoninių sienelių!

- Nestatykite prietaiso šalia kito šaldytuvo.
- Statykite prietaisus 3 cm atstumu tarp prietaisų.
- Statykite vieną šalia kito kelis prietaisus tik iki 35 °C temperatūrų ir 65 % oro drėgmės.
- Esant didelei oro drėgmui atstumą tarp prietaisų padidinkite.

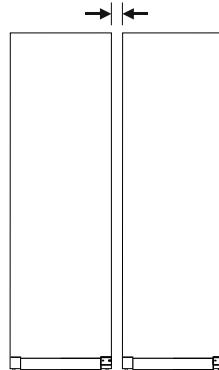


Fig. 15 Statymas vieno greta kito

Pastaba

Vieno greta kito statymo rinkinį galima įsigyti kaip priedą iš Liebherr klientų aptarnavimo tarnybos. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

4.11 Pastačius

- Nuimkite apsaugines plėveles.*
- Išvalykite prietaisą. (žr. 8.3 Prietaiso valymas)
- Prireikus: dezinfekuokite prietaisą.
- Saugokite sąskaitą, kad prireikus techninės priežiūros paslaugų turėtumėte prietaiso ir pardavėjo duomenis.

4.12 Pašalinkite pakuotę



ISPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

- Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietileninių plėvelių ir maišelių;
- polipropileninių tvirtinimo juostų;
- vinimis su kaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*
- Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdibimo punktą.

4.13 Durų atidarymo krypties keitimas

Irankis



ISPĖJIMAS

Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!

- Paveskite durų atidarymo kryptį pakeisti tik kvalifikuotam personalui.



ISPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl didelio durų svorio!

- ▶ Permontuokite tik tuo atveju, jei galite nešti 25 kg svorį.
- ▶ Permontuokite tik padedami dvieju asmenų.

PRANEŠIMAS

Elektros srovę tiekiančios dalys!

Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.

- ▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

- ▶ Atidarykite duris.

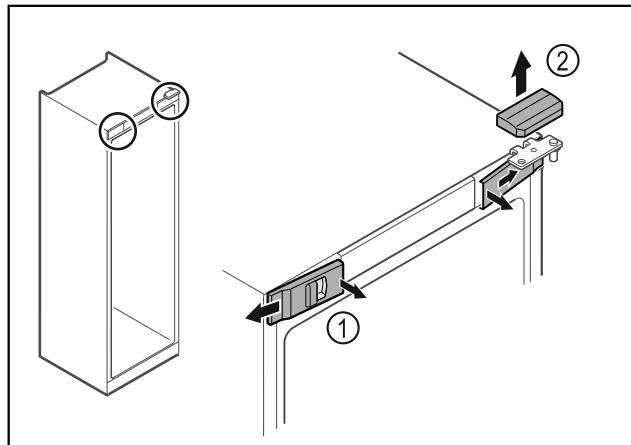


Fig. 16

- ▶ Vidinėje pusėje atfiksujite priekines dengiamąsias plokštėles Fig. 16 (1) ir nuimkite jas į šoną.
- ▶ Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštę Fig. 16 (2) į viršų.

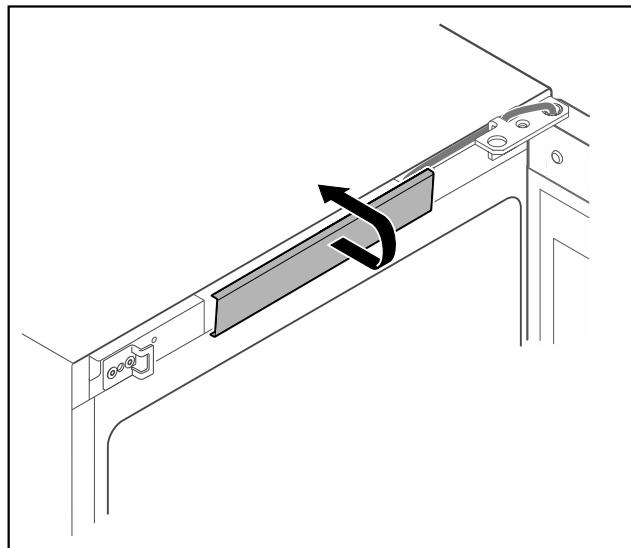


Fig. 17

- ▶ Atfiksujite viršutinę dengiamąją plokštę ir ją nuimkite.

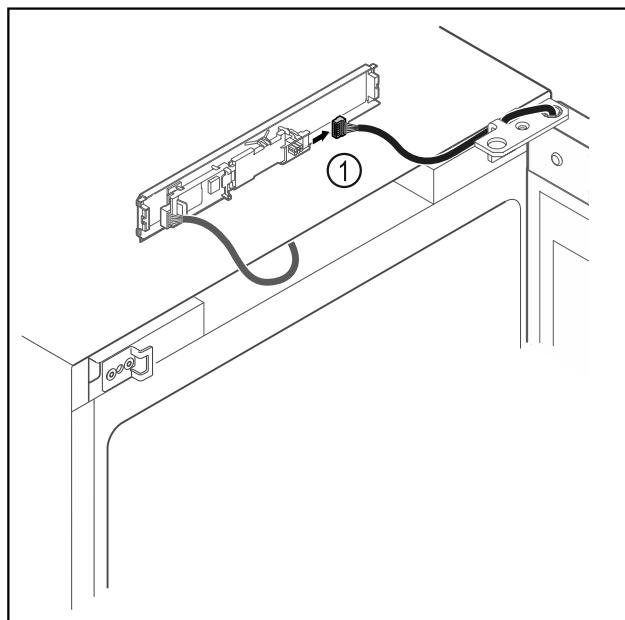


Fig. 18

- ▶ Ištraukite iš plokštės kištuką Fig. 18 (1).

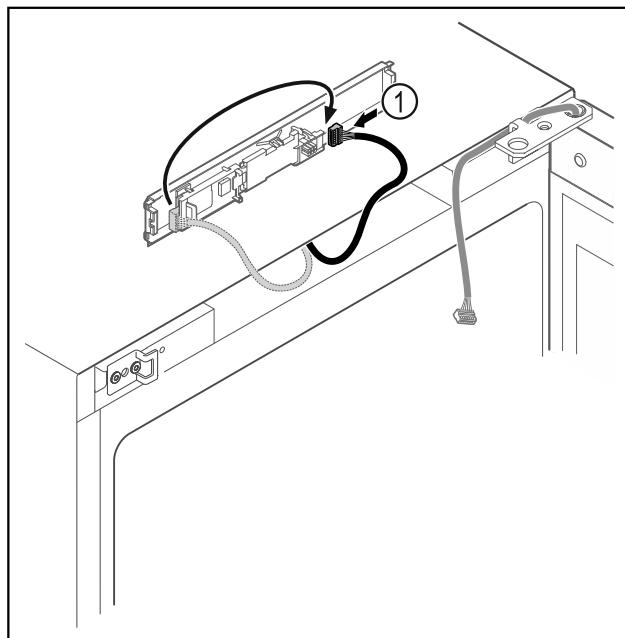


Fig. 19

- ▶ Vėl įkiškite kištuką į plokštę Fig. 19 (1).

Naudojimosi pradžia

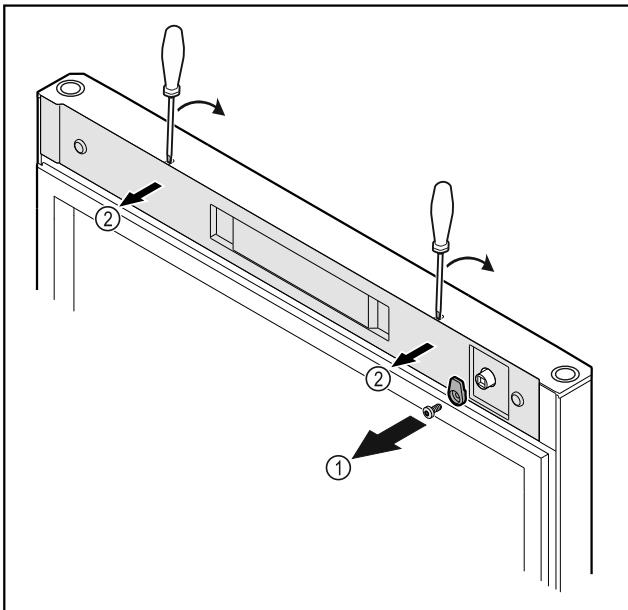


Fig. 20

- Atskite uždarymo kabliuką Fig. 20 (1).
- Atfiksokite dengiamają plokštelynę Fig. 20 (2) mažu atskutuvu ir nuimkite.

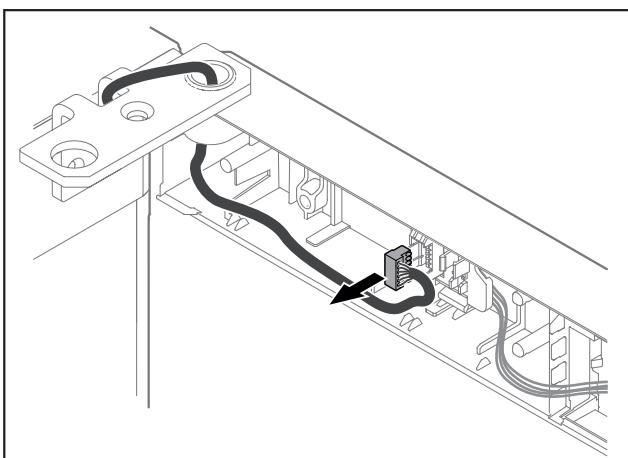


Fig. 21

- Ištraukite kištuką iš kištuko laikiklio.

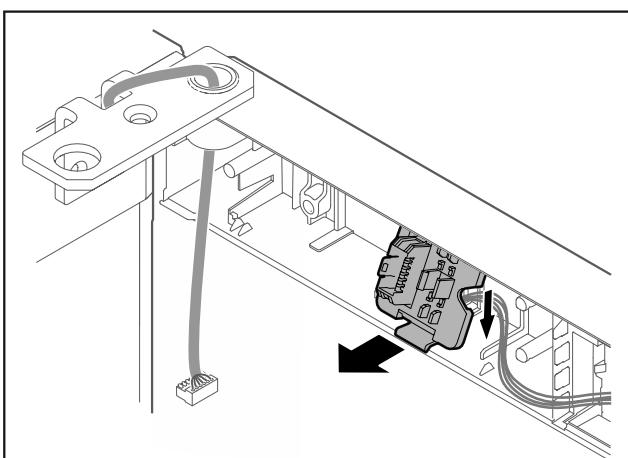


Fig. 22 Kištuko laikiklio montavimo padėtį galima pasukti 180°.

- Atfiksokite kištuko laikiklį.

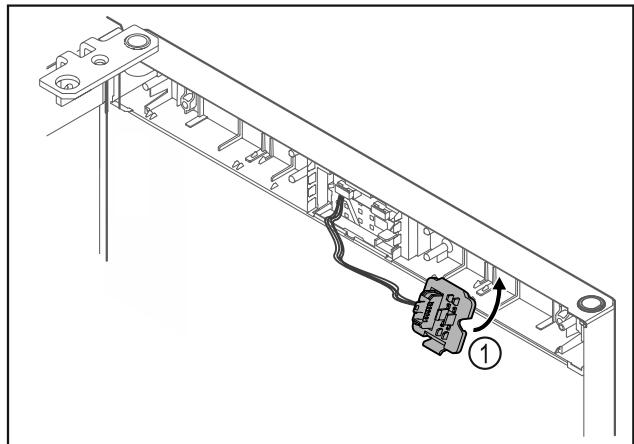


Fig. 23

- Užfiksokite kištuko laikiklį Fig. 23 (1) priešingoje pusėje.

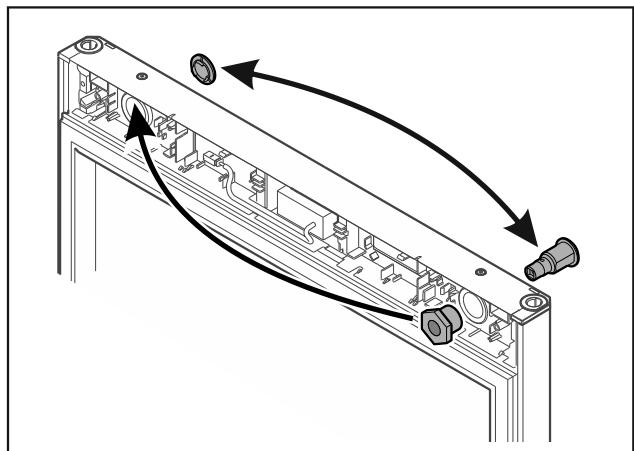


Fig. 24

- Užraktą ir dengiamają plokštelynę perkelkite atitinkamai į priešingą pusę.
-arba-

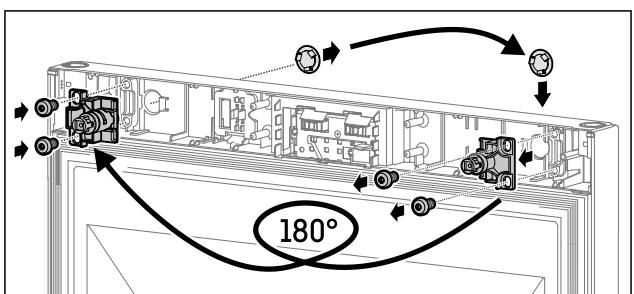


Fig. 25

- Užraktą ir dengiamają plokštelynę perkelkite atitinkamai į priešingą pusę.

PRANEŠIMAS

Pavoju susižeisti dėl virstančių durų!

- Tvirtai laikykite duris.

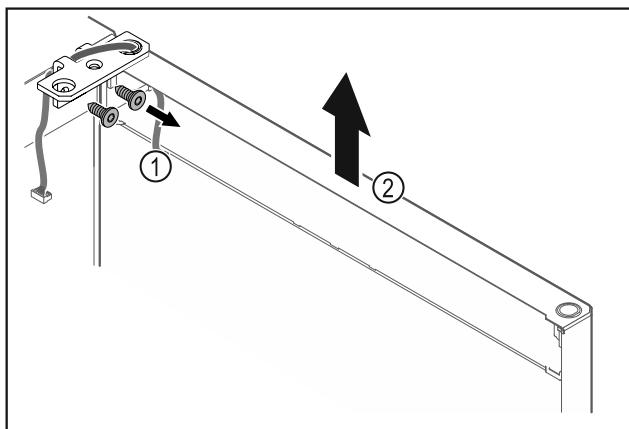


Fig. 26

- Atsukite šarnyrinį kampuotį Fig. 26 (1).
- Duris, jsk. šarnyrinį kampuotj Fig. 26 (2), pakelkite maždaug 200 mm tiesiai į viršų ir nuimkite.
- Atsargiai padėkite duris ant minkšto pagrindo.

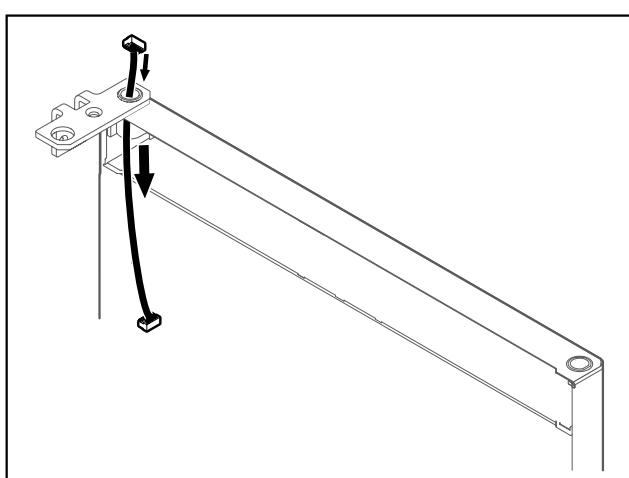


Fig. 27

- Atsargiai ištraukite laidą.

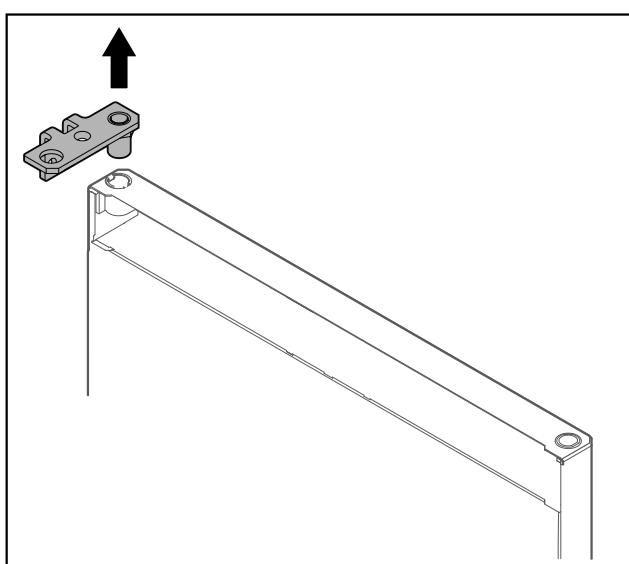


Fig. 28

- Ištraukite šarnyrinį kampuotj.

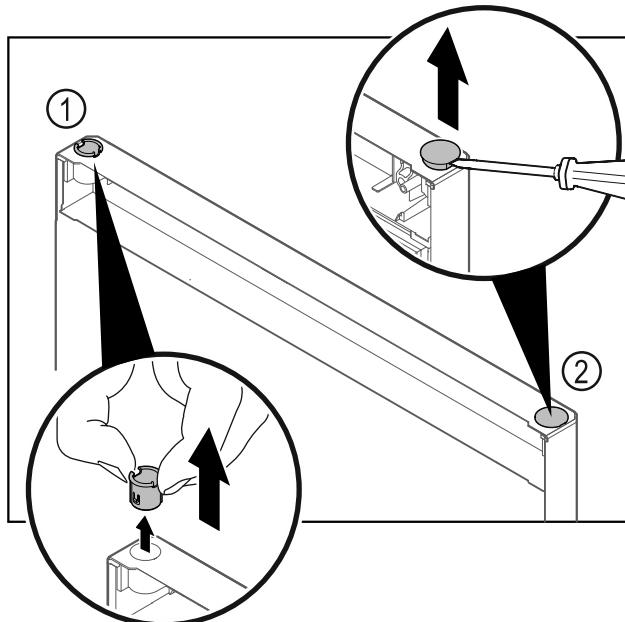


Fig. 29

- Pirštais ištraukite šarnyrinę įvorę Fig. 29 (1).
- Dengiamajį kamštį Fig. 29 (2) atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.

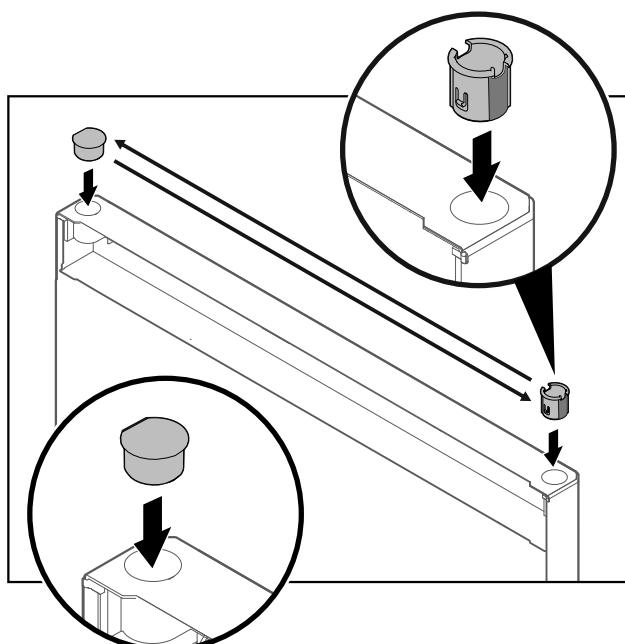


Fig. 30

- Šarnyrinę įvorę ir dengiamajį kamštį įstatykite atitinkamai priešingoje pusėje (plokščios pusės nukreiptos į išorę).

Naudojimosi pradžia

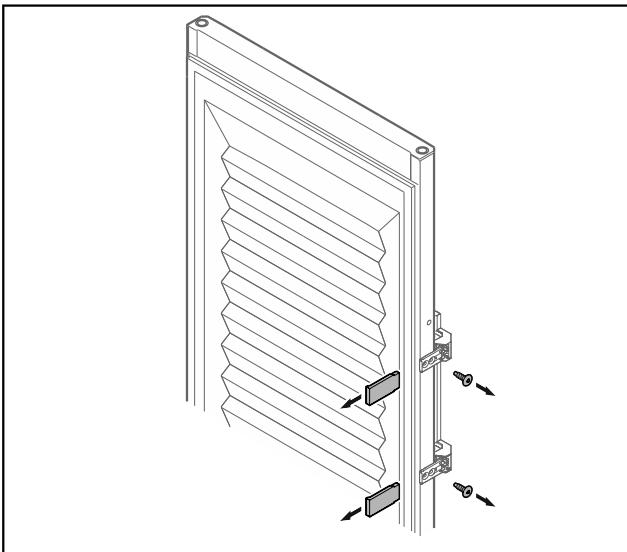


Fig. 31 Putų pripildytos durys*

► Perkelkite kamštį į priešingą pusę.
Fig. 33



Fig. 34 Putų pripildytos durys*

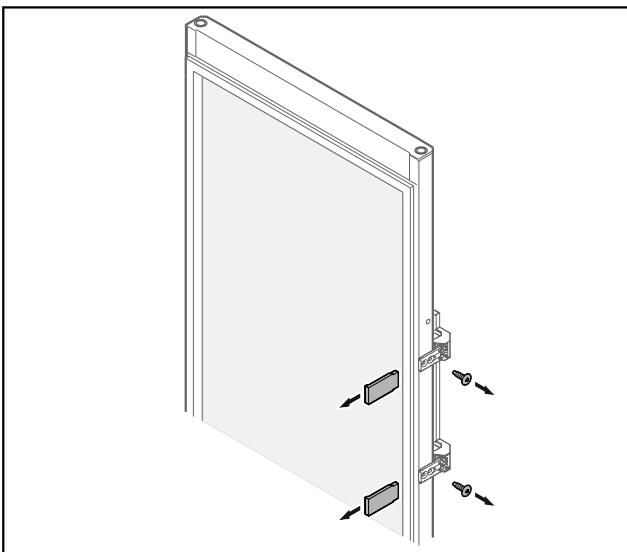



Fig. 32 Stiklinės durys*

- Nuimkite plokšteles.
- Atsukite rankeną.



Fig. 35 Stiklinės durys*

- Prisukite rankeną priešingoje pusėje.
- Pritvirtinkite plokšteles.

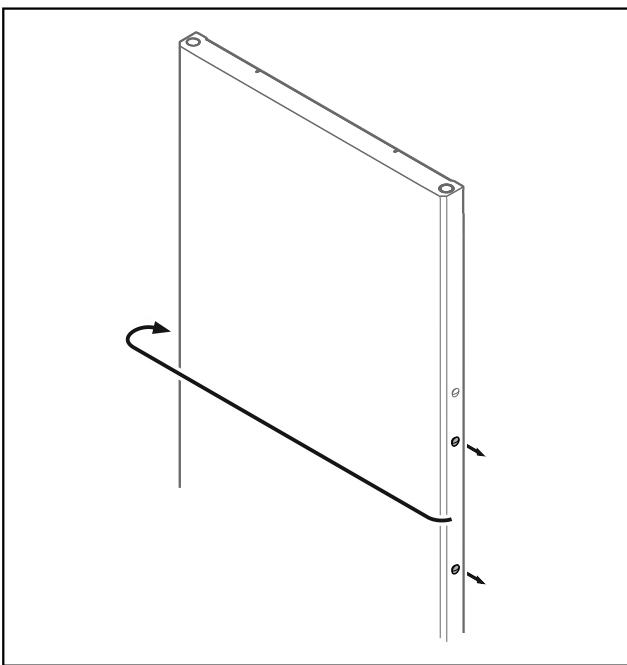

► Perkelkite uždarymo kampuotį į priešingą pusę.
Fig. 36

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

Pastaba

Skylės pažymėtos iš anksto ir jas reikia pradurti savisriegiaus varžtais.

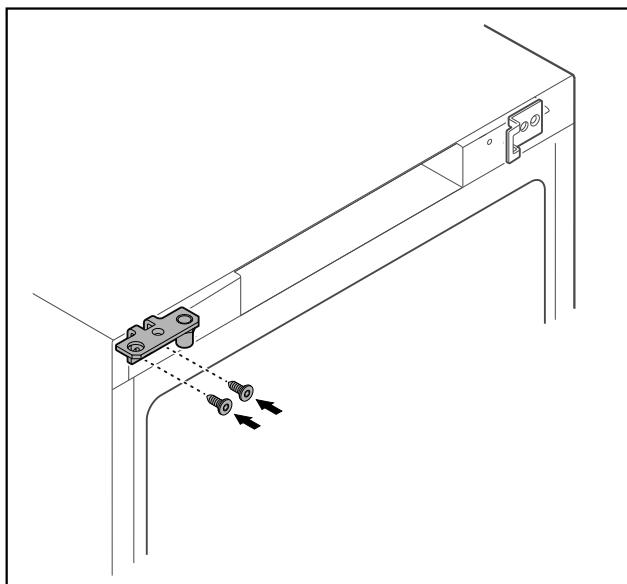


Fig. 37

- Perkelkite šarnyrinį kampuotį į priešingą pusę.



ISPĖJIMAS

Pavojas susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl virstančių durų!

- Priveržkite atraminj kaištj nurodytu sukimo momentu.

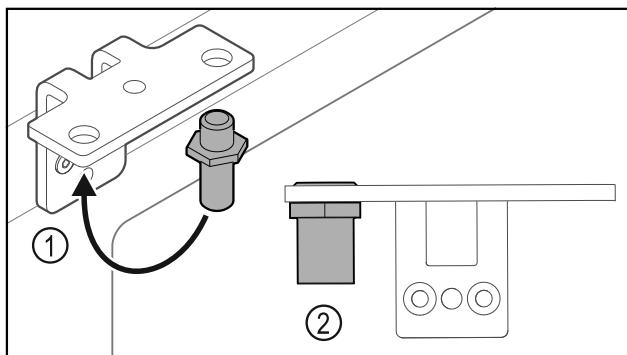


Fig. 38

- Perkelkite kaištj Fig. 38 (1) šarnyriniame kampuotyje.
- Priveržkite kaištj Fig. 38 (2) **12 Nm** sukimo momentu.
- Vėl atsukite šarnyrinį kampuotį.

PRANEŠIMAS

Pavojas susižeisti dėl itemptos spyruoklės!

- Neardykite durų uždarymo sistemos Fig. 39 (1).

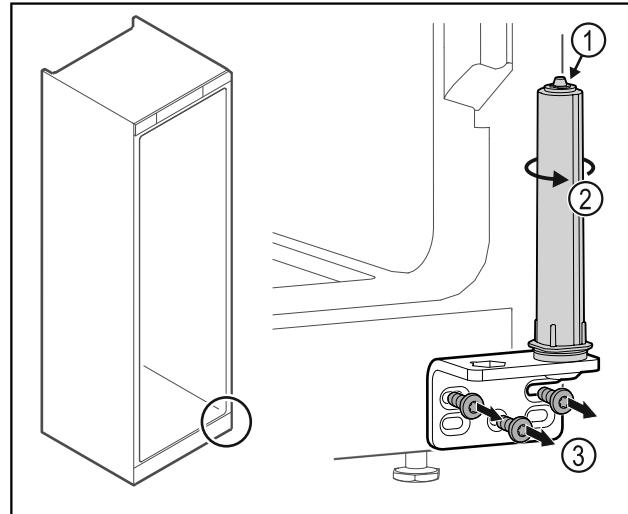


Fig. 39

- Sukite uždarymo sistemą Fig. 39 (2), kol ji užsifiksuo.
- ▷ Uždarymo sistemos išankstinis įtempis pašalintas.
- Atsukite šarnyrinį kampuotį Fig. 39 (3).

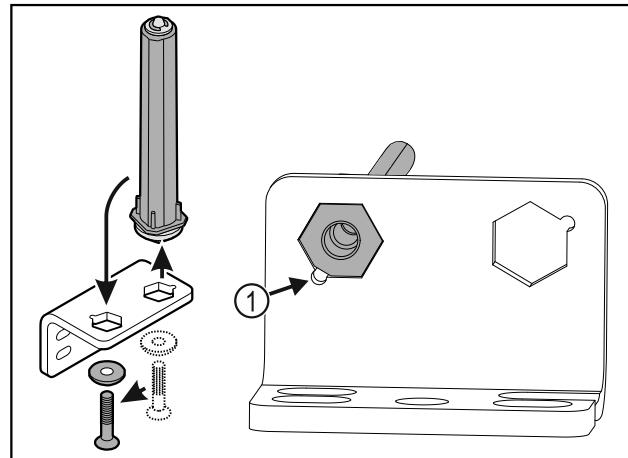


Fig. 40

- Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatant nuožulni kaiščio pusę Fig. 40 (1) nukreipta į apvalią skylę.
-arba-

Pastaba

Klaidingas aukščio reguliavimo poveržlių išdėstymas.

Nebejmanoma pakankamai pritvirtinti veržlės.

- Poveržlė turi užsifiksuoti uždarymo sistemos apačioje.

Naudojimosi pradžia

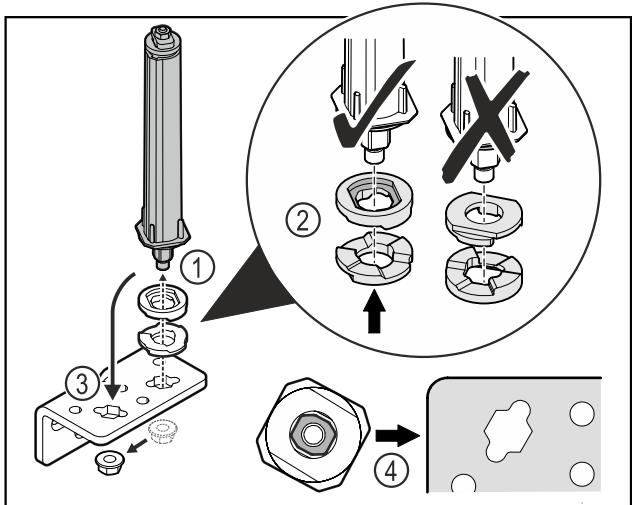


Fig. 41

- Atlaisvinkite veržlę ir pašalinkite durų uždarymo sistemą Fig. 41 (1).
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščio reguliavimo poveržlės būtų tinkamai išlygiuotos Fig. 41 (2).
- Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuotyje ir užfiksuojite veržlę Fig. 41 (3).
- Istatydami atkreipkite dėmesį į tai, kad durų uždarymo sistema būtų tinkamai išlygiuota Fig. 41 (4).

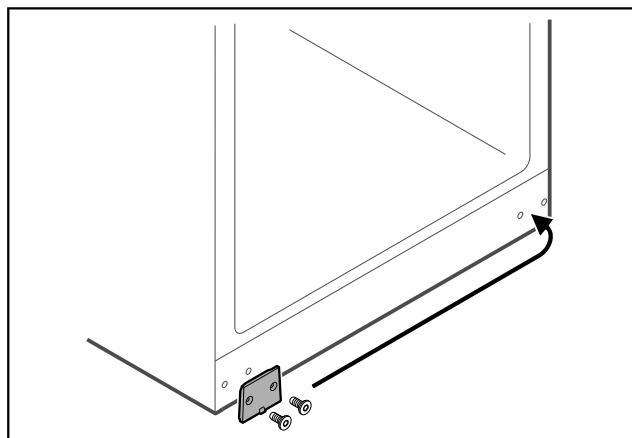


Fig. 42

- Perkelkite dengiamają plokštę į priešingą pusę.

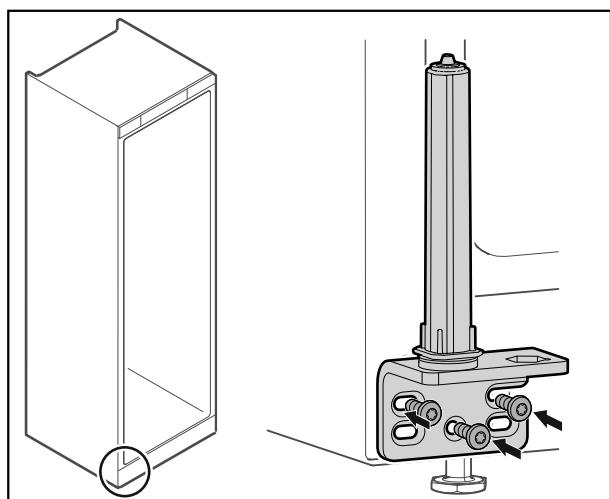


Fig. 43

- Prisukite šarnyrinį kampuotį priešingoje pusėje.

Pastaba

Tinkamas ištiesinimas ir išankstinis įtempis svarbūs uždarymo sistemos veikimui.

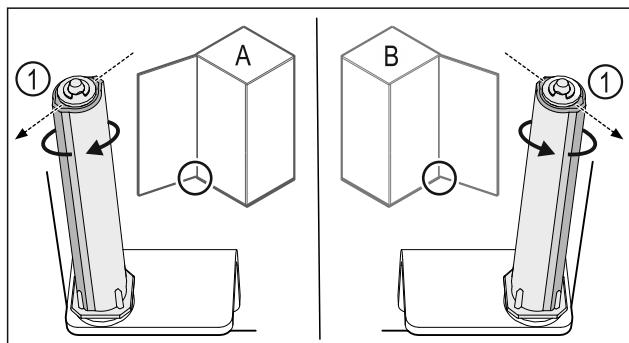


Fig. 44 Atidarymas į kairę (A) / atidarymas į dešinę (B)

- Sukite uždarymo sistemą, įveikdami pasipriešinimą, kol uždarymo sistemos pertvara Fig. 44 (1) bus nukreipta į išorę.
- Uždarymo sistema savaimė lieka šioje padėtyje.
- Uždarymo sistema ištiesinta ir iš anksto įtempta.

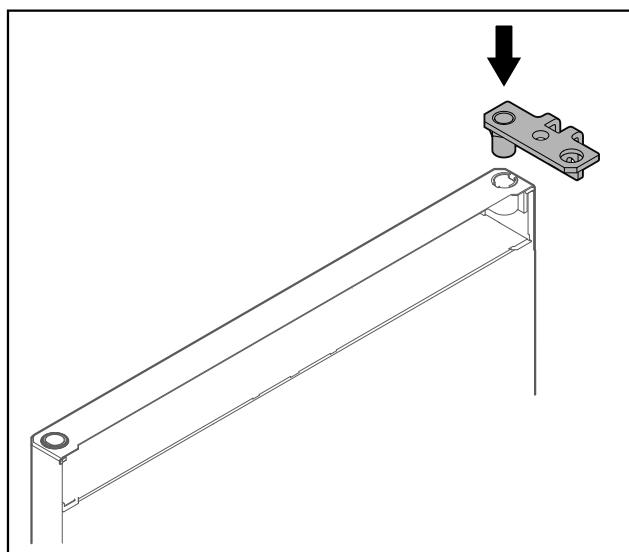


Fig. 45

- Istatykite šarnyrinį kampuotį į duris.

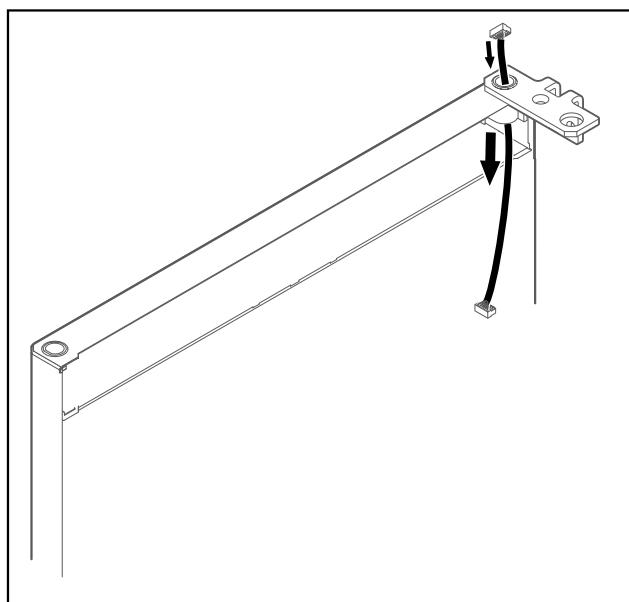


Fig. 46

- Atsargiai prakiškite laidą.

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

- Tvirtai laikykite duris.

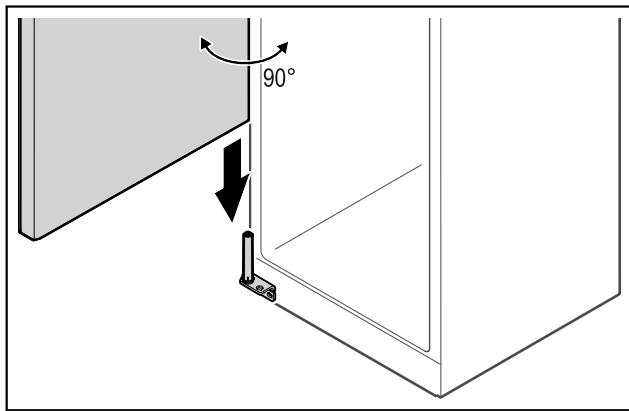


Fig. 47

- Padedami antrojo asmens pakelkite duris nuo žemės.
- 90° atidarytas duris atsargiai uždékite ant uždarymo sistemos.

PRANEŠIMAS

Materialinė žala netinkamai sumontavus!

- Montuodami šarnyrinį kampuočių, neprispauskite laido.

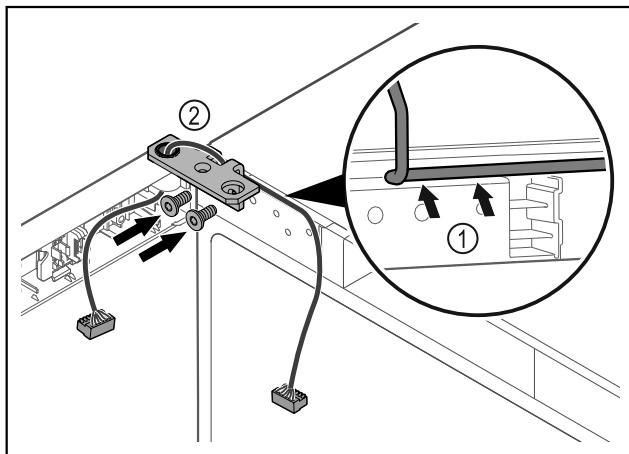


Fig. 48

- Prakiškite laidą pro šarnyrinio kampuočio angą ir atsargiai nutieskite Fig. 48 (1).
- Prisukite šarnyrinį kampuočių Fig. 48 (2).

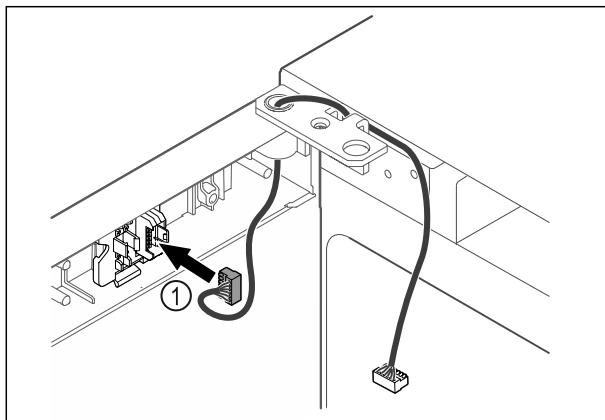


Fig. 49

- Ikiškite kištuką Fig. 49 (1) į kištuko laikiklį.

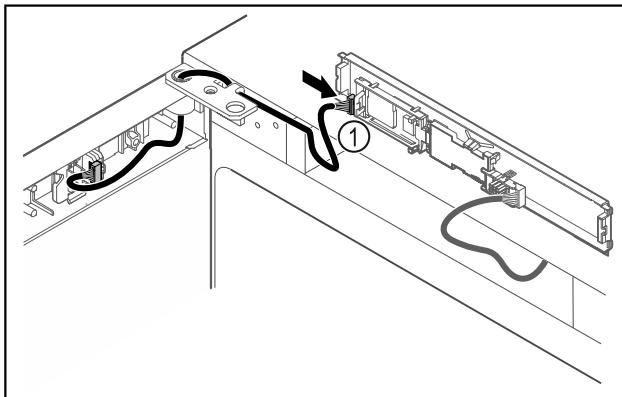


Fig. 50

- Ikiškite kištuką į plokštę Fig. 50 (1).

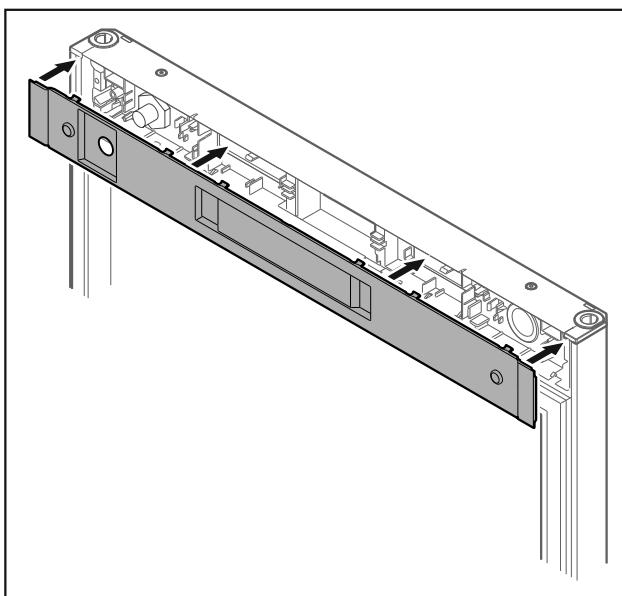


Fig. 51

- Uždékite dangtį.

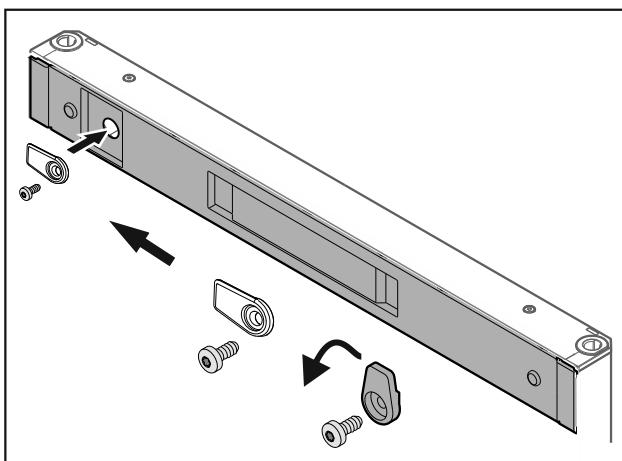


Fig. 52

- Prisukite uždarymo kabliuką.

Naudojimosi pradžia

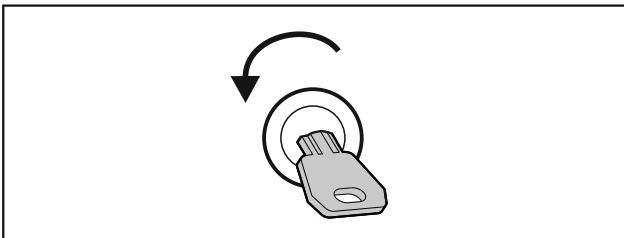


Fig. 53

- Atidarykite duris.

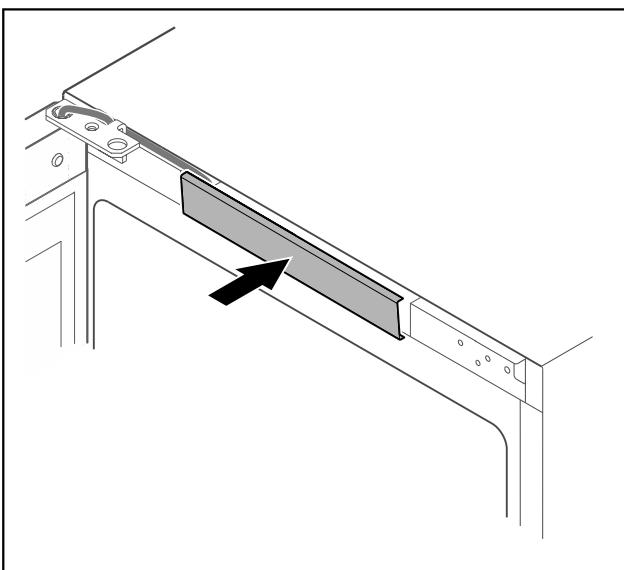


Fig. 54

- Užfiksukite vidurinę dengiamąją plokštelię.

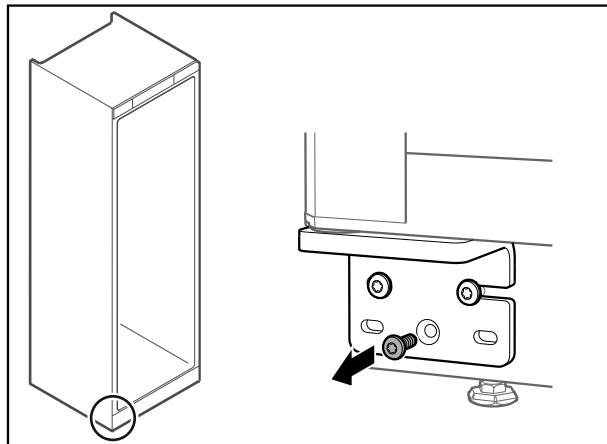


Fig. 56

- Iš apatinio šarnyrinio kampuočio išsukite vidurinį varžtą.

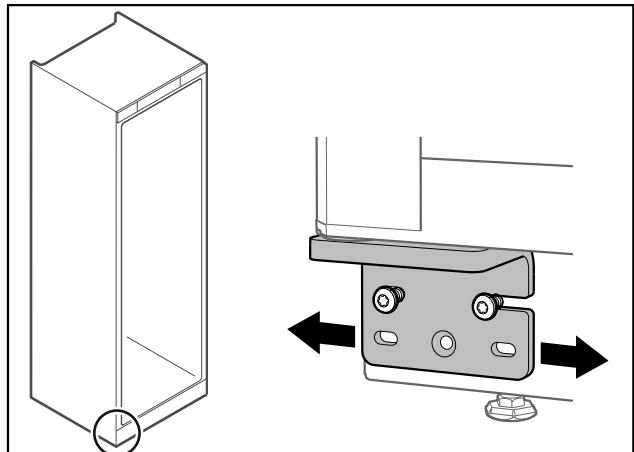


Fig. 57

- Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus ir perstumkite duris su šarnyriniu kampuočiu į dešinę arba į kairę.
- Priveržkite varžtus iki galų (vidurinio varžto nebereikia).
- Durys išlygiuotos tiesiai.

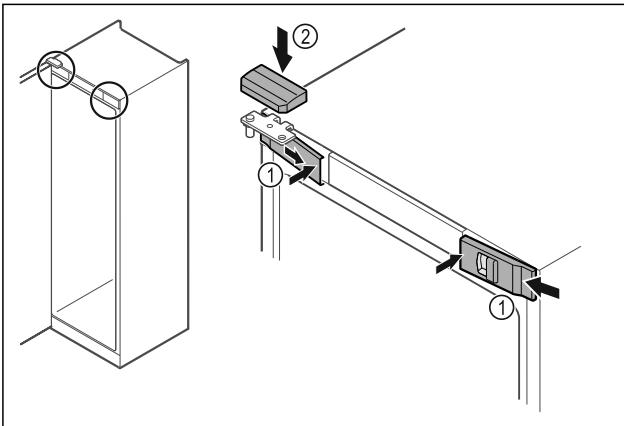


Fig. 55

- Įkabinkite priekines dengiamasias plokštėles Fig. 55 (1) šone ir užfiksukite vidinėje pusėje.
- Užfiksukite viršutinę dengiamąją plokštelię Fig. 55 (2) iš viršaus.
- Uždarykite duris.
- Durų atidarymo kryptis pakeista.

4.14 Durų išlygiavimas

Jei durys netiesios, jas galite sureguliuoti apatiniu šarnyriniu kampuočiu.




ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai prijungus!
Nudegimai.

Prietaiso pažeidimai.

- Nenaudokite ilginamojo laido.
- Nenaudokite skirstytuvo juostelių.



PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus netinkamai prijungus!
Prietaiso pažeidimai.

- Prijunkite prietaisą prie salelės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzinių generatorių.

Pastaba

Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- naudokite prietaisą tik su **kintamaja srove**;
 - leistina įtampa ir dažnis nurodyti duomenų skydelyje. Duomenų skydelio vieta matoma skyriuje Prietaiso apžvalga; (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)
 - kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu;
 - saugiklio gržimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A;
 - kištukinis lizdas lengvai prieinamas.
- Patirkinkite elektros jungtį.
- Ikiškite prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuočia.
- Tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampos.
- Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.

4.16 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai.

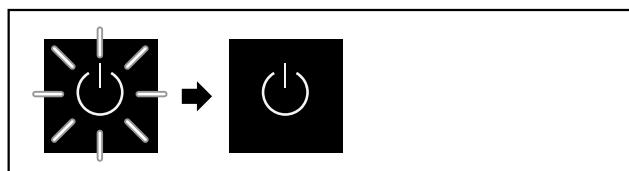


Fig. 58 Atvaizdo pavyzdys

Parengties piktograma mirksi, kol baigiamas paleidimo procesas.

Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksploatuoti iš pradžių reikia parinkti ekrano kalbą.

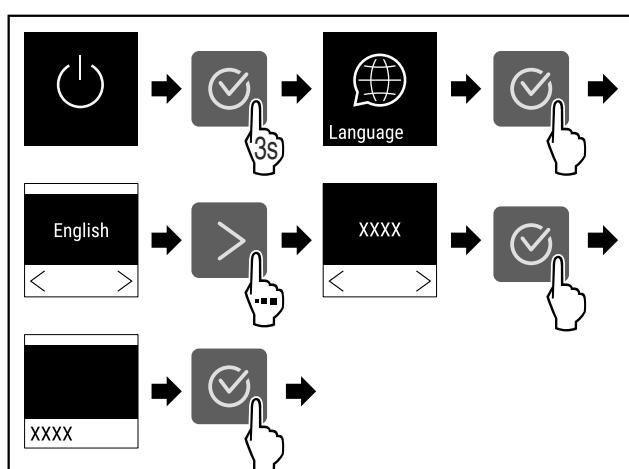


Fig. 59

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Fig. 60

- Prietaisas įjungiamas, kai tik ekrane matoma temperatūra.
- Temperatūros indikatorius mirksi, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.

5 Laikymas

5.1 Laikymo nuorodos




Fig. 61 Atvaizdo pavyzdys

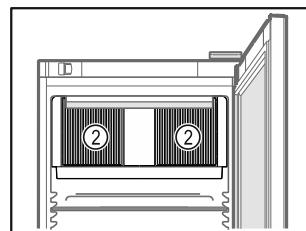


Fig. 62

Sudėdami produktus atkreipkite dėmesį į tai:

- Jei pastatymo grotelės Fig. 61 (1) galima perkelti, pritaikykite atsižvelgdami į aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą. (žr. 9.1 Techniniai duomenys)
- Pakraukite prietaisą tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra (laikyklės vésinimo grandinės).
- Cirkuliujančio oro ventiliatoriaus vésinimo plyšiai Fig. 62 (2) viduje turi būti neuždengti.
- Vésinamas produktas neturi liestis prie galinės sienelės.
- Nedékite vésinamų produktų už galinės pusės atraminių grotelių atramos.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Védinamą produktą laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Vésinamas produktas neturi viršyti krovimo žymos.

Tai yra svarbu nepriekaištingai oro cirkuliacijai ir vienodam temperatūros pasiskirstymui visoje vidaus patalpoje.

6 Valdymas

6.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekrane galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkciją ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarimo ir klaidų pranešimus.

Valdoma naršymo rodyklėmis ir patvirtinimo piktograma.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.

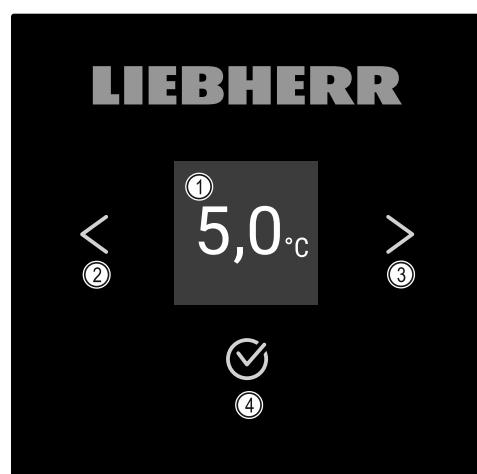


Fig. 63 Ekranas

- (1) Būsenos rodmuo
- (2) Naršymo rodyklė atgal
- (3) Naršymo rodyklė į priekj
- (4) Patvirtinimas

Valdymas

6.1.1 Būsenos rodmuo



Fig. 64 Būsenos rodmuo su tikraja temperatūra

Būsenos rodmuo rodo tikrajā temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų. Būsenos rodmenye gali būti rodomas skirtinės indikacinių piktogramos.

6.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas išjungtas.
	Pulsuojanti parengties piktograma Prietaisas įjungiamas.
	Pulsuojanti temperatūra Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvésina iki nustatyto temperatūros.
	Temperatūros indikatorius Rodo esamą vidaus patalpos temperatūrą
	Besikeičianti temperatūros rodmuo / atitirpinimo piktograma su baltru stulpeliu Prietaisas veikia rankinio atitirpinimo režimu
	D rodmenye Prietaisas veikia demonstraciiniu režimu.
	Priminimas apie techninę priežiūrą Nustatytas laiko intervalas pasibaigė.
	Pilna duomenų atmintis Duomenų atmintis (999 valandos) yra pilna. Seniausi duomenys nuo dabar bus perrašomi.
	Mirksinti piktograma Klaida dar aktyvi.
	Klaidos simbolis Prietaisas yra klaidos būsenoje.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Baltas stulpelis apačioje Submeniu
	Baltas stulpelis viršuje Išankstinis nustatymas, aktyvus nustatymas arba aktyvi vertė
	Didėjantis stulpelis Norédami aktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes.
	Mažėjantis stulpelis Norédami išaktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

6.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:

- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant alialromo pranešimui.

Alialromo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

6.2 Prietaiso funkcijos

6.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnintinai veiktu.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, jisitinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 3 Touch ekrano veikimo principas)
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikacinių elementais. (žr. 6.1 Valdymo ir indikacinių elementų)



6.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Šis nustatymas leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso įjungimas

Be aktyvinto DemoMode:




Fig. 65

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Su aktyvintu DemoMode:

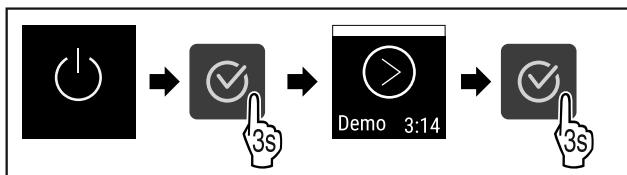


Fig. 66

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pastaba

Išaktyvinkite DemoMode prieš baigiantis atgaliniam skaičiavimui.



Fig. 67

- Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas




Fig. 68

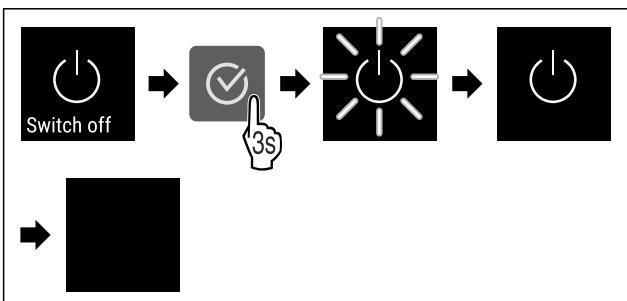


Fig. 69

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ekrane rodoma parengties piktograma.
- Ekranas išsijungia maždaug po 10 minučių.

6.2.3 Temperatūra



Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinamų produktų rūšies, temperatūros ir kieko

Pastaba

Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Temperatūros nustatymas



Fig. 70

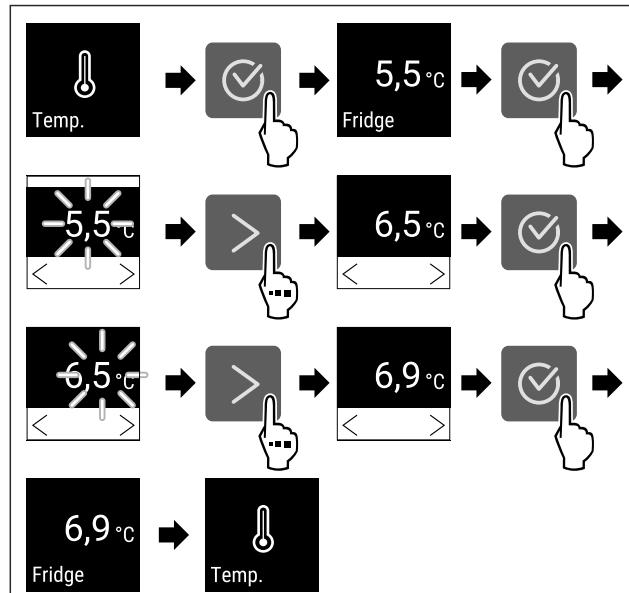


Fig. 71 Temperatūros keitimas iš 5,5 °C į 6,9 °C

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Temperatūra nustatyta.



6.2.4 Temperatūros įrašymas

Prietaisas rodo aukščiausią ir žemiausią vidaus temperatūrą. Išjungus prietaisą, jos įrašymas pradedamas automatiškai vienos minutės intervalu. Praėjus 999 valandų (apie 40 dienų), rodoma nuoroda, kad duomenų atmintis yra pilna. Tada temperatūros įrašymą reikėtų atstatyti.

Pastaba

Pradėjus eksploatuoti prietaisą ir **pasiekus nustatyta temperatūrą**, rekomenduojama temperatūros įrašymą vieną kartą atstatyti. Todėl rodoma aukščiausios temperatūros vertė yra reikšminga.

Temperatūros įrašymo rodymas

Temperatūros įrašyme rodoma įrašo trukmė bei per šį laiką išmatuota žemiausia ir aukščiausia temperatūra.



Fig. 72

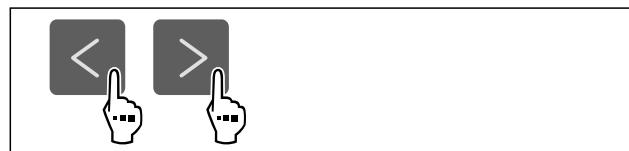


Fig. 73

- Rodomas būsenos ekranas su temperatūros įrašymu.

Temperatūros įrašymo atstata

Rodomą žemiausią ir aukščiausią temperatūrą galima bet kada atstatyti. Tuo metu rodomas vertės ištrinamos ir įrašymo intervalas paleidžiamas iš naujo.



Valdymas

Fig. 74

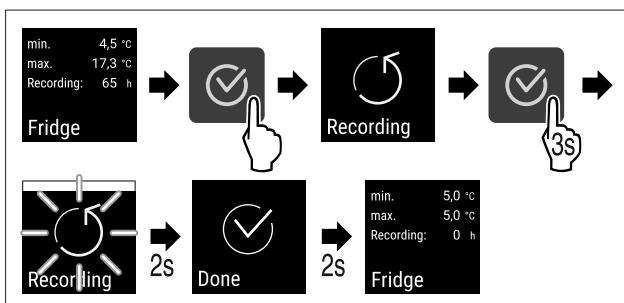


Fig. 75

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Temperatūros įrašymas atstatytas.
- ▶ Įrašymo intervalas paleidžiamas iš naujo.

6.2.5 Apšvietimas



*

Prietaise yra vidaus apšvietimas.

Galite ijjungti vidaus apšvietimą, kad šviestų nuolat.
(žr. Apšvietimo ijjungimas*) *

Kai atidarote prietaiso duris, jisjungia vidaus apšvietimas.

Apšvietimo ijjungimas*



Fig. 76

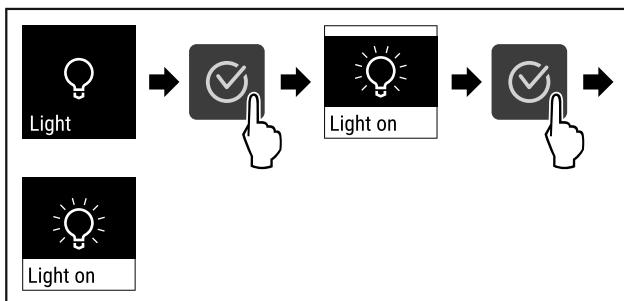


Fig. 77

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Apšvietimas ijjungtas.

Apšvietimo ijjungimas*



Fig. 78

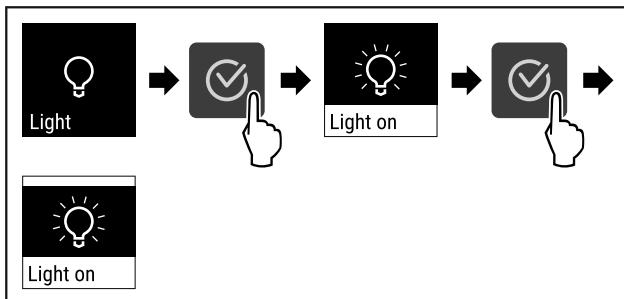


Fig. 79

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Apšvietimas ijjungtas.

6.2.6 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos



Šis nustatymas leidžia apsaugoti prieigą prie nustatymų meniu, įvedant triženklių PIN kodą.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakėtimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- Venkite netikėto temperatūros išsireguliuavimo.

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos aktyvinimas




Fig. 80



Fig. 81

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos aktyvinta.

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos PIN kodo keitimas

Žr.: (žr. 6.2.7 Prieigos kodai)

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos išaktyvinimas




Fig. 82



Fig. 83

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos išaktyvinta.

Apsaugoto nustatymų meniu atvėrimas

Aktyvinus apsaugą nuo prieigos, reikia įvesti PIN kodą, norint atidaryti nustatymų meniu.


Įvedus teisingą PIN kodą, nustatymų meniu lieka atblokuotas 20 minučių, išskyrus, kai prie būsenos rodmens gržtate atgal.

Pastaba

▶ Tolesniame pavysdyje naudojamas gamykloje nustatytas PIN kodas: 1 1 1.

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos turi būti aktyvi.

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinama funkcija.

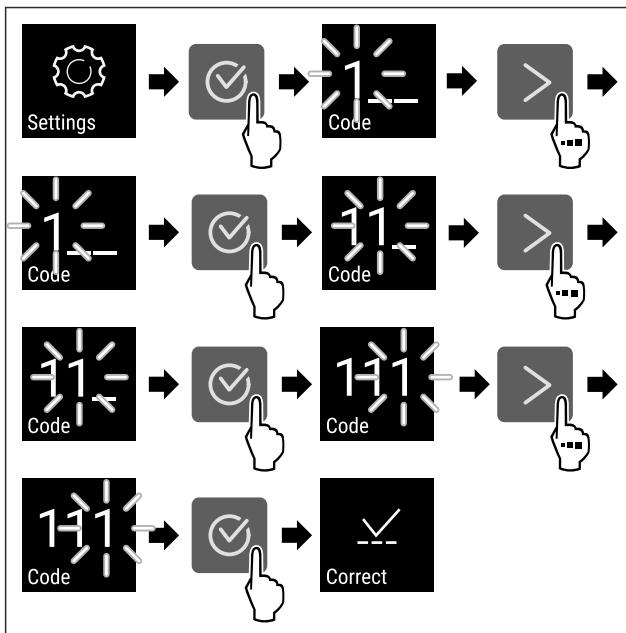

6.2.7 Prieigos kodai

Galima atlikti įvairius nustatymus.

Naudojimas:

- nustatymų kodo keitimas;
- nustatymų kodo atstata.



Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos

Nustatymų kodo keitimas

Šis nustatymas leidžia pakeisti nustatymų kodą, siekiant apsaugoti nustatymų meniu nuo prieigos.

Nustatoma 3 žingsniais:

- senojo nustatymų kodo įvedimas;
- naujojo nustatymų kodo įvedimas;
- naujojo nustatymų kodo patvirtinimas.

Pastaba

▶ Tolesniame pavyzdje pakeičiamos gamykloje nustatytais nustatymų kodas **1 1 1**.

▶ Naujasis nustatymų kodas yra: **2 3 4**






Fig. 85

Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos turi būti aktyvi.

(žr. 6.2.6 Nustatymų meniu apsauga nuo prieigos)

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinama funkcija.

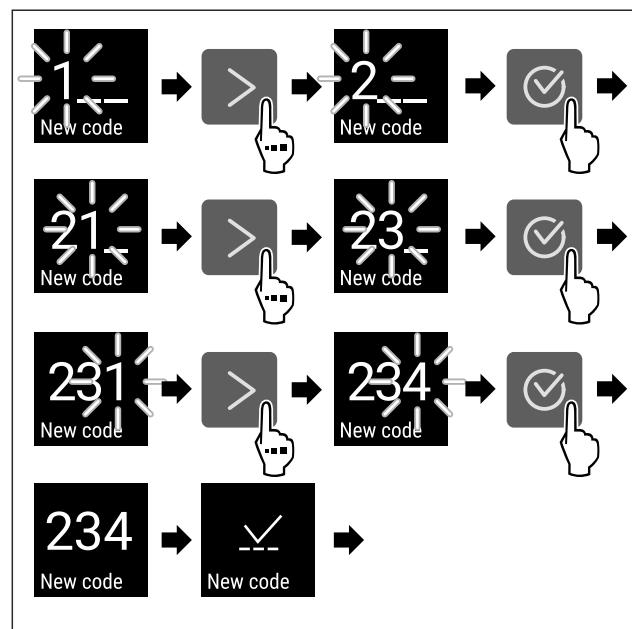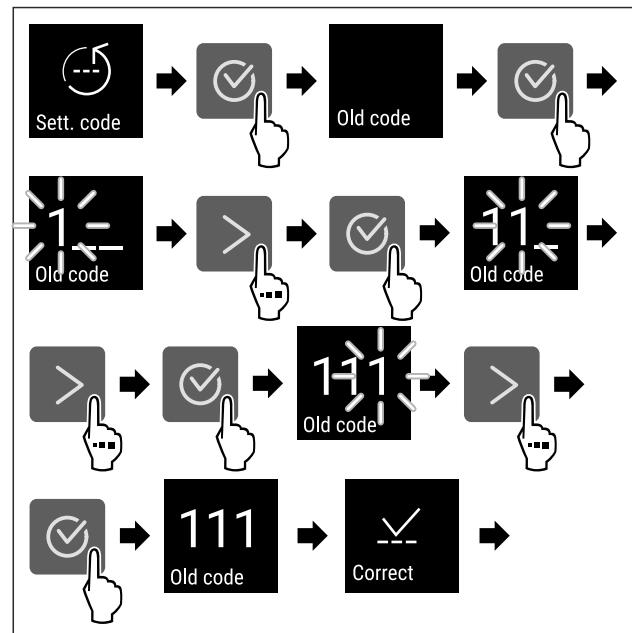

Valdymas

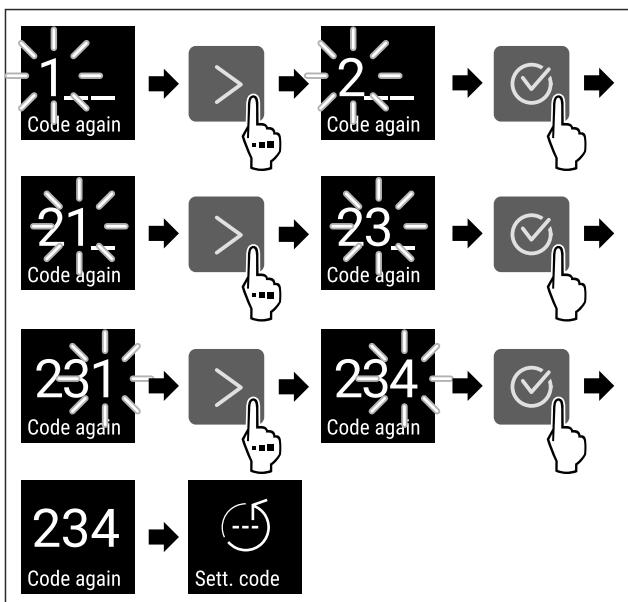


Fig. 88

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Naujasis nustatymų kodas patvirtintas sėkmingai.
- ▶ Nustatymų kodas pakeistas.

Nustatymų kodo atstata

Nustatymų meniu apsaugos nuo prieigos nustatymų kodas pamirštas arba nežinomas.

- ▶ Atstatykitė prietaiso gamyklinius nustatymus (žr. 6.2.27 Gamyklinių nustatymų atstatymas).
- ▶ Atstatyti prietaiso gamykliniai nustatymai.
- ▶ Gamyklinis nustatymų kodas yra: **1 1 1**

6.2.8 Priminimas dėl techninės priežiūros inter-



Laiko atkarpos, iki kada bus primenama apie techninę priežiūrą, nustatymas.

Galima nustatyti tokias vertes:

- 7 dienos
- 14 dienų
- 30 dienų
- 60 dienų
- 90 dienų
- 180 dienų
- 360 dienų
- 720 dienų
- 1080 dienų
- Išj.

Priminimo dėl techninės priežiūros intervalo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip nustatoma laiko atkarpa iki techninės priežiūros.



Fig. 89

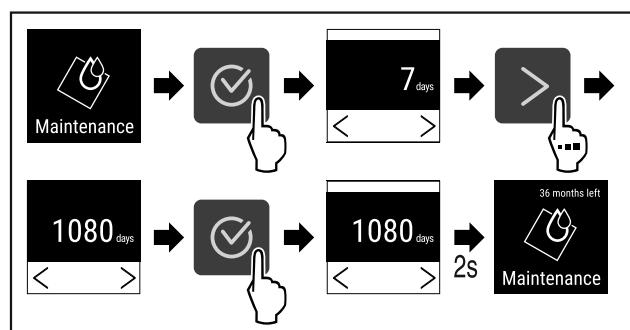


Fig. 90

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Laiko atkarpa, iki kada bus primenama apie techninę priežiūrą, nustatyta.
- ▶ Rodomas likęs laikas.



6.2.9 Kalba



Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

Kalbos nustatymas



Fig. 91

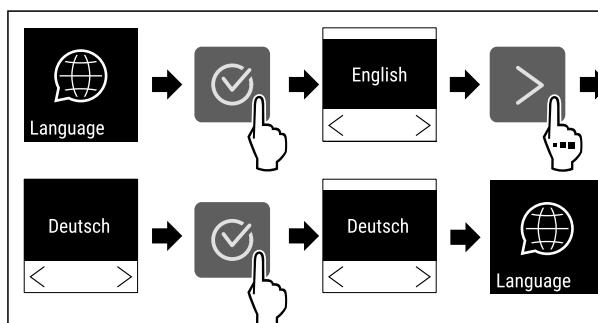


Fig. 92

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Parinkta kalba nustatyta.



6.2.10 Temperatūros vienetas



Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetę galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas



Fig. 93

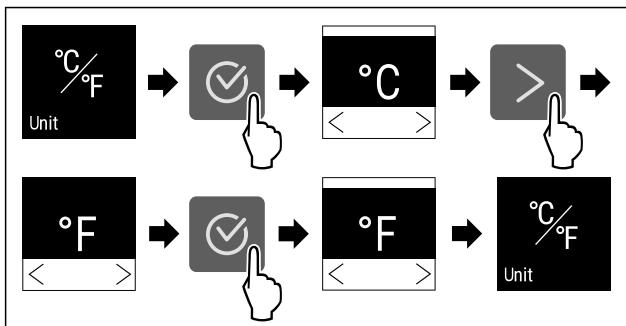


Fig. 94 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūros vienetas nustatyta.

6.2.11 Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 95

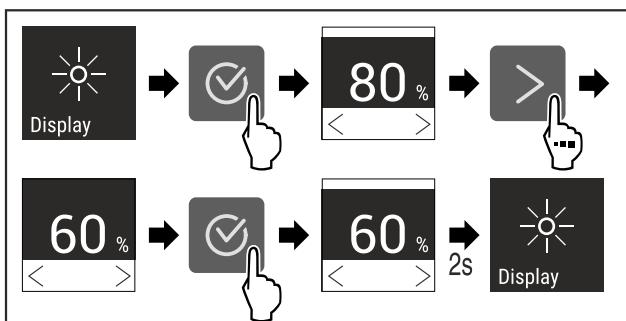


Fig. 96 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrano ryškumas nustatytas.

6.2.12 Alarm Sound

Ši funkcija leidžia ijjungti ir išjungti visus aliamo garsus signalus, pvz., durų aliamą.

Alarm Sound aktyvinimas



Fig. 97

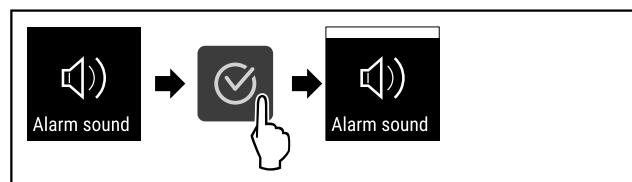


Fig. 98

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Alarm Sound aktyvintas.

Alarm Sound išaktyvinimas



Fig. 99

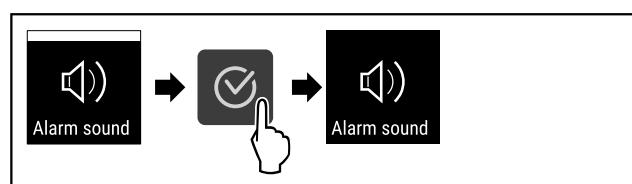


Fig. 100

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Alarm Sound išaktyvintas.

6.2.13 Key Sound

Ši funkcija leidžia ijjungti ir išjungti visus patvirtinimo garsus ir Startsound.

Key Sound aktyvinimas




Fig. 101

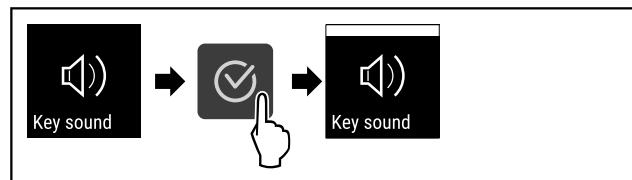


Fig. 102

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Key Sound aktyvintas.

Key Sound išaktyvinimas



Fig. 103

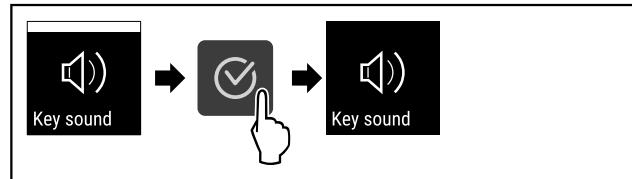


Fig. 104

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Key Sound išaktyvintas.



6.2.14 WLAN jungtis

Pastaba

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas, įvesdami savo modelį.

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti įdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistravoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai belaidė jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administruavimo ir kontrolių galimybes.

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnybą) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

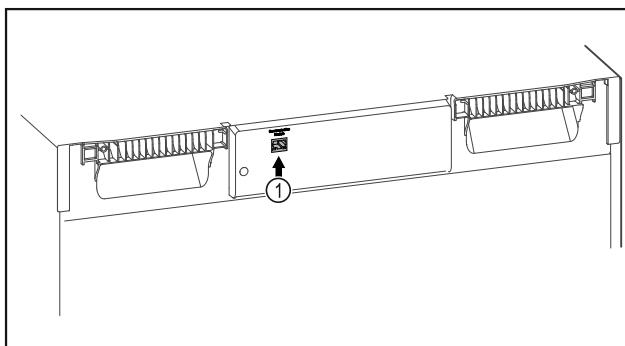


Fig. 105

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

SmartModule Fig. 105 (1) naudojamas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite internete per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) taip patrasite informacijos, kaip papildomai įmontuoti SmartModule.



Fig. 106

► Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (žr. Fig. 106).

Šaldytuve arba šaldiklyje:




Fig. 107

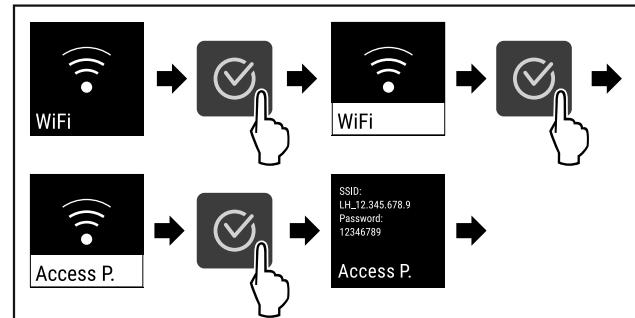


Fig. 108

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Pratęskite reguliavimo procesą savo internte palaikančiame galiniame įrenginyje: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)



Fig. 109

- Ryšys užmezgamas.
- Rodoma WiFi connecting. Simbolis pulsuoja.
- Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Ryšys užmegztas.

Ryšio atjungimas



Fig. 110

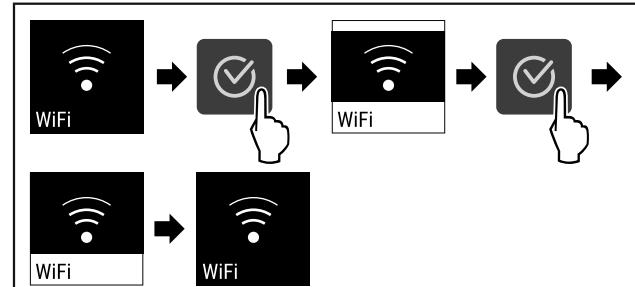


Fig. 111

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys atjungtas.

Ryšio atstata



Fig. 112

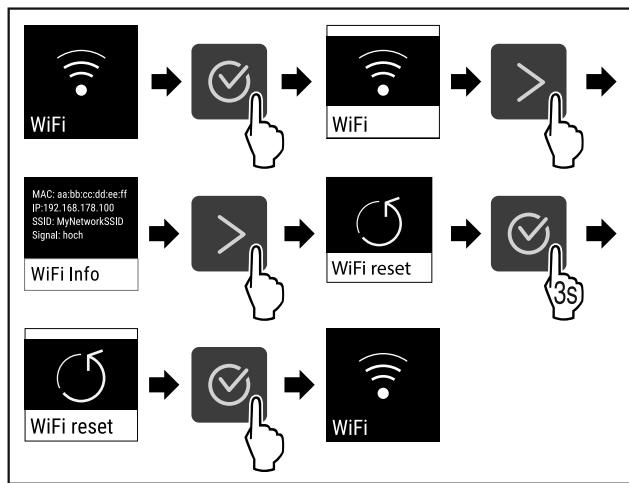


Fig. 113

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- WiFi nustatymai atstatomi į pristatymo būseną.



6.2.15 LAN jungtis

Pastaba

Liebherr SmartMonitoring Dashboard yra ne visose šalyse. Patikrinkite, ar yra QR kodas, įvesdami savo modelį.

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti jidiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodamai turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistrnuoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai laidu prijungta jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

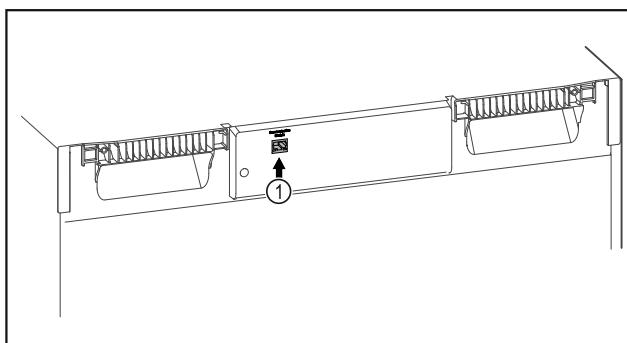


Fig. 114

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 114 (1) naudojamas.
- Tinklo kabelis prijungtas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite interneite per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) taip patrasite informacijos, kaip papildomai įmontuoti SmartModule.



Fig. 115

- Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (žr. Fig. 115).

Šaldytuve arba šaldiklyje:



Fig. 116

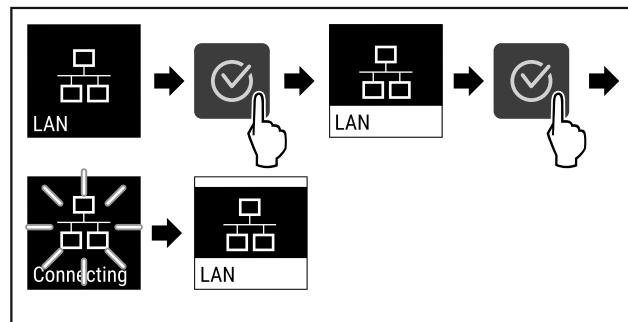


Fig. 117

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys užmezgamas: rodoma LAN connecting. Simbolis pulsuoja.
- Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Ryšys užmegztas.

Ryšio atjungimas



Fig. 118

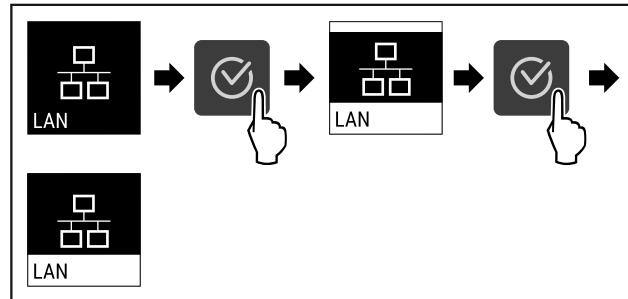


Fig. 119

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys atjungtas.



6.2.16 Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch ekranu veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 120



Fig. 121

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ekrane rodoma prietaiso informacija.



6.2.17 Eksplotacijos valandos

Šis rodmuo rodo prietaiso eksplotacijos valandas.

Eksplotacijos valandų rodymas




Fig. 122



Fig. 123

- Rodomos eksplotacijos valandos.



6.2.18 Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 124



Fig. 125

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



6.2.19 Atitirpinimas

Normaliuoju režimu prietaisas atitirpsta automatiškai.

Naudojimas:

- Jei vidus stipriai apledėja, atitirpinimo funkciją galima paleisti rankiniu būdu.

Rankinis automatinio atitirpinimo paleidimas



Fig. 126

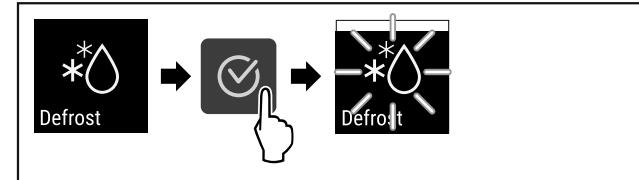


Fig. 127

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Automatinis atitirpinimas paleistas. Pasibaigus atitirpinimui, prietaisas vėl automatiškai persijungia į normalųjį režimą.

Pastaba

Jei kelis kartus paleidus automatinį atitirpinimą vidaus patalpoje vis dar yra ledo, atitirpinkite prietaisą rankiniu būdu. (žr. 8.2 Prietaiso atitirpinimas)

Rankiniu būdu paleisto atitirpinimo nutraukimas



Fig. 128

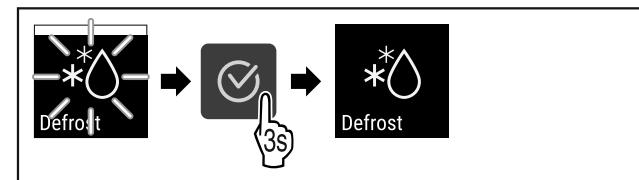


Fig. 129

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Rankiniu būdu paleistas atitirpinimas nutrauktas. Prietaisas automatiškai vėl persijungia į normalųjį režimą.



Atitirpinimo informacija

Su šiuo nustatymu rodmuo pritaikomas automatinio atitirpinimo proceso metu.

Yra tokie rodmenų variantai:

- **Def 1:** Temperatūros rodmuo neatnaujinamas ir rodoma paskutinė temperatūra prieš paleidžiant automatinį atitirpinimo procesą.

- **Def 2:** pastaba «Automatinis atitirpinimas» rodoma būsenos ekrane. Temperatūros rodmuo nuolat atnaujinamas ir rodo tikrą temperatūrą.
- **Def 3:** pastaba «Automatinis atitirpinimas» rodoma būsenos ekrane. Temperatūros rodmuo neatnaujinamas ir rodoma paskutinė temperatūra prieš paleidžiant automatinį atitirpinimo procesą.
- **Def 4:** pastaba «Automatinis atitirpinimas» rodoma būsenos ekrane. Temperatūros rodmuo neatnaujinamas ir rodoma paskutinė temperatūra prieš paleidžiant automatinį atitirpinimo procesą.

Defrosting

Fig. 130 Pastaba «Automatinis atitirpinimo procesas»




Fig. 131

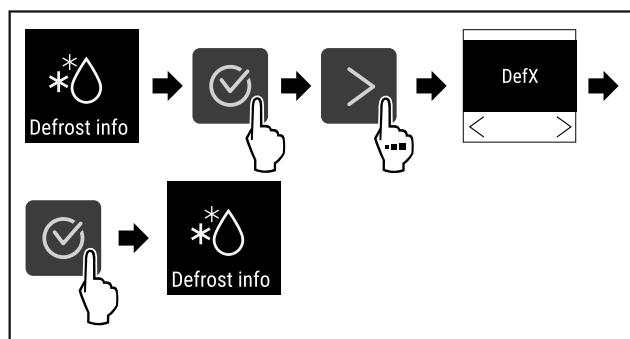


Fig. 132

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Parinktas norimas rodmens variantas.



6.2.20 Jutiklio kalibravimas

Jutiklio kalibravimo funkcija skirta skirtumams tarp rodemos temperatūros ir faktinės temperatūros prietaise išlyginti.

Nustatymo sritis: +/- 3 Kelvinai 0,1 Kelvino žingsniais.

Jutiklio kalibravimas




Fig. 133

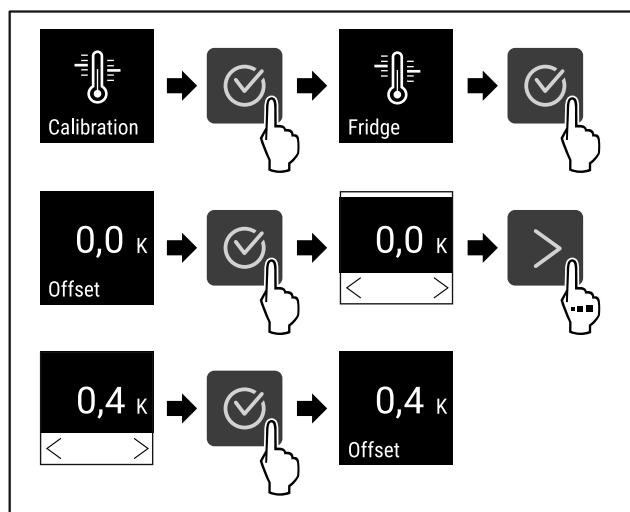


Fig. 134

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Jutiklis sukalibruotas.

Pastaba

Sukalibruota temperatūra rodoma dvi valandas ekrane.



6.2.21 Temperatūros aliarmas

Fridge

Temperatūros aliarmas aktyvinamas, kai tik vidaus temperatūra nukrypsta nuo reguliuojamo temperatūros intervalo ir pasibaigia galimai nustatytas delbos laikas.

Galima nustatyti tokias vertes:

- apatinę temperatūros ribą 0,1 °C žingsniais;
- viršutinę temperatūros ribą 0,1 °C žingsniais;
- aliarmo delbos trukmę nuo 0 iki 60 minučių (nustatymas «0» reiškia, kad aliarmas aliarmo reléje nekartojamas.);
- aliarmo pasikartojimo dažnį nuo 0 iki 30 minučių.

Temperatūros aliarmo nustatymas



Fig. 135



Fig. 136

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 137

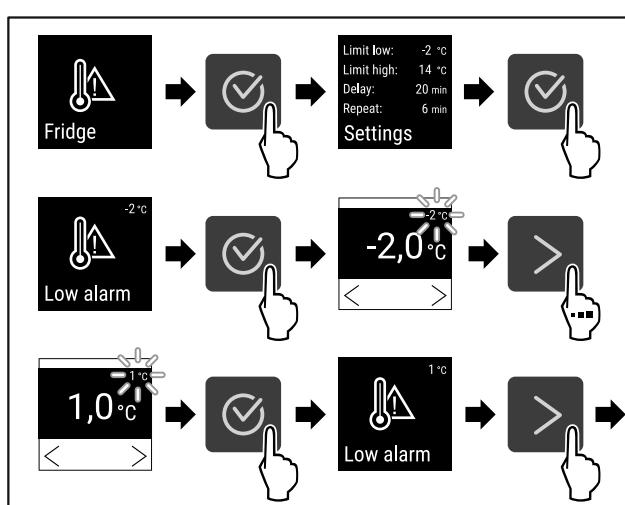


Fig. 138

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Apatinė temperatūros riba nustatyta.

Valdymas

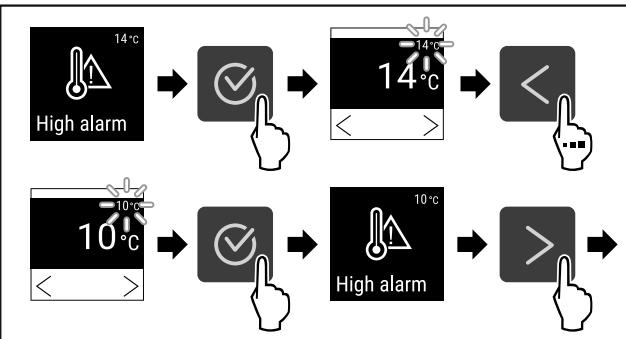


Fig. 139

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Viršutinė temperatūros riba nustatyta.

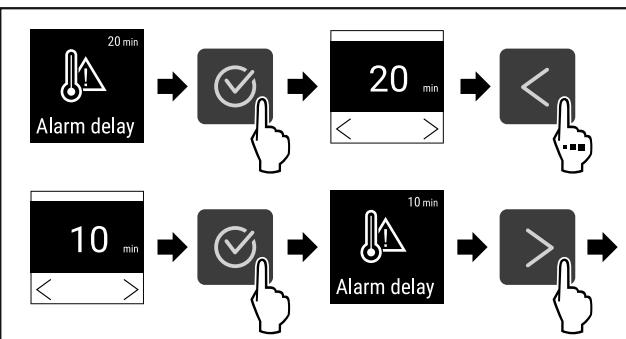


Fig. 140

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Aliarmo delsos laikas nustatytas.

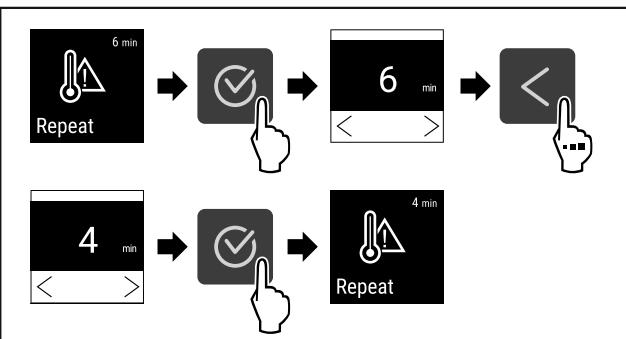


Fig. 141

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Aliarmo pasikartojimo intervalas nustatytas.
- Temperatūros aliarmas nustatytas.

Nustatyti temperatūros aliarmo verčių rodymas




Fig. 142



Fig. 143

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Fig. 144

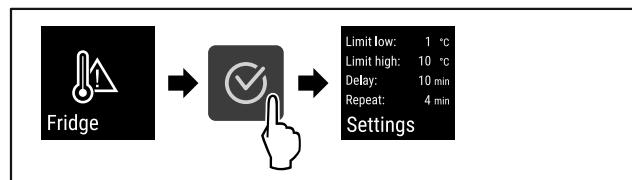


Fig. 145

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Rodomos nustatytos temperatūros aliarmo vertės.



6.2.22 Durų aliarmas

Door alarm

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 15 sekundžių
- 30 sekundžių
- 60 sekundžių
- 90 sekundžių
- 120 sekundžių
- 150 sekundžių
- 180 sekundžių
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas



Fig. 146

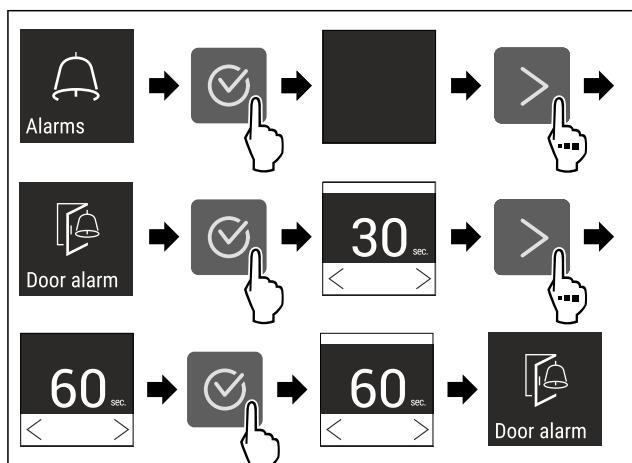


Fig. 148 Atvaizdo pavyzdis: Durų aliarmo pakeitimas iš 30 sekundžių į 60 sekundžių.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas



Fig. 149

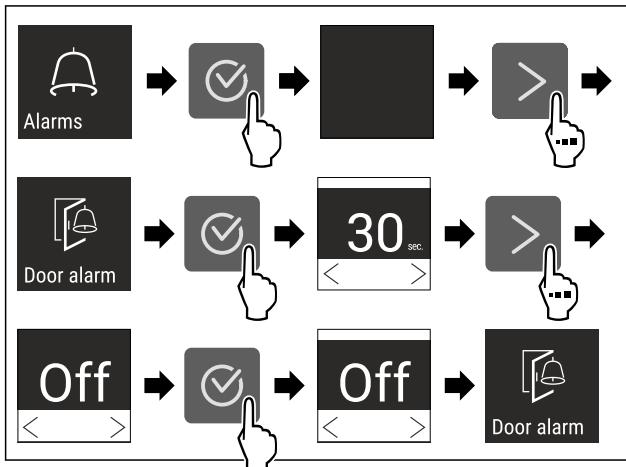


Fig. 150

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

6.2.23 Šviesinis aliarmas Light alarm *

Šis nustatymas leidžia vaizdinėti aliarmo pranešimus ekrane papildomai paryškinti mirksinčiu prietaiso apšvietimu.

Šviesinio aliarmo aktyvinimas




Fig. 151



Fig. 152

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Fig. 153

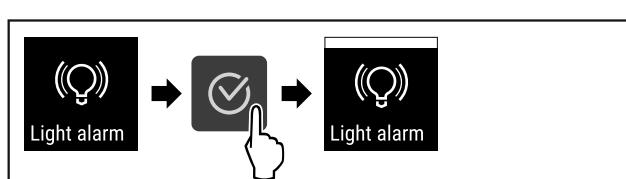


Fig. 154

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Šviesinis aliarmas aktyvintas.

Šviesinio aliarmo išaktyvinimas



Fig. 155

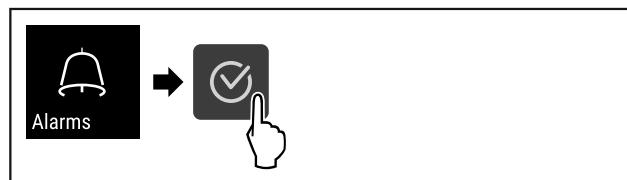


Fig. 156

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.



Fig. 157

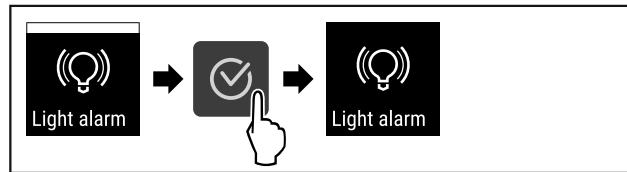


Fig. 158

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Šviesinis aliarmas išaktyvintas.

6.2.24 Aliarmo imitavimas Simulation

Šis nustatymas leidžia imituoti temperatūros pasikeitimą prietaise, siekiant patikrinti, kaip veikia galimai prijungti saugos įtaisai.

Aliarmo imitavimo paleidimas




Fig. 159

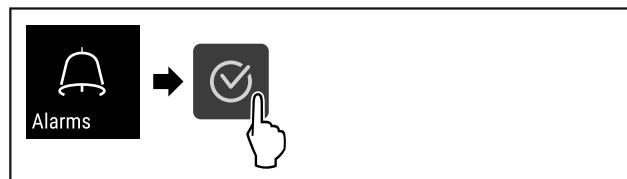


Fig. 160

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

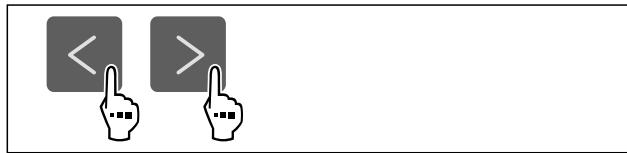


Fig. 161

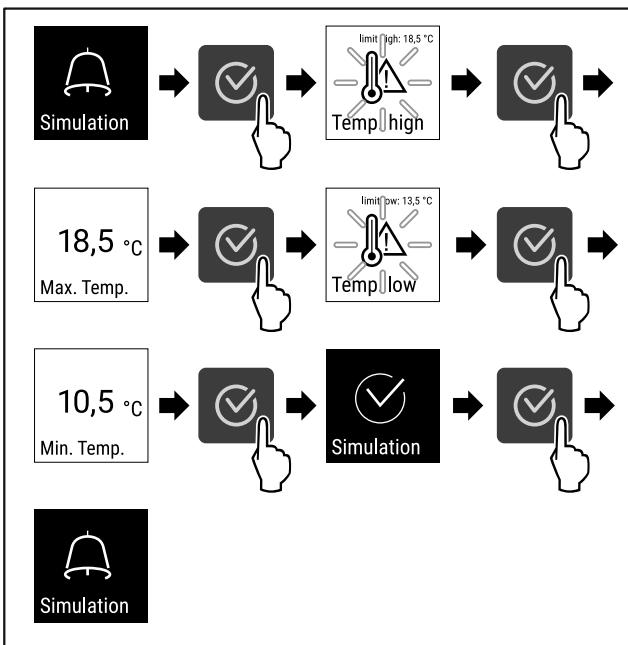


Fig. 162

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Imitavimas buvo atliktas.
- Prijungtasis saugos įtaisas suveikė.

6.2.25 Aliarmo nukreipimas

Šis nustatymas leidžia nukreipti vieną arba kelis aliarmus išoriniams aliarmo šaltiniams, kurie prijungti prie prietaiso.

Galima pasirinkti šiuos nustatymus:

- Aliarmo tipas:
 - durų aliarmas,
 - temperatūros aliarmas,
 - durų ir temperatūros aliarmai,
 - visi.
- Patvirtinimas:
 - **taip:** aliarmas rodomas prietaise ir baigiamas išorėje prijungtame imtuve.
 - **ne:** aliarmas patvirtinamas prietaise ir lieka aktyvus imtuve, kol pašalinama klaida.
- Atnaujinimas (matomas tik tada, kai patvirtinant pasirenkama «Taip»):
 - **taip:** aliarmas kartojamas.

Temperatūros aliarmas, atsižvelgiant į nustatyta laiką (žr. 6.2.21 Temperatūros aliarmas)
(Jei aliarmo delbos laikas nustatytas ties «0», aliarmo relėje aliarmas taip pat nekartojamas.)

Durų aliarmas po 1 arba 4 minučių * (žr. 6.2.22 Durų aliarmas)

- **ne:** aliarmas patvirtintas nuolat.

Aliarmo nukreipimo aktyvinimas



Fig. 163

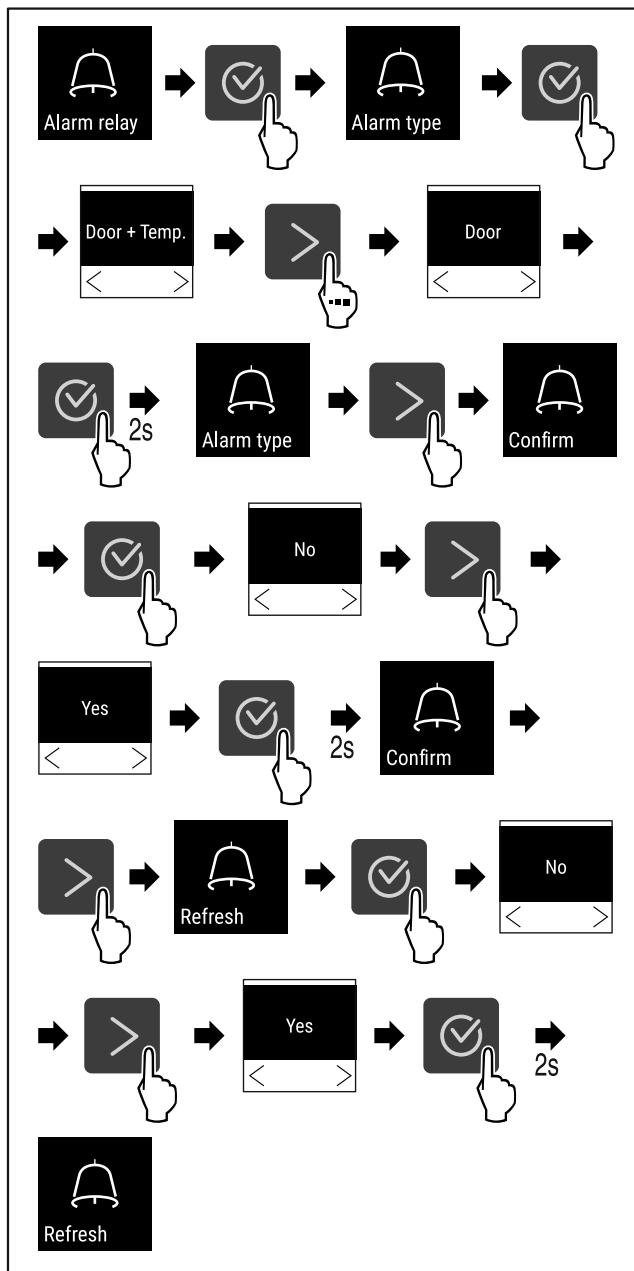


Fig. 164

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Aliarmo nukreipimas nustatytas.

6.2.26 Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinių režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatorius bus rodoma „D“, vadinas, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinių režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. 6.2.27 Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinių režimo aktyvinimas



Fig. 165

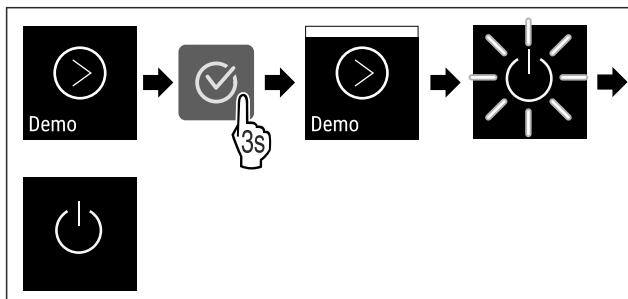


Fig. 166

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.16 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia))
- ▷ Būsenos indikatorius rodomas „D“.

Demonstracinių režimų išaktyvinimas




Fig. 167

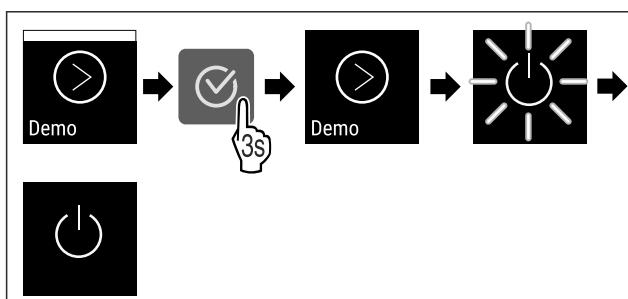


Fig. 168

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.16 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia))

▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



6.2.27 Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodamis šią funkciją, atstatysite visus nustatymus gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatos atlikimas



Fig. 169

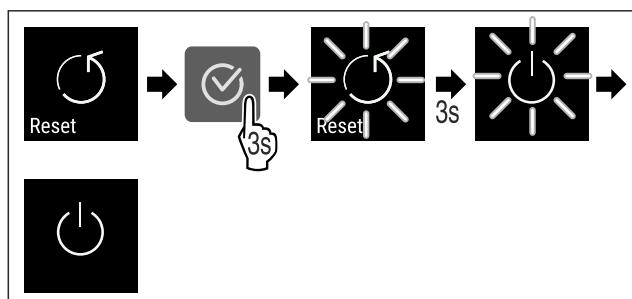


Fig. 170

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas atstatytas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.16 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia))



6.3 Pranešimai



6.3.1 Jspėjimai

Garsinius jspėjimus rodo garso signalas, vaizdinės – pikograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
Door open	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Uždarykite duris. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. Pastaba Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti (žr. 6.2.22 Durų aliarmas).
Temperature	Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumo priežastis gali būti: - buvo įdėtas šiltas vėsinamas produktas; - perstatant ar išimant vėsinamus produktus, jų vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos; - ilgesnį laiką nebuvo elektros.	Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodoma šilčiausia temperatūra. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Esama temperatūra mirksi ir rodmuo su temperatūros aliarmo pikograma keičiasi, kol pasiekiamas nustatyta temperatūra. Patirkinkite vėsinamo produkto kokybę.

Valdymas

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
 Error	Prietaisas sugedo, yra prietaiso arba prietaiso konstrukcinės dalies klaida.	<p>Perdékite vésinimą produktą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodomas klaidos kodas.</p>   <p>Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas. arba</p>  <p>Rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos piktograma. Spaudžiant naršymo mygtukus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. Užsirašykite klaidos kodą (-us) ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.</p> 
	Pranešimas rodo, kad aktyvus apsaugos nuo užšalimo režimas (pavyzdžiu, dėl dažnų durų atidarymų arba prekių jdėjimo).	<p>Paspauskite patvirtinimo mygtuką. FRZ.PROT rodoma.</p>  <p>Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodomas būsenos ekranas su mirksinčia klaidos piktograma</p>  <p>Spaudžiant naršymo mygtukus, klaidos kodas rodomas iš naujo. Po kelių valandų prietaisas savaime persijungia į normalųjį darbo režimą ir pranešimas užgęsta. Jei pranešimas rodomas pakartotinai, o nurodytos priežastys netinka, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)</p> 
 Power	Pranešimas rodomas po elektros srovės tiekimo nutrūkimo, kai atstaciūs maitinimą iš tinklo temperatūra viršija aliarimo ribą.	<p>Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodoma šilčiausia temperatūra ir elektros srovės tiekimo nutrūkimų skaičius.</p> <p>Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas baigiamas ir rodoma esama temperatūra. Patikrinkite vésinamo produkto kokybę.</p> 
 Defrost error	Automatinio atitirpinimo funkcija veikia su klaidomis. Paskutiniai 5 atitirpinimo ciklai buvo nesėkmingi.	<p>Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas.</p> <p>Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba).</p> 
 WiFi error	WLAN ryšys nutrūkės.	<p>Patikrinkite ryšį. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas.</p> 

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.	Patikrinkite ryšį. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. 
	LAN ryšys nutrukės.	Patikrinkite ryšį ir tinklo kabelį. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. 
	Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per LAN.	Patikrinkite ryšį. Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. 

6.3.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius priminimus rodo garso signalas, vaizdiniai – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
	Pranešimas rodomas pasibaigus laikui nustatytu techninės priežiūros intervalo laikmatyje.	 Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. Pastaba Techninės priežiūros intervalą galima nustatyti (žr. 6.2.8 Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo).
	Pranešimas rodomas, kai temperatūros įrašymo atmintis (999 valandų) yra pilna.	 Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Aliarmas išjungiamas. Seniausi duomenys perrašomi. Pastaba Temperatūros įrašymą galima atstatyti (žr. 6.2.4 Temperatūros įrašymas).

7 Iranga

7.1 Saugos užraktas

Užraktas prietaiso duryse yra su saugos mechanizmu.

7.1.1 Prietaiso užrakinimas




Fig. 171

► Ispauskite raktą.

- Pasukite raktą 90° prieš laikrodžio rodyklę.
- Prietaisas užrakinamas.

7.1.2 Prietaiso atrakinimas




Fig. 172

- Ispauskite raktą Fig. 172 (1).
- Pasukite raktą 90° pagal laikrodžio rodyklę Fig. 172 (2).
- Prietaisas atrakintas.

Techninis aptarnavimas

7.2 Jutikliai

Prietaise gali būti įrengti šie temperatūros kontrolės jutikliai:

- apsauginis termostato jutiklis;
- C jutiklis;

7.2.1 Apsauginis termostato jutiklis

Apsauginis termostato jutiklis kontroliuoja temperatūros sumažėjimą ir taip apsaugo nuo per žemos temperatūros (Freeze Protect). Temperatūrai nukritus žemiau ribinės vertės, prietaisas sureguliuoja temperatūrą automatiškai. Rodomas kaičių pranešimas FRZ. PROT (Freeze Protect) (žr. 6.3 Pranešimai).

Pastaba

Neuždenkite apsauginio termostato jutiklio.

7.2.2 C jutiklis (kontrolinis jutiklis)

C jutiklis sumontuotas fiksuotai ir reguliuoja prietaiso vidaus temperatūrą. Prieikus C jutiklį galima sukalibravoti. (žr. 6.2.20 Jutiklio kalibravimas)

7.3 Sąsajos

Galinėje prietaiso pusėje yra skirtinos prijungimo galimiabės.

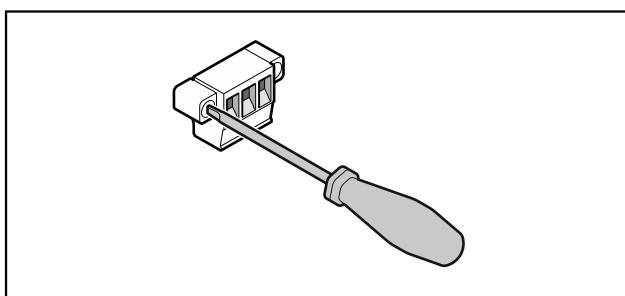


Fig. 173

Pastaba

Kištukai apsaugoti varžtais. Norinti nutraukti kištukus, reikia atlaisvinti varžtus dešinėje ir kairėje.

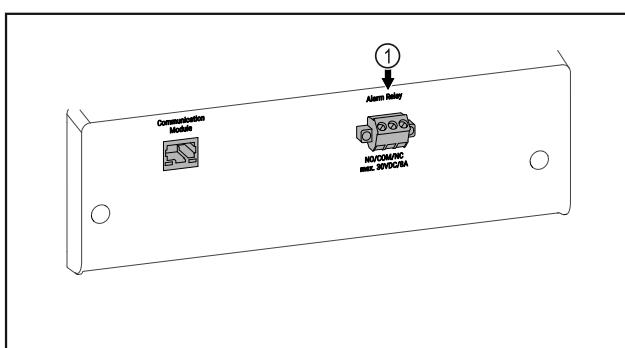


Fig. 174

- (1) Bepotencialis aliarmu išėjimas

7.3.1 Bepotencialis aliarmu išėjimas



ISPĖJIMAS

Sužeidimų pavoju dėl elektros smūgio!

- Prijungti prietaisą prie išorinio aliarmu įrenginio leidžiamą tik kvalifikuotam personalui!

Šiuos tris kontaktus galima naudoti vaizdiniam arba garsiniams aliarmo įrenginiui prijungti. Jungtis skirta maks. 30 V (DC) - 8 A iš saugiosios įtampos šaltinio SELV (mažiausia elektros srovė 150 mA).

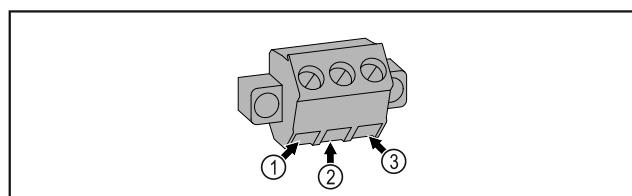


Fig. 175

- (1) NO (normally open)
Kontrolinės lemputės, kuri aktyvi normaliuoju režimu arba išjungus prietaisą, jungtis.
- (2) COM (common) Išorinis įtampos šaltinis

- (3) NC (normally closed)
Įspėjamosios lemputės arba garsinio įspejamojo daviklio, kuris aktyvus esant aliarmui arba nutrūkus įtampos tiekimui, jungtis.

8 Techninis aptarnavimas

8.1 Techninės priežiūros planas

Techninės priežiūros darbus būtina reguliarai išlaikyti prietaiso funkciją.



PERSPĖJIMAS

Pavoju susižaloti ir apgadinti prietaisą nekvalifikuotai atliekant techninės priežiūros darbus!

Asmenų sužalojimas ir materialinė žala.

- Techninės priežiūros darbus leidžiamą atlikti tik kvalifikuotam personalui.



ISPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavoju dėl elektros srovę tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- Išjunkite prietaisą.
► Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.

Pastaba

Galima aktyvinti priminimo dėl techninės priežiūros funkciją. (žr. 6.2.8 Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo)

Pastaba

Rekomenduojame parengti techninės priežiūros protokolą, kuriame dokumentuojami visi atlikti darbai (remonto, patikros).

Pastaba

„Liebherr“ rekomenduoja kasmetinę techninę priežiūrą. Dėl individualaus pasiūlymo kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba).

Konstrukcinė dalis	Darbas	Techninės priežiūros intervalas
Skardinės dalys	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų ir korozijos. Pažeistų dalių keitimas: (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)	Kasmet
Durys, lankstai	Patikrinkite ištiesinimą (žr. 4.14 Durų išlygiavimas), eiga ir pritvirtinimą.	Kasmet
Užraktas, durų rankena *	Patikrinkite eigos lengvumą ir pritvirtinimą.	Kasmet
Durų sandariklis	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų, susidėvėjimo ir kaip pritvirtinta. Atsarginį durų sandariklį galima įsigyti per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba).	Kasmet
Jutiklis	Sukalibruokite jutiklį. (žr. 6.2.20 Jutiklio kalibravimas)	Kasmet
Jutiklio įvadas	Patikrinkite, ar sandarinimo masė nepažeista.	Kasmet
Paviršiai	Valymas (žr. 8.3 Prietaiso valymas)	Rekomendacija: kiekvieną mėnesį arba prireikus arba pagal nurodymus pastatymo vietoje
Paviršiai	Dezinfekavimas	Rekomendacija: kiekvieną mėnesį arba prireikus arba pagal nurodymus pastatymo vietoje
Pastatymo vieta, prietaisais	Nukenksminimas Prietaisais tinkamas nukenksminti patalpoje vandens peroksidu H ₂ O ₂ . Čia negalima viršyti toliau nurodytos naudojimo specifikacijos verčių: koncentracija maks. 250 ppm; drégmė maks. 85 %; maks. leidžiama patalpos temperatūra pagal klimato klasę. (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)	Rekomendacija: prireikus arba pagal nurodymus pastatymo vietoje, maks. 2 kartus per metus
Ventiliatoriaus ventiliacinės angos	Valymas (žr. 8.3.3 Ventiliatoriaus uždangalo valymas)	Kasmet
Aliarmo nukreipimas		
Tinklo kabelis	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų.	Kasmet arba keičiant stovėjimo vietą
Virtimo kampus	Patikrinkite funkcionalumą ir pritvirtinimą.	Kasmet arba keičiant stovėjimo vietą
Reguliavimo kojelės / ratukai	Patikrinkite, kaip veikia, ar nėra pažeidimų ir kaip pritvirtintos (-i). Pakeiskite pažeistas dalis. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)	Kasmet

8.2 Prietaiso atitirpinimas



ISPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!

Sužalojimai ir pažeidimai.

- Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštoriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Norint palaikyti prietaiso funkcionalumą, rekomenduojame prietaisą atitirpinti reguliarai arba susidarius dideliams kiekiui ledo. Apledėjimą viduje lemia pastatymo vieta (pvz., didelė oro drėgmė), prietaiso nustatymai ir netinkama naudotojo elgsena.

Atitirpinimas rankiniu būdu:

- Išjunkite prietaisą. (žr. 6.2.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
- Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.
- Perdėkite vésinimą produkta.
- Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris pravirias.
- Po to šluoste iššluostykite likusį tirpsmo vandenį bei išvalykite nutekėjimo angą ir prietaisą.

Techninis aptarnavimas

8.3 Prietaiso valymas

8.3.1 Paruošiamieji darbai



ISPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- Išjunkite prietaisą.

- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.

- Ištraukite tinklo kištuką.

- Laikykite prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 4.3 Prietaiso transportavimas)

8.3.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalių valiklį.

- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.



ISPĖJIMAS

Dėl karščių garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- Valydamai prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

- Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungnų vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.
- Kasmet išvalykite kondensatoriaus spiralę. Jei kondensatoriaus spiralė nevaloma, dėl to stipriai sumažėja prietaiso efektyvumas.

8.3.3 Ventiliatoriaus uždangalo valymas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- Valydamai prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalių valiklį.

- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

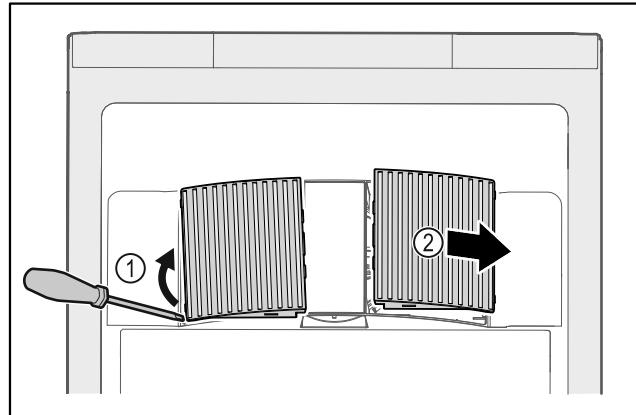


Fig. 176

- Ventiliatoriaus uždangalus atsargiai nukelkite iš šono Fig. 176 (1) ir nuimkite į priekį Fig. 176 (2).
- Ventiliatoriaus uždangalu ventiliacines angas praplaukite po tekančiu vandeniu. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungnų vandenį su neutralia valymo priemone.
- Palikite ventiliatoriaus uždangalus, kad visiškai išdžiūtų lauke.
- Ventiliatoriaus uždangalus vėl įstatykite į prietaisą.

8.3.4 Vidaus valymas



ISPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- Išjunkite prietaisą.

- Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.



ISPĖJIMAS

Dėl karščių garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- Nenaudokite jokių valymo garu įrenginių!

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalių valiklį.

- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Pastaba

- Tirpsmo vandens nuotakas (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) : pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone (pavyzdžiu, vatos pagaliuku).

Pastaba

Nepažeiskite ir nenuimkite prietaiso viduje esančio duomenų skydelio. Duomenų skydelis svarbus klientų aptarnavimo tarnybai. (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

- Atidarykite duris.

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.

- Prietaiso vidų ir įrangos detales valykite drungnu vandeniu, į kurį įpilkite šiek tiek indų ploviklio. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra smėlio arba rūgščių, bei cheminių tirpiklių.

8.3.5 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.

- Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
Kai temperatūra pakankamai žema:
- Įjunkite vésinamą produktą.
- Valymo procedūrą kartokite reguliariai.
- Šaldymo įrenginį su šilumokaičiu (metalines groteles galinėje prietaiso pusėje) kartą per metus nuvalykite ir nusiurbkite nuo jų dulkes.

9 Pagalba klientams

9.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vésinimas	nuo +3 °C iki +16 °C

Maksimali lentynėlės apkrova A)		
Prietaiso plotis	600 mm	750 mm
Padėjimo grotelės	45 kg	60 kg
Stiklinė lentyna	40 kg	40 kg
Medinės groteles	45 kg	60 kg
Stalčius	50 kg	50 kg

A) Esant didesnei apkrovai, lentynėlės gali šiek tiek išlinkti.

Maksimali bendroji apkrova ir neto svoris		
Modelis (žr. 4.2 Prietaiso matmenys)	Maks. bendroji apkrova	Neto svoris
SRF.. 3501*	180 kg*	60 kg*
SRF.. 3511*	180 kg*	75 kg*
SRF.. 4001*	225 kg*	65 kg*
SRF.. 4011*	225 kg*	82 kg*
SRF.. 5501*	300 kg*	80 kg*
SRFvg 5511*	300 kg*	96 kg*

Maks. naudingoji talpa	
Naudingają talpą žr. duomenų skydelyje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)	

Apšvietimas*	
Energinio efektyvumo klasė A)*	Šviesos šaltinis*
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai	Šviesos diodas

A) Prietaise gali būti skirtingu energinio efektyvumo klasės šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Pastatymo sąlygos	
Užterštumo laipsnis (prietaiso aplinka)	PD2
Aplinkos temperatūra	nuo +10 °C iki +35 °C
Maksimali santykinė aplinkos drėgmė	75 %, nesikondensuoja
Maksimali darbinė aukščio padėtis (m virš N.N.)	2000 m 1500 m (stiklinės durys)

Elektros vertės	
Vardinė įtampa	220-240 V ~
Dažnis	50/60 Hz
Prijungiamą vertę	2,0 A
Maks. tinklo svyravimai	+/-10 %
Viršiampio kategorija	II

9.2 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patirkinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebūs kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebūs pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

9.2.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	► Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	► Patirkinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	► Patirkinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	► Prietaisą laikykite uždarytą. ► Jei elektros srovės tiekimas nutrūko ilgesniam laikui, prieikus vésinamą / šaldomą produktą perkeltite į decentralizuotą šaldytuvą / šaldiklį.
	→ „Šaltojo prijungimo“ jungtis blogai įstatyta į prietaisą.	► Patirkinkite „šaltojo prijungimo“ jungtį.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	► Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	► Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.

Eksplotavimo nutraukimas

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	► Atkreipkite dėmesį į tinkamas aplinkos sąlygas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)
	→ Prietaisas buvo atidarinėjamas per dažnai arba per ilgai.	► Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaimė. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	► Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	► Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietas.

9.3 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys .

Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiuoje arba ties home.liebherr.com/service.



ISPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!

Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontouti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 8 Techninis aptarnavimas) , gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

9.3.1 Susiekiimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)
- ▶ Iškrieskite informaciją apie prietaisą ekrane (žr. 6.2.16 Prietaiso informacija).
- arba-
- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 9.4 Duomenų skydelis)
- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykites kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

9.4 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje. Žr. prietaiso apžvalga.

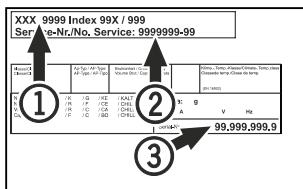


Fig. 177

(1) Prietaiso pavadinimas

(3) Serijos Nr.

(2) Techninės priežiūros Nr.

10 Eksplotavimo nutraukimas

- Ištuštinkite prietaisą.
- Išunkite prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- Prieikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 8.3 Prietaiso valymas)
- Jei yra: nuimkite dangčius ir jutiklio izoliaciją nuo jutiklio ivado, kad nesusidarytų pelėsis.
- Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonų kvapų atsiradimo.

Pastaba

Prietaiso pažeidimas ir veikimo sutrikimas!

- Nutraukę eksplotavimą, laikykite prietaisą tik leidžiamoje patalpos temperatūroje nuo -10 °C iki +50 °C.

11 Utilizavimas

11.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose jdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinį naudotojų įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- Nutraukite prietaiso eksplotavimą.
- Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

11.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jų reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinų atliekų.



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdibimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdibimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant $> 400 \text{ m}^2$ prekybinių plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.



ISPĖJIMAS

Bégantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyciui su išoriniu šilumos šaltiniu, bégantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.
- ▶ Laikykites prietaiso transportavimo nuorodų. (žr. 4.3 Prietaiso transportavimas)
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.

12 Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite prideamoje techninės priežiūros brošiūroje arba internte <https://home.liebherr.com>.

Atsiradus prietaiso sutrikimui, informuokite:

Modelio kodas /
inventorinius numeris:

Trumpa instrukcija kasdieniam naudojimui

Informacija, kaip naudotis šia trumpą instrukciją:

- ši trumpą instrukciją nepakeičia visos naudojimo instrukcijos ir mokymų prie prietaiso;
- ši trumpą instrukciją yra pagalba, kaip prietaisą naudoti kasdien ir su juo elgtis;
- perskaitykite visą naudojimo instrukciją ir joje esančias saugos nuorodas;

Ši trumpą instrukciją galioja: SRFvg 35../40../55..



Visą naudojimo instrukciją galite atverti naudodami QR kodą:



Naudojimo paskirtis

Šis laboratorijos šaldytuvas skirtas produktams profesionaliai laikyti nuo 3 °C iki 16 °C.

Numatomas netinkamas naudojimas

Nenaudokite prietaiso tokiems tikslams:

- laikyti ir vésinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba ésdinančias medžiagias,
 - kraują, plazmą arba kitus kūno skysčius infuzijos, naudojimo arba jvedimo į žmogaus kūną tikslais.
- potencialiai sprogiose srityse;
- lauke arba srityse, kur kaupiasi drégmė ir kur užtryksta vanduo.

Sudédami produktus atkreipkite dėmesį į tai:

- Perkelkite pastatymo groteles, atsižvelgdami į reikalingą aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą.
- I prietaisą dékite tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra (vésinimo grandinės laikymasis).
- Cirkuliujančio oro ventiliatoriaus vésinimo plyšiai viduje turi būti neuždengti.
- Vésinamas produktas neturi liestis prie garintuvo ant galinės sieneleišės.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Védinamą produktą laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.

Būsenos rodmuo



Fig. 178 Būsenos rodmuo su tikraja temperatūra

Temperatūros įrašymo rodymas

Temperatūros įrašyme rodoma įrašo trukmė bei per šį laiką išmatuota žemiausia ir aukščiausia temperatūra.

min. 5,0 °C
max. 17,3 °C
Recording: 65 h

Fridge

Fig. 179

Temperatūros įrašymo atstata

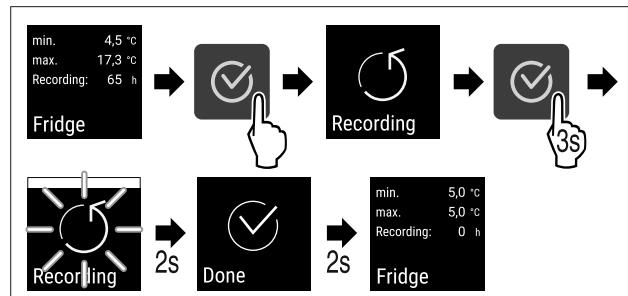


Fig. 180

Prietaiso atrakinimas




Fig. 181

- Ispauskite raktą. Fig. 181 (1)
- Pasukite raktą 90° pagal laikrodžio rodyklę. Fig. 181 (2)
- Prietaisas atrakintas.

Prietaiso užrakinimas




Fig. 182

- Ispauskite raktą. Fig. 182 (1)
- Pasukite raktą 90° prieš laikrodžio rodyklę. Fig. 182 (2)
- Prietaisas užrakintas.

Prietaiso valymas

- Ištuštinkite prietaisą.
- Ištraukite tinklo kištuką.
- Laikykites nurodymų pagal naudojimo instrukciją.
- Baigę valyti prietaisą ir įrangą visiškai išdžiovinkite.
- Prijunkite prietaisą.
- Ijunkite prietaisą.
- I prietaisą dékite tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra.



Ką daryti atsiradus sutrikimui?


Atsiradus sutrikimui, prietaiso ekrane rodomas pranešimas. Pranešimų reikšmė skiriasi:

Trumpa instrukcija kasdieniam naudojimui

Piktogramos spalva ekrane	Reikšmė	Šalinimo būdas
BALTA su juodu stulpeliu	Priminimas Primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesu atlėkti ir taip pašalinti pranešimą.	Skaitykite naudojimo instrukciją ir atlikite su šalinimo būdu susijusius veiksmus.
BALTA	Ispėjimas Rodomas atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius veikimo sutrikimus galite pašalinti patys.	Skaitykite naudojimo instrukciją ir atlikite su šalinimo būdu susijusius veiksmus.
Jei sutrikimo negalite pašalinti patys, kreipkitės į kompetentingą darbuotoją arba artimiausią klientų aptarnavimo skyrių.		

Puslapio iškirpimas



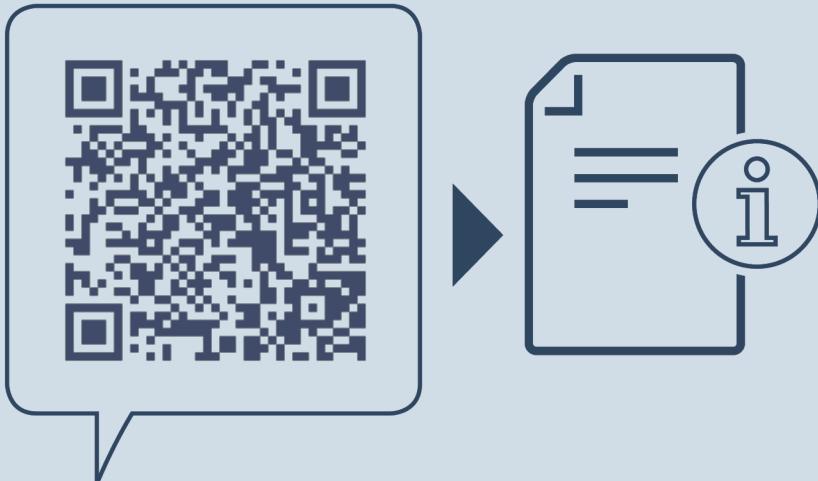

home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Šaldytuvas
ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20240910

**Prekių kodu
rodyklė: 7080662-00**

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich

