



Посібник з експлуа-
тації

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості.....	3	6.2.28 Сигнал попередження про світло *	40
1.1	Комплект поставки.....	3	6.2.29 Імітація аварійного сигналу	40
1.2	Огляд пристрою і його оснащення.....	3	6.2.30 Протокол сигналів тривоги	41
1.3	Спеціальне оснащення.....	3	6.2.31 Переадресація аварійного сигналу	41
1.4	Область застосування пристрою.....	4	6.2.32 Демонстраційний режим	42
1.5	Звукова емісія пристрою.....	4	6.2.33 Скидання до заводських налаштувань	42
1.6	Відповідність.....	4	6.3 Повідомлення.....	43
1.7	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	4	6.3.1 Попередження.....	43
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	4	6.3.2 Нагадування.....	45
3	Функції Touch & Swipe-дисплея.....	7	Оснащення.....	45
3.1	Навігація і пояснення символів.....	7.1	Запобіжний замок.....	45
3.2	Меню.....	7.2	Дистанційне керування.....	46
3.3	Режим спокою.....	7.3	Датчики.....	46
4	Початок експлуатації.....	7.4	Інформація датчика	47
4.1	Умови встановлення.....	7.5	Інтерфейси.....	47
4.2	Габарити пристрою.....	8	Технічне обслуговування.....	48
4.3	Транспортування пристрою.....	8.1	План технічного обслуговування.....	48
4.4	Розпакувати пристрій.....	8.2	Пристрій розморозити.....	50
4.5	Монтувати ручку дверей.....	8.3	Чищення пристрою.....	50
4.6	Встановлення пристрою.....	8.4	Замінити батарею пристрою.....	51
4.7	Вирівняйте пристрій.....	8.5	Замінити батарею дистанційного керування.....	51
4.8	Встановлення кількох пристрій.....	9	Обслуговування клієнтів.....	51
4.9	Після встановлення.....	9.1	Технічні дані.....	51
4.10	Утилізація упаковки.....	9.2	Технічна несправність.....	52
4.11	Заміна упора дверей.....	9.3	Служба сервісного обслуговування.....	53
4.12	Вирівнювання дверцят.....	9.4	Заводська табличка.....	53
4.13	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	10	Виведення з експлуатації.....	53
4.14	Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію).....	10	Утилізація.....	54
5	Зберігання.....	11	Підготовка пристрою до утилізації.....	54
5.1	Поради стосовно збереження.....	11.1	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля способі.....	54
6	Керування.....	11.2	Додаткова інформація.....	54
6.1	Елементи керування та індикації.....	13	Коротка інструкція стосовно щоденного використання.....	55
6.1.1	Індикатор стану.....			
6.1.2	Символи індикації.....			
6.1.3	Акустичні сигнали.....			
6.2	Функції пристрою.....			
6.2.1	Вказівки щодо функцій пристрою.....			
6.2.2	Вимикання/вимикання пристрою			
6.2.3	Температура			
6.2.4	Запис температури			
6.2.5	Освітлення			
6.2.6	Блокування дверей			
6.2.7	SmartLock.....			
6.2.8	Забезпечення доступу меню налаштування ...	28		
6.2.9	Код доступу.....	28		
6.2.10	Дистанційне керування	31		
6.2.11	Нагадування про інтервал технічного обслуговування	31		
6.2.12	Мова	32		
6.2.13	Дата і час	32		
6.2.14	Одиниця вимірювання температури	33		
6.2.15	Яскравість дисплея	33		
6.2.16	Alarm Sound.....	33		
6.2.17	Key Sound.....	33		
6.2.18	WLAN-з'єднання	34		
6.2.19	LAN-з'єднання	35		
6.2.20	Інформація про пристрій	36		
6.2.21	Години роботи	36		
6.2.23	Розморожування	36		
6.2.24	Завантаження даних / Datalogging.....	37		
6.2.25	Калібрування датчика	38		
6.2.26	Сигнал попередження про підвищення температури	38		
6.2.27	Сигнал попередження про незачинені дверцята	39		

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказанний на заводській таблиці:
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.

Символ	Пояснення
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрой спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристрой доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

Ця інструкція з експлуатації поширюється на такі моделі:

- HMTvh 1501
- HMTvh 1511

1 Загальні відомості

1.1 Комплект поставки

Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

Поставка складається з наступних частин:

- Консольний пристрій
- Оснащення *
- Монтажний матеріал *
- Інструкція по використанню
- Сервісна брошуря
- Сертифікат якості *
- Мережевий кабель
- Дистанційне радіо керування
- Ключ аварійного розблокування

1.2 Огляд пристрою і його оснащення

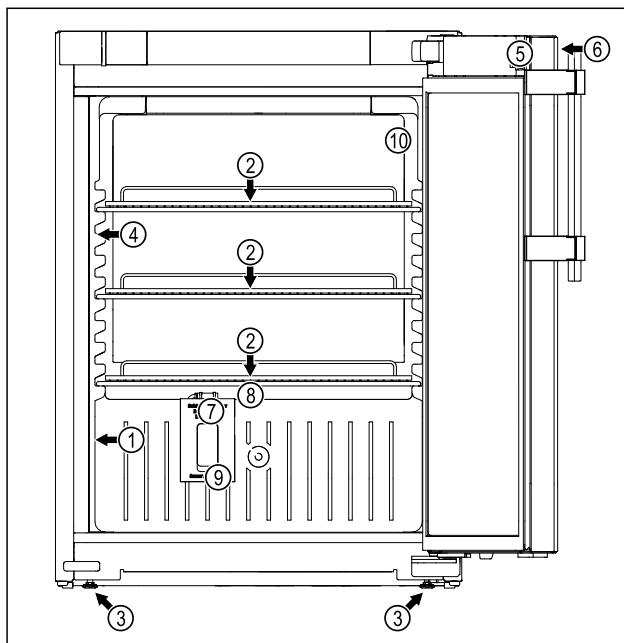


Fig. 1 Ілюстративне зображення

Оснащення

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Заводська таблиця | (6) Елементи керування та індикація температури |
| (2) Решітчасті полиці | (7) Запобіжний датчик термостату |
| (3) Ніжка | (8) Вихід талої води |
| (4) Внутрішнє освітлення | (9) Проведення датчика |
| (5) Замок | (10) Р-датчик |

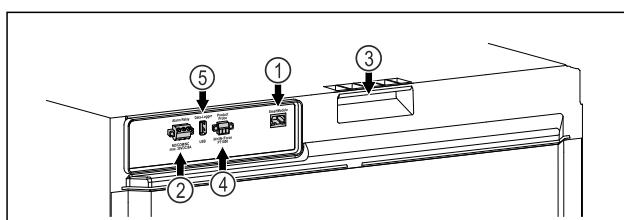


Fig. 2 Приблизна ілюстрація, задня сторона

Оснащення

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| (1) LAN/WLAN інтерфейс | (4) Підключення для Р-датчика |
| (2) Безпотенційний вихід сигналізації | (5) USB-інтерфейс |
| (3) Переноска | |

1.3 Спеціальне оснащення

Вказівка

Аксесуари можна придбати через службу сервісного обслуговування (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування) та в магазині Liebherr-Hausgeräte за адресою home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Пристрій оснащено SmartModule.

У цьому випадку мова йде про інтерфейси WLAN/LAN для з'єднання пристрою та зовнішньої системи обліку й сигналізації, як-от Liebherr SmartMonitoring.

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду (див. 6.2.18 WLAN-з'єднання), ввівши свою модель.

Загальні відомості

Додаткове оснащення висувних ящиків

У разі додаткового оснащення висувних систем холодильника/морозильної камери Liebherr, що використовуються для зберігання продуктів, чутливих до температур, як-от спеціальних медикаментів або охолоджених матеріалів, щодо яких діють спеціальні нормативні вимоги, необхідно провести оцінку температури. Додаткове оснащення висувних систем холодильника/морозильної камери Liebherr може привести до псування продуктів або їх пошкодження. Через це додаткове оснащення може виконувати виключно сервісна компанія, авторизована виробником холодильника/морозильної камери.

1.4 Область застосування пристрою

Цільове використання

Цей холодильник для ліків призначений для професійного зберігання продуктів за температури 5 °C.

До переліку типових продуктів для зберігання можуть входити медикаменти, ліки або інші фармацевтичні продукти, які потребують обов'язкового охолодження і які слід зберігати в діапазоні температур від 2 °C до 8 °C.

Пристрій відповідає нормам DIN 13277 - Холодильники / морозильники / пристрой для зберігання для лабораторного та медичного використання.

Зберігання чутливих до температури речовин вимагає використання незалежної, постійно контролюваної системи сигналізації. Ця система сигналізації має бути спроектована так, щоб відповідальна особа могла зареєструвати будь-яку аварійну ситуацію, щоб мати змогу вжити відповідних заходів.

Передбачуване неправильне використання

Не використовувати пристрій для наступного:

- Зберігання та охолодження:
 - хімічно нестабільних, горючих або їдких речовин
 - крові, плазми або інших фізіологічних рідин з метою ін'єкції, використання або введення у людське тіло.
- Застосування у вибухонебезпечних зонах.
- Використання на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.

Не належне використання пристрою призводить до ушкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

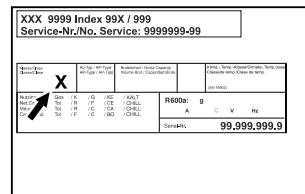


Fig. 3 Заводська таблиця

(X) Цей кліматичний клас вказує на умови довкілля, за яких можна безпечно експлуатувати пристрій.

Клас клімату (X)	макс. кімнатна температура	макс. відносна вологість повітря
7	35 °C	75 %

Вказівка

Мінімальна допустима кімнатна температура на місці встановлення складає 10 °C. Температура всередині пристрою ніколи не перевищує температуру навколошнього середовища у місці установки.

У випадку граничних умов на скляних дверях та на бокових стінках може утворитись легкий конденсат.

1.5 Звукова емісія пристрою

А-скоригований рівень звукового тиску емісії під час роботи пристрою менше 70 дБ(А) (потік звукової енергії відн. 1 пВт).

1.6 Відповідність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій відповідає відповідним нормам техніки безпеки.

Декларація про відповідність ЄС

Виробник / експонент: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Адреса: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Даний продукт збігається з приписами наступних європейських директив і норм:

(EU) 2019/2020, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Вбудований радіомодуль відповідає директиві 2014/53/EU. Інформація по радіомодулю (див. 9.1 Технічні дані).

Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС можна знайти за адресою: www.liebherr.com

1.7 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безпereбійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Цей пристрій може використовуватись лише спеціалістами та лабораторним персоналом, навченими з цією метою і що знайомі з заходами безпеки при роботі в лабораторії. Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань не можуть використовувати або обслуговувати цей пристрій.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Планки штепсельних розеток та блоків багатомісцевих зажимів, та інші електронні пристрой

(наприклад галогенні трансформатори) не можна встановлювати та експлуатувати н задній стінці пристрой.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не закривайте вентиляційні отвори у корпусі пристрою або у монтажному корпусі.

- Ремонтні роботи і роботи із внесення конструктивних змін в пристрій проводяться лише працівниками сервісної служби або підготовленими спеціалістами.

- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.

Небезпека загоряння:

- Застосовуваний холодоагент (дані на заводський табличці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагента може привести до виникнення пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не експлуатувати всередині охолоджувального відділення електричні пристрії, чия конструкція не відповідає рекомендованій виробником.

- У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.

- Не використовуйте пристрій поряд з вибухонебезпечним газом.

- Не зберігати і не використовувати поблизу пристрою бензин, інші займисті рідини та гази.

- Не зберігати в пристрії вибухонебезпечні речовини, наприклад аерозолі з горючим робочим газом. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.

- Алкогольні рідини або ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність

Загальні вказівки з техніки безпеки

у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- Не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо.



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: **у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно.** Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека виникнення пожежі / горючі матеріали. Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Символ на зворотній стороні пристрою в зоні сигнального реле та вказує на наступну небезпеку: **Електричний удар!** Навіть у випадку відключення пристрою від мережі ще може бути зовнішня напруга. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристрою. Вона вказує на те, чи містяться у дверцях і/або корпусі вакуумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.



Li-ion

Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристрою. Вона відноситься до вбудованого літій-іонного акумулятора. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	Позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	Позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	Позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	Позначає корисні вказівки та поради.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Кваліфікація спеціалісти:

Пристрій можуть встановлювати, перевіряти, обслуговувати та використовувати лише спеціалісти, знайомі з монтажем, введенням в експлуатацію та експлуатацією пристрою.

Спеціалісти - це особи, які на основі своєї професійної освіти, знань та досвіду, а також завдяки знання відповідних норм та правил, можуть оцінити і виконувати доручені їм роботи і розпізнавати можливі небезпеки. Вони повинні мати освіту, інструктаж і право працювати на пристрії.

Символи на пристрої:

3 Функції Touch & Swipe-дисплея

Керування пристроєм здійснюється за допомогою Touch & Swipe-дисплея. За допомогою Touch & Swipe-дисплея (далі – «дисплей») можна вибирати функції пристрою дотиком або проведенням пальцем по екрану. За 10 секунд бездіяльності дисплей повертається до попереднього меню або індикації стану.

3.1 Навігація і пояснення символів

На малюнках зображені різні символи для навігації за допомогою дисплея. Ці символи описані в нижче наведений таблиці.

Символ	Опис
	Швидко торкнутися дисплея: Активація/деактивація функції. Підтвердження вибору. Відкрити підменю.
	Тривалий дотик на дисплей протягом певного часу (наприклад, 3 секунди): Активація/деактивація функції або значення.
	Рух праворуч або ліворуч: Навігація в меню.
	Швидко торкнутися символу «Назад»: Перейти на один рівень меню назад.
	Натиснути й утримувати символ «Назад» протягом 3 секунд: Перейти до індикації стану.
	Швидко торкнутися символу «Назад» вгорі ліворуч: Перейти на один рівень меню назад.
	Стрілка з годинником: Через більш ніж 10 секунд на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Стрілка з індикацією часу: Через вказаний час на дисплеї з'явиться таке повідомлення.
	Відкрити символ «Меню налаштування»: Перейти до меню налаштувань і відкрити меню налаштувань. За необхідності: Перейти в меню налаштувань до потрібної функції. (див. 3.2.1 Відкривання меню налаштування)

Символ	Опис
	Відкрити символ «Розширене меню»: Перейти до розширеного меню і відкрити розширене меню. За необхідності: Перейти в розширеному меню до потрібної функції. (див. 3.2.2 Відкривання розширеного меню)
	Бездіяльність протягом 10 секунд
	Відчинити й зачинити дверцята.

Примітка: Малюнки на дисплеї відображаються з англійськими термінами.

3.2 Меню

Функції пристрою розподілено в різних розділах меню:

Меню	Опис
Головне меню	Коли пристрій увімкнено, ви автоматично потрапляєте в головне меню. У цьому меню ви можете перейти до найважливіших функцій пристрою, меню налаштування і розширеного меню.
Settings	Меню налаштування містить функції для налаштування вашого пристрою.
HCM	Розширене меню містить спеціальні функції для налаштування вашого пристрою. Доступ до розширеного меню захищено числовим кодом 151 .

3.2.1 Відкривання меню налаштування

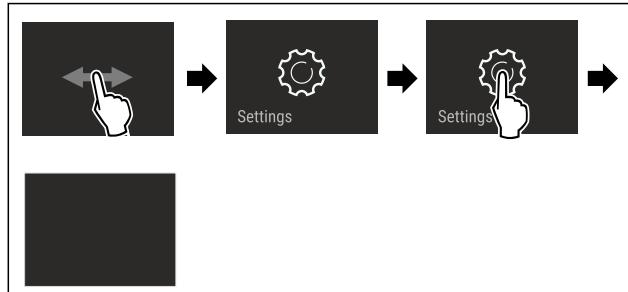


Fig. 4 Ілюстративне зображення

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Відкривається меню налаштувань.
- За необхідності: перейти до потрібної функції.

Початок експлуатації

3.2.2 Відкривання розширеного меню

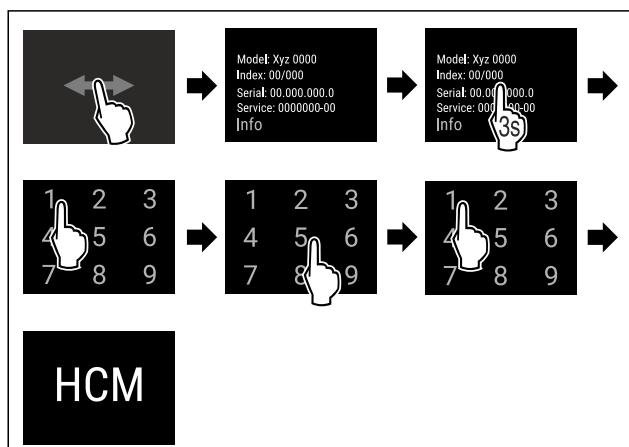


Fig. 5 Доступ за допомогою числового коду **151**

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Відкриється розширене меню.
- За необхідності: перейти до потрібної функції.

3.3 Режим спокою

Якщо не торкатися дисплея протягом 1 хвилини, дисплей переходить у режим спокою. У режимі спокою яскравість дисплея зменшується.

3.3.1 Вихід із режиму спокою

- Швидко торкнутися дисплея пальцем.
- Режим спокою завершено.

4 Початок експлуатації

4.1 Умови встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близькі води.

4.1.1 Місце встановлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.
Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.
- Що більше холодаагенту знаходиться в пристрії, то більшим має бути приміщення, в якому знаходитьться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрію. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрію.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Місце встановлення має відповідати вазі пристрію разом з максимальним завантаженням. (див. 9.1 Технічні дані)
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

4.1.2 Підключення електрики



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрію вібрації пристрію можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристрієм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрію інші пристрії.
- **Забороняється** встановлювати та експлуатувати позаду пристріїв подовжувачі та розподільні колодки, а також інші електронні пристрії (наприклад галогенні трансформатори).

4.2 Габарити пристрію

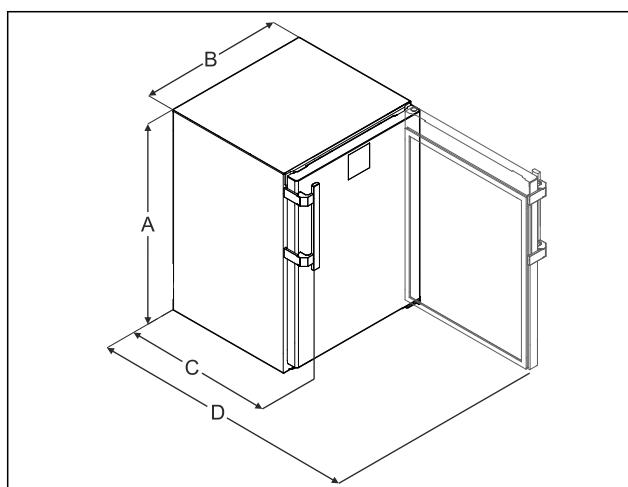


Fig. 6 Ілюстративне зображення

- (A) Висота пристрію з ніжками/роликами
- (B) Ширина пристрію без ручки [глибина ручки = 45 мм (1 6/8 in)]
- (C) Глибина пристрію без ручки [глибина ручки = 45 мм (1 6/8 in)]
- (D) Глибина пристрію при відкритих дверцях

A 819 мм

B	597 мм
C	605 мм*
D	1162 мм*

* Цо стосується пристрів, до комплекту постачання яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм.

4.3 Транспортування пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла!* У разі транспортування на висоті більше ніж 1500 м можуть пошкодитися скляні дверцята. Гострі осколки можуть спричинити важкі ушкодження.

- Використовуйте засоби захисту.

Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

За першого введення в експлуатацію:

- пристрій транспортувати в упаковці.

Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- Випорожніть пристрій.
- Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

4.4 Розпакувати пристрій

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження. Не підключати пристрій до електроживлення.
- Видаліть усі пакувальні матеріали з задньої стінки або бічних стінок пристрію, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.

4.5 Монтувати ручку дверей

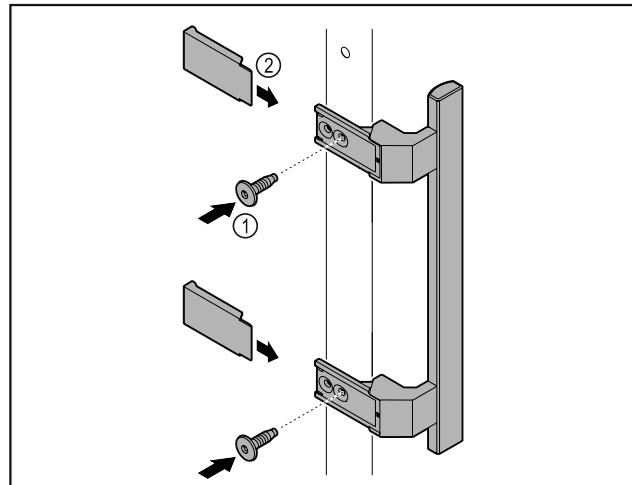


Fig. 7

- Ручку з комплекту додаткового обладнання з доданими гвинтами Fig. 7 (1) розмістити на дверях.
- Встановити кришку Fig. 7 (2).
- Вставте заглушку з допоміжного набору на протилежний бік.*

4.6 Встановлення пристрію



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

- Встановлювати пристрій силами 2 чоловік.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека отримання травм та пошкоджень!

Дверцята можуть вдаритися об стіну і таким чином пошкодитися. У випадку скляних дверцят пошкоджене скло може привести до травм!

- Захищайте дверцята від ударів об стіну. Встановіть на стіну стопор для дверцят, наприклад з повсті.
- Всі потрібні компоненти (наприклад мережевий кабель) підключіти до зворотньої сторони пристрою і відвести вбік.

Вказівка

Кабель може пошкодитись!

- Не затискати кабелі під час зміщення назад.

4.7 Вирівняйте пристрій

УВАГА

Деформація корпусу пристрою і двері не закриваються.

- Вирівняти пристрій по горизонталі та по вертикалі.
- Вирівняти нерівності підлоги з допомогою ніжок.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не належне налаштування висоти ніжки!

Важкі та смертельні травми. Неправильне налаштування висоти може ослабити нижню частину ніжки і перекинути пристрій.

- Не витягувати ніжку надто далеко.




Fig. 8 *

Підняти агрегат:

- Повернути ніжку за годинниковою стрілкою.

Опустити агрегат:

- Повернути ніжку проти годинникової стрілки.

4.8 Встановлення кількох пристріїв

УВАГА

Небезпека пошкодження через утворення конденсату між боковими стінками!

- Не встановлювати пристрій поруч з іншим холодильником.
- Ставити пристрій один поруч одного з відстанню 3 см між пристроями.
- Ставити кілька пристріїв лише при температурах 35 °C і 65 % вологість повітря один поруч одного.
- При більшій вологості повітря збільшити відстані між пристроями.

Початок експлуатації

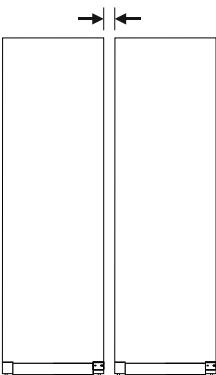


Fig. 9 Встановлення бік у бік (Side-by-Side)

Вказівка

Набір Side-by-Side можна замовити як додаткове приладдя у сервісній службі Liebherr. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

УВАГА

Деталі під напругою!

Ушкодження електричні компоненти.

- ▶ Перед заміною обмежувача ходу дверей витягніть мережевий штекер.

4.11.2 Інструмент



4.9 Після встановлення

- ▶ Зніміть захисну плівку.*
- ▶ Помийте пристрій. (див. 8.3 Чищення пристрою)
- ▶ За необхідності: Дезінфікувати пристрій.
- ▶ Зберегти рахунок (чек) і мати в розпорядженні дані про пристрій та дилера.

4.10 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

4.11 Заміна упора дверей

4.11.1 Вказівки з техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійне переставлення дверцят!

- ▶ Заміну упору дверей має виконувати кваліфікований персонал.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування й заподіяння матеріальної шкоди через вагу дверей!

- ▶ Замінюйте упор дверей, якщо ви здатні переносити вагу до 15 кг.
- ▶ Замінюйте упор дверей удвох.

4.11.3 Демонтаж стільниці

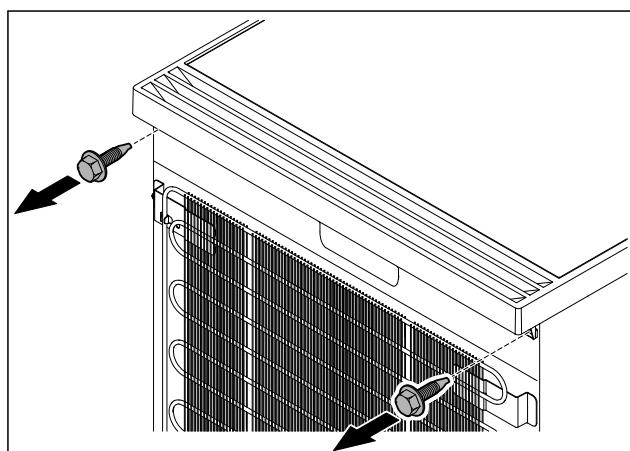


Fig. 10

- ▶ Викрутіть гвинти.

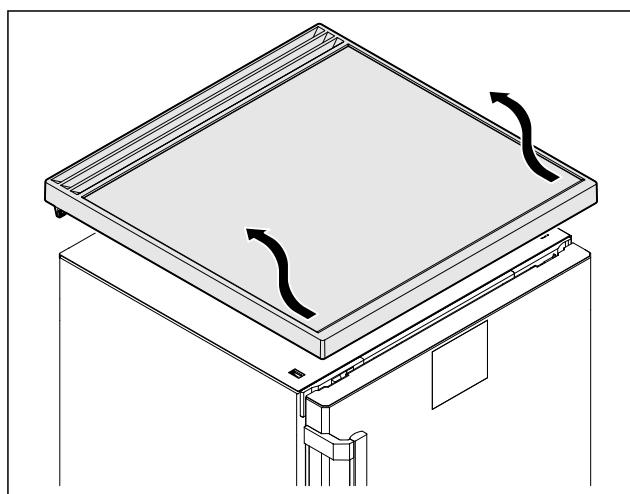


Fig. 11

- ▶ Зніміть стільницю.

4.11.4 Знімання накладок

- ▶ Відчиніть двері.

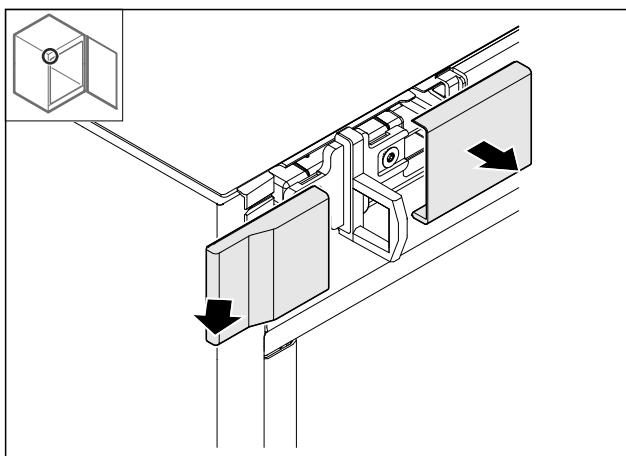


Fig. 12

- Зніміть накладку.

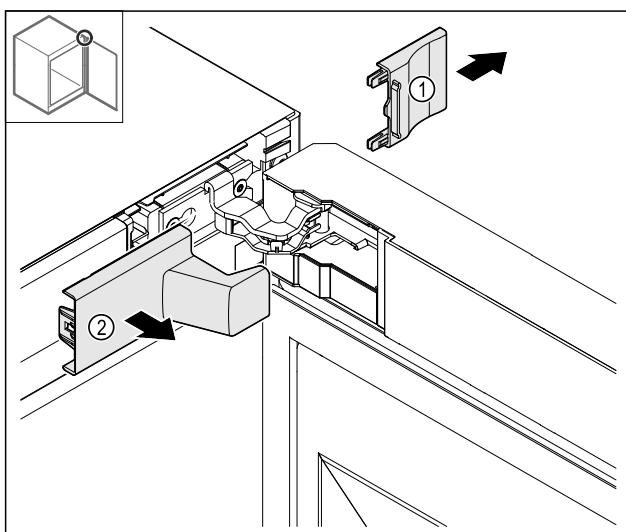


Fig. 13

- Зніміть Fig. 13 (1), а потім Fig. 13 (2).

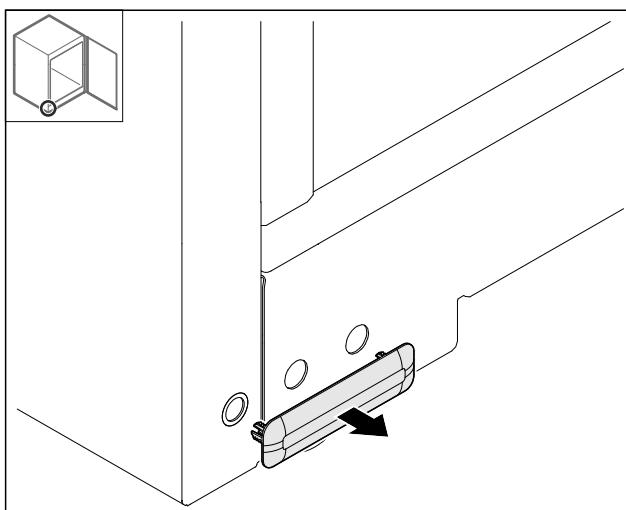


Fig. 14

- Зніміть накладку.

4.11.5 Знімання передньої панелі

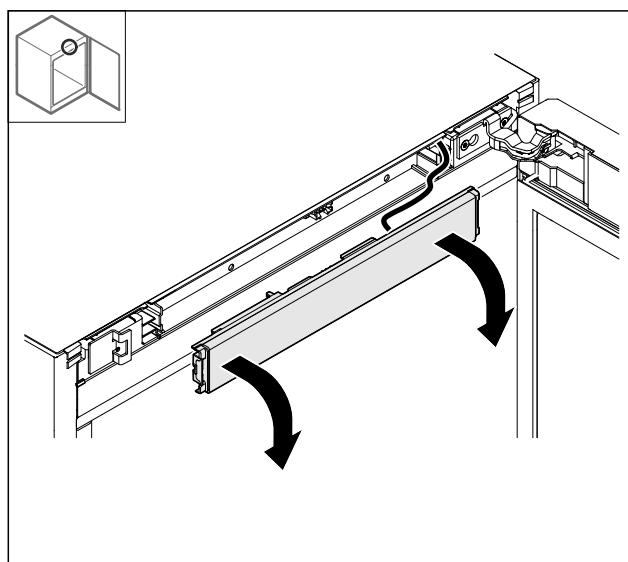


Fig. 15

- Зніміть передню панель.
- **ПІДКАЗКА щодо подальшої процедури:** Сфотографуйте розміщення кабелю.

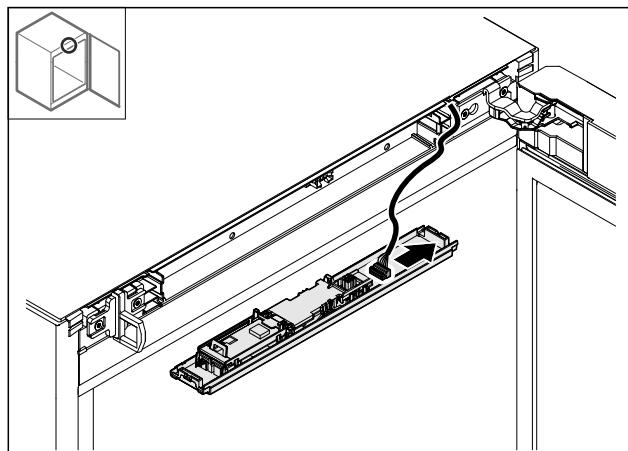


Fig. 16

- Вийміть штекер.

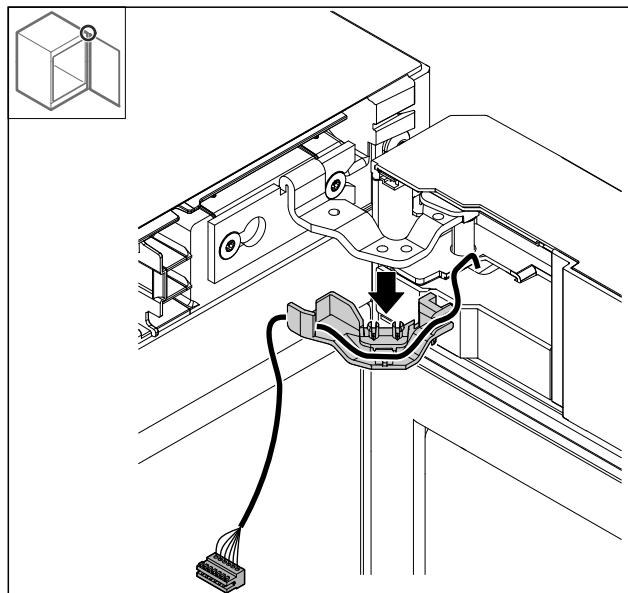


Fig. 17

- Витягніть кabel у тримачі із шарнірного з'єднання.

Початок експлуатації

► Повісьте кабель у тримачі на дверцята.

4.11.6 Знімання дверцят

УВАГА

Небезпека травмування через перекидання дверцят!
► Притримуйте дверцята.

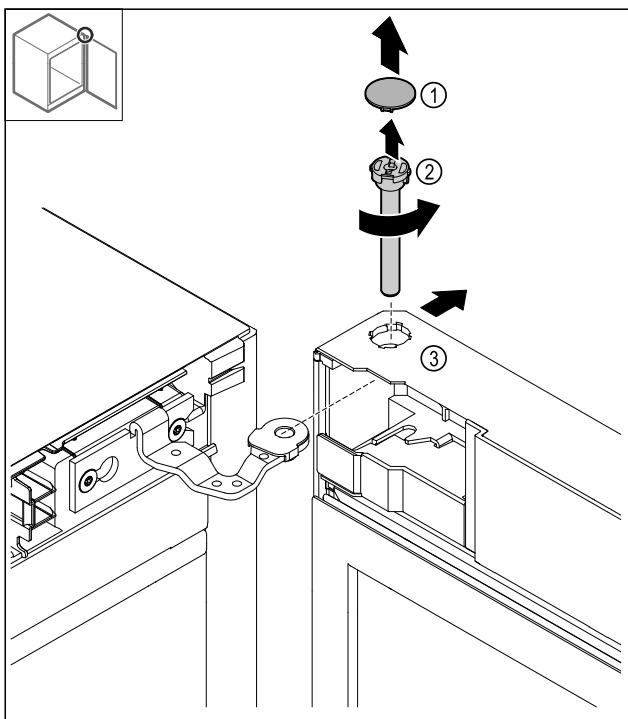


Fig. 18

- Зніміть накладку Fig. 18 (1).
- Відкрутіть палець Fig. 18 (2) проти годинникової стрілки й витягніть його.
- Злегка нахиліть дверцята Fig. 18 (3).

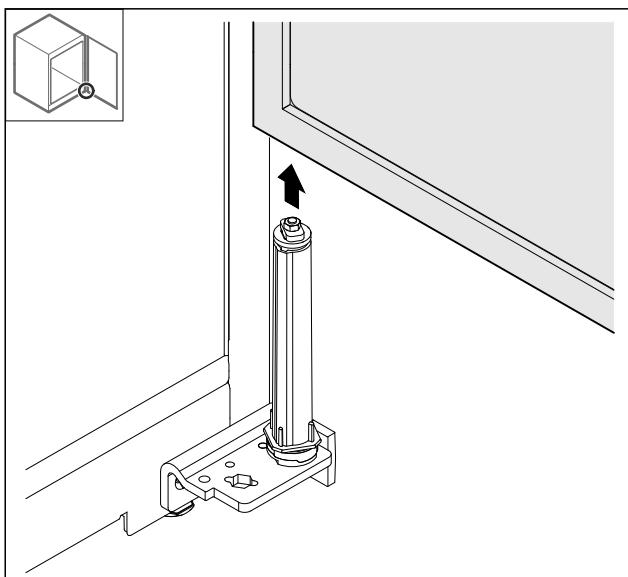


Fig. 19

- Зніміть дверцята рухом догори.
- Покладіть двері на м'яку підкладку.

4.11.7 Перестановка верхньої накладки

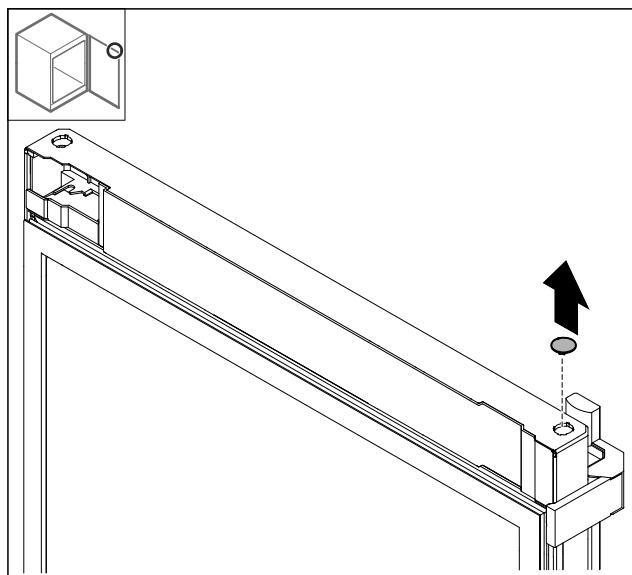


Fig. 20

- Вийміть накладку.

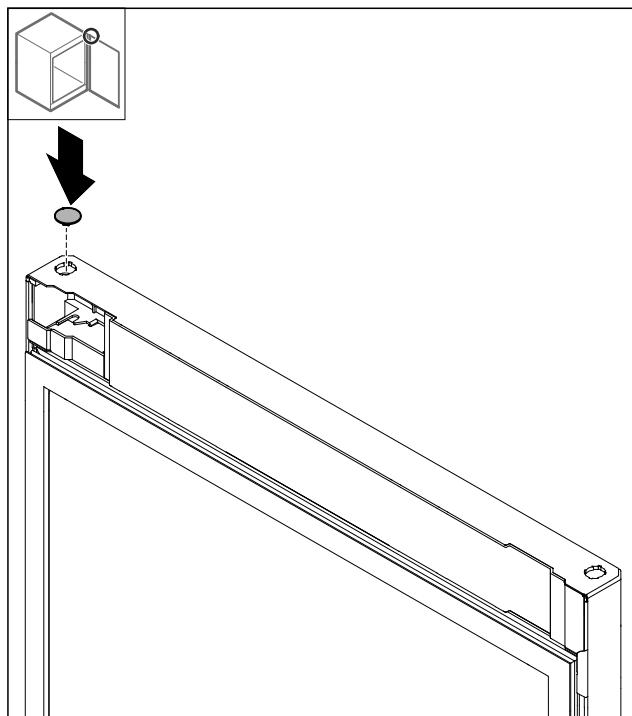


Fig. 21

- Вставте накладку.

4.11.8 Перестановка упорної пластини

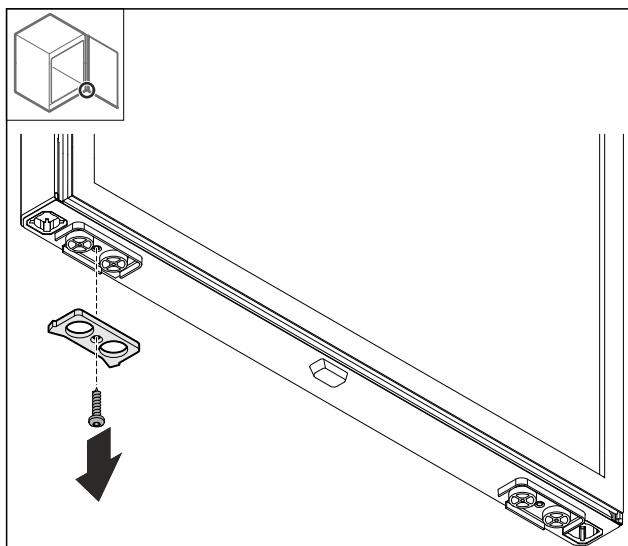


Fig. 22

- Від'єднайте упорну пластину.

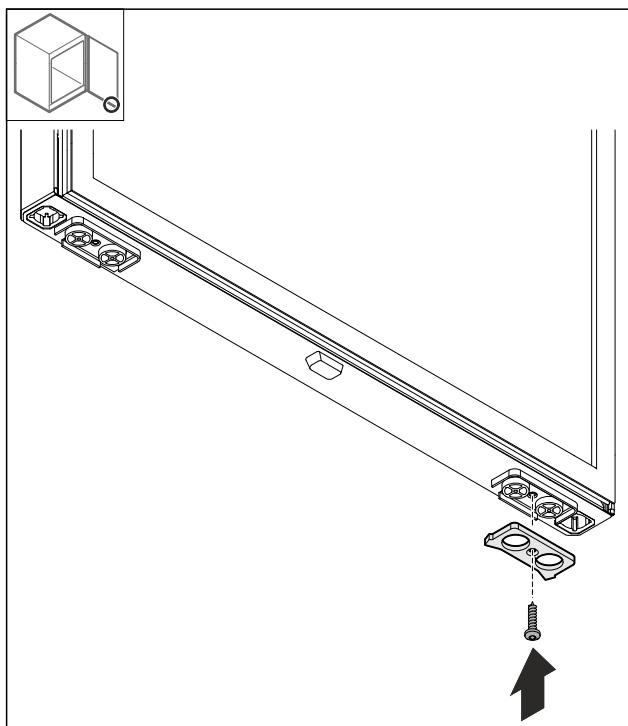


Fig. 23

- Встановіть упорну пластину на протилежному боці.

4.11.9 Перестановка дверної ручки

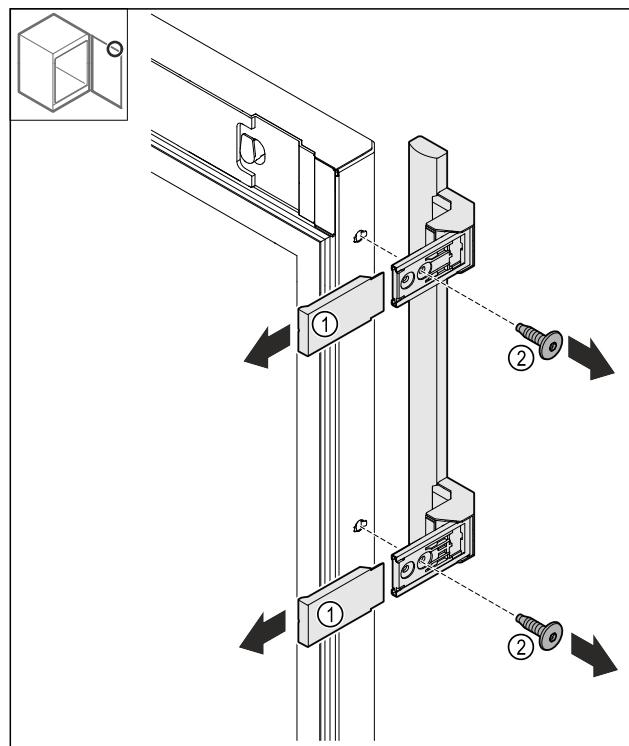


Fig. 24

- Знімте накладки Fig. 24 (1).
- Викрутіть гвинти Fig. 24 (2).
- Знімте ручку.

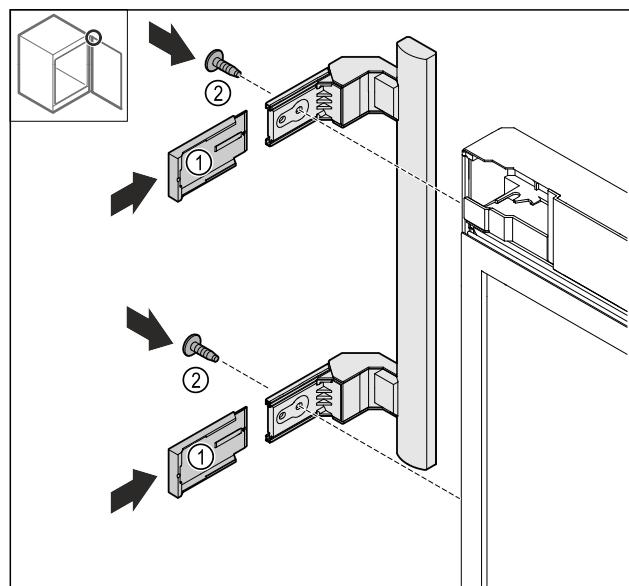


Fig. 25

- Переставте заглушку на протилежний бік.*
- Прикрутіть ручку з протилежного боку.
- Насуньте накладки Fig. 25 (1).

Початок експлуатації

4.11.10 Знімання накладки

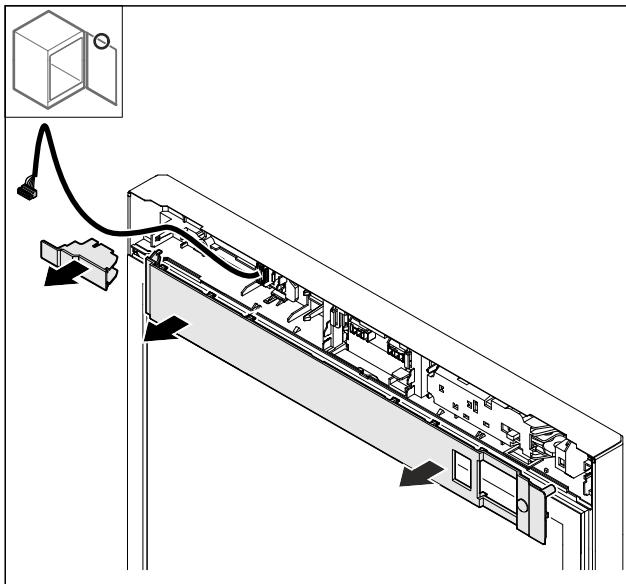


Fig. 26
► Зніміть накладки.

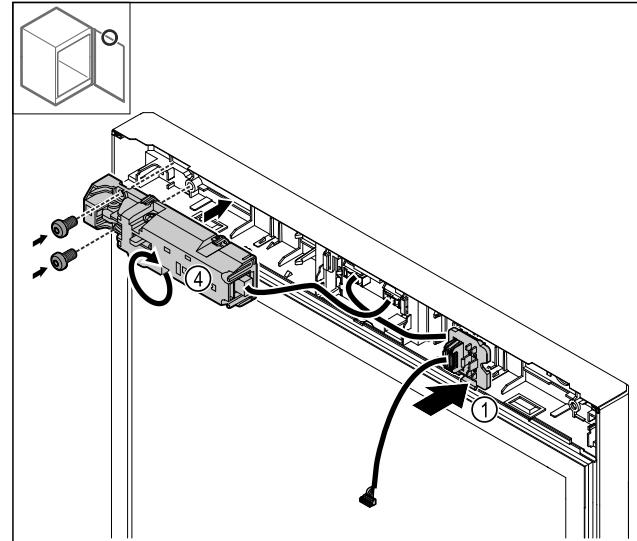


Fig. 28
► Зафіксуйте штекерне кріплення Fig. 28 (1) на протилежному боці.
► Поверніть електронний замок Fig. 28 (4) на 180° і закріпіть на протилежному боці.

4.11.11 Перестановка електронного замка

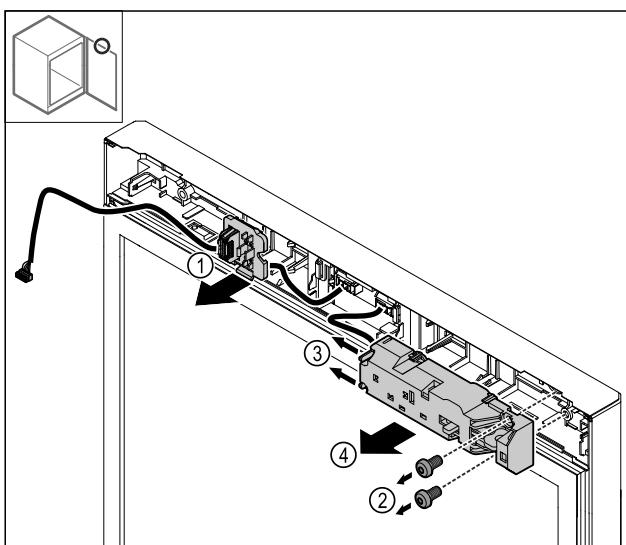


Fig. 27
► Від'єднайте штекерне кріплення Fig. 27 (1).
► Викрутіть гвинти Fig. 27 (2).
► Фіксувальний виступ Fig. 27 (3) відтисніть убік і зніміть електронний замок Fig. 27 (4).

4.11.12 Встановлення накладки

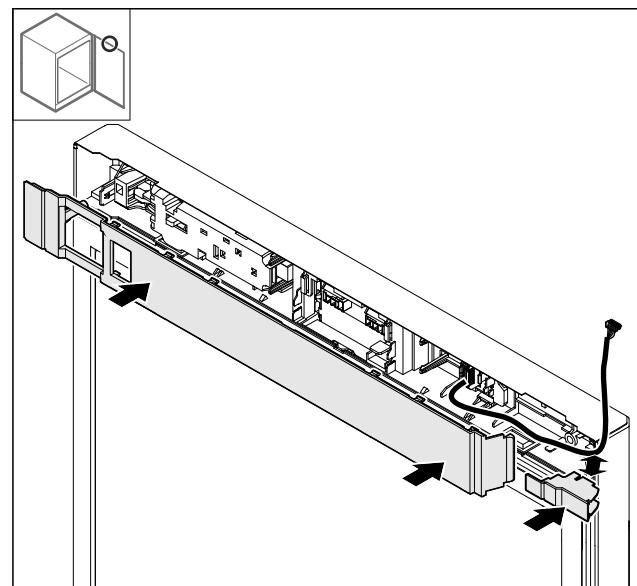


Fig. 29
► Поверніть накладку на 180° і прикріпіть її. Прослідкуйте, щоб кабель проходив через верхній отвір маленької накладки.

4.11.13 Перестановка верхнього шарніра

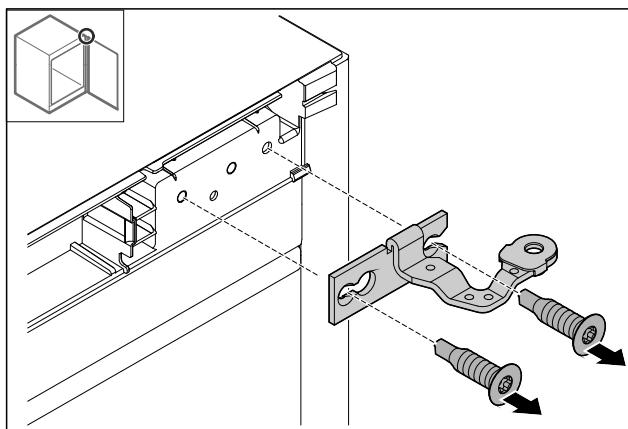


Fig. 30

- Від'єднайте шарнір.

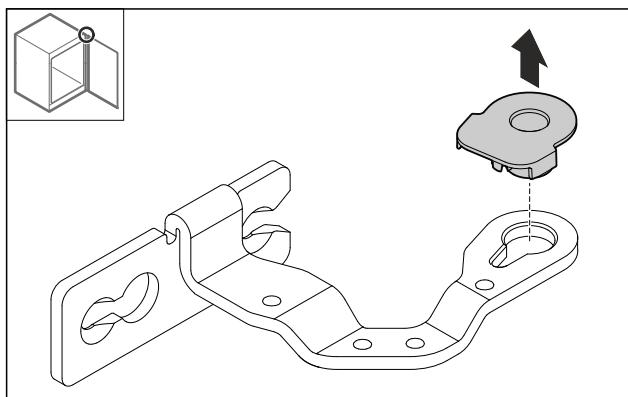


Fig. 31

- Витисніть опорну втулку назовні.

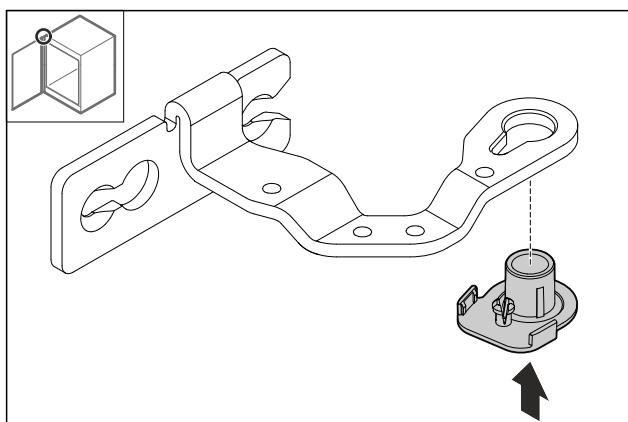


Fig. 32

- Вставте розвернуту на 180° опорну втулку з нижнього боку.

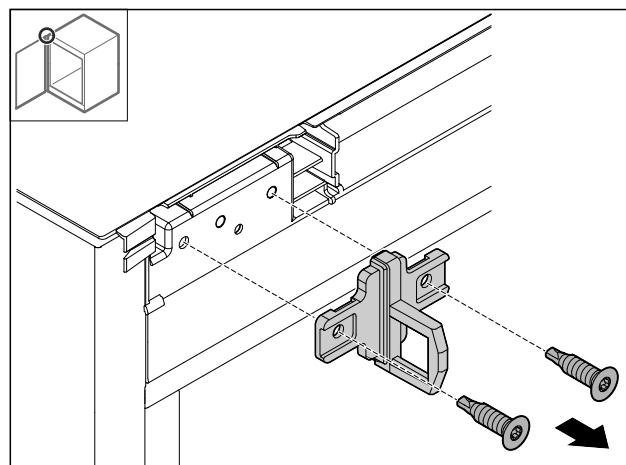


Fig. 33

- Зніміть запірний кутник.

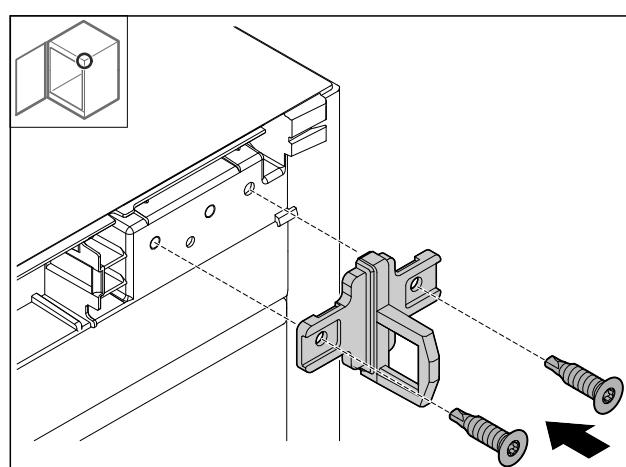


Fig. 34

- Встановіть запірний кутник на протилежному боці.

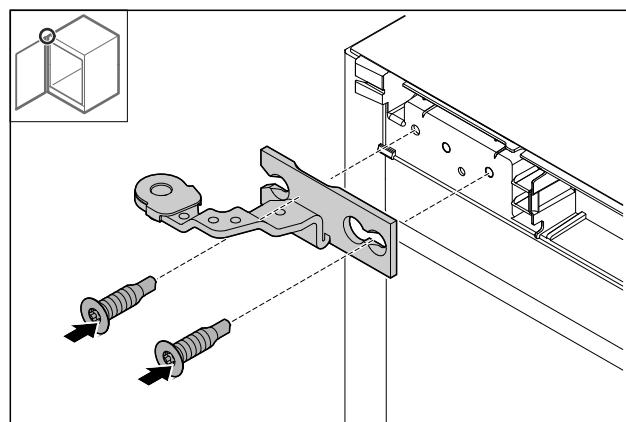


Fig. 35

- Змонтуйте шарнір.

4.11.14 Перестановка нижнього шарніра

УВАГА

Небезпека травмування через натягнуту пружину!

- Не розбирайте гвинтове з'єднання Fig. 36 (1) запірного механізму.

Початок експлуатації

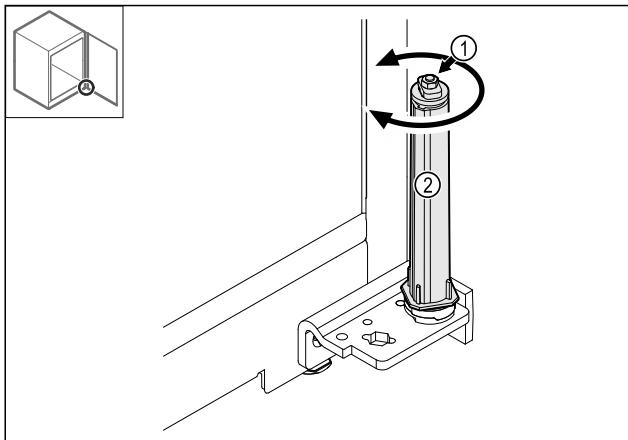


Fig. 36

- Поверніть запірний механізм Fig. 36 (2) до відчутного класання.
- Попередній натяг запірного механізму ослаблено.

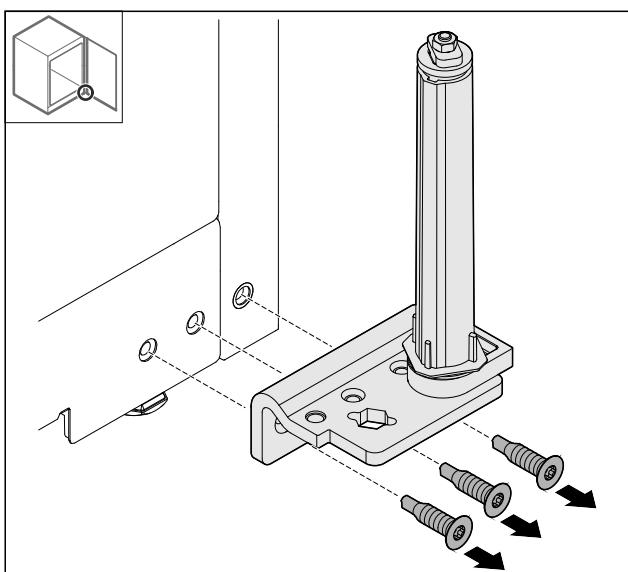


Fig. 37

- Від'єднайте шарнірний кутник.

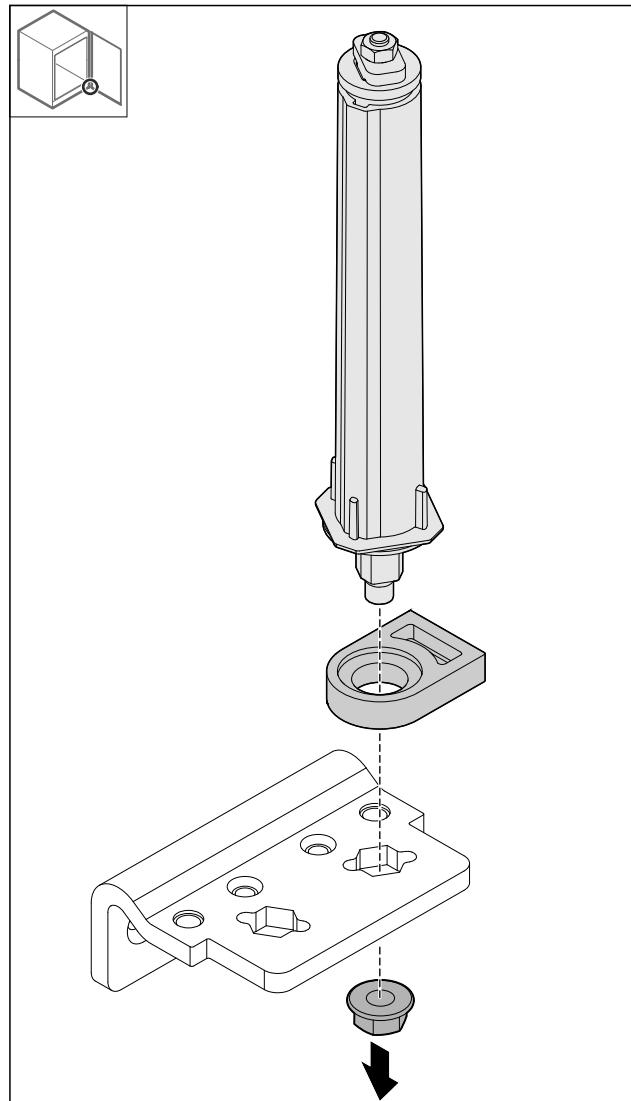


Fig. 38

- Ослабте гайку.

Вказівка

Під час монтажу слідкуйте за правильною орієнтацією запірного механізму.

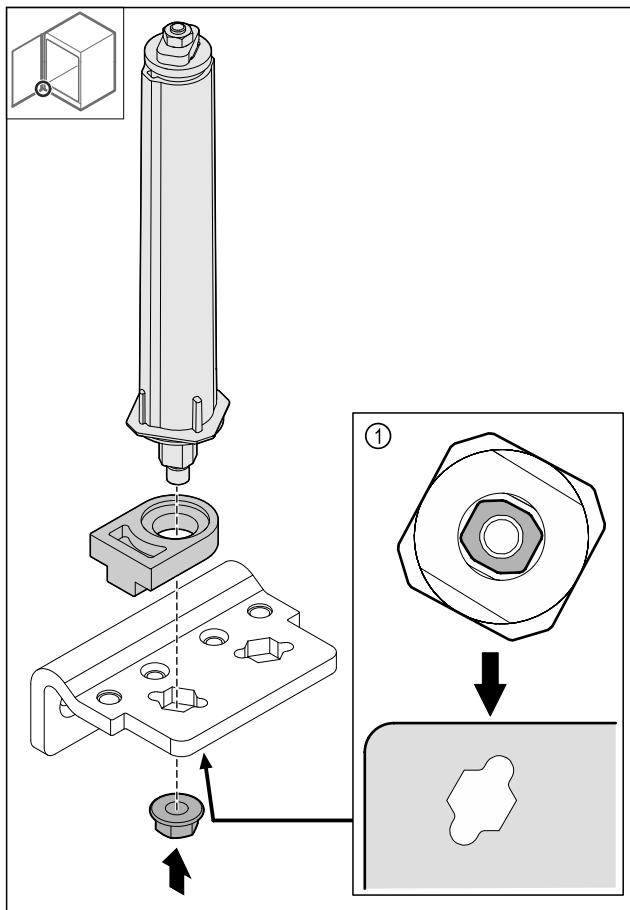


Fig. 39 Вигляд знизу: Fig. 39 (1)

- Переставте запірний механізм у шарнірному кутнику і зафіксуйте гайкою.

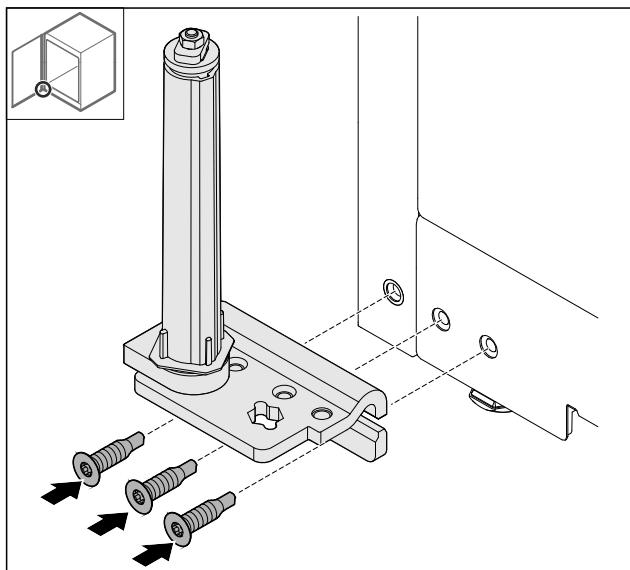


Fig. 40

- Змонтуйте шарнірний кутник на протилежному боці.

Вказівка

Правильне вирівнювання і попередній натяг важливі для роботи запірного механізму.

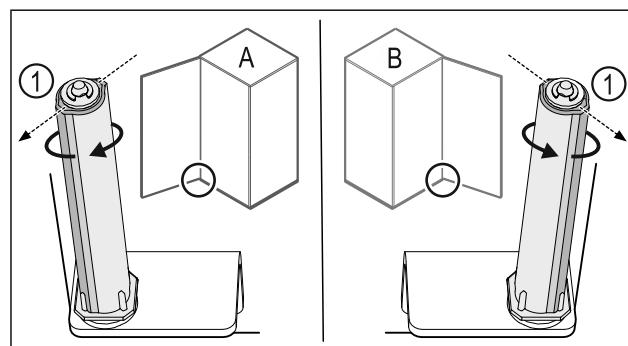


Fig. 41 Розкриття ліворуч (A) / Розкриття праворуч (B)

- Систему закриття поверніть проти опору доки перемичка системи закриття Fig. 41 (1) не показуватиме назовні.
- Система закриття самостійно лишається у цьому положенні.
- Система закриття вирівняна і попередньо напруженна.

4.11.15 Монтаж дверцят

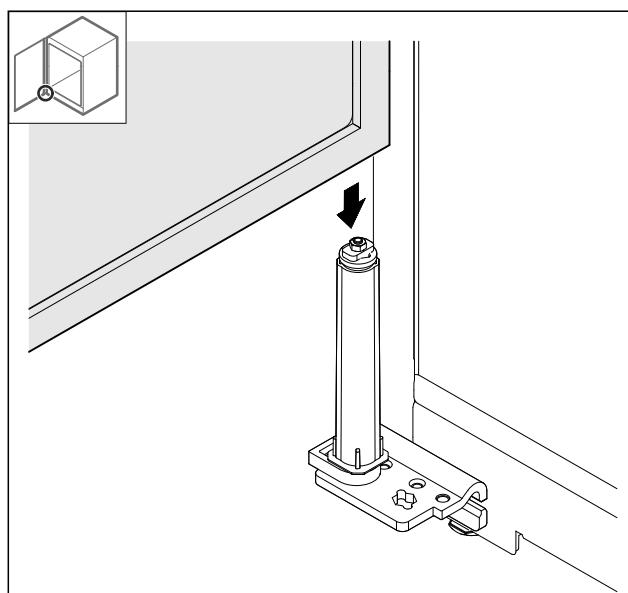


Fig. 42

- Поставте дверцята на запірний механізм.

Початок експлуатації

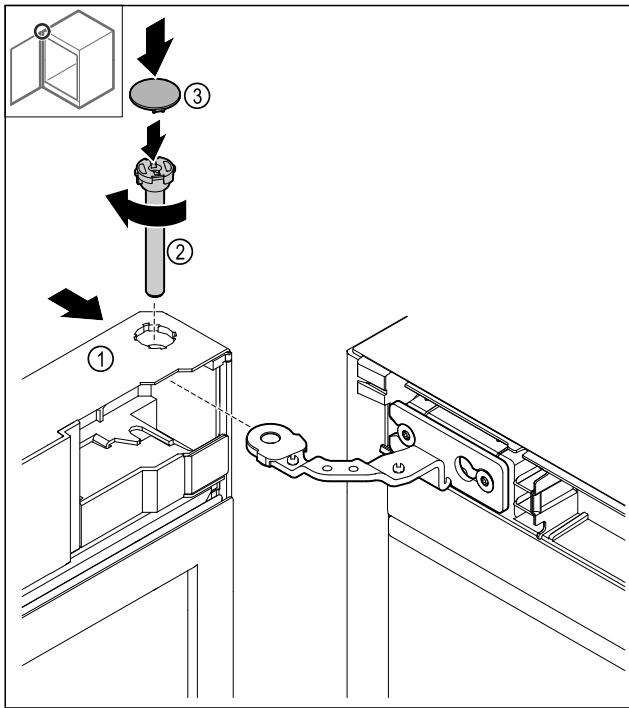


Fig. 43

- Насуньте двері Fig. 43 (1) на шарнір у напрямку згори донизу.
- Вставте палець Fig. 43 (2) і затягніть його за годинниковою стрілкою.
- Установіть кожух Fig. 43 (4).

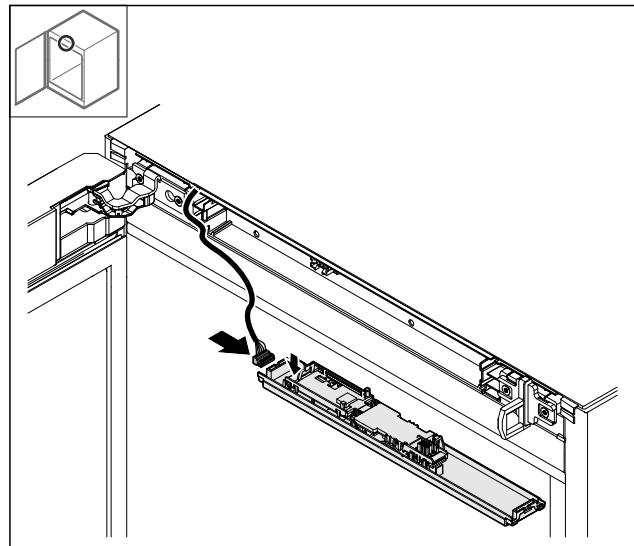


Fig. 45

- Вставте штекер.

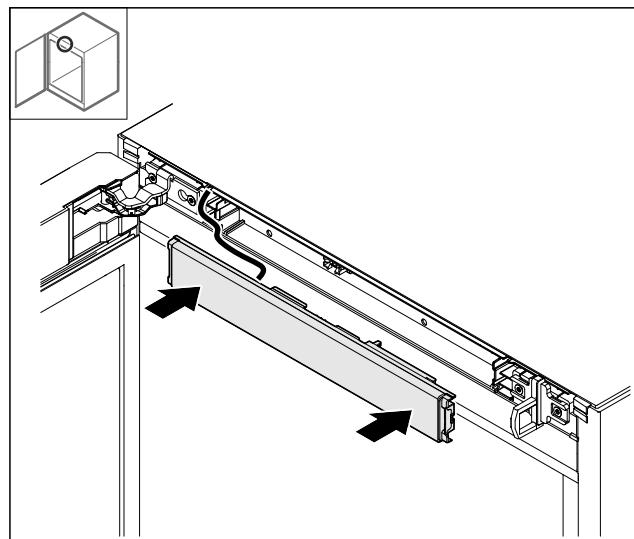


Fig. 46

- Встановіть передню панель.

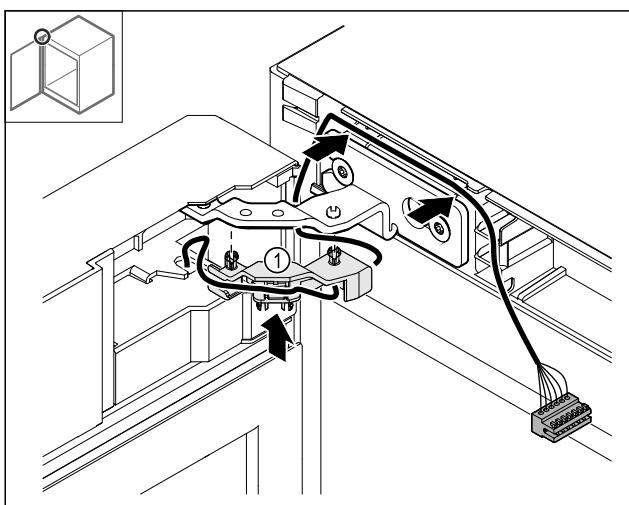


Fig. 44

- Притисніть кабельний тримач так, Fig. 44 (1) щоб він увійшов у шарнір.
- У шарнірі прокладіть кabel у напрямку передньої панелі.

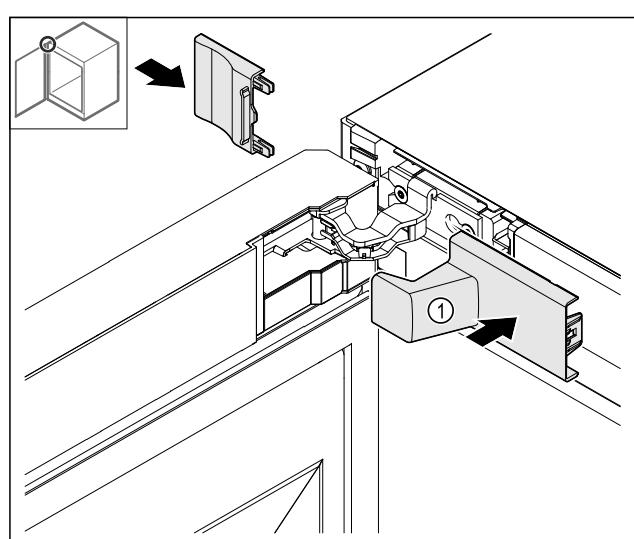


Fig. 47

- (1) Накладка не входить до комплекту постачання.

- Встановіть накладки.

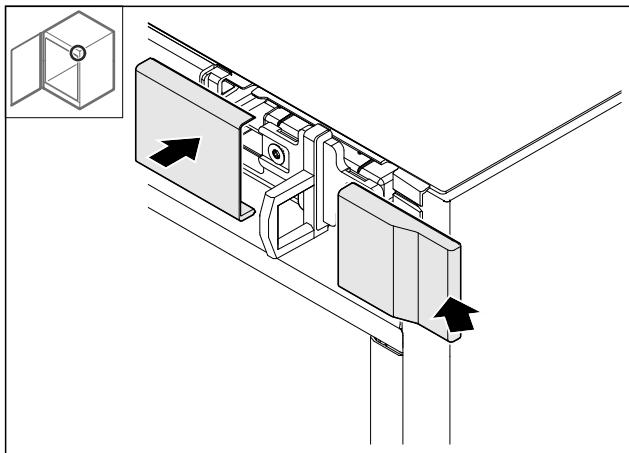


Fig. 48

- Встановіть накладку.

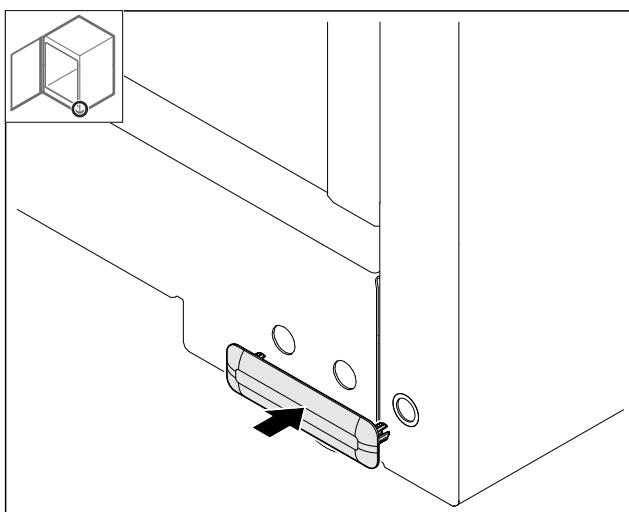


Fig. 49

- Встановіть накладку.

4.11.18 Монтаж стільниці

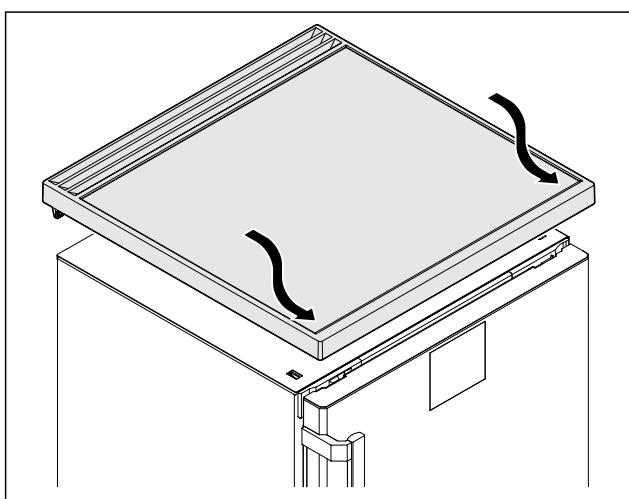


Fig. 50

- Встановіть стільницю.

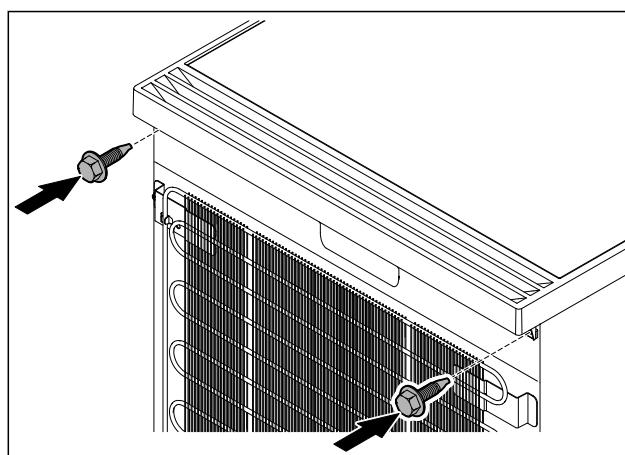


Fig. 51

- Прикрутіть стільницю гвинтами.

4.12 Вирівнювання дверцят

Якщо двері не прямі, можна юстувати двері на нижньому шарнірному кутику.

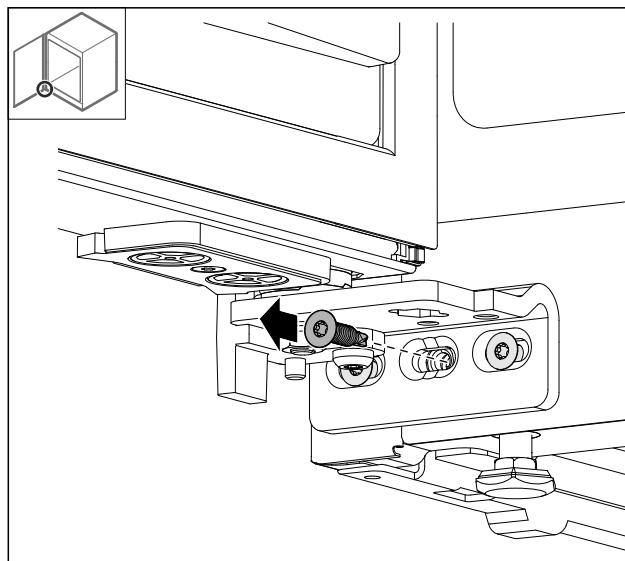


Fig. 52

- Видалити середній гвинт на нижньому шарнірному кутику.

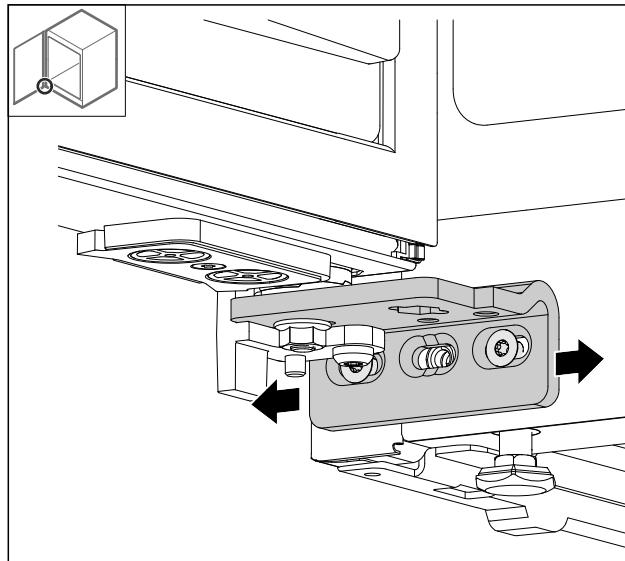


Fig. 53

Початок експлуатації

- Трохи ослабити обидва гвинти і посунути двері з шарнірним кутиком ліворуч або праворуч.
- Затягнути гвинти до упору (середній гвинт більше не потрібен).
- Дверцята вирівняні прямо.

4.13 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджених частинах корпусу пристрою.

- Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- Не використовуйте пристрій, якщо пристрій або шнур живлення пошкоджено.
- Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій налаштовано відповідно до нормативних вимог. (див. 4.5 Монтувати ручку дверей)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано. (див. 4.1 Умови встановлення)
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані.
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській таблиці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрію.

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрію.

- Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!

Загоряння.

Ушкодження на пристрії.

- Не використовувати подовжуvalний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.



УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрії.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

- З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.
- Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.
- Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

4.14 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію)

Переконайтесь, що виконано такі умови:

- Пристрій встановлено і підключено.
- Всі клейкі смуги, клейка та захисна плівка на та в пристрії видалені.

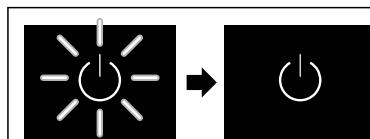


Fig. 54 Приближене відображення

- Символ режиму очікування блимає: зачекайте, доки завершиться процес запуску.
- На дисплеї відображається символ режиму очікування. Якщо пристрій постачається із заводськими налаштуваннями, при введенні в експлуатацію треба спочатку налаштувати мову екрану і дату/час.

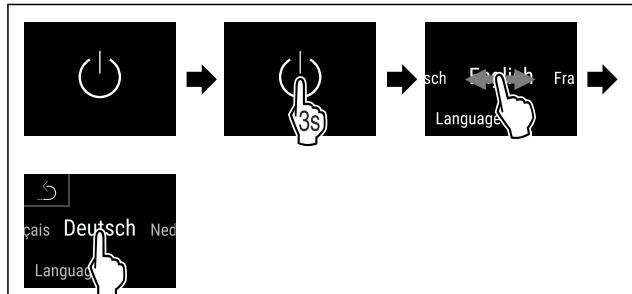


Fig. 55

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Мова налаштована.

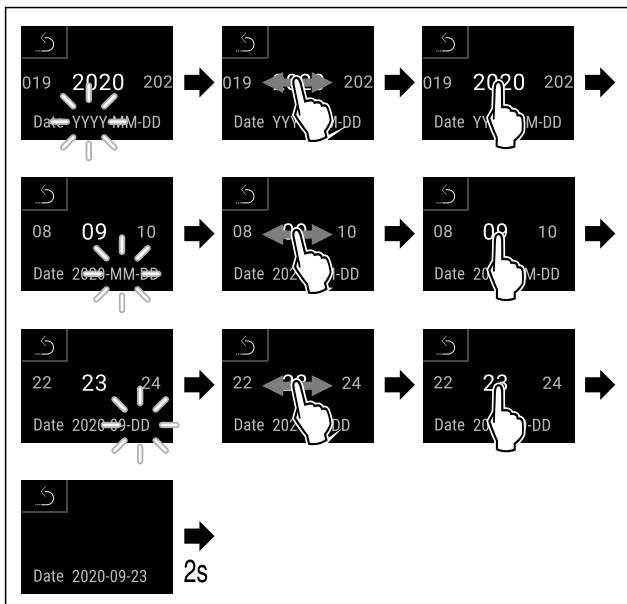


Fig. 56

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Дата налаштована.

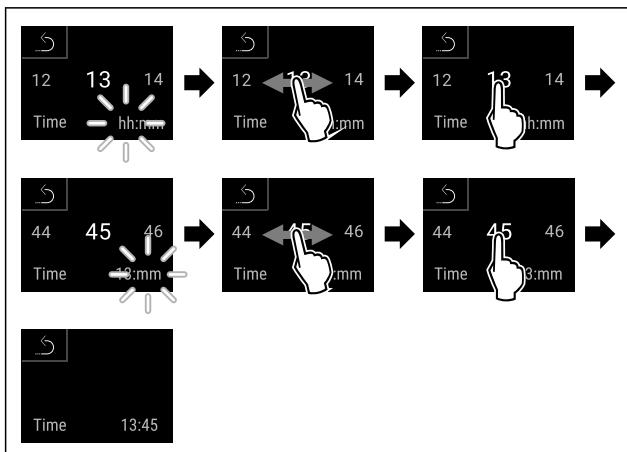


Fig. 57

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Час налаштовано.




Fig. 58 Індикатор стану

- ▷ Пристрій готовий до роботи, як тільки на дисплеї з'явиться температура.
- ▷ Індикатор температури блимає, доки не буде досягнуто налаштованої температури.

5 Зберігання

5.1 Поради стосовно збереження

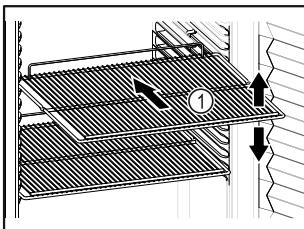


Fig. 59 Приблизне відображення

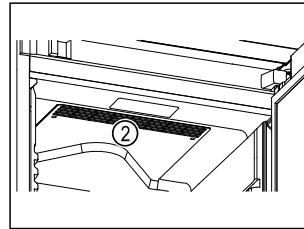


Fig. 60

При зберіганні враховувати:

- Якщо решітки для зберігання Fig. 59 (1) знімні, відрегулювати по висоті.
- Враховувати максимальне завантаження.
- Пристрій завантажувати лише коли досягнута температура зберігання (дотримання холодильного ланцюжка).
- Тримати відкритою вентиляційну щілину Fig. 60 (2) вентилятора циркуляційного повітря у внутрішній камері.
- Охолоджувані продукти не повинні торкатися задньої стінки.
- Охолоджувані товари не виступають за край полиць.
- Рідини зберігати у закритих резервуарах.
- Охолоджувані продукти класти з відстанню між ними, щоб повітря могло циркулювати.
- Охолоджені продукти не повинні розміщуватися вище за мітку.

Це важливо для оптимальної циркуляції повітря та підтримання рівномірної температури у всій внутрішній камері.


6 Керування

6.1 Елементи керування та індикації

Дисплей робить можливим швидкий огляд поточного стану пристрою, налаштування температури, стану функцій і налаштувань, а також аварійних та повідомлень про помилку.

Керування здійснюється безпосередньо на дисплеї Touch & Swipe шляхом проведення пальцем і натискання.

Можна активувати та деактивувати функції та змінити значення налаштування.

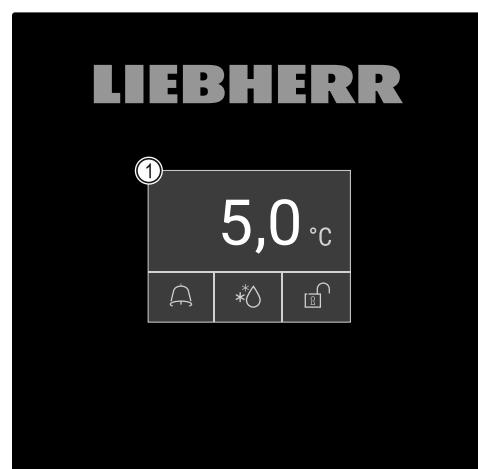

Керування

Fig. 61 Дисплей Touch & Swipe
(1) Індикатор стану

6.1.1 Індикатор стану




Fig. 62 Індикатор стану

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Фактична темпера-
тура | (3) Стан процесу розморо-
жування |
| (2) Аварійний стан | (4) Стан блокування дверей |

Індикатор стану – це вихідний індикатор.

У центрі відображається температура, а в нижній зоні – три символи. На індикаторі стану можуть відображатися інші різні символи індикації.

З індикатора стану відбувається навігація до функцій і налаштувань.

6.1.2 Символи індикації

Символи індикації повідомляють про поточний стан пристрою.

Символ	Стан пристрою
	Символ режиму очіку- вання Пристрій вимкнений.
	Символ режиму очіку- вання (блімає) Пристрій розганяється.
	Температура (блімає) Цільова температура ще не досягнута. Пристрій охолоджується до встановленої температури.
	Індикатор стану (з білою рамкою) Пристрій заблокований.
	D на індикації Пристрій у демонстраційному режимі.
	Індикація технічного обслуговування (жовтий) Налаштований часовий інтервал закінчився.
	Повний накопичувач даних (жовтий) Накопичувач даних (999 годин) повний. Найстаріші дані перепи- суються від тепер.

Символ	Стан пристрою
	Повний накопичувач сигналів тривоги (жовтий) Накопичувач сигналів тривоги повний. Видавати окремі сигнали тривоги або накопичувач цілком.
	Відкриття дверей вручну (жовтий) Закриті дверцята відкриваються вручну.
	Символ помилки (червоний) Пристрій у аварійному стані.
	Фон (блакитний) Активне налаштування або активна функція
	Стовпчик (зростання) Натисніть та утримуйте 3 секунди для активації налаштування.
	Стовпчик (спадання) Натисніть та утримуйте 3 секунди для деактивації налаштування.
Символи індикатора стану	
Додаткові символи в нижній частині індикатора стану уможливлюють швидкий доступ до інформації про аварійні сигнали й подробиць про стан пристрою.	
	Символ сигналу тривоги (сірий) Архів сигналу тривоги порожній. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ сигналу тривоги (білий) Підтвердженні сигнали тривоги у архіві сигналу тривоги. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ сигналу тривоги (червоний) Ще не підтвердженні сигнали тривоги у архіві сигналу тривоги. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ сигналу тривоги (червоний, блімає) Активний сигнал тривоги у архіві. Короткий дотик відкриває архів сигналу тривоги.
	Символ розморожування (сірий) Нема активного розморожування.

Символ	Стан пристрію
	Символ розморожування (білий, блимає) Розморожування активне. За короткого дотику відкривається функція розморожування. (див. 6.2.23 Розморожування)
	Символ розморожування (білий) Автоматичне розморожування активне. Не можна перервати функцію.
	Символ замок дверей (білий, закритий) Блокування дверей активне. Короткий дотик відкриває введення коду для відкриття дверей. (див. 6.2.6 Блокування дверей)
	Символ замок дверей (білий, відкритий) Блокування дверей не активне. Короткий дотик відкриває введення коду для блокування дверей. (див. 6.2.6 Блокування дверей)

Додаткові символи індикатора стану

6.1.3 Акустичні сигнали

Сигнал звучить у наступних випадках:

- При підтвердженні функції або значення.
- При функції або значення не можна активувати або деактивувати.
- Як тільки виникає помилка.
- У випадку аварійних повідомлень.

Звуки сигналів тривоги можна вимикати і вимикати в клієнтському меню.

6.2 Функції пристрію

6.2.1 Вказівки щодо функцій пристрію

Функції пристрію налаштовано на заводі таким чином, щоб ваш пристрій був повністю функціональним.

Перед зміною, активацією або деактивацією функцій пристрію переконайтесь, що дотримано наведених нижче вимог:

- Ви прочитали і зрозуміли опис роботи дисплея. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)
- Ви ознайомилися з елементами керування та індикації вашого пристрію. (див. 6.1 Елементи керування та індикації)

6.2.2 Вимикання/вимикання пристрію

Ця функція робить можливим вимикання та вимикання всього пристрію.

Увімкнення пристрію

Без активованого демонстраційного режиму:

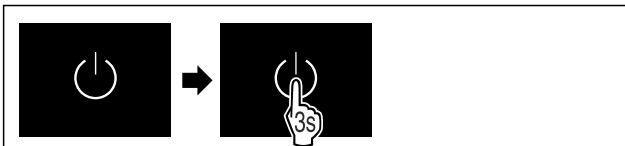


Fig. 63

► Виконати кроки згідно з малюнком.

З активованим демонстраційним режимом:

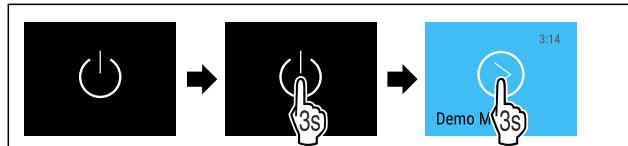


Fig. 64

► Виконати кроки згідно з малюнком.

Вказівка

Деактивуйте демонстраційний режим до закінчення зворотного відліку.




Fig. 65 Індикатор стану

► Індикація температури з'являється на дисплей.

Вимикання пристрію




Fig. 66


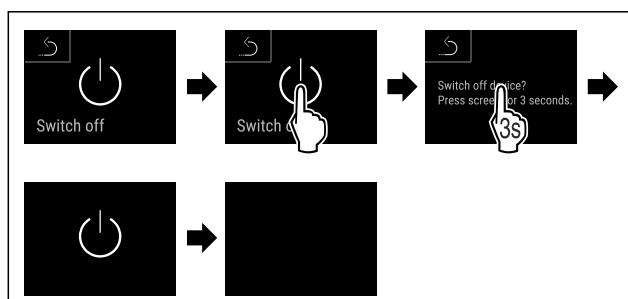


Fig. 67

► Виконати кроки згідно з малюнком.

► На дисплей відображається символ режиму очікування.

► Дисплей автоматично вимикається приблизно після 10 хвилин.



6.2.3 Температура

Температура всередині пристрію встановлена на потрібне згідно з DIN 13277 значення 5 °C (+/-3 K) і не може бути змінена.

Вказівка

► Охолоджувані продукти зберігати лише тоді, коли температура у пристрії становитиме 5 °C.

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- тип, температура та кількість охолоджуваних продуктів

Вказівка

В більшості зон внутрішньої камери температура повітря може відрізнятись від індикатора температури.

З правильною температурою харчові продукти довше лишаються свіжими. Таким чином можна уникнути зайвого викидання.

6.2.4 Запис температури

Пристрій з цією функцією показує мінімальну і максимальну температуру внутрішнього приміщення. Такий запис запускається автоматично після увімкнення пристрою з інтервалом в одну хвилину. Після закінчення 999 годин (приблизно 40 днів) вказівка показує на повний накопичувач даних. Запис температури тоді слід скинути.

Вказівка

Незалежно від цієї функції записуються також весь перебіг температури, аварійні та сервісні повідомлення. Ці дані можна експортувати і зберегти на USB-накопичувачі. (див. 6.2.24 Завантаження даних / Datalogging)

Якщо на пристрії є додатковий датчик продуктів, існує можливість вибрати його для індикації мінімальної і максимальної температури. (див. 6.2.25 Калібрування датчика)

Вказівка

Слід одноразово скинути запис температури при введенні в експлуатацію пристрою **після досягнення налаштованої температури**. (див. Скинути запис температури) Завдяки цьому значення стає інформативним.

Показати запис температури

Запис температури показує тривалість прийому і максимальної і мінімальної температури, виміряні за цей час.




Fig. 68



Fig. 69

▷ Показується екран статусу з записами температури.

Скинути запис температури

Показані максимальну і мінімальну температури можна скинути будь-коли. При цьому показані значення видаляються і заново запускається інтервал запису.




Fig. 70

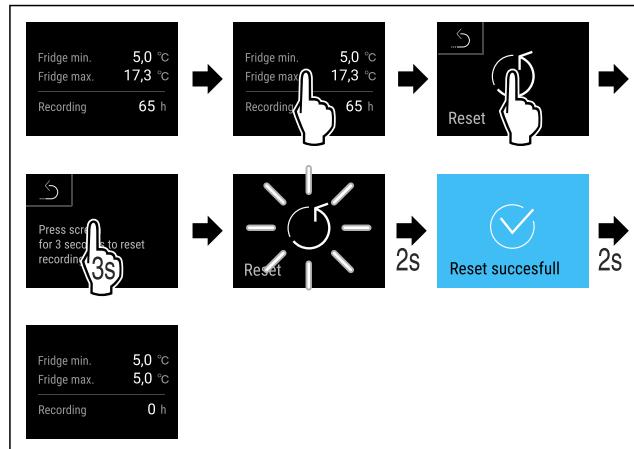


Fig. 71

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Запис температури скинутий.

6.2.5 Освітлення

Пристрій оснащено внутрішнім освітленням.

Внутрішнє освітлення можна увімкнути на тривалий час. (див. Увімкнути освітлення*) *

У разі відкривання дверей пристрою вмикається внутрішнє освітлення.

Цю функцію можна деактивувати. (див. Вимкнення освітлення під час відкриття дверей*) *

Увімкнути освітлення*




Fig. 72

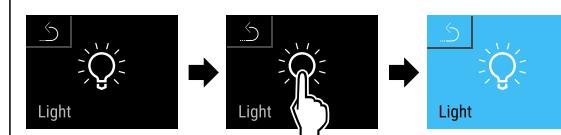


Fig. 73

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Освітлення увімкнute.

Вимкнуди освітлення*



Fig. 74

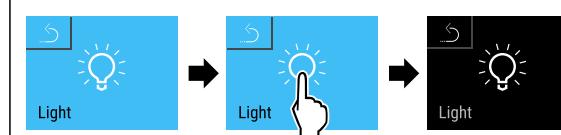


Fig. 75

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Освітлення вимкнене.

Вимкнення освітлення під час відкриття дверей*

Fig. 76

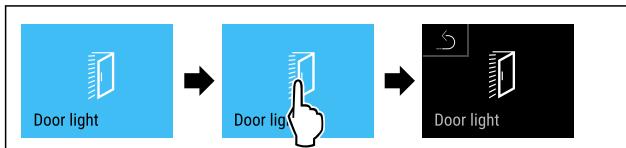


Fig. 77

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Освітлення при відкритті дверей вимкнено.

Ввімкнення освітлення під час відкриття дверей*

Fig. 78

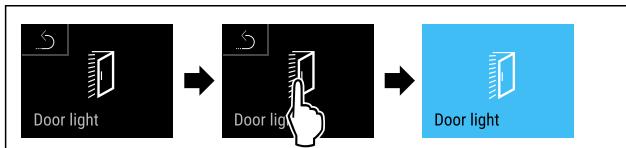



Fig. 79

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Освітлення при відкритті дверей увімкнуто.

**6.2.6 Блокування дверей**

Пристрій оснащено електронним блокуванням дверей. **При першому введені в експлуатацію двері розблоковані** і Ви можете їх відкрити.

Ця функція дозволяє захистити пристрій від небажаного вилучення.

Для цього є наступні можливості налаштування:

- Блокувати двері кодом для дверей.
- Розблокувати двері кодом для дверей.
- Активація автоматичного блокування.
- Деактивація автоматичного блокування.
- Налаштуйте затримку автоматичного блокування.
- Зміна коду дверей. (див. 6.2.9 Код доступу)
- Скидання коду дверей. (див. 6.2.9 Код доступу)
- Приєднати дистанційне керування. (див. 6.2.10 Дистанційне керування)

Блокувати двері кодом для дверей**Вказівка**

- У наступному прикладі використовується PIN-код, налаштований на заводі: **1 1 1 1**.




Fig. 80 Індикація статусу

Виходячи з індикації стану запускається введення коду дверей дотиком до символу відкритого замка.

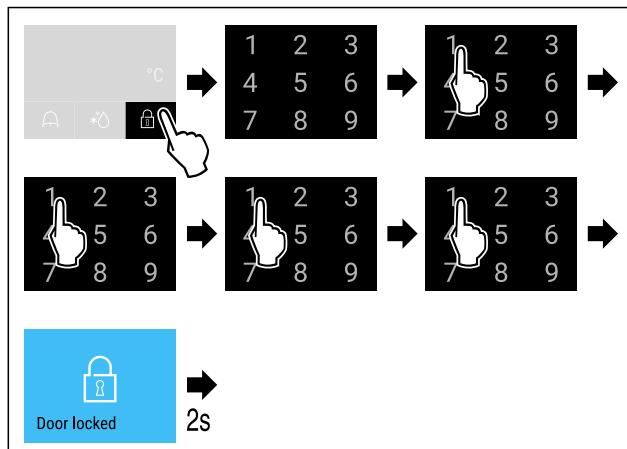


Fig. 81 Заблокувати двері за допомогою коду для дверей 1 1 1 1.

- Виконати кроки згідно з малюнком.




Fig. 82 Індикація статусу з білим обрамленням

- ▷ Дверцята заблоковані.

Розблокувати двері кодом для дверей**Вказівка**

- У наступному прикладі використовується PIN-код, налаштований на заводі: **1 1 1 1**.




Fig. 83 Індикація статусу з білим обрамленням

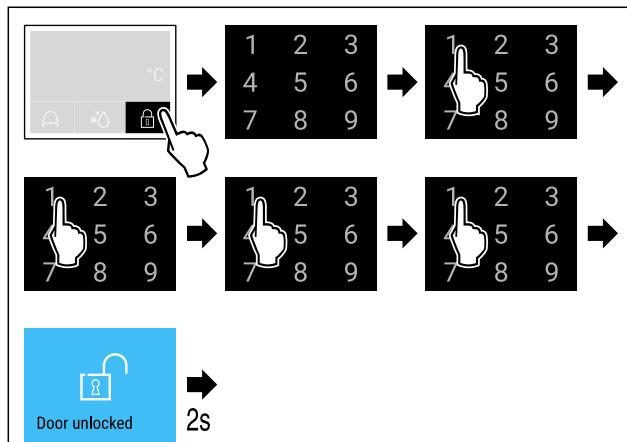


Fig. 84 Розблокувати двері за допомогою коду для дверей 1 1 1 1.

- Виконати кроки згідно з малюнком.




Fig. 85 Індикація статусу

- ▷ Індикація статусу з'являється з символом відкритого замка.

- ▷ Дверцята розблоковані.

Керування

Активація автоматичного блокування



Fig. 86

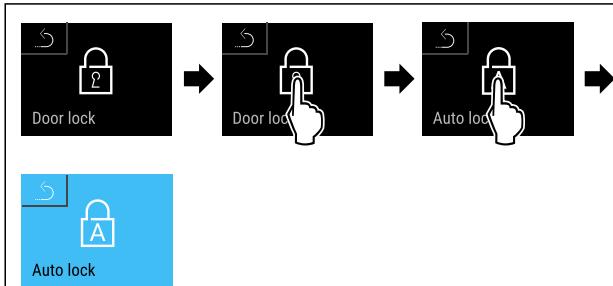


Fig. 87

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Активоване автоматичне блокування.
- Тепер можна налаштувати затримку (див. Налаштуйте затримку автоматичного блокування).

Вказівка

Двері можна надалі з дистанційним керуванням (див. 6.2.10 Дистанційне керування) або через введення коду дверей блокувати і розблокувати.

Деактивація автоматичного блокування



Fig. 88

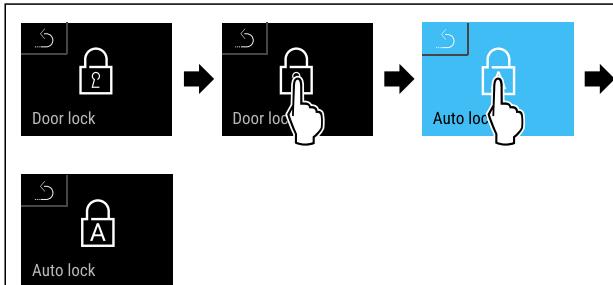


Fig. 89

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Деактивоване автоматичне блокування.

Налаштуйте затримку автоматичного блокування

Ця функція встановлює затримку часу автоматичного блокування дверей після відкриття дверей.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- Автоматичне блокування дверей (див. Активація автоматичного блокування) активоване.



Fig. 90

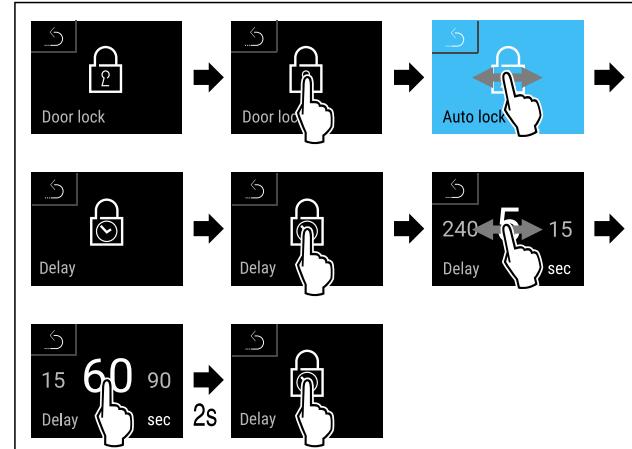


Fig. 91 Можна налаштовувати наступні значення: 5, 15, 60, 90, 120, 180 та 240 секунд

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Затримка налаштована.

Зміна коду дверей

(див. 6.2.9 Код доступу)

Скидання коду дверей

(див. 6.2.9 Код доступу)

Приєднати дистанційне керування

(див. 6.2.10 Дистанційне керування)



6.2.7 SmartLock

Щоб перешкодити вийманню охолоджуваних продуктів, ця функція уможливлює автоматичне блокування дверей після спрацювання сигналу попередження про підвищення температури. (див. 6.2.26 Сигнал попередження про підвищення температури) Час затримки блокування можна налаштувати. Відкриття дверей тоді можливе лише з SmartLock PIN-кодом.

Використання:

- Активувати SmartLock.
- Деактивувати SmartLock.
- Налаштування затримки блокування.
- Розблокувати замок дверей з SmartLock PIN-кодом.
- SmartLock PIN-код змінити. (див. 6.2.9 Код доступу)
- SmartLock PIN-код скинути. (див. 6.2.9 Код доступу)

Активувати SmartLock

Вказівка

- У наступному прикладі налаштований на заводі PIN код: **1 1 1 1** використовується.



Fig. 92

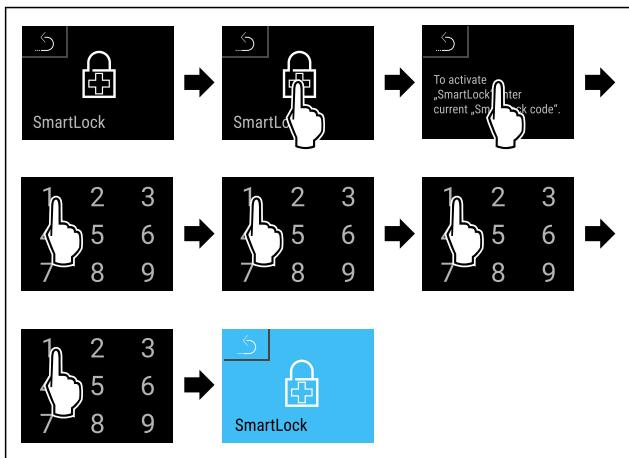


Fig. 93

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ SmartLock активований.
- ▷ Тепер можна вибрати інтервал затримки блокування. (див. Налаштувати затримку блокування)

Деактивувати SmartLock

Вказівка

- У наступному прикладі налаштований на заводі PIN код: **1 1 1 1** використовується.




Fig. 94

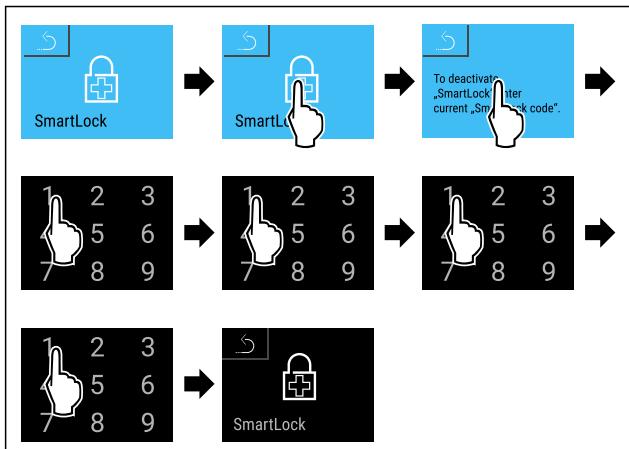


Fig. 95

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ SmartLock деактивовано.

Налаштувати затримку блокування

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartLock має бути активним. (див. Активувати SmartLock)



Fig. 96

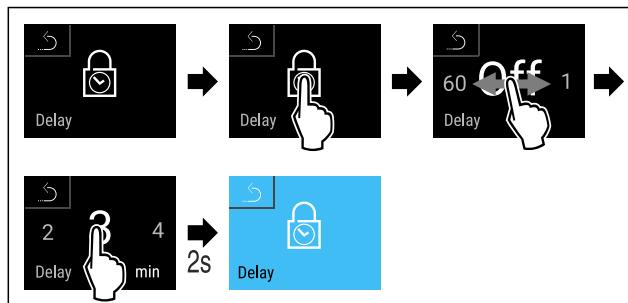


Fig. 97 Можна налаштувати наступні значення: Off (час очікування відсутній) до 60 хвилин; кроками по 1 хвилині

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Час затримки блокування налаштовано.

Розблокувати замок дверей з SmartLock PIN-кодом

Після спрацювання сигналу попередження про підвищення температури (див. 6.2.26 Сигнал попередження про підвищення температури) двері блокуються через функцію SmartLock автоматично.

Відкриття тепер можливе лише через SmartLock PIN-код.

Вказівка

- У наступному прикладі використовується цей SmartLock PIN код: **2 3 4 5**

Виходячи з індикації стану запускається введення SmartLock PIN-коду. Відображається інформація стосовно функції SmartLock і запис температури системи попередження про температуру.

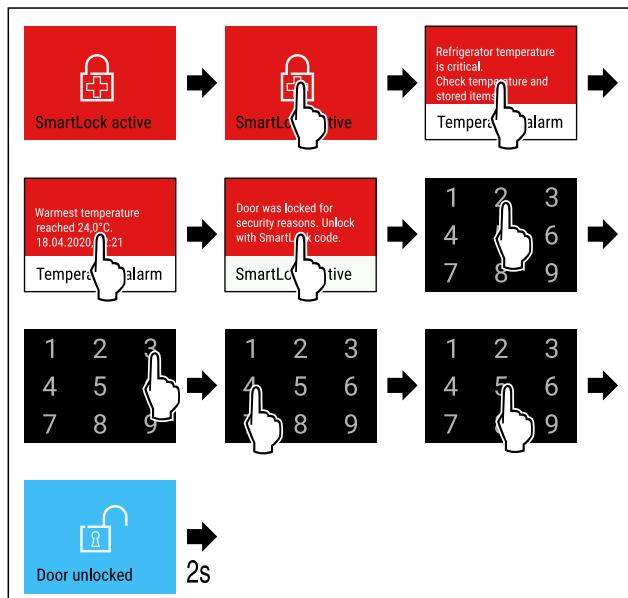


Fig. 98

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Дверцята розблоковані.



Fig. 99 Індикація статусу

- ▷ Індикація температури з'являється на дисплеї.

Зміна PIN-коду SmartLock

(див. 6.2.9 Код доступу)

Скидання PIN-коду SmartLock

(див. 6.2.9 Код доступу)

Керування

6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування



Ця функція уможливлює доступ до меню налаштування через чотиризначний PIN код.

Використання:

- Уникнути випадкової зміни налаштувань і функцій.
- Уникнути випадкового вимкнення пристроя.
- Уникнути випадкового налаштування температури.

Вказівка

► У подальших прикладах використовується встановлений на заводі PIN-код: **1 1 1 1**.

Активувати забезпечення доступу до меню налаштування



Fig. 100

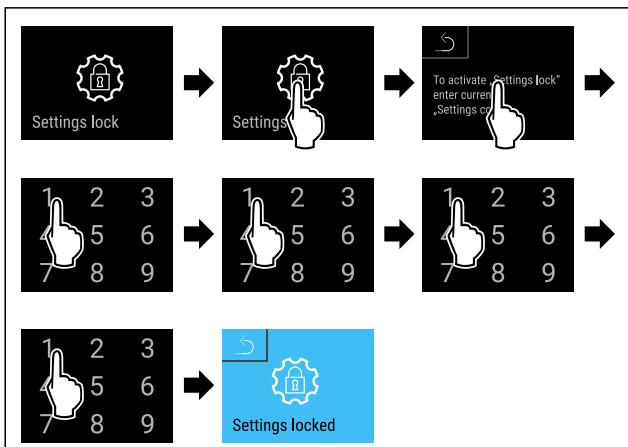


Fig. 101

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► Активовано забезпечення доступу до меню налаштування.

Змінити PIN-код забезпечення доступу меню налаштування

(див. 6.2.9 Код доступу)

Деактивувати забезпечення доступу до меню налаштування



Fig. 102

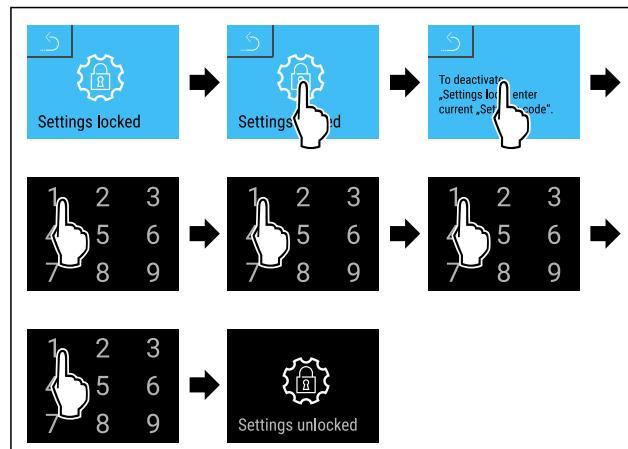


Fig. 103

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► Деактивовано забезпечення доступу до меню налаштування.

Відкрити захищене меню налаштування

Якщо блокатор доступу до меню налаштувань активний, для відкривання меню налаштувань необхідно ввести PIN-код. Одразу після виходу з меню налаштувань блокатор доступу вмикається автоматично.

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

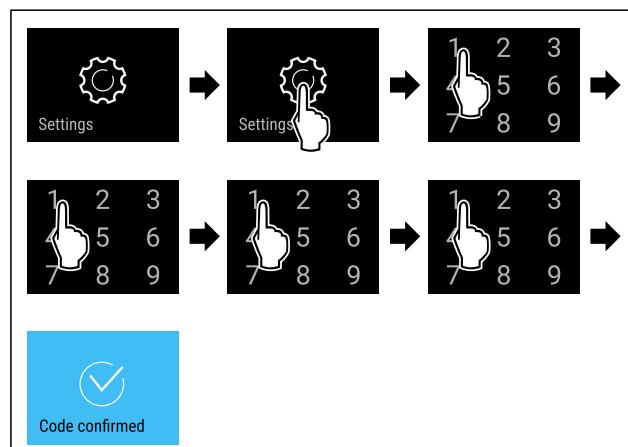


Fig. 104

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► PIN-код правильний: відкривається меню налаштування.

6.2.9 Код доступу

Можливі різні налаштування.

Використання:

- Зміна коду дверей.
- Скидання коду дверей.
- Зміна коду налаштування.
- Скидання коду налаштування.
- Зміна коду SmartLock.
- Скидання коду SmartLock.



Код дверей

Зміна коду дверей

Це налаштування робить можливим зміну коду дверей блокування дверей.

Налаштування відбувається по 3 ступеням:

- Введення старого коду дверей
- Введення нового коду дверей
- Підтвердження нового коду дверей

Вказівка

- У наступному прикладі змінюється попередньо налаштований на заводі код дверей **1 1 1 1**.
- Новий код для дверей: **2 3 4 5**




Fig. 105

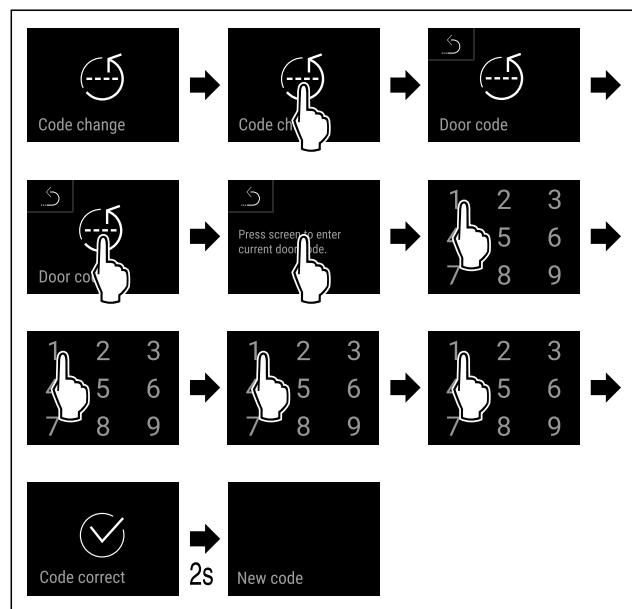


Fig. 106

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення старого коду дверей успішне.

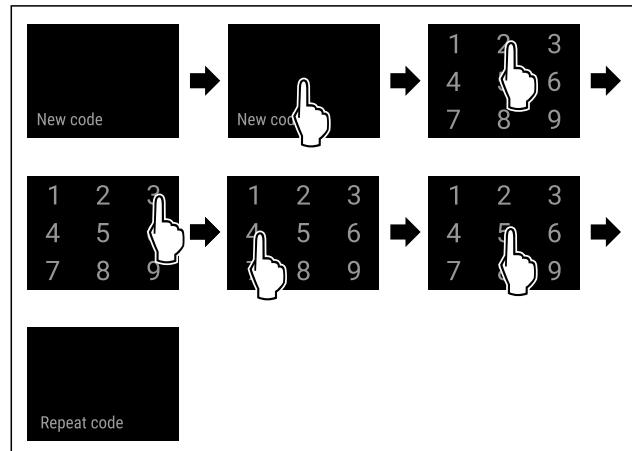


Fig. 107

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення нового коду дверей успішне.

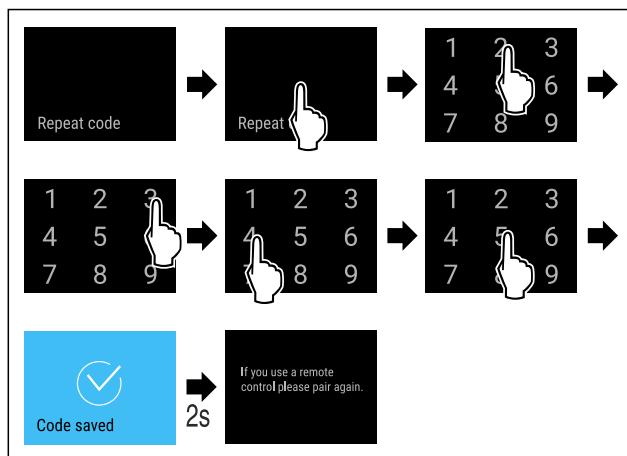


Fig. 108

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Підтвердження нового коду дверей успішне.
- Зміна коду дверей.
- Повторно сполучити систему дистанційного керування. (див. 6.2.10 Дистанційне керування)

Скидання коду дверей

Код дверей забутий або не відомий.

- Скинути пристрій на заводські налаштування. (див. 6.2.33 Скидання до заводських налаштувань)
- Пристрій скинуто на попередні налаштування.
- Налаштований на заводі код для дверей: **1 1 1 1**



Забезпечення доступу меню налаштування

Зміна коду налаштування

Це налаштування робить можливим зміну коду налаштування для забезпечення доступу меню налаштування.

Налаштування відбувається по 3 ступеням:

- Введення старого коду налаштування
- Введення нового коду налаштування
- Підтвердження нового коду налаштування

Вказівка

- У наступному прикладі змінюється попередньо налаштований на заводі код налаштування **1 1 1 1**.
- Новий код для налаштування: **2 3 4 5**



Fig. 109

Забезпечення доступу меню налаштування має бути активним. (див. 6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

Керування

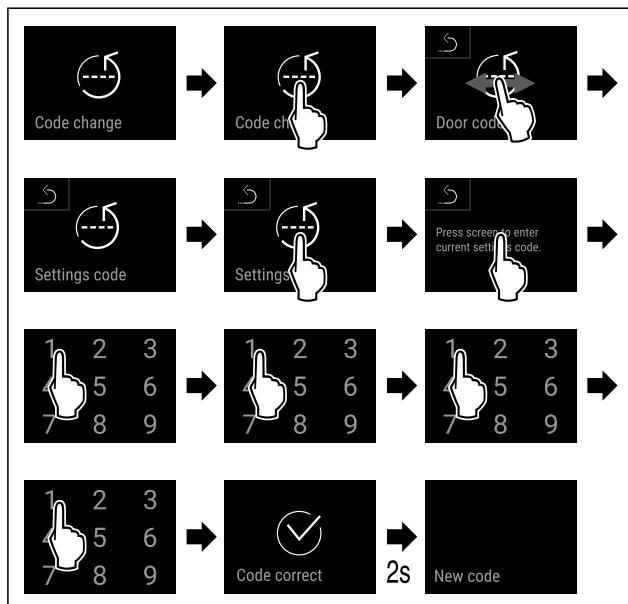


Fig. 110

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення старого коду налаштування успішне.

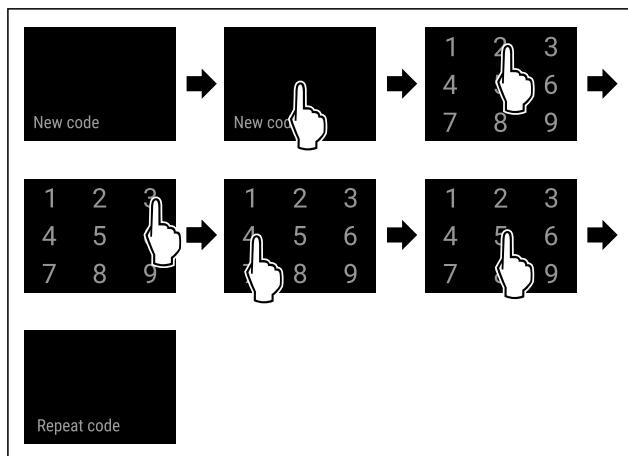


Fig. 111

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення нового коду налаштування успішне.

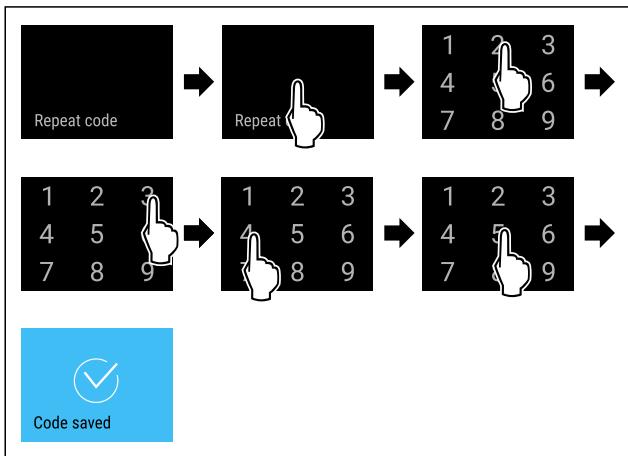


Fig. 112

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Підтвердження нового коду налаштування успішне.
- Зміна коду налаштування.

Скидання коду налаштування

Код налаштування для забезпечення доступу меню налаштування забутий або не відомий.

- Пристрій на заводські налаштування (див. 6.2.33 Скидання до заводських налаштувань) скинути.
- Пристрій скинуто на попередні налаштування.
- Заводський код для налаштування: **1 1 1 1**



Зміна коду SmartLock

Це налаштування робить можливим зміну коду SmartLock. Налаштування відбувається по 3 ступеням:

- Введення старого коду SmartLock
- Введення нового коду SmartLock
- Підтвердження нового коду SmartLock

Вказівка

- У наступному прикладі змінюється попередньо налаштований на заводі код SmartLock **1 1 1 1**.
- Новий код SmartLock: **2 3 4 5**




Fig. 113

SmartLock має бути активним. (див. 6.2.7 SmartLock)

- Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

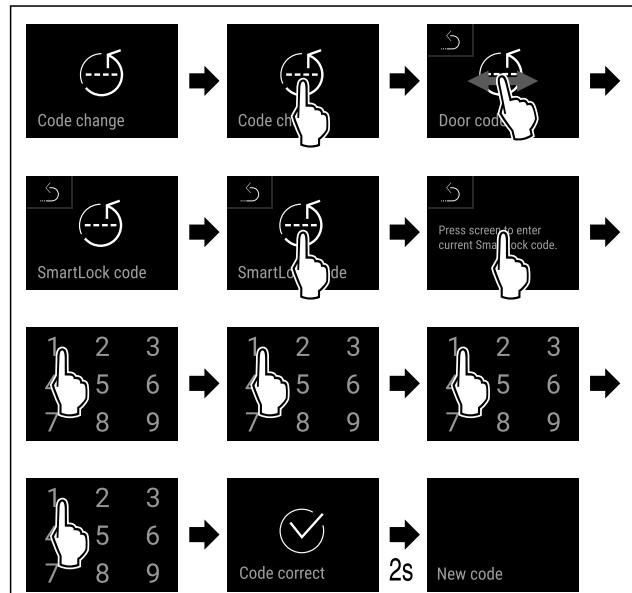


Fig. 114

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення старого коду SmartLock успішне.

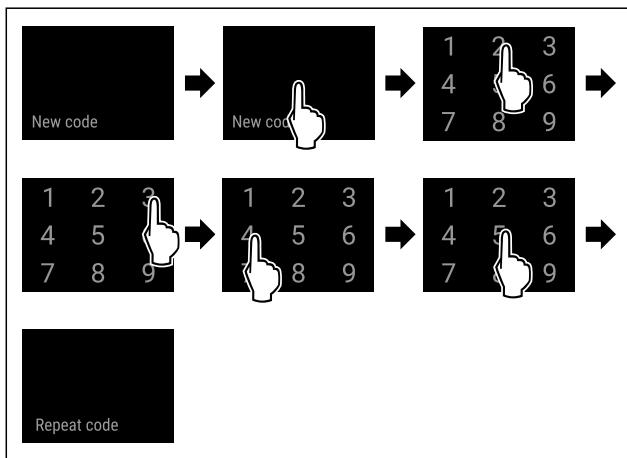


Fig. 115

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Введення нового коду SmartLock успішне.

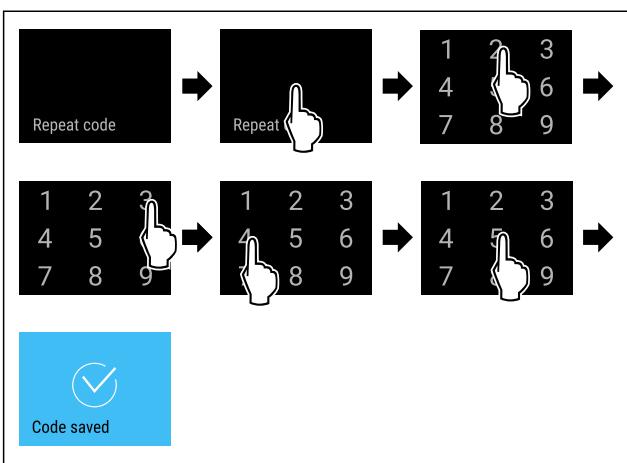


Fig. 116

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Підтвердження нового коду SmartLock успішне.
- Зміна коду SmartLock.

Скидання коду SmartLock

Код SmartLock забутій або не відомий.

- Скинути пристрій на заводські налаштування. (див. 6.2.33 Скидання до заводських налаштувань)
- Пристрій скинуто на попередні налаштування.
- Налаштований на заводі код SmartLock: **1 1 1 1**



6.2.10 Дистанційне керування

На дистанційному керуванні під час поставки зберігається заводський PIN-код, який кожен пристрій із незміненими заводськими налаштуваннями (див. 6.2.33 Скидання до заводських налаштувань) відкриває. Таким чином можна одним дистанційним керуванням відкривати та закривати кілька пристріїв. Через під'єднання створюється специфічний PIN-код, який може відкривати чи закривати лише заявлений пристрій. Скидання на заводські налаштування відновлює первинний функціонал.

Вказівка

Радіус дії дистанційного керування становить прибл. 15 м.

Використання:

- Приєднати дистанційне керування.
- Від'єднати дистанційне керування.

Приєднати дистанційне керування



Fig. 117

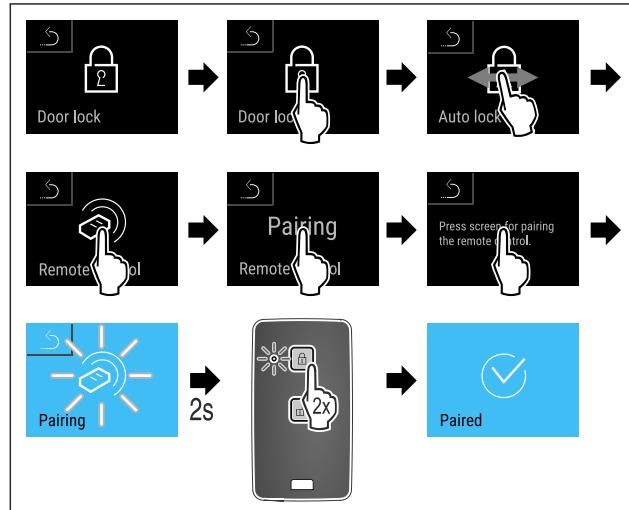


Fig. 118

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Два рази натисніть кнопку на дистанційному керуванні.
- Світлодіод статусу на дистанційному керуванні блимає тричі.
- Дистанційне керування зв'язане з пристроєм.

Від'єднати дистанційне керування



Fig. 119

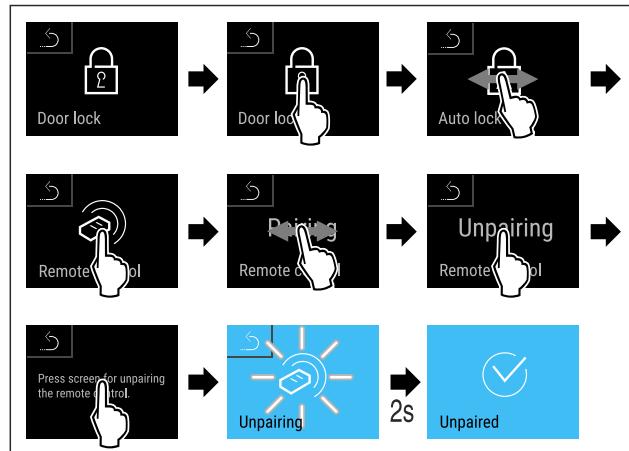


Fig. 120

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Дистанційне радіо керування від'єднане від пристроя.

6.2.11 Нагадування про інтервал технічного обслуговування



Налаштування проміжку часу, коли має бути нагадування про технічне обслуговування.

Можна налаштувати наступні значення:

- 7 діб

Керування

- 14 діб
- 30 діб
- 60 діб
- 90 діб
- 180 діб
- 360 діб
- 720 діб
- 1080 діб
- Вимк

Нагадування налаштувати інтервал технічного обслуговування

Наступні етапи операції описують, як налаштувати проміжок часу до технічного обслуговування.



Fig. 121

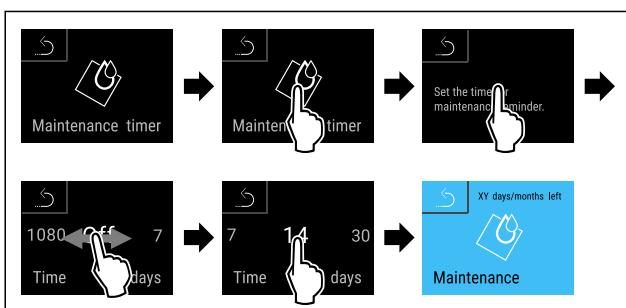


Fig. 122

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Налаштування проміжку часу, коли має бути нагадування про технічне обслуговування.
- Відображується час, що лишився.



6.2.12 Мова

В цьому налаштуванні налаштовується мова індикації.

Налаштування мови



Fig. 123

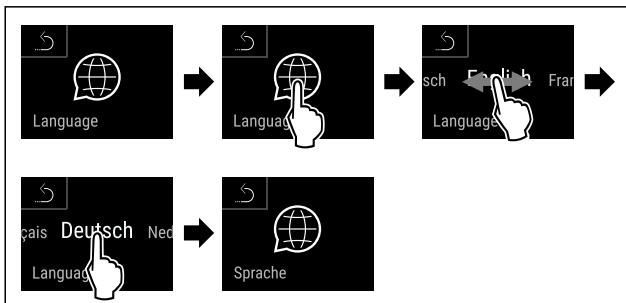


Fig. 124

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Вибрана мова налаштована.



6.2.13 Дата і час

Це налаштування робить можливим регулювання дати і часу.

Дату і час виставити



Fig. 125

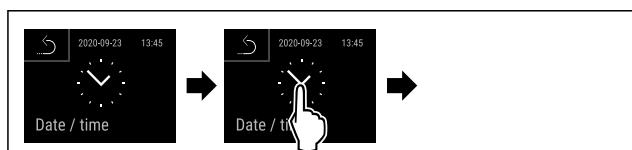


Fig. 126

- Виконати кроки згідно з малюнком.

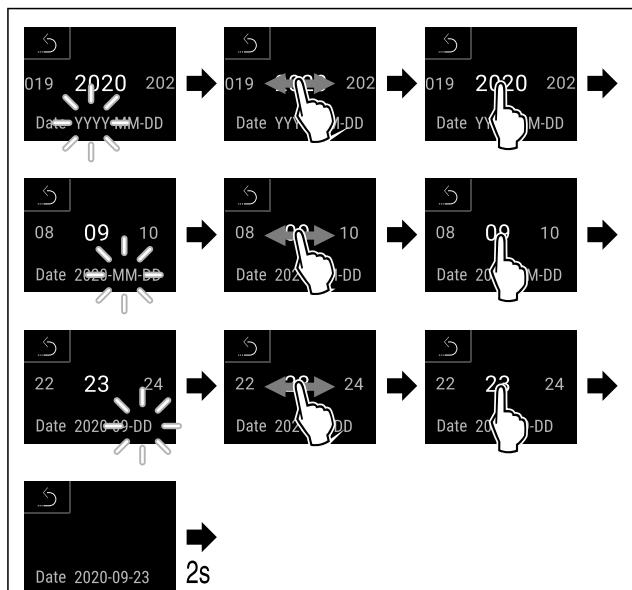


Fig. 127

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Дата налаштована.

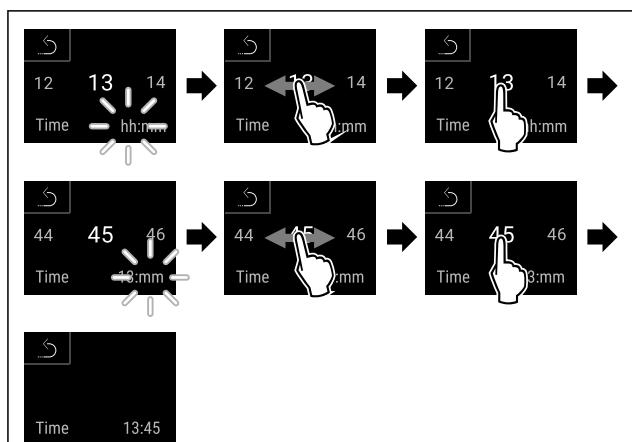


Fig. 128

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Час налаштовано.

6.2.14 Одиниця вимірювання темпера-



Ця функція використовується для налаштування одиниць вимірювання температури. Ви можете встановити градуси Цельсія або градуси Фаренгейта як одиницю вимірювання температури.

Налаштування одиниці вимірювання температури




Fig. 129

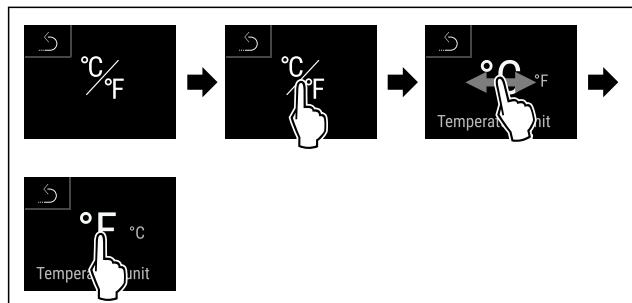


Fig. 130 Ілюстративне зображення: перемикання з градусів Цельсія на градуси Фаренгейта.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Одиниці вимірювання температури налаштовано.

6.2.15 Яскравість дисплея



Ця функція використовується для поетапного регулювання яскравості дисплея.

Ви можете налаштувати такі рівні яскравості:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (попереднє налаштування)

Налаштування яскравості



Fig. 131

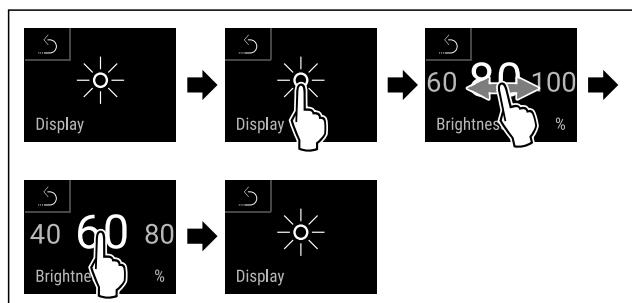


Fig. 132 Ілюстративне зображення: перемикання з 80 % на 60 %.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Яскравість налаштовано.

6.2.16 Alarm Sound



Ця функція робить можливим вмикання та вимикання всіх звуків сигналів тривоги як наприклад попередження про незачинені дверцята.

Активувати Alarm Sound



Fig. 133



Fig. 134

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Alarm Sound активований.

Деактивувати Alarm Sound



Fig. 135



Fig. 136

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Alarm Sound деактивовано.

6.2.17 Key Sound



Ця функція робить можливим вмикання та вимикання всіх звуків клавіш, звуків підтвердження і звуку запуску.

Активувати Key Sound



Fig. 137



Fig. 138

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Key Sound активований.

Деактивувати Key Sound



Fig. 139

Керування

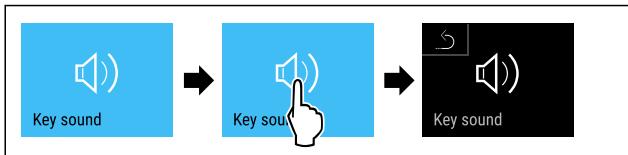


Fig. 140

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Key Sound деактивовано.



6.2.18 WLAN-з'єднання

Вказівка

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду, ввівши свою модель.

Вказівка

Використання Liebherr SmartMonitoring Dashboard за адресою <https://smartmonitoring.liebherr.com> передбачає встановлення SmartModule і робочий рахунок MyLiebherr. Під час онлайн введення в експлуатацію можна прямо уйти з наявними даними або зареєструватись і створити рахунок фірми.

Це налаштування створює з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через SmartModule. Пристрій можна впровадити через систему на основі браузеру Liebherr SmartMonitoring Dashboard і використовувати розширені опції та індивідуальні можливості для керування, адміністрування і контролю.

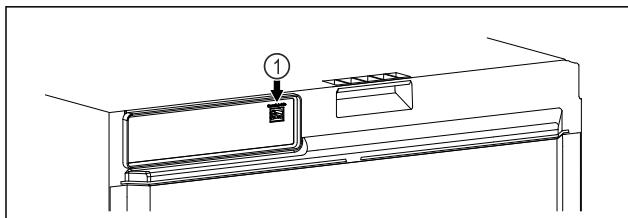


Fig. 141

- Переконайтесь, що виконані такі умови:
- SmartModule Fig. 141 (1) встановлено.

Створити з'єднання

Введення в експлуатацію і налагодження Вашого SmartModule виконуйте онлайн через Liebherr SmartMonitoring Dashboard на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой.



Fig. 142

- Відкрити Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (див. Fig. 142)

На холодильнику або морозильнику:



Fig. 143

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.



Fig. 144

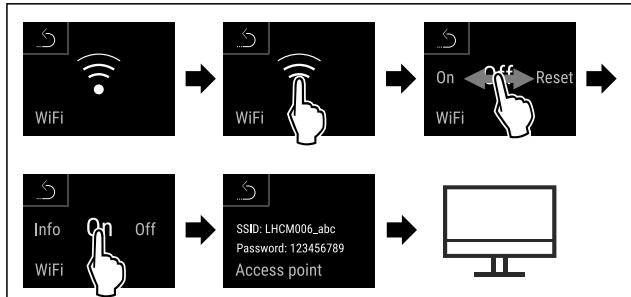


Fig. 145

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Продовжити процес наладки на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрой: Liebherr SmartMonitoring Dashboard

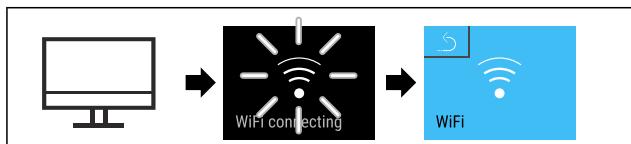


Fig. 146

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання створюється: WiFi connecting з'являється. Символ пульсуює.
- Виконувати вказівки Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- З'єднання створене.

Роз'єднати з'єднання




Fig. 147

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.




Fig. 148

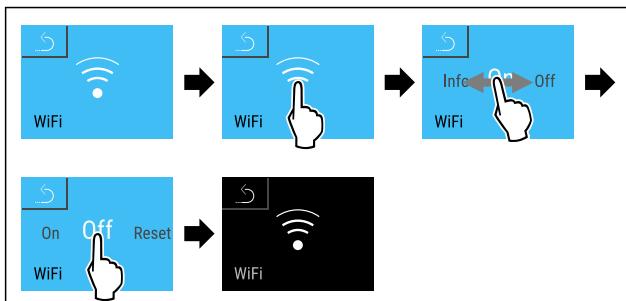


Fig. 149

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ З'єднання роз'єднано.

Скинути з'єднання



Fig. 150

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.



Fig. 151

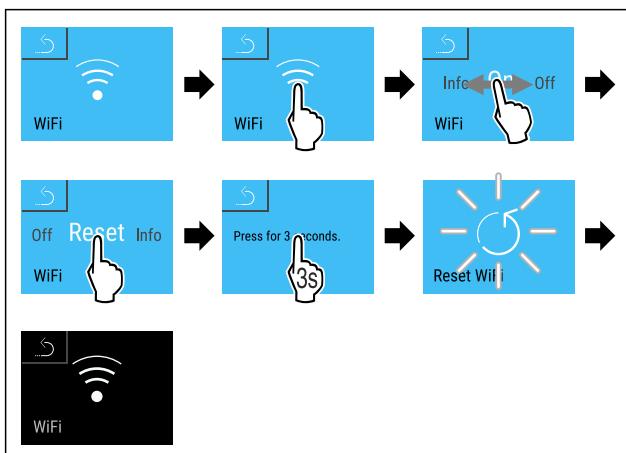


Fig. 152

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ WiFi налаштування скидаються на стан, який був при постачанні.

6.2.19 LAN-з'єднання

Вказівка

Панель Liebherr SmartMonitoring Dashboard недоступна в деяких країнах. Перевірте наявність за допомогою QR-коду, ввівши свою модель.

Вказівка

Використання Liebherr SmartMonitoring Dashboard за адресою <https://smartmonitoring.liebherr.com> передбачає встановлення SmartModule і робочий рахунок MyLiebherr. Під час онлайн введення в експлуатацію можна прямо увійти з наявними даними або зареєструватись і створити рахунок фірми.

Це налаштування створює кабельне з'єднання між пристроєм та інтернетом. З'єднання керується через SmartModule. Пристрій можна впровадити через систему на основі браузеру Liebherr SmartMonitoring Dashboard і використовувати розширені опції та індивідуальні можливості для керування, адміністрування і контролю.

Fig. 153

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- SmartModule Fig. 153 (1) встановлено.
- Мережевий кабель підключено.
- Мережа під'єднана до інтернету.

Створити з'єднання

Введення в експлуатацію і налагодження Вашого SmartModule виконуйте онлайн через Liebherr SmartMonitoring Dashboard на Вашому придатному для інтернету кінцевому пристрії.



Fig. 154

- Відкрити Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (див. Fig. 154)

На холодильнику або морозильнику:



Fig. 155

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.

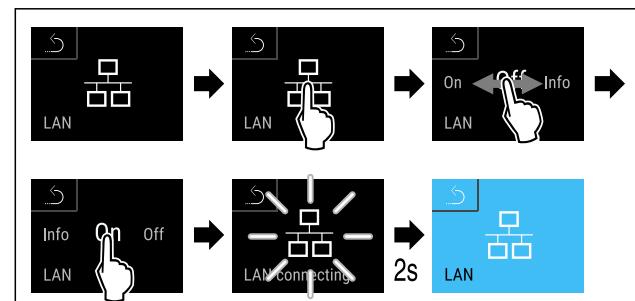


Fig. 156

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ З'єднання створюється: LAN connecting з'являється. Символ пульсую.
- Виконувати вказівки Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
- ▷ З'єднання створене.

Керування

Роз'єднати з'єднання



Fig. 157

Вказівка

Активовано забезпечення доступу до меню налаштування. (див. 6.2.8 Забезпечення доступу меню налаштування)

- Введення вибраного PIN коду. Меню налаштування відкривається.

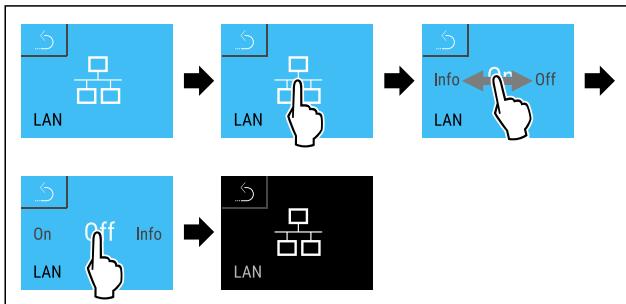


Fig. 158

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- З'єднання роз'єднано.

6.2.20 Інформація про пристрій



Ця функція використовується для відображення назви моделі, індексу, серійного номера та сервісного номера пристрію. Інформація про пристрій необхідна в разі звернення до служби підтримки. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

За допомогою цієї функції також відкривається розширене меню. (див. 3 Функції Touch & Swipe-дисплея)

Відображення інформації про пристрій





Fig. 159



Fig. 160

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплей відображається інформація про пристрій.

6.2.21 Години роботи



Ця індикація показує години роботи пристрою.

Показати години роботи



Fig. 161




Fig. 162

- Години роботи з'являються.

Ця функція використовується для відображення версії програмного забезпечення пристрою.

Відображення версії ПЗ




Fig. 163




Fig. 164

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- На дисплей відобразиться версія програмного забезпечення.



6.2.23 Розморожування

Manual defrost

Пристрій розморожується в нормальному режимі автоматично.

Використання:

- Якщо всередині сильне зледеніння, автоматичне розморожування можна запустити вручну.

Ручний запуск автоматичного розморожування




Fig. 165

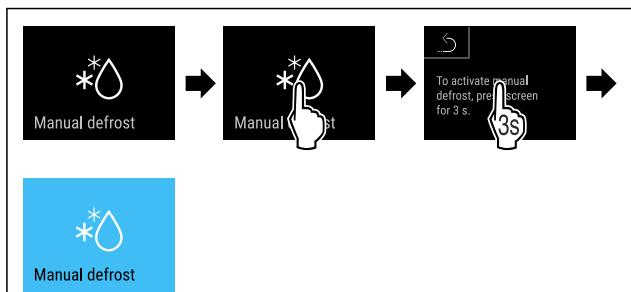


Fig. 166

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Автоматичне розморожування запущено. Після закінчення розморожування пристрій автоматично перемищується в нормальній режим.

Вказівка

Якщо після багаторазового запуску автоматичного розморожування всередині все ще залишається лід, розмрізте пристрій вручну. (див. 8.2 Пристрій розморозити)

Зупинка автоматичного розморожування, запущеного вручну

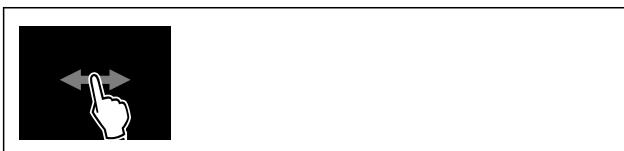


Fig. 167


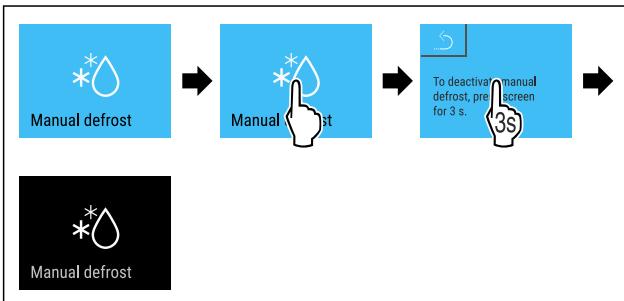


Fig. 168

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Автоматичне розморожування, запущене вручну, зупинено. Пристрій автоматично перемикається в нормальній режим.



Інформація стосовно розморожування

Цим налаштуванням адаптується індикація під час автоматичного розморожування.

В розпорядженні є наступні варіанти індикації:

- **Def 1:** Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.
- **Def 2:** Символ „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури по ходу актуалізується і показує останню фактичну температуру.
- **Def 3:** Символ „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.
- **Def 4:** Символ „автоматичне розморожування“ відображується на екрані статусу. Індикація температури не актуалізується і показує останню температуру з початку автоматичного розморожування.



Fig. 169 Символ „автоматичне розморожування“



Fig. 170

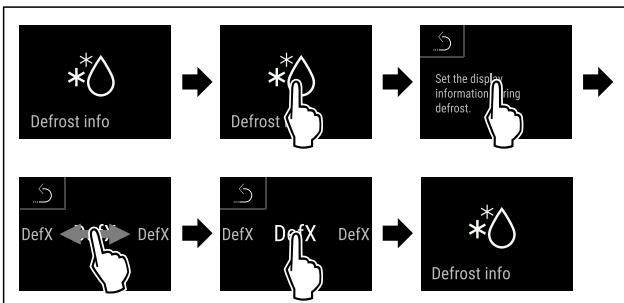


Fig. 171

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Вибраний потрібний варіант індикації.

6.2.24 Завантаження даних / Datalogging



Пристрій автоматично записує весь перебіг температури з різних датчиків, а також аварійні і сервісні повідомлення. Запис запускається автоматично після увімкнення пристрію, запис з інтервалом в одну хвилину. Дані останніх 5 років зберігаються і можуть будь-коли бути завантаженими на USB-накопичувач.

Наступні набори даних можна вибрати для завантаження:

- Температури
- Тривоги
- Сервісні повідомлення
- Все

Всі вибрані набори даних за всю тривалість запису зберігаються як текстові файли з розширенням „.log“ не закодованими.

Завантаження даних на USB-накопичувач

Вказівка

До USB-інтерфейсу можна підключати лише USB накопичувачі. USB жорсткі диски не розпізнаються.

Вказівка

USB накопичувач не видаляти під час процесу завантаження.

Переконайтесь, що виконані такі умови:

- USB 2.0 накопичувач, FAT32 файлова система.
- Підключено USB-накопичувач.




Fig. 172

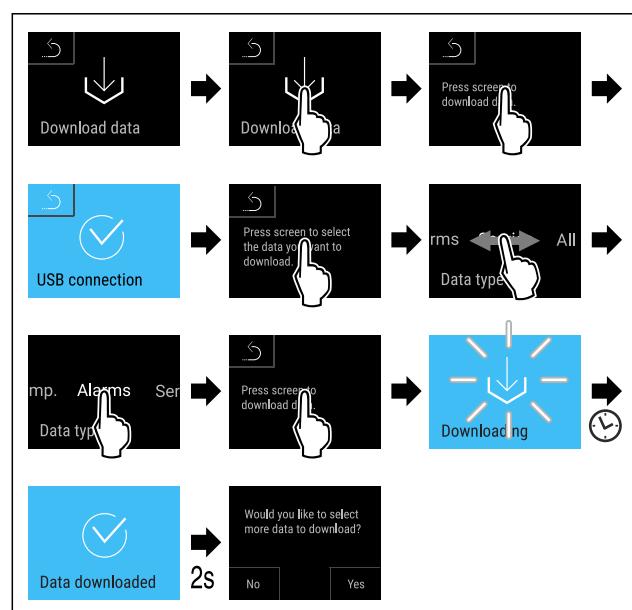


Fig. 173

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Завантаження даних на USB-накопичувач необхідне.

Керування

- Подальші набори даних можна вибрати і завантажити.



6.2.25 Калібрування датчика

Калібрування датчика слугує для того, щоб усунути різницю між налаштованою температурою і фактичною температурою у пристрій. Для цього за допомогою калібраторного вимірювального приладу визначте фактичну температуру.

Діапазон налаштування С-датчик (контрольний датчик): +/- 3 Кельвіна кроками по 0,1 Кельвіна.

Діапазон налаштування Р-датчик (датчик продуктів): +/- 9,9 Кельвіна кроками по 0,1 Кельвіна

Калібрування датчика



Fig. 174

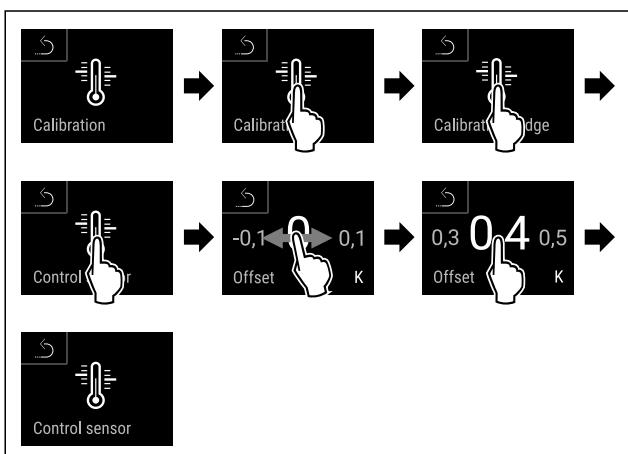


Fig. 175

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► С-датчик калібрований.

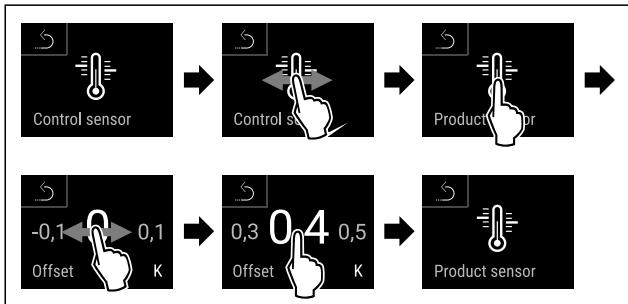


Fig. 176

- Виконати кроки згідно з малюнком.
► Р-датчик калібрований.
► Калібрування датчика завершено.

Вказівка

Відрегульована температура відображається на дисплеї протягом двох годин.

6.2.26 Сигнал попередження про підвищення



температури

Ця функція використовується для налаштування сигналів попередження про підвищення температури. Ви встановлюєте верхню та нижню границі відхилення температури

від фактично заданої внутрішньої температури. Сигнал попередження про підвищення температури спрацьовує, як тільки внутрішня температура виходить за межі встановленого діапазону і спливає встановлений час затримки.

Приклад	Встановлене значення різниці
Фактична внутрішня температура	5 °C
Нижня границя температури	2 °C
Верхня границя температури	+3 °C

Можна встановити наступні значення:

- Значення різниці для нижньої границі температури, кроками по 0,1 °C
- Значення різниці для верхньої границі температури, кроками по 0,1 °C
- Час затримки аварійного сигналу від 0 до 60 хвилин (налаштування „0“ означає, що сигнал попередження про підвищення температури подається без затримки).
- Частота повтору аварійного сигналу від 0 до 30 хвилин після підтвердження сигналу (налаштування „0“ означає, що після підтвердження аварійний сигнал не повторюється).

Налаштувати сигнал попередження про підвищення температури




Fig. 177

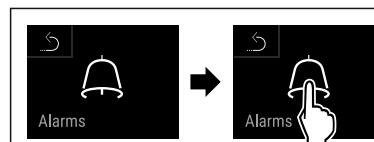


Fig. 178

- Виконати кроки згідно з малюнком.




Fig. 179

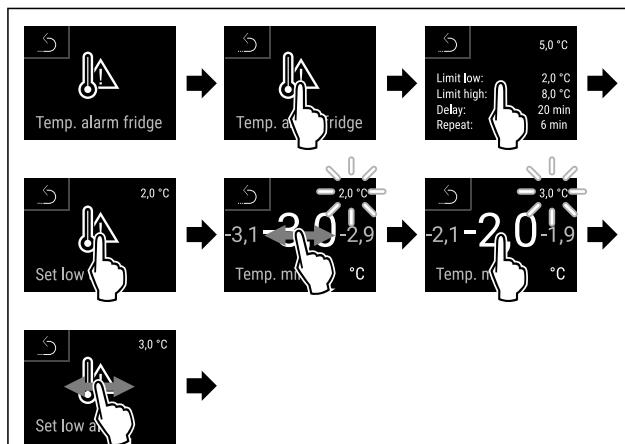


Fig. 180 Приклад налаштування нижньої границі температури на основі встановленої температури приладу 5 °C.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Нижня межа температури налаштована.

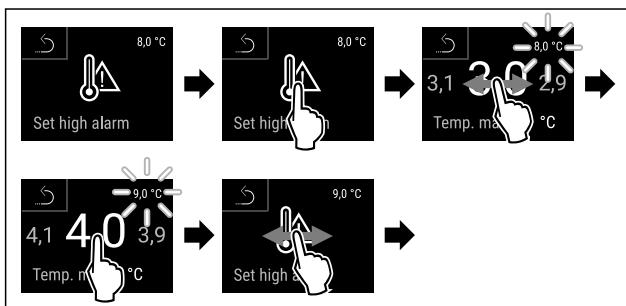


Fig. 181 Приклад налаштування нижньої границі температури на основі встановленої температури приладу 5 °C.

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Верхня межа температури налаштована.

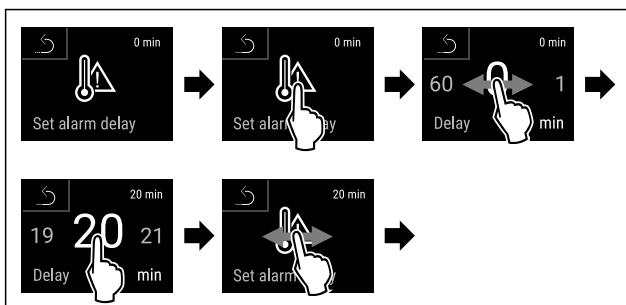


Fig. 182

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Час затримки сигналу тривоги налаштовано.

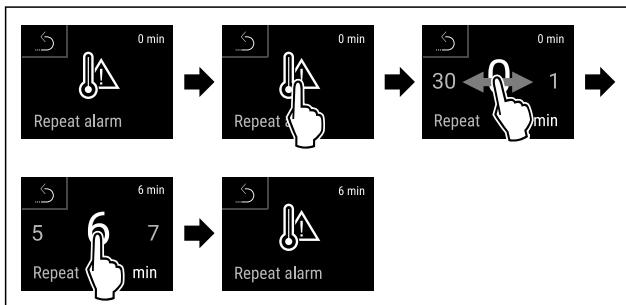


Fig. 183

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Інтервал повторення сигналу тривоги налаштовано.
- ▷ Сигнал попередження про підвищення температури налаштовано.

Показати значення налаштованого сигналу попередження про підвищення температури




Fig. 184



Fig. 185

- Виконати кроки згідно з малюнком.



Fig. 186

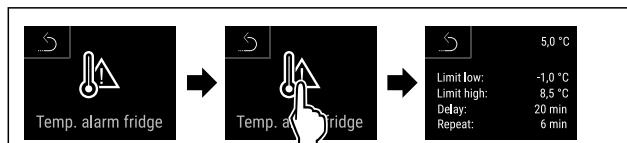


Fig. 187

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Показуються значення налаштованого сигналу попередження про підвищення температури.

6.2.27 Сигнал попередження про незачинені дверцята



За допомогою цієї функції активується або деактивується сигнал попередження про незачинені дверцята. Сигнал попередження про незачинені дверцята лунає, якщо двері залишаються відкритими надто довго. Сигнал попередження про незачинені дверцята активовано під час постачання. Ви можете налаштувати час від відкриття дверей до спрацювання сигналу попередження про незачинені двері.

Доступні такі значення:

- 15 с
- 30 с
- 60 с
- 90 с
- 120 с
- 150 с
- 180 с
- Вимк.

Налаштування сигналу попередження про незачинені дверцята




Fig. 188

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята налаштовано.

Деактивація сигналу попередження про незачинені дверцята




Fig. 191

Керування

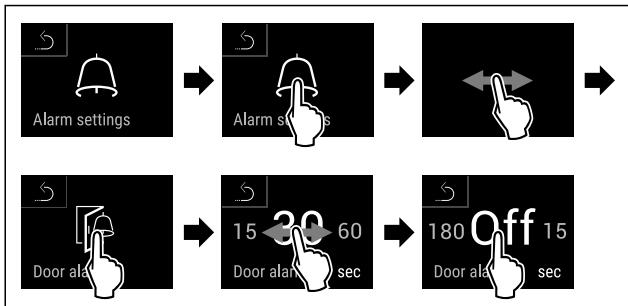


Fig. 192

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Сигнал попередження про незачинені дверцята деактивовано.

6.2.28 Сигнал попередження про світло



Це налаштування дозволяє візуальні аварійні повідомлення на дисплеї додатково виділяти блиманням освітлення пристрою.

Активувати сигнал попередження про світло



Fig. 193



Fig. 194

- Виконати кроки згідно з малюнком.



Fig. 195

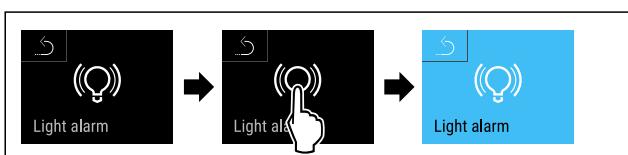


Fig. 196

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Сигнал попередження про світло активовано.

Деактивувати сигнал попередження про світло



Fig. 197

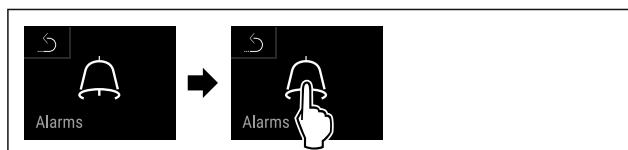


Fig. 198

- Виконати кроки згідно з малюнком.




Fig. 199



Fig. 200

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Сигнал попередження про світло деактивовано.



6.2.29 Імітація аварійного сигналу

Ця функція дає змогу імітувати аварійний сигнал підвищення температури у пристрії, щоб, наприклад, перевірити роботу системи безпеки. Система безпеки підключається до безпотенційного контакту аварійного сигналу. (див. 7.5 Інтерфейси)

Запуск імітації аварійного сигналу




Fig. 201

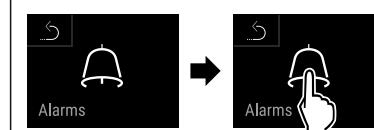


Fig. 202

- Виконати кроки згідно з малюнком.




Fig. 203

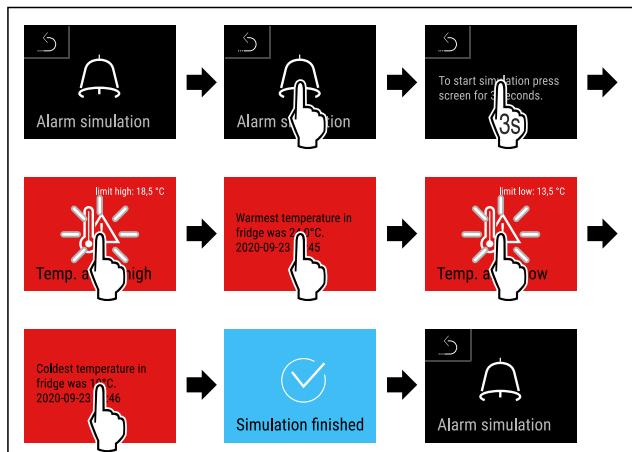


Fig. 204

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Імітацію проведено.
- ▷ Повинен спрацювати підключений запобіжний пристрій.



6.2.30 Протокол сигналів тривоги

Це налаштування уможливлює запит і видалення останніх 10 сигналів тривоги на пристрой.

Відображується наступне:

- Поточні дата і час
 - Активні сигнали тривоги (червоний).
 - Колишні сигнали тривоги, на яких ще не було запиту, відображаються як **не підтвердженні (червоні)**.
- Підтвердження виконується рухом по наступним помилкам.
- Сигнали тривоги, на яких був запит, відображаються як **підтвердженні**.
 - Видалення всіх сигналів тривоги (також активних і не підтверджених сигналів тривоги).

Показати протокол сигналів тривоги і видалення сигналу тривоги



Fig. 205

-або-

- Чрез символ індикації на нижньому краю дисплею статусу.

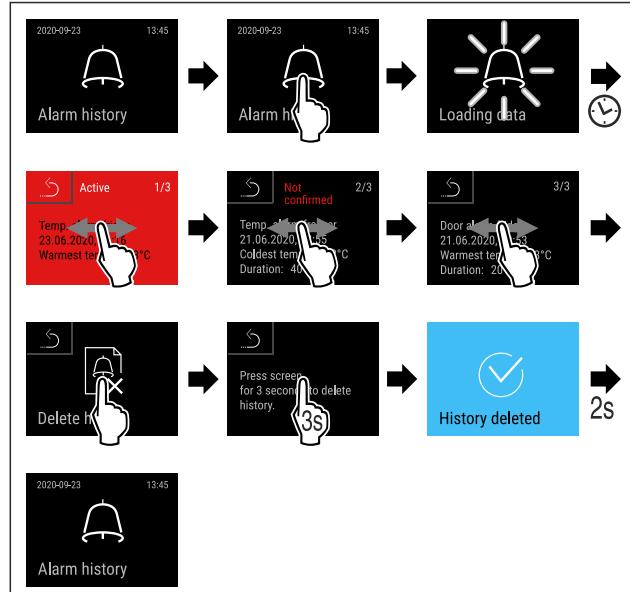


Fig. 208

- Виконати кроки згідно з малюнком.

- ▷ Виконано запит і видалення всіх сигналів тривоги.

6.2.31 Переадресація аварійного сигналу



Ця функція дає змогу налаштувати переадресацію одного або кількох аварійних сигналів на зовнішній приймач аварійної сигналізації. У цьому разі приймач аварійної сигналізації підключається до безпотенційного контакту аварійного сигналу пристрою. (див. 7.5 Інтерфейси)

Можна вибрати такі налаштування:

- Тип сигналу тривоги:
 - Сигнал попередження про незачинені дверцята
 - Сигнал попередження про підвищення температури
 - Сигнали попередження про незачинені дверцята та про підвищення температури
 - Все
- Підтвердити:
 - **Так:** Аварійний сигнал підтверджується на пристрої та зовнішньому під'єднаному приймачі.
 - **Ні:** Аварійний сигнал підтверджується на пристрої і лишається активним на приймачі до усунення помилки.
- Актуалізувати (відображається лише якщо під час підтвердження вибрати „Так“):
 - **Так:** Сигнал тривоги повторюється.

Сигнал попередження про підвищення температури за встановленим часом (див. 6.2.26 Сигнал попередження про підвищення температури)
(Якщо час затримки аварійного сигналу встановлено на „0“, то на реле сигналізації аварійні сигнали не повторюються.)

Сигнал про незачинені дверцята через 1 або 4 хвилини* (див. 6.2.27 Сигнал попередження про незачинені дверцята)

- **Ні:** Сигнал тривоги в режимі постійного підтвердження.

Активування переадресації аварійного сигналу

Fig. 207

-або-

- Чрез символ індикації на нижньому краю дисплею статусу.



Керування

Fig. 209


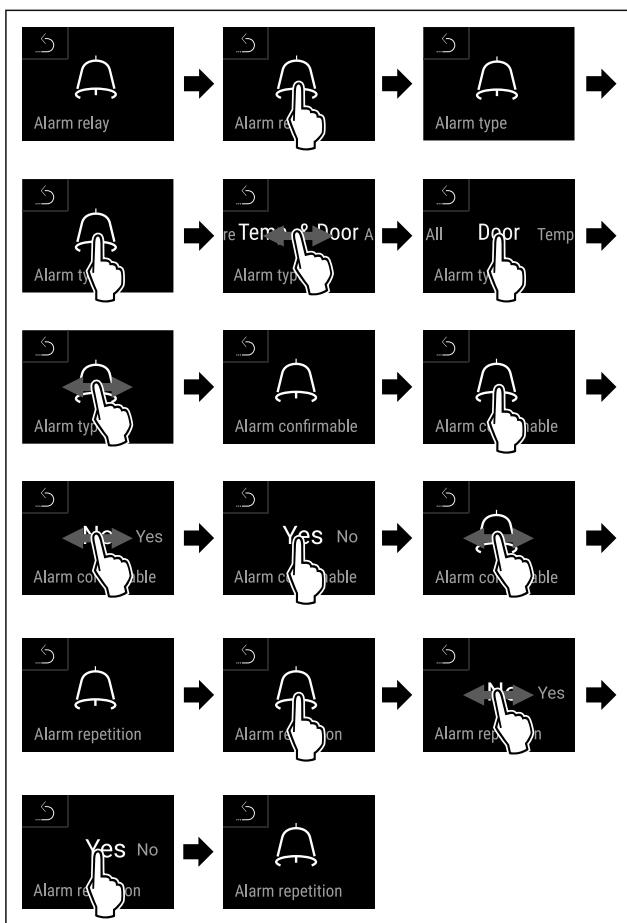


Fig. 210

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Переадресацію аварійного сигналу налаштовано.



6.2.32 Демонстраційний режим

Демонстраційний режим – це спеціальна функція для дилерів, які хочуть наочно продемонструвати функції пристроя. Якщо активувати демонстраційний режим, усі функції охолодження будуть вимкнені.

Якщо ви вмикаете пристрій і на дисплеї індикації стану з'являється літера «D», це означає, що демонстраційний режим вже активовано.

Якщо ви активуєте демонстраційний режим, а потім знову деактивуєте його, пристрій відновлює заводські налаштування. (див. 6.2.33 Скидання до заводських налаштувань)

Активізація демонстраційного режиму



Fig. 211

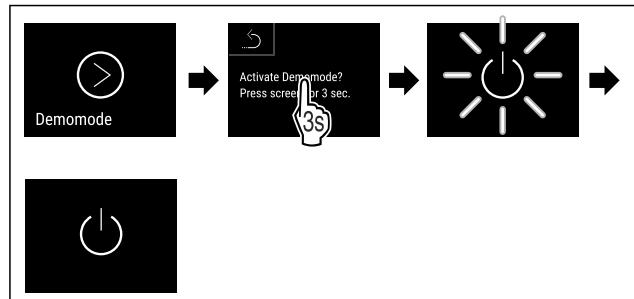


Fig. 212

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим активовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 4.14 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- На дисплеї індикації стану з'являється літера «D».

Деактивація демонстраційного режиму

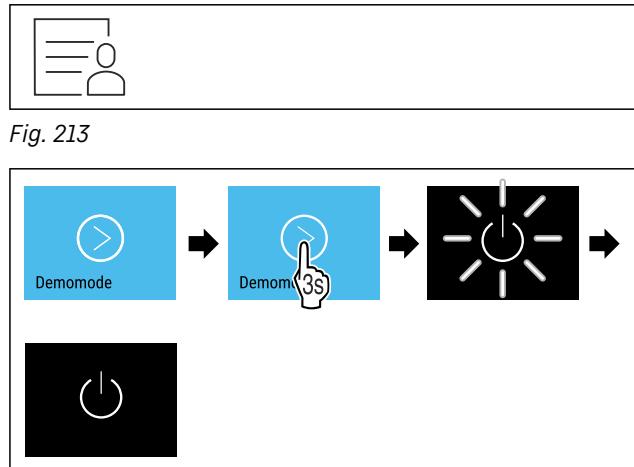


Fig. 213

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- Демонстраційний режим деактивовано.
- Пристрій вимкнено.
- Увімкнути пристрій. (див. 4.14 Увімкнення пристрою (перше введення в експлуатацію))
- Пристрій скидається до заводських налаштувань.

6.2.33 Скидання до заводських налаштувань



Використовуйте цю функцію для скидання всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням. Всі налаштування, виконані раніше, скидаються до первинного налаштування.

Виконання скидання



Fig. 215

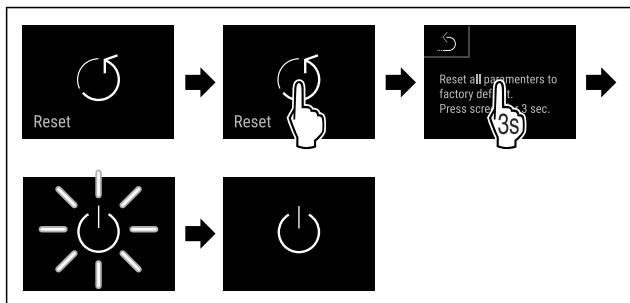


Fig. 216

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Пристрій скинуто.
- ▷ Пристрій вимкнено.


Вказівка

Скидання до заводських налаштувань під час роботи від акумулятора: Повторний запуск можливий лише за наявності напруги в мережі.

Повідомлення (червоний)	Причина	Усунення
 Відкрийте дверцята	Повідомлення з'являється, коли двері відкриті надто довго. Вказівка Час до появи повідомлення можна налаштувати. (див. 6.2.27 Сигнал попередження про незачинені дверцята)	Закрийте дверцята. Коротко натисніть. Сигнал тривоги закінчується.
 Сигнал попередження про підвищення температури	Повідомлення з'являється, коли температура не відповідає налаштованій температурі. Можливі причини різниці температури: Вкладаються теплі охолоджувані продукти. Під час перекладання чи виймання продуктів всередину потрапило багато теплого повітря. Довгий час була відсутня подача електроенергії.	Коротко натисніть. Показується інформація стосовно помилок і статусу пристроя. Коротко натисніть. Найвища /найнижча температура, дата і час відображаються. Коротко натисніть. Показується екран статусу. Поточна температура та символ тривоги блимають червоним до досягнення встановленої температури. Перевірити якість охолоджуваних продуктів.

Керування

Повідомлення (червоний)	Причина	Усунення
 Device failure Помилка	Пристрій несправний, виникла помилка пристрою або в компоненті пристрою виявлено помилку.	<p>Перекласти охолоджувані продукти. Коротко натисніть. Показується код помилки (наприклад BT021).</p> <p>Коротко натисніть. Якщо є, показується подальший код помилки або показується екран статусу з блимаючим символом помилки. Рух по дисплею або дотик до дисплею знову показує код (коди) помилки. Запишіть код помилки й зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)</p>  
	Повідомлення показує, що активний режим захисту заморожування (наприклад через часті відкривання дверей або завантаження продуктів).	<p>Коротко натисніть. FRZ.PROT показується.</p> <p>Коротко натисніть. Показується екран статусу з блимаючим символом помилки.</p> <p>Рух по дисплею або дотик до дисплею знову показує повідомлення. Після кількох годин пристрій самостійно переходить у нормальній режим роботи і повідомлення гасне. Альтернатива – режим і повідомлення можна закінчити через тривалий дотик. Якщо за відсутності названих причин повідомлення з'являється знову, зверніться до служби клієнтської підтримки. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)</p>  
 Power failure Перебої з подачею електроенергії	Повідомлення з'являється у випадку переривання подачі електроенергії. Користувальцький інтерфейс продовжує працювати в режимі акумулятора. Усі функції окрім охолодження та освітлення залишаються активованими.	<p>Коротко натисніть. Стан заряду батареї, показується інформація стосовно помилок і статусу пристрою</p> <p>Коротко натисніть. Відображаються найвища температура та тривалість перебоїв у електропостачанні.</p> <p>Коротко натисніть. Показується екран статусу. Поточна температура та символ тривоги блимають червоним до досягнення встановленої температури. Перевірити якість охолоджуваних продуктів.</p>
 WiFi error WLAN-помилка	WLAN з'єднання перерване.	<p>Перевірити з'єднання. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.</p>
 WWW error WWW-помилка WLAN	Повідомлення з'являється, коли нема інтернет з'єднання через WLAN.	<p>Перевірити з'єднання. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.</p>

Повідомлення (червоний)	Причина	Усунення
 LAN error LAN-помилка	LAN з'єднання перерване.	Перевірити з'єднання та мережевий кабель. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.
 WWW error WWW-помилка LAN	Повідомлення з'являється, коли нема інтернет з'єднання через LAN.	Перевірити з'єднання. Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.
 Battery status Батарея помилка	Низький рівень заряду акумулятора пристрою (залишилось макс. 20 %).	Відновити живлення пристрою від електромережі і через 12 годин перевірити, чи збільшився рівень заряду. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування) або помінайте акумулятор. (див. 8.4 Замінити батарею пристрою) Короткий дотик. Сигнал тривоги закінчується.

6.3.2 Нагадування

Нагадування з'являється, коли є потреба в дії. Вони супроводжуються акустично звуковим сигналом та оптично символом на дисплеї. Квітування повідомлення через натиснення клавіші підтвердження.

Повідомлення (жовтий)	Причина	Усунення
 Maintenance Технічне обслуговування нагадування	Повідомлення з'являється, коли закінчується таймер встановленого інтервалу технічного обслуговування.	Короткий дотик. Нагадування закінчується. Вказівка Інтервал технічного обслуговування можна налаштовувати (див. 6.2.11 Нагадування про інтервал технічного обслуговування).
 Min./max. memory Кріплення нагадування	Повідомлення з'являється, коли пам'ять для записування температури (999 годин) заповнено.	Короткий дотик. Нагадування закінчується. Найстаріші дані переписуються. Вказівка Записування температури можна скинути. (див. 6.2.4 Запис температури)
 Alarm history Протокол сигналів	Повідомлення з'являється, коли є більше 10 непідтверджених аварійних повідомлень.	Короткий дотик. Перевірити повідомлення. Нагадування закінчується.
 Manually opened Вручну відкрито	Повідомлення з'являється, коли закриті електронікою двері відкриті вручну.	Зачиніть двері. Короткий дотик. Нагадування закінчується.

7 Оснащення

7.1 Запобіжний замок

Пристрій оснащено електронним замком.

Можливі функції:

- Блокувати та розблокувати замок дверей з кодом дверей. (див. 6.2.6 Блокування дверей)
- Активувати/деактивувати автоматичне блокування дверей. (див. 6.2.6 Блокування дверей)
- Керування через дистанційне керування. (див. 6.2.10 Дистанційне керування)

Оснащення

7.1.1 Аварійне розблокування

У разі відсутності електроенергії двері можна відкрити за допомогою ключа аварійного розблокування.

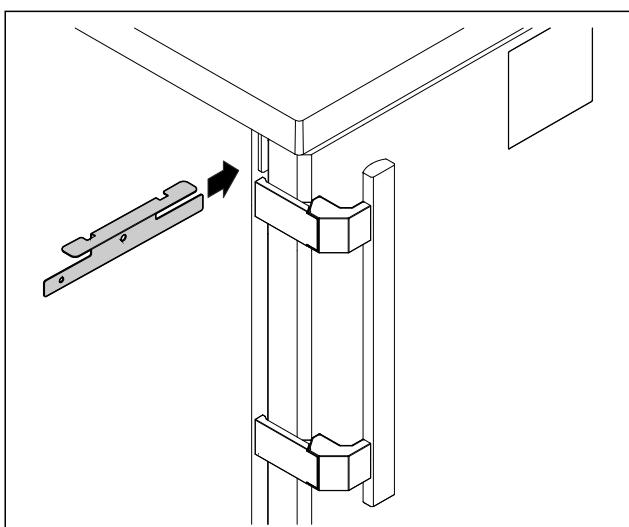


Fig. 217

- Розташуйте ключ аварійного розблокування на вказаному місці.

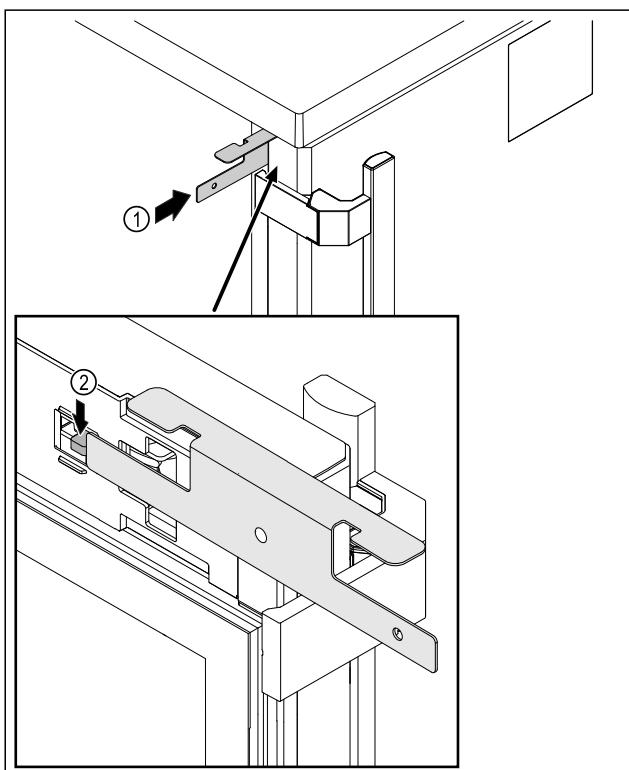


Fig. 218

- Вставте ключ аварійного розблокування Fig. 218 (1) між дверцятами та корпусом пристроя.
- Натисніть на гачок фіксації Fig. 218 (2) у напрямку дверних петель.
- Замок розблокований. Двері можна відчинити.

7.2 Дистанційне керування

Дистанційне керування дозволяє блокування та розблокування замку дверей з дистанції.

Перед використанням його треба з'єднати з пристроєм. (див. 6.2.10 Дистанційне керування)

Батарею можна замінити. (див. 8.4 Замінити батарею пристрою)

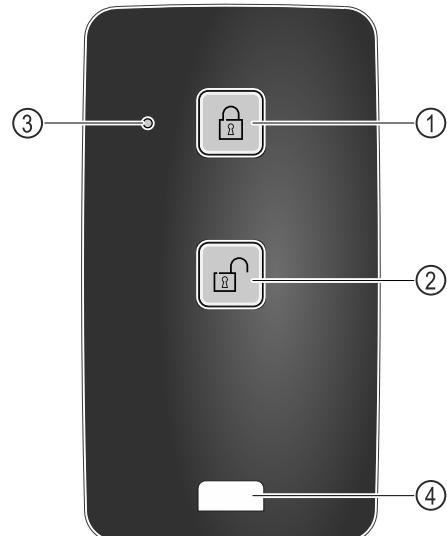


Fig. 219

- (1) Замок заблокувати
- (2) Замок розблокувати
- (3) Статус світлодіод
- (4) Кріпильна петля

7.2.1 Використати дистанційне керування

- Натисніть кнопку Fig. 219 (1) на дистанційному керуванні.
- Замок заблокований. Двері не можуть бути відкриті.
- Натисніть кнопку Fig. 219 (2) на дистанційному керуванні.
- Замок розблокований. Можна відкрити двері.
- Статусний світлодіод Fig. 219 (3) при натисненні клавіші дає оптичне зворотне повідомлення.
- Петля Fig. 219 (4) для кріплення дистанційного керування наприклад на в'язці ключів.

7.3 Датчики

Пристрій можна оснащувати наступними датчиками для контролю температури:

- Запобіжний датчик термостату
- С-датчик
- Р-датчик

7.3.1 Запобіжний датчик термостату

Запобіжний датчик термостату контролює опускання температури і таким чином захищає від надто низьких температур (Freeze Protect). Якщо температура опускається нижче порогового значення, пристрій автоматично регулює температуру. Повідомлення про помилку FRZ. PROT (Freeze Protect) (див. 6.3 Повідомлення) з'являється.

Вказівка


Не закривати запобіжний датчик термостату.

7.3.2 С-датчик (контрольний датчик)

С-датчик встановлений стаціонарно і регулює внутрішню температуру пристрою. С-датчик можна калібрувати за потреби. (див. 6.2.25 Калібрування датчика)

7.3.3 Р-датчик (еталонний датчик)

Р-датчик, вбудований стаціонарно всередину пристрою, показує температуру продукту, що імітує температуру охолоджуваних продуктів. Температура на Р-датчику відображається у індикації стану як номінальна температура, а налаштована температурна межа аварійного сигналу ґрунтуються на останній. Індикацію Р-датчика за необхідності можна відкалибрувати. (див. 6.2.25 Калібрування датчика)



7.4 Інформація датчика

Ця функція робить можливим вибір між С-датчиком і Р-датчиком.

Переконайтесь, що виконана така умова:

Р-датчик підключено до пристрою. (див. 7.5 Інтерфейси)

7.4.1 С-датчик вибрати



Fig. 220

► Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

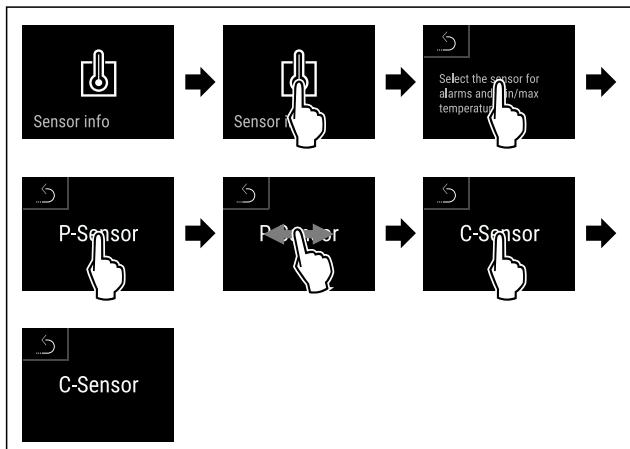


Fig. 221

► Виконати кроки згідно з малюнком.
▷ С-датчик вибраний.

7.4.2 Р-датчик вибрати




Fig. 222

► Переміщувати праворуч або ліворуч до появи відповідної функції.

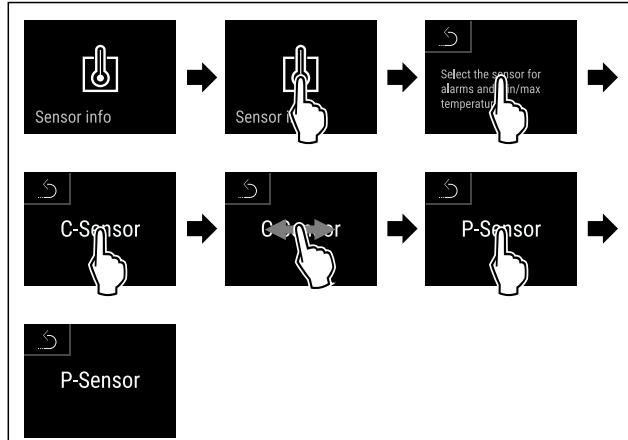


Fig. 223

- Виконати кроки згідно з малюнком.
- ▷ Р-датчик вибраний.

7.5 Інтерфейси

На зворотній стороні пристрою знаходяться різні можливості підключення.




Fig. 224

Вказівка

Штекери захищені гвинтами. Щоб мати можливість витягнути штекери, демонтувати гвинти праворуч і ліворуч.

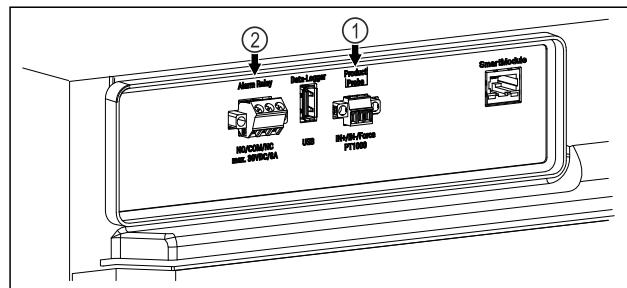


Fig. 225

- (1) Безпотенційний вихід сигналу тривоги
- (2) Підключення для Р-датчика

7.5.1 Безпотенційний вихід сигналу тривоги



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через биття струмом!

- Підключення пристрою до зовнішньої аварійної сигнализації можуть здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти!

Технічне обслуговування

Ці три контакти можна використовувати для підключення оптичної або акустичної аварійної сигналізації. Підключення розраховане максимум на **30 V (DC) - 8 A** з запобіжного дрібного джерела напруги SELV (**мінімальний струм 150 mA**).

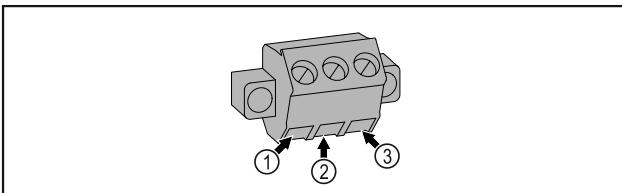


Fig. 226

- | | |
|--|--|
| (1) NO (normally open)
Роз'єм контрольної лампи, яка активається у звичайному режимі роботи або за відкритого пристрою. | (3) NC (normally closed)
Роз'єм аварійної лампи або акустичного аварійного датчика, що активається за відсутності напруги живлення. |
| (2) COM (common)
Зовнішнє джерело напруги | |

7.5.2 Підключення для Р-датчика

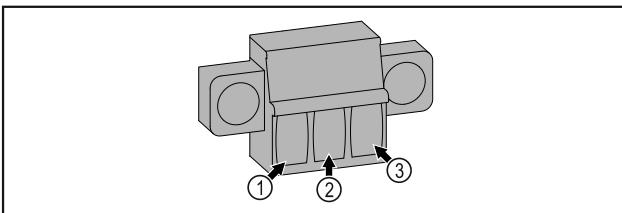


Fig. 227

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| (1) IN+ (Вимірювальна лінія +) | (3) FORCE (Живлення +) |
| (2) IN- (спільна зворотня лінія -) | |

8 Технічне обслуговування

8.1 План технічного обслуговування

Роботи з технічного обслуговування слід виконувати регулярно для дотримання функціонування пристрою.

Конструктивний елемент	Операція	Інтервал технічного обслуговування
Деталі з листового металу	Перевірити на ушкодження та корозію. Заміна ушкоджених частин: (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)	Щорічно
Двері, шарніри	Перевірити вирівнювання (див. 4.12 Вирівнювання дверцят), плавність ходу і міцність посадки.	Щорічно
Замок, ручка дверей *	Перевіряти легкість ходу і міцність посадки.	Щорічно
Прокладка дверцят	Перевіряти на ушкодження, зношення і міцність посадки. Заміну прокладки дверцят можна замовити в сервісній службі (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування).	Щорічно
Датчик	Калібрування датчика. (див. 6.2.25 Калібрування датчика)	Щорічно
Проведення датчика	Перевірити цілісність герметику.	Щорічно

Технічне обслуговування

Конструктивний елемент	Операція	Інтервал технічного обслуговування
Батарея	Замінити батарею пристрою. Заміна батареї силами відділу сервісу. (див. 8.4 Замінити батарею пристрою)	Від 5 до 10 років
Поверхні	Чищення (див. 8.3 Чищення пристрою)	Рекомендація: щомісяця та/або за потреби чи по нормам на місці встановлення
Поверхні	Дезінфекція Наступні засоби для дезінфекції були перевірені Liebherr: Dismozon pur 1 % Lösung (Bode Chemie), Suma Quicksan (Diversey), Incidin Extra N (Ecolab Healthcare), Acrylan (Antiseptica chem.-pharm. Produkte), Buraton 10 F (Schülke und Mayr), Frankocid N (Franken Chemie), Apesin DSR 50 (Tana), Nüscosept Spray (Dr. Nüsken), Melsept SF (B. Braun Melsungen), Kohrsolin (Bode Chemie), Neoquat S (Dr. Weigert), Indicin Rapid (Ecolab Healthcare), Bacillocid Spezial (Bode Chemie), Neoform K Spray (Dr. Weigert), Apesin Desinf. Spray (Tana), Nüscosept 100 (Dr. Nüsken), Antisept T (Fink Tec), Apesin AP 100 0,50% Lösung (Tana), Perform Pulver 2% Lösung (Schülke und Mayr) Враховувати інструкцію з використання відповідного виробника. Якщо використовуються інші засоби для дезінфекції, спочатку перевірити їх силами звичайної установи.	Рекомендація: щомісяця та/або за потреби чи по нормам на місці встановлення
Місце встановлення, пристрій	Знезараження Пристрій призначений для знезараження простору пероксидом водню H ₂ O ₂ . Не можна при цьому перевищувати значення наступної специфікації з використання: Концентрація максимум 250 ppm. Волога максимум 85 %. Максимально допустима температура в приміщенні згідно класу клімату. (див. 1.4 Область застосування пристрою)	Рекомендація: за потреби або по нормам на місці встановлення максимум 2 рази на рік
Вентилятор вентиляційна щілина	Чищення	Щорічно
Передача сигналу тривоги Датчик	Перевіряти міцність посадки штекерних з'єднань.	Щорічно
Мережевий кабель	Перевірте на ушкодження.	Щорічно або При зміні місця розташування
Кут перекидання	Перевіряти працездатність і міцність посадки.	Щорічно або При зміні місця розташування
Ніжки / ролики	Перевіряти працездатність, ушкодження і міцність посадки. Замінити ушкоджені деталі. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)	Щорічно

Технічне обслуговування

8.2 Пристрій розморозити



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!

Травми та ушкодження.

- Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрій або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Розморожування відбувається автоматично. Тала вода через отвір для стоку виходить і випаровується.

Для забезпечення належної функціональності пристрою рекомендується виконувати розморожування за сильного утворення льоду. Ступінь утворення льоду у камері залежить від місця розташування (наприклад високої вологості повітря), налаштування пристрою та коректності дій користувача.

Якщо автоматичного циклу розморожування недостатньо:

- Запустіть автоматичний процес розморожування вручну. (див. 6.2.23 Розморожування)

Якщо проблему не вдається усунути, розморозьте пристрій вручну:

- Вимкніть пристрій. (див. 6.2.2 Вимикання/вимикання пристрою)
- Витягніть штекер.
- Перекласти охолоджувані продукти.
- На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- Витріть залишки води шматком тканини і помийте отвір для стоку і пристрій.

8.3 Чищення пристрою

8.3.1 Підготовка



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.

- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі

- Уникайте пошкодження контуру охолодження.

- Розвантажте пристрій.

- Витягніть штекер.

- Врахуйте вказівки з транспортування пристрою. (див. 4.3 Транспортування пристрою)

8.3.2 Почистити корпус

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрії.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження через коротке замикання!

- При очищенні пристрою звертати увагу на те, щоб промивальна вода не потрапляла у електричні компоненти.

- Витирайте корпус м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом. Скляні поверхні можна додатково очищати засобом для чищення скла.
- Раз на рік чистити спіраль конденсатора. Якщо спіралі конденсатора не чистити, це призводить до значного скорочення ефективності пристрою.

8.3.3 Почистити всередині



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.

- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Неналежне очищення!

Ушкодження на пристрії.

- Використовувати виключно м'які ганчірки та pH-нейтральні універсальні засоби чищення.

- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.

- Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.

Вказівка

- Вихід талої води (див. 1.2 Огляд пристрою і його оснащення) : Для чищення використовуйте тонкий предмет, (наприклад, паличку з ватою).

Вказівка

Забороняється пошкоджувати чи знімати заводську табличку усередині пристрою. Заводська табличка потрібна на випадок звернення до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

- Відкрийте дверцята.

- Розвантажте пристрій.

- Внутрішній простір та деталі оснащення необхідно промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу. Не користуйтесь засобами для миття чи хімічними розчинниками із вмістом піску або кислоти.

8.3.4 Після чищення

- Висушіть пристрій та деталі оснащення.
- Підключіть пристрій та увімкніть його.
- Temperatura достатньо низька:
- Вкласти охолоджувані продукти.
- Регулярно повторювати очищення.
- Холодильну установку з теплообмінником чистити раз на рік, ретельно витираючи пил.

8.4 Замінити батарею пристрою

Батарея пристрою у випадку перебою з подачею електроенергії слугує для запису перебігу температури, аварійних і сервісних повідомлень та для індикації аварійних повідомлень на дисплеї протягом приблизно 12 годин. При першому введені в експлуатацію батарея потребує 24 години для заряджання та переходу у повністю працездатний стан.

Заміна батареї силами відділу сервісу (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування).

8.4.1 Замінити батарею



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека короткого замикання від деталей під напругою!

Ураження струмом або пошкодження електронної частини.

- Вимкніть пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.

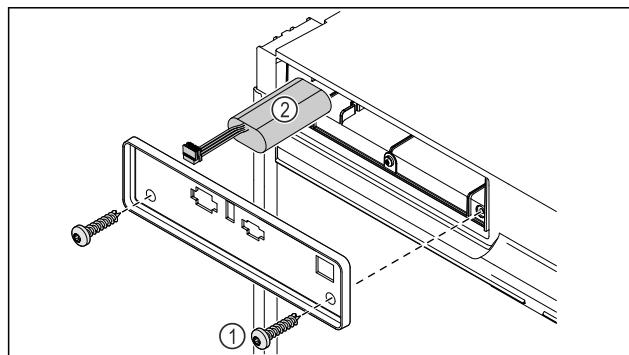


Fig. 228

- Викрутити гвинти і зняти кожух на задньому боці пристрою Fig. 228 (1).
- Батарею від'єднати та вийняти Fig. 228 (2).
- Встановити змінну батарею.
- Вставити лінію підключення до мережі.

Вказівка

- Батарею слід передати роздільній обробці сміття і утилізувати професійно і компетентно відповідно до діючих в даній місцевості норм та законів. **В жодному випадку не пошкодити або замкнути на коротко батарею!**

8.5 Замінити батарею дистанційного керування

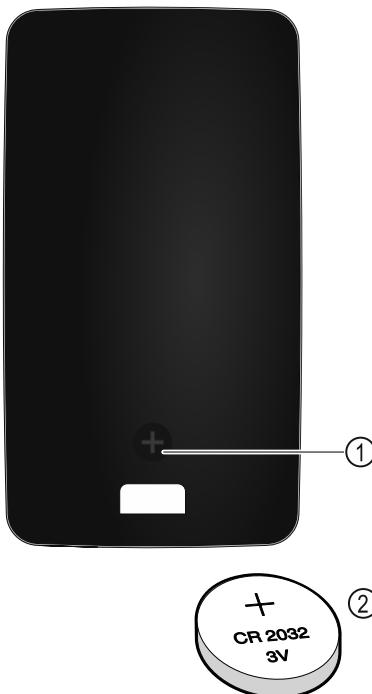


Fig. 229

Електроживлення дистанційного керування відбувається через батарею тип CR 2032 з 3В Fig. 229 (2), яку можна отримати в спеціальних магазинах.

8.5.1 Замінити батарею

- Викрутити гвинт Fig. 229 (1) дистанційного керування.
- Зніміть задню стінку.
- Відсік батареї відкритий.
- Замінити батарею.
- Закрити відсік батареї.
- Закрутити гвинт.

Вказівка

- Батарею слід передати роздільній обробці сміття і утилізувати професійно і компетентно відповідно до діючих в даній місцевості норм та законів. **В жодному випадку не пошкодити або замкнути на коротко батарею!**

9 Обслуговування клієнтів

9.1 Технічні дані

Діапазон температур

Охолодження	+5 °C
-------------	-------

Максимальне завантаження на місце зберігання A)		
Ширина пристрою	600 мм	750 мм
Решітчасті полици	45 кг	60 кг
Скляна пластина	40 кг	40 кг
Дерев'яна полиця	45 кг	60 кг
Висувний ящик	20 кг	20 кг
Шухляда для медикаментів	25 кг	25 кг

Обслуговування клієнтів

А) У випадку сильного навантаження може мати місце легке прогинання.

Максимальне загальне завантаження та вага без упаковки		
Модель (див. 4.2 Габарити пристрою)	Максимальне загальне завантаження	Вага без упаковки
HMTvh 1501	75 кг	34 кг
HMTvh 1511		45 кг

Умови встановлення	
Температура навколошнього середовища	+10 °C – +35 °C
Максимальна відносна вологість повітря	75 %, без утворення конденсату
Максимальна висота експлуатації над рівнем моря (м над рівнем моря)	2000 м 1500 м (скляні двері)

Корисний об'єм

Корисний об'єм вказано на заводській таблиці. (див. 1.2 Огляд пристрою і його оснащення)

Освітлення

Клас енергоефективності A)	Джерело світла
Цей виріб містить одне або декілька джерел світла класу енергоефективності G	Світлодіод

А) Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

Зазначення частоти WLAN

Діапазон частоти	2,4 ГГц
Максимальна потужність випромінювання	<100 мВт
Мета використання радіопристрою	Включення в місцеву мережу WLAN для обміну даними

Умови встановлення

Ступінь забруднення (середовище навколо пристрою)	PD2
---	-----

Електричні характеристики

Номінальна напруга	220-240 V ~
Частота	50/60 Hz
Потужність, що споживається	2,0 А
Максимальні коливання напруги	+/-10 %
Категорія перевищенння напруги	II

Батарея пристрою

Тип	1S2P/NCR 18650BF
Номінальна напруга	3,6 В DC
Ємність	6,7 А год

9.2 Технічна несправність

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії).

Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно.

9.2.1 Робота пристрою

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.
	→ Штекер вставлений неправильно.	► Перевірте штекер.
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
	→ Перебої з подачею електроенергії	► Пристрій необхідно закрити. ► Відчиняти двері можна за допомогою ключа аварійного розблокування. (див. 7.1 Запобіжний замок) ► За потреби покладіть продукти у децентралізовану холодильну/морозильну шафу, у випадку тривалого перебою з подачею електроенергії.
	→ Гніздовий роз'єм «холодного підключення» вставлено неправильно.	► Перевірте гніздовий роз'єм «холодного підключення».
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закрийте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Забезпечити належні умови навколошнього середовища: (див. 1.4 Область застосування пристрою)

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.	► Зачекайте. Можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)
	→ Температуру встановлено неправильно.	► Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.
Дистанційне керування не працює.	→ Батарея дистанційного керування порожня.	► Замінити батарею.
	→ Радіозв'язок з пристроєм надто слабкий.	► Зменшити відстань до агрегату.
	→ Дистанційне керування не під'єднане.	► Приєднати дистанційне керування знову: (див. 6.2.10 Дистанційне керування)
	→ Дистанційне керування несправне.	► Зверніться до служби сервісного обслуговування. (див. 9.3 Служба сервісного обслуговування)

9.3 Служба сервісного обслуговування

Спочатку перевірте, чи можете ви усунути несправність самостійно . Якщо це неможливо, зверніться до служби сервісного обслуговування.

Адресу можна дізнатися в доданій брошурі „Liebherr-Service“ або за посиланням home.liebherr.com/service.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!

Травми.

- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостанньо описані (див. 8 Технічне обслуговування) , повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.
- В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

9.3.1 Зв'язок зі службою сервісного обслуговування

Упевнітись, що є наступна інформація про пристрій:

- Назва пристрою (модель та індекс)
- Сервісний номер (сервіс)
- Серійний номер (Сер. №)

- Викликати інформацію про пристрій через дисплей (див. 6.2.20 Інформація про пристрій).
- або-
- Взяти інформацію про пристрій з заводської таблиці. (див. 9.4 Заводська табличка)
- Занотувати інформацію про пристрій.
- Зверніться до служби сервісного обслуговування: Повідомте помилку та інформацію про пристрій.
- Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати несправність.
- Дотримуйтесь подальших вказівок служби сервісного обслуговування.

9.4 Заводська табличка

Заводська табличка знаходиться всередині пристрою. Див. огляд пристрою.

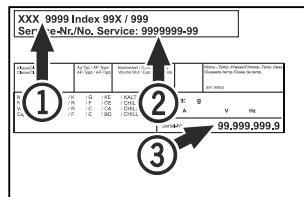


Fig. 230

- (1) Назва пристрою
(2) Сервісний номер

- (3) Серійний номер

10 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій.
- Витягніть мережевий штекер із розетки.
- За потреби вийміть гніздовий роз'єм «холодного підключення»: витягніть гніздовий роз'єм «холодного підключення» із розетки пристрою, одночасно рухаючи його ліворуч і праворуч.
- Помийте пристрій. (див. 8.3 Чищення пристрою)
- За наявності: Зніміть кожухи й ізоляцію на вводі датчика, щоб запобігти утворенню цвілі.
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

Вказівка

Ушкодження на пристрої або збій роботи!

- Зберігати пристрій після виведення з експлуатації лише при припустимій кімнатній температурі між -10 °C та +50 °C.

Утилізація

11 Утилізація

11.1 Підготовка пристрою до утилізації



Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрої елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані виймати такі елементи з відпрацьованих пристроїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрої розміщена відповідна вказівка.

Лампи Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

- ▶ Виведення пристрою з експлуатації.
- ▶ Пристрій з елементами живлення: вийміть елементи живлення. Опис див. у розділі **"Технічне обслуговування"**.
- ▶ Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

11.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортуваного домашнього сміття.



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрою. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Лампи Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.

Для Німеччини: На місцевих пунктах вторинної переробки і пунктах збору вторинної сировини пристрій можна безкоштовно утилізувати через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площа > 400 м² торгове представництво також безкоштовно приймає відпрацьований пристрій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.
- ▶ Врахуйте вказівки з транспортування пристрою. (див. 4.3 Транспортування пристрою)

- ▶ Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- ▶ Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.

12 Додаткова інформація

Подальша інформація по умовам гарантії в доданій сервісній брошурі або в інтернеті за адресою <https://home.liebherr.com>.

Коротка інструкція стосовно щоденного використання



Інформувати в разі
неправильності
пристрою:

ідентифікатор
моделі /
Інвентарний №:

Коротка інструкція стосовно щоденного використання

Інформація стосовно використання цієї короткої інструкції:

- Ця коротка інструкція не замінює повноцінну інструкцію з використання та навчання на пристрої.
- Ця коротка інструкція - допомога для щоденного використання і поводження з пристроєм.
- Прочитати повноцінну інструкцію з використання, а також вказівки з техніки безпеки з неї.

Ця коротка інструкція призначена для таких HMTvh 15.. моделей:



Ви можете відкрити повну версію інструкції з використання за допомогою QR-коду:



Цільове використання

Передбачуване неправильне використання

Не використовувати пристрій для наступного:

- Зберігання та охолодження:
 - хімічно нестабільних, горючих або юкіх речовин
 - крові, плазми або інших фізіологічних рідин з метою ін'єкції, використання або введення у людське тіло
- Застосування у вибухонебезпечних зонах
- Використання на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близок води

При зберіганні враховувати:

- Решітчаті полиці зміщувати в залежності від потрібної висоти.
- Враховувати максимальне завантаження.
- При досягненні температури зберігання, завантажити пристрій (дотримання холодильного ланцюжка).
- Тримати відкритою вентиляційну щілину вентилятора циркуляційного повітря у внутрішній камері.
- Охолоджувані продукти не можуть торкатися випарника на задній стінці.
- Рідини зберігати у закритих резервуарах.
- Охолоджувані продукти класти з відстанню між ними, щоб повітря могло циркулювати.

Індикація статусу




Fig. 231

(1) Фактична
температура
(2) Аварійний статус

(3) Статус процес
розморожування
(4) Статус блокування
дверей

Показати запис температури

У записі температури відображається тривалість запису і максимальна та мінімальна температури, вимірюні за цей час.



Fig. 232

Скинути запис температури

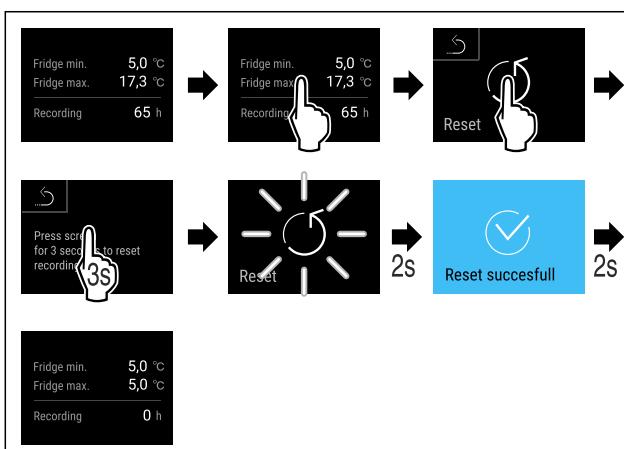


Fig. 233

Розблокувати замок дверей з PIN дверей

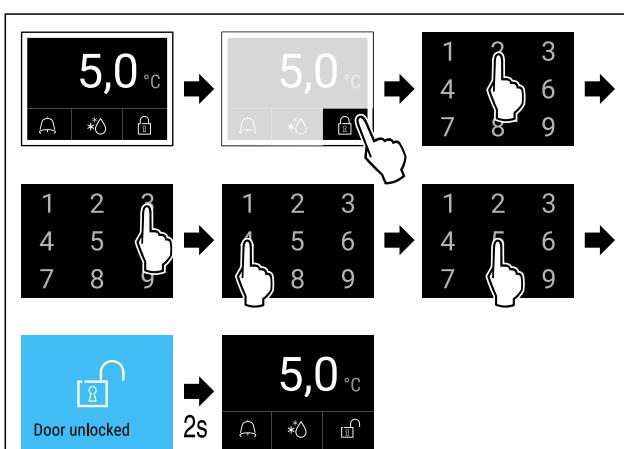


Fig. 234 Приклад показує PIN 2345

Коротка інструкція стосовно щоденого використання

Показати протокол сигналу тривоги

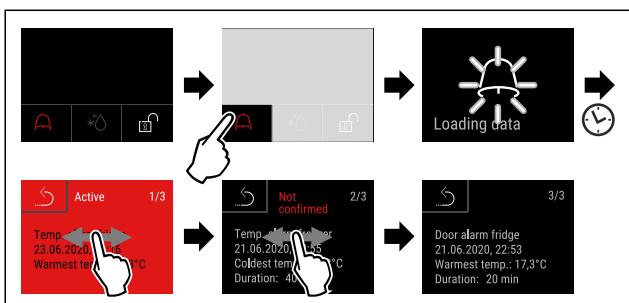


Fig. 237 Приклад показує активний сигнал тривоги, не підтверджений сигнал тривоги і підтвердженій сигнал тривоги.

- ▷ Протокол сигналу тривоги показує активний, підтверджений і не підтверджений сигнал тривоги (максимум 10 сигналів тривоги).
- ▷ Видалити протокол сигналу тривоги: Див. інструкцію з використання.

Чищення пристрою

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Виконувати вказівки інструкції з використання.
- ▶ Після чищення повністю висушити пристрій і оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- ▶ При досягненні температури зберігання, завантажити пристрій.




Що робити у випадку несправності?

У випадку несправності на дисплеї пристрою з'являється повідомлення. Повідомлення мають різні значення:

Колір символу на дисплеї	Значення	Способ усунення
ЖОВТИЙ	Нагадування Нагадує про загальні процеси. Ви можете виконати ці процеси і таким чином усунути повідомлення.	Почитати у інструкції з використання і виконати кроки по усуненню.
ЧЕРВОНИЙ	Попередження З'являється у випадку порушення роботи. Прості порушення роботи можна усувати самостійно.	Почитати у інструкції з використання і виконати кроки по усуненню.

Якщо не можете самостійно усунути несправність, зверніться до відповідального співробітника або до найближчого відділення сервісної служби.

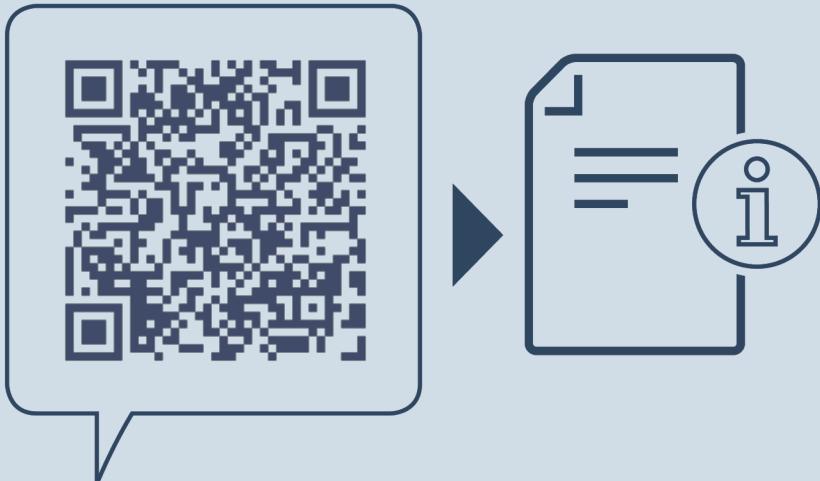

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильник із верхом у вигляді столу
ОРИГІНАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дата видачі: 20250225

Індекс
артикульних
номерів: **7086661-00**

